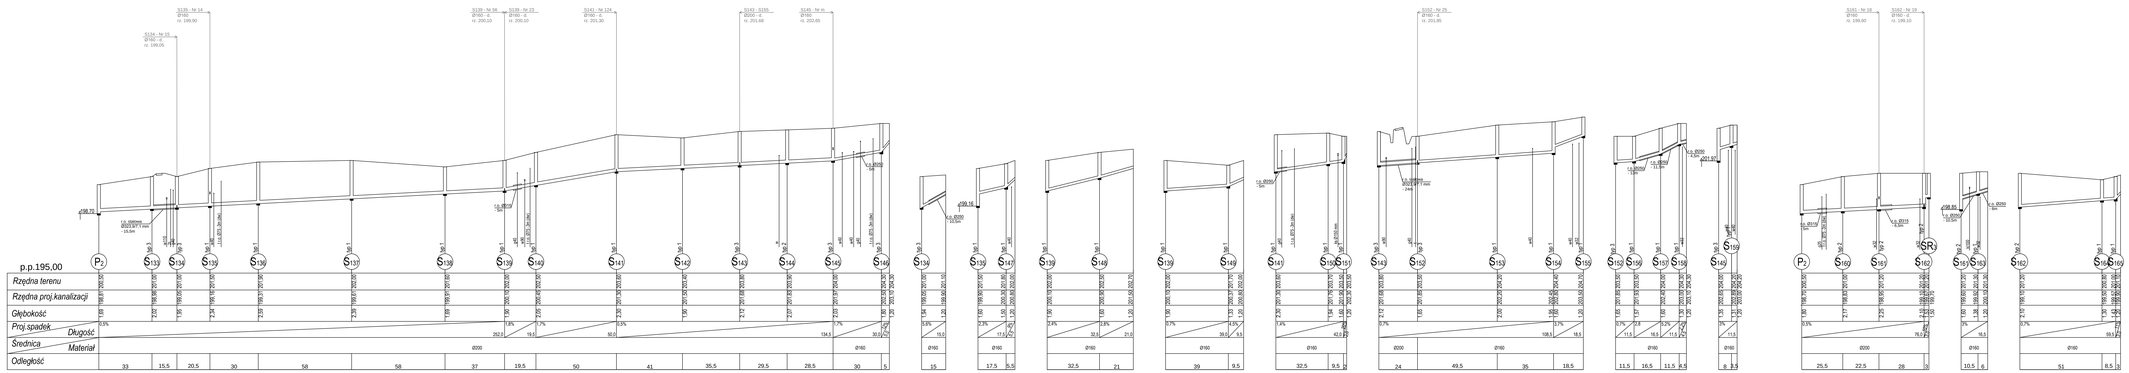

Pokrywy studzienek:
typ 1 - studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 Ø450mm z pokrywą betonową klasy A15
typ 2 - studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 Ø450mm z pokrywą żeliwną klasy B125
typ 3 - studzienka betonowa Ø1000mm z pokrywą betonową klasy A15
typ 4 - studzienka betonowa Ø1000mm z pierścieniem odciążającym i pokrywą żeliwną klasy B125

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zalewnicowa 32 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	MK UPRAWNIENIA BUDOWLANE	PODPIS	nazwa obiektu/zakres projektowanie budowlanych - wykonawczych - budowy kanalizacji zaolbarowej w m. Czarna etap II, gm. Sieniawa
mgr inż. Józef JAMRO projektant	nr 11/89 (upr.bez ogr.) nr 11/2000 (upr.bez ogr.) nr 11/96 (upr.bez ogr.)		
mgr inż. Szymon DYLAG projektant			branża/specjalność: instalacje sanitarne i gazowe, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne
mgr inż. Kinga Kuśnierczyk-Jamro sprawdzał projektowy			nazwa rysunku/zakres: PROJEKT BUDOWLANY
mgr inż. Paulina Kukla sprawdzał projektowy			nazwa rysunku: Profil podłużny kanalizacji grawitacyjnej cz.3

PB	
WA. 2015 r.	
SKALA: 1:500/1000	
Nr RYS: 3	

zatwierdził: Sieniawa
ul. Rynek 1, 37-535 Sieniawa
podpis projektanta