



# SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ

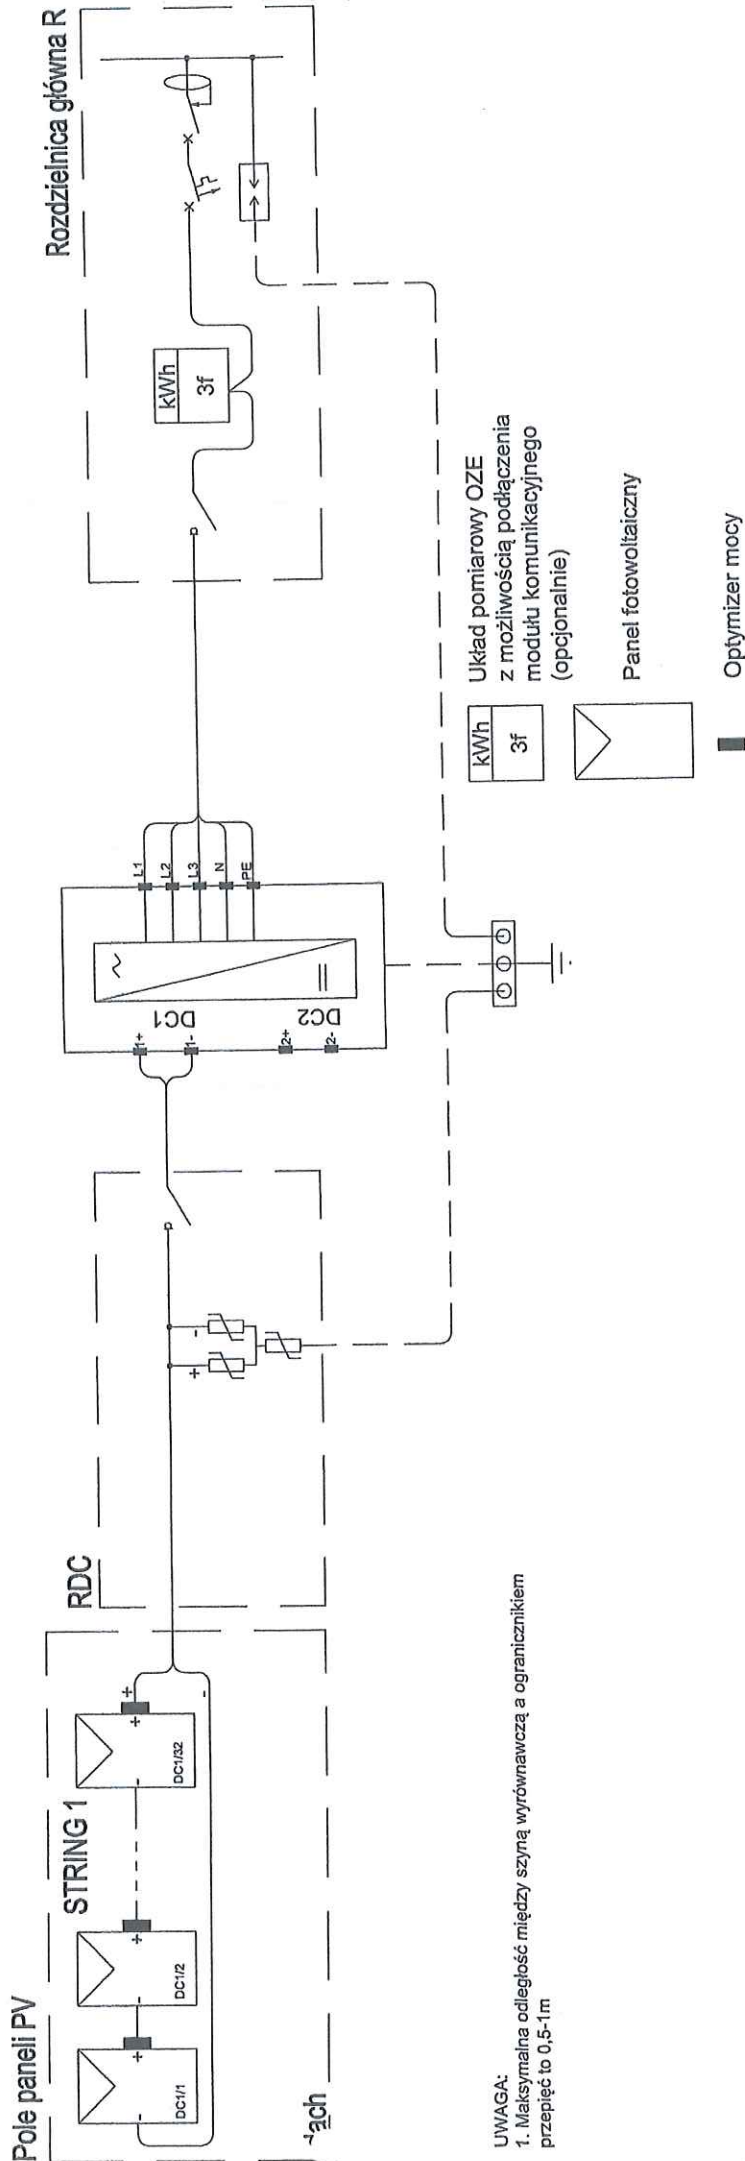

UWAGA:  
1. Maksymalna odległość między szyną wyrównawczą a ogranicznikiem przepięć to 0,5-1m

|  |                                  |   |           |                                  |  |
|--|----------------------------------|---|-----------|----------------------------------|--|
|  <b>Remiza OSP</b><br>BPB LEMAR |                                  | <b>56-100 Wołów ul. Browarna 5</b><br>tel. 071/7232300 i 502407321<br>email: lemar@firma.pl; NIP: 917-000-20-95                     |           | <b>56-100 Wołów Rynek-Ratusz</b> |  |
| Obiekt:  | 56-100 Wołów Warzędowa dz. nr 23 |   | Investor: | Gmina Wołów                      |  |
| Elektryka:   | inż. J. Idzik                    |   | Nr upr.   | 116/83/WBPP                      |  |
| Tytuł rysunku:   |                                  | Podpis  |           |                                  |  |
| Schemat instalacji fotowoltaicznej   |                                  | Stadium: <b>PG</b><br>W. Wołów<br>Wydział: <b>W. Wołów</b><br>Data: <b>20.07.2021</b><br>Skala: <b>1:100</b><br>Nr rys: <b>08/E</b> |           |                                  |  |