


UWAGA!  
1.RZĘDNE PODANE WZGLĘDEM POZIOMU TERENU.  
2.Na całej długości kanał deszczowy obsypać 15cm warstwą kruszytu (na kanale ułożonym wyżej niż 1,2m)



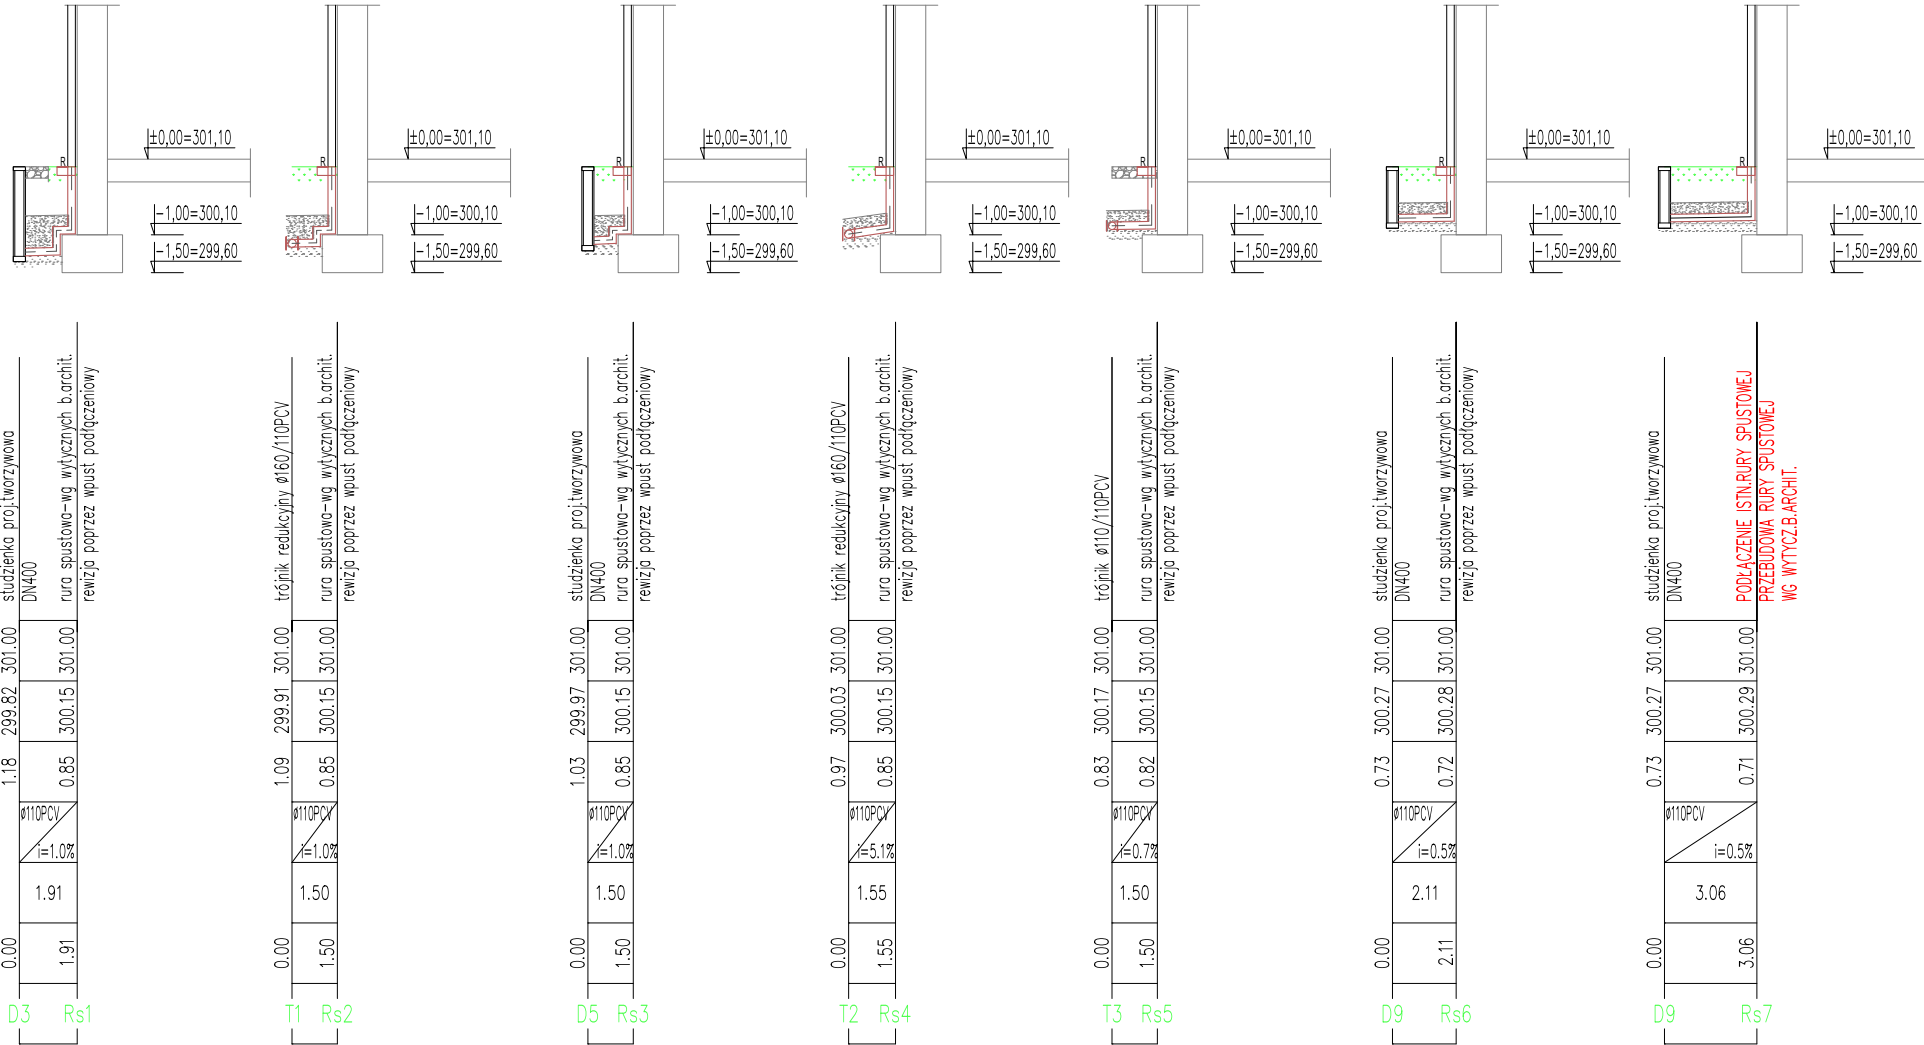

maatproject sp. z o.o.  
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM

ADRES BUDOWY: Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503\_5),  
INWESTOR: obręb Stróżna (0006), Gmina Bobowa  
ADRES: ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

AUTORZY OPRACOWANIA: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

PROJEKTANT: mgr inż. Irmina Ziśkowska  
upr. nr WKP/0358/POOS/09

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sławomir Lebica  
upr. nr WKP/0157/PWOS/09

PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ **S-04**

branża: SANITARNA data: 30.06.2021r. skala: 1:100/250