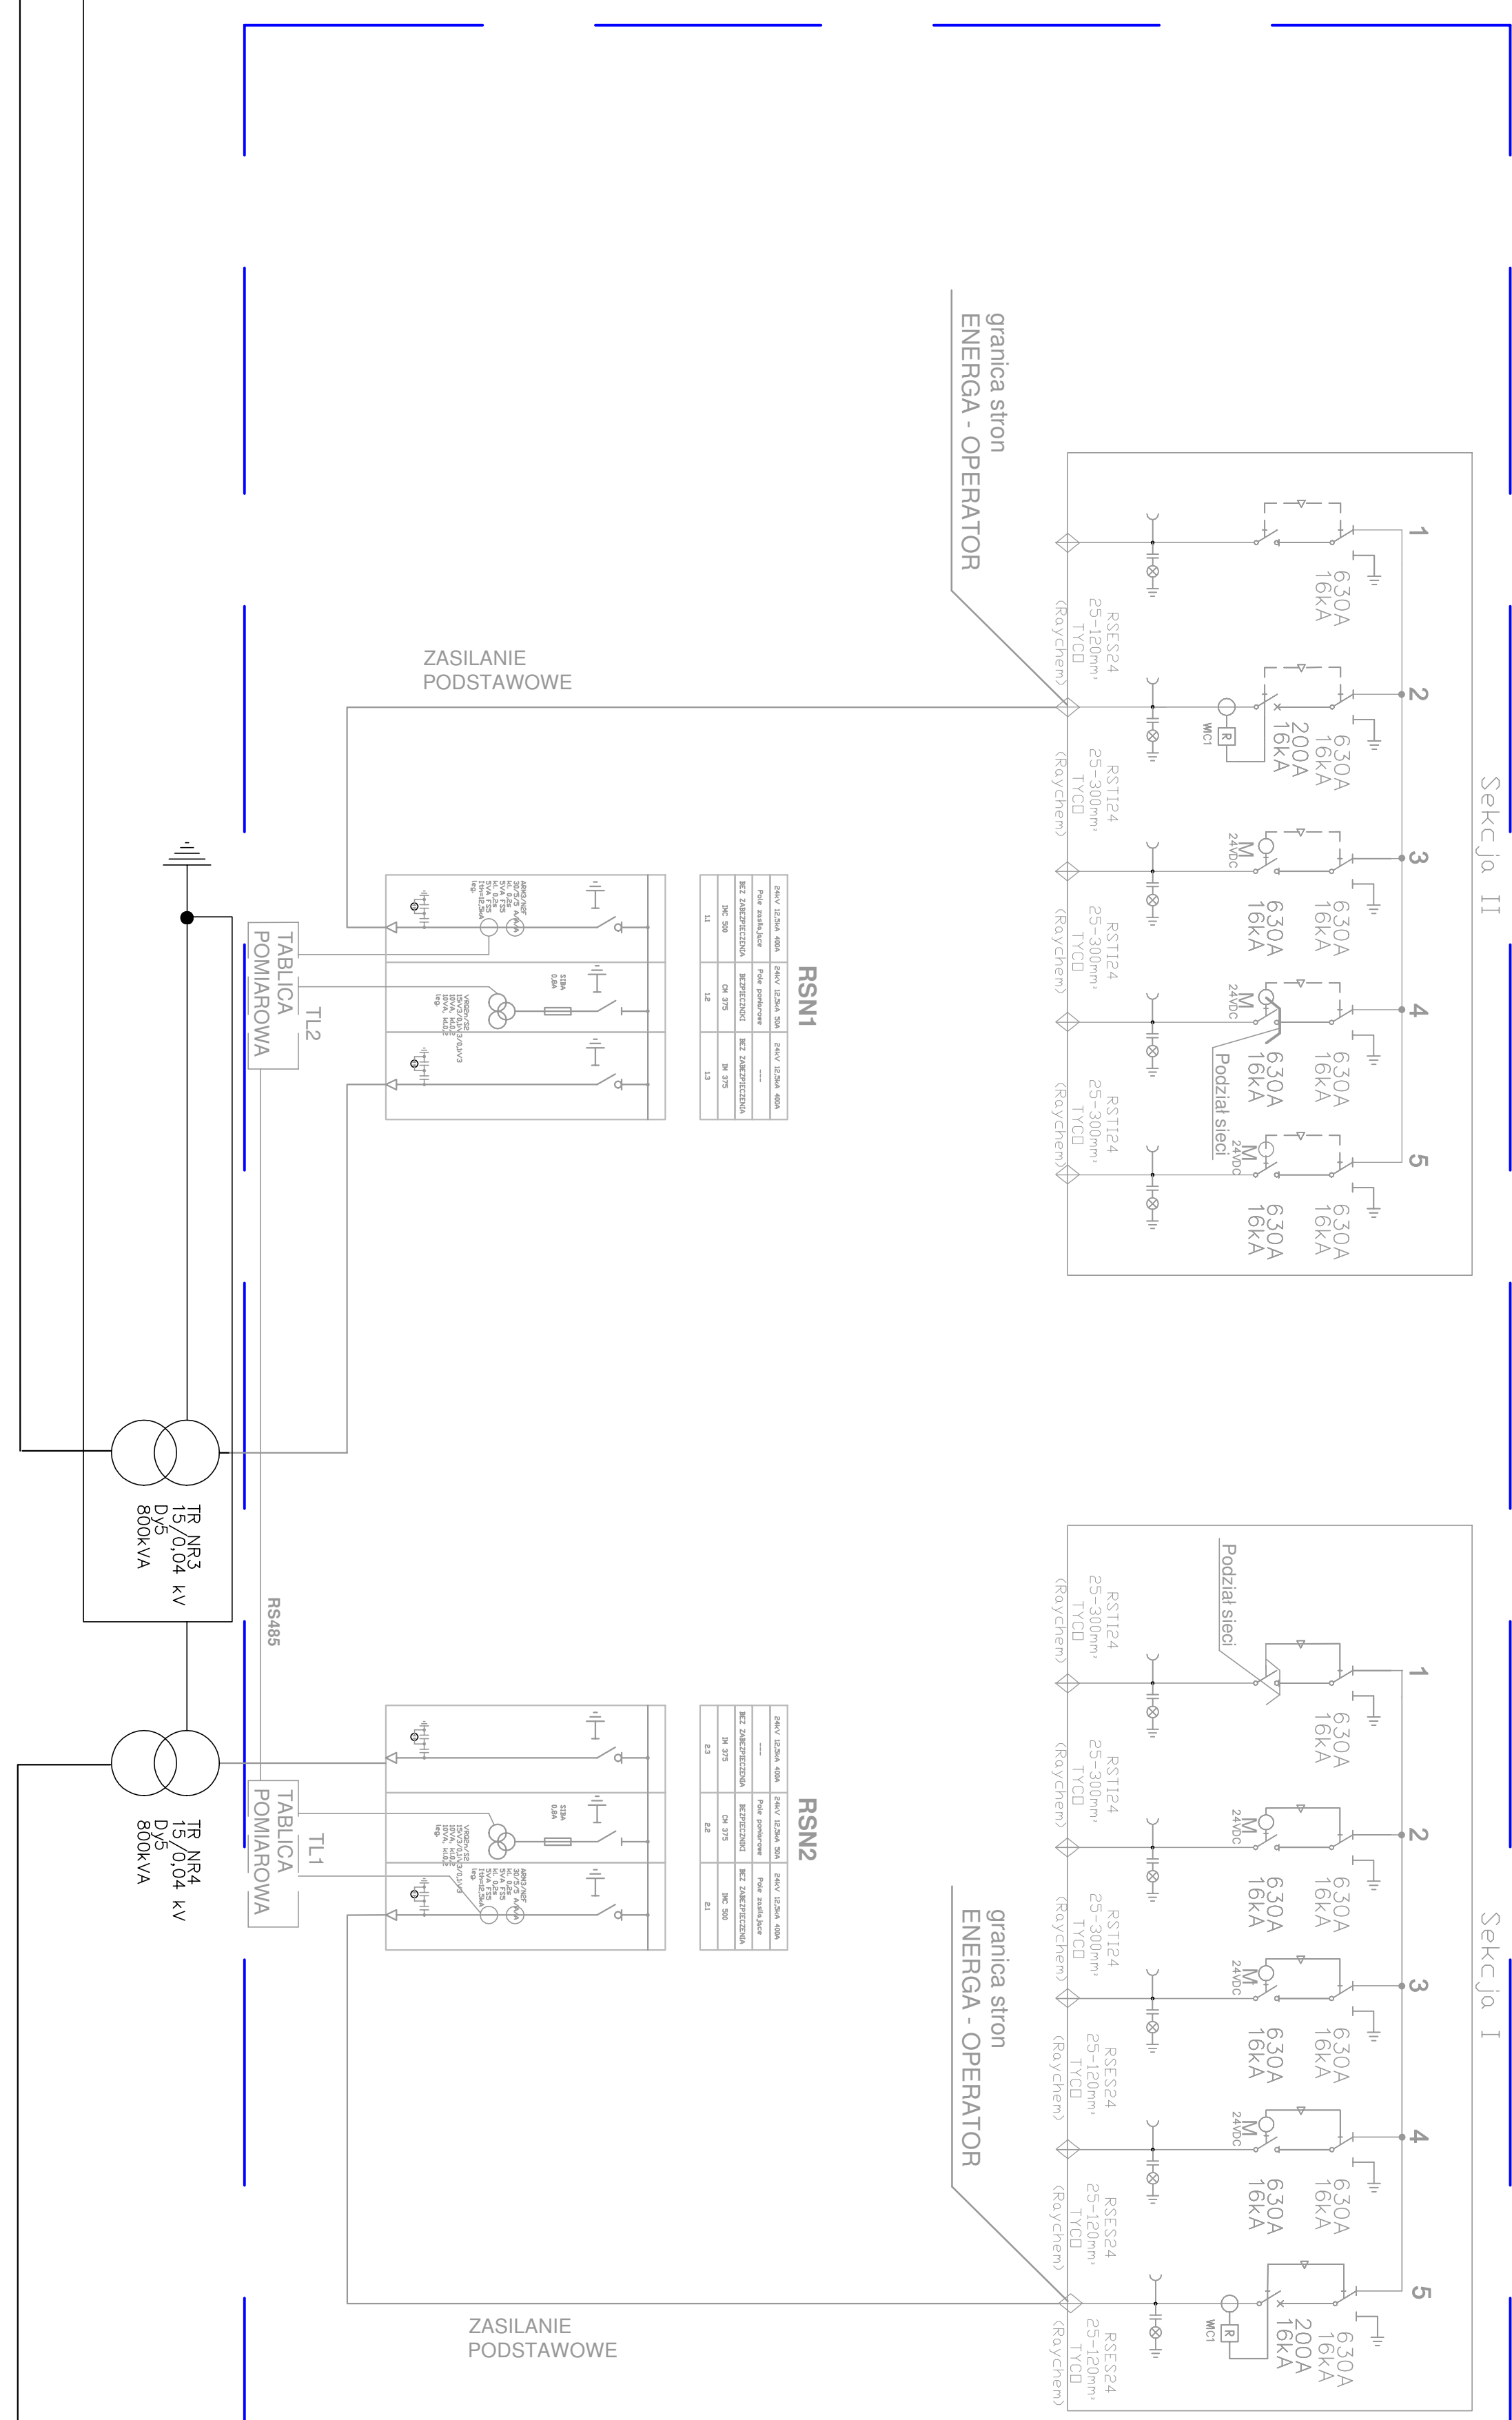
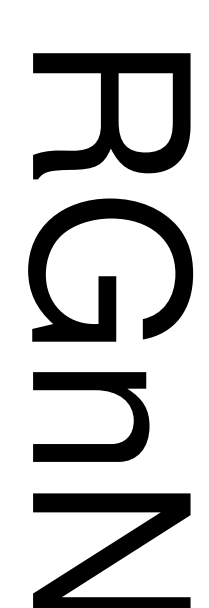


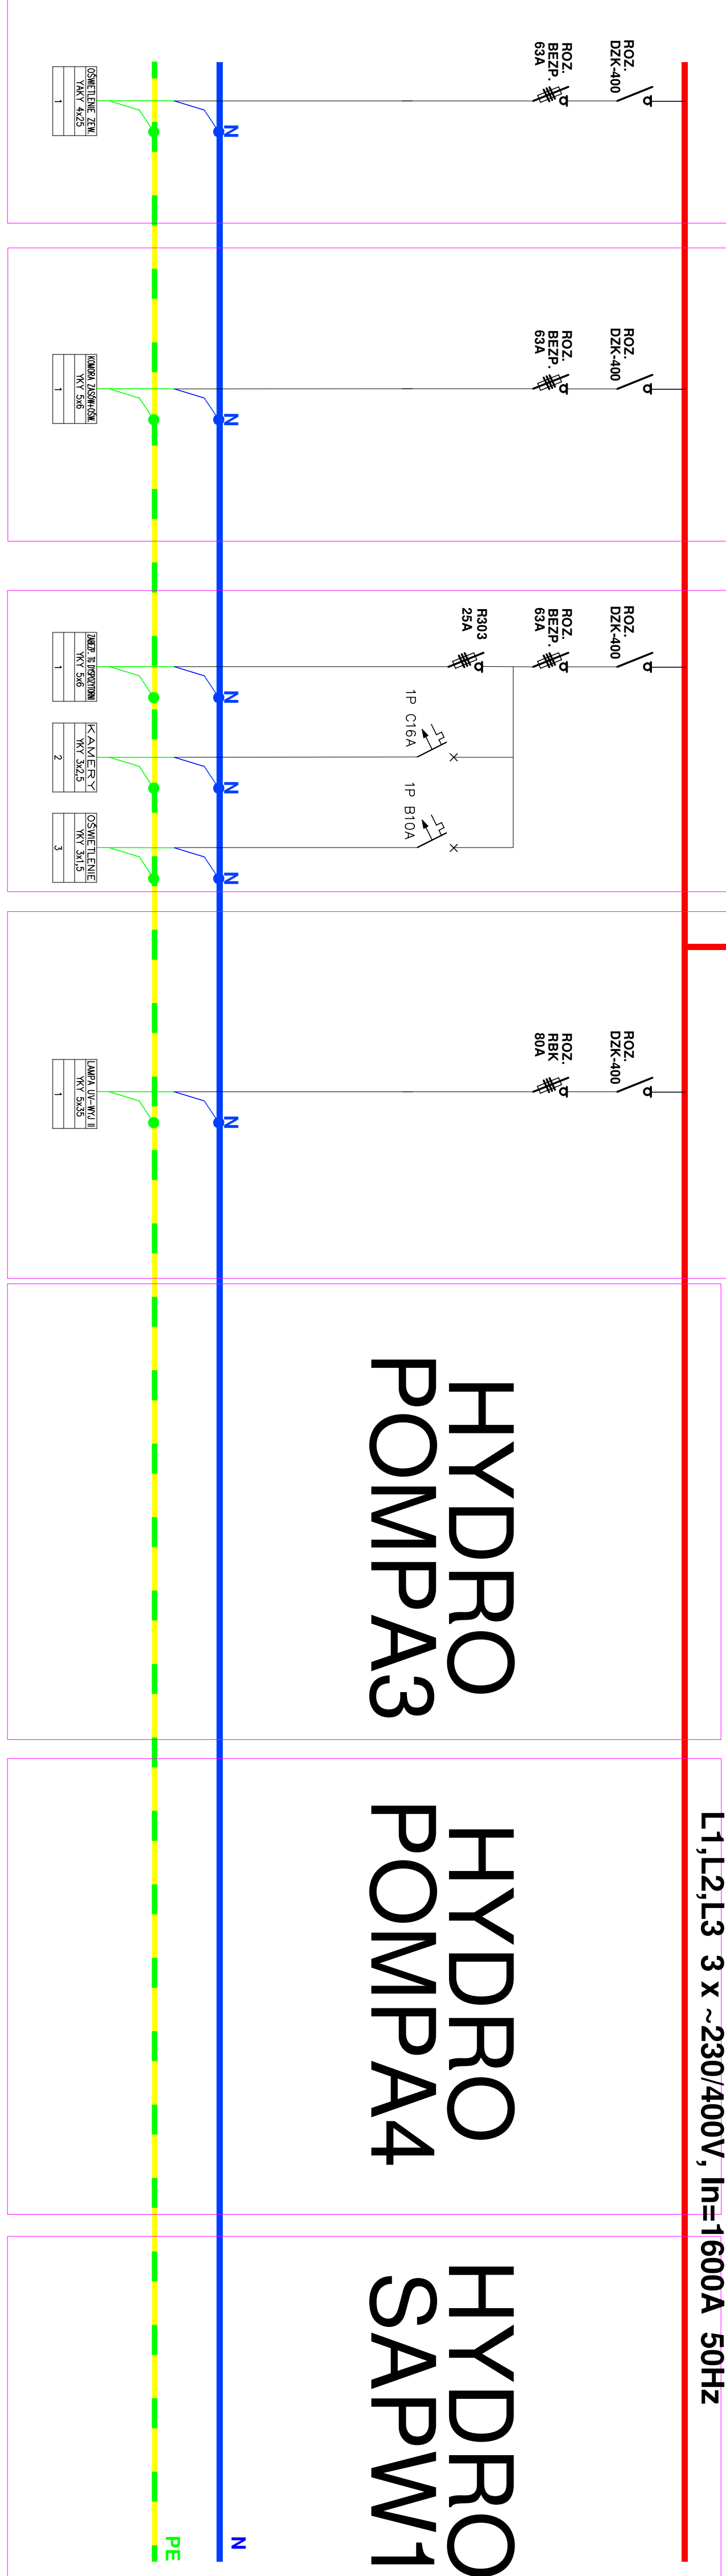
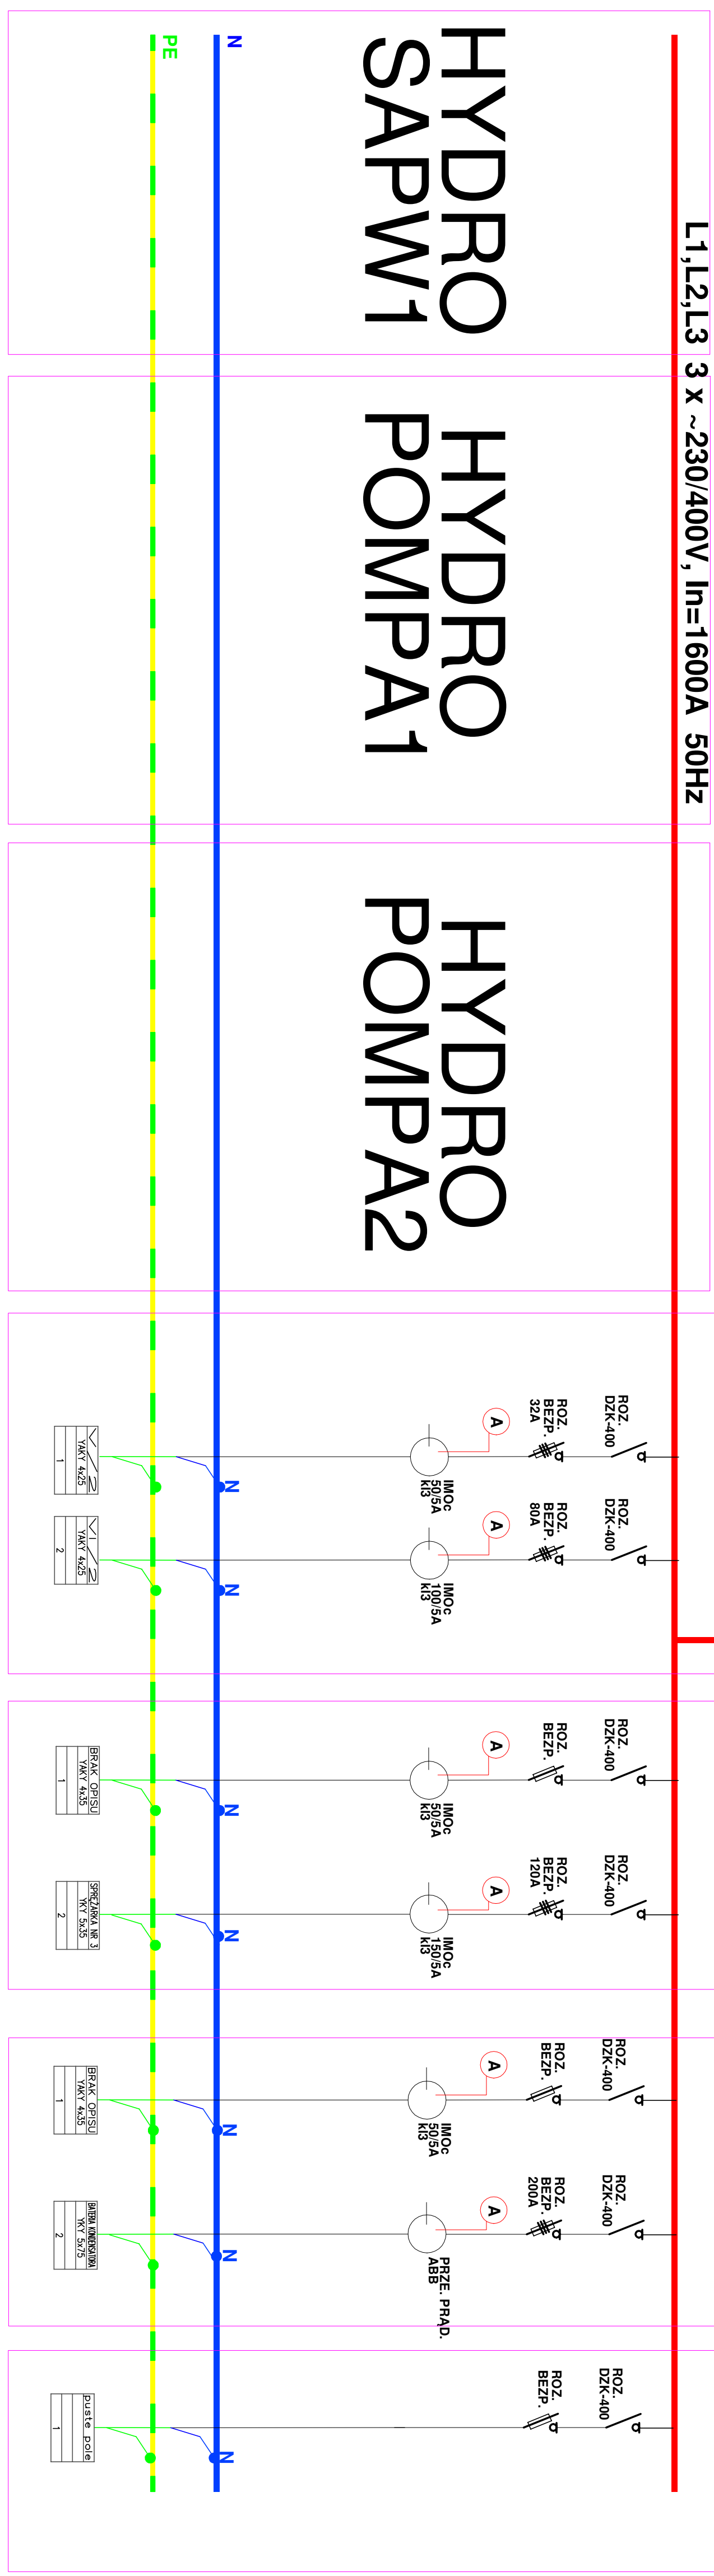

**SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE  
NA MOC ELEKTRYCZNĄ SEKCJA 1 = 150kW**

**SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE  
NA MOC ELEKTRYCZNĄ SEKCJA 2 = 240kW**



# ROZDZIELNIA SI ODRĘBNE OPRAWOWANIE NIE PODLEGA INWENTARYZACJI

Aparat	Q1	Q2	Q3	PWP
- zasilanie z transformatora TR3	Z	Z	0	0
- zasilanie z transformatora TR4	0	0	0	0
Zwuk napiecia na TR4	Z	0	Z	0
- zasilanie z transformatora TR3	0	Z	0	0
Zwuk napiecia na TR3	0	Z	0	0
- zasilanie z transformatora TR4	0	0	Z	0
Zwuk napiecia na TR3	0	0	Z	0
- zasilanie z transformatora TR3	0	0	0	Z
- zasilanie z transformatora TR4	0	0	0	0
- zasilanie z transformatora PWP	0	0	0	0

[illegible]