

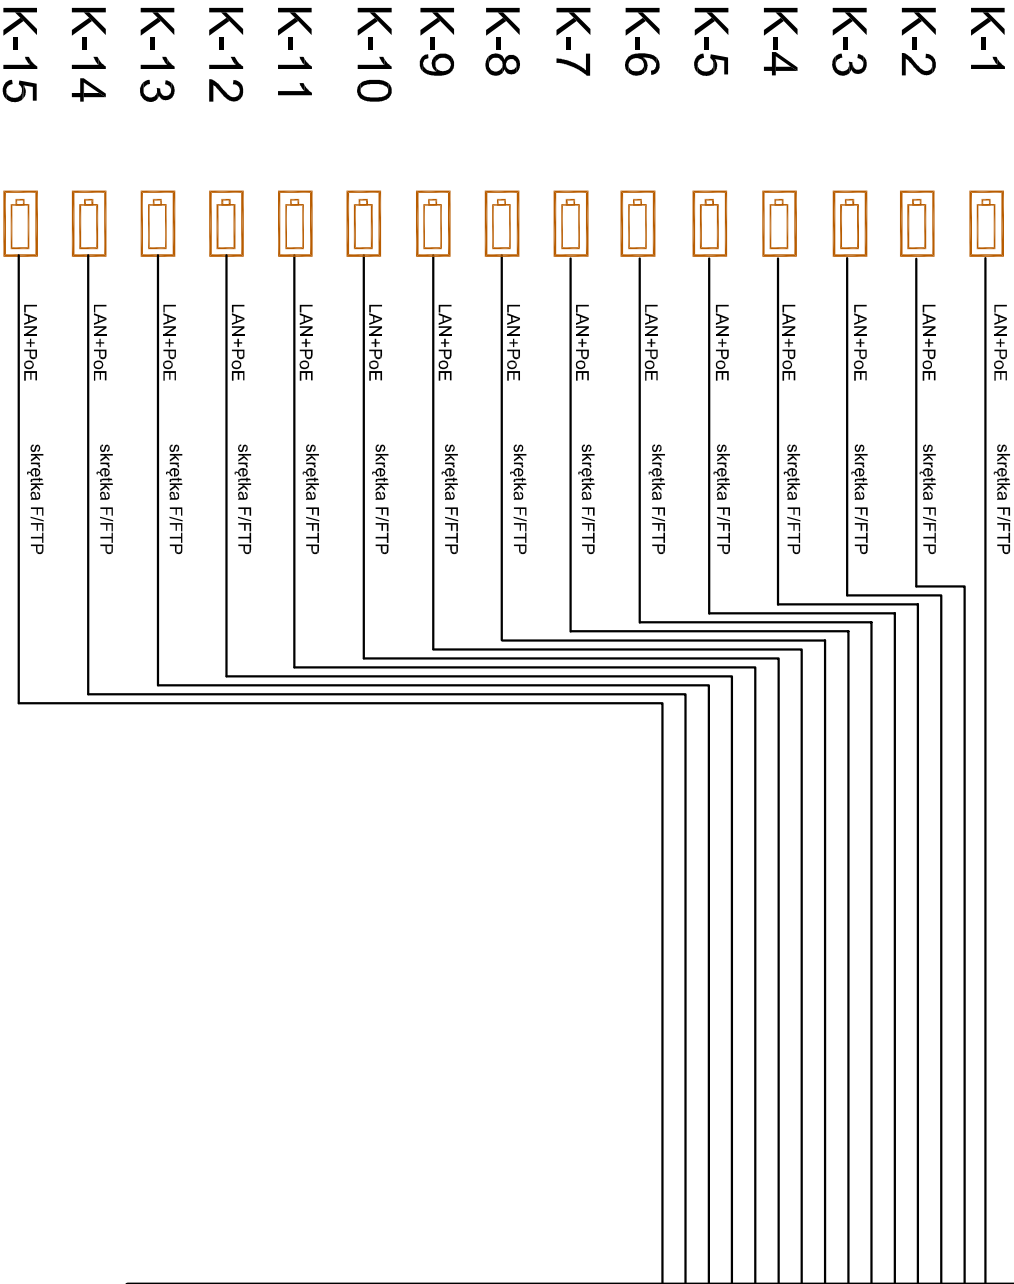


SCHEMAT CCTV

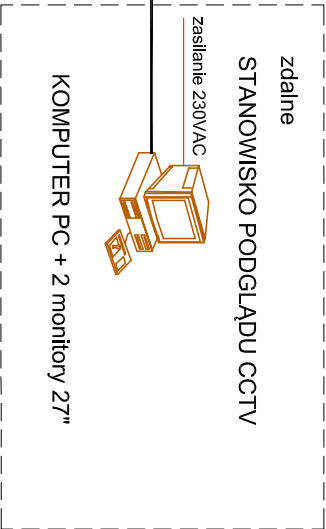

szafa GPD

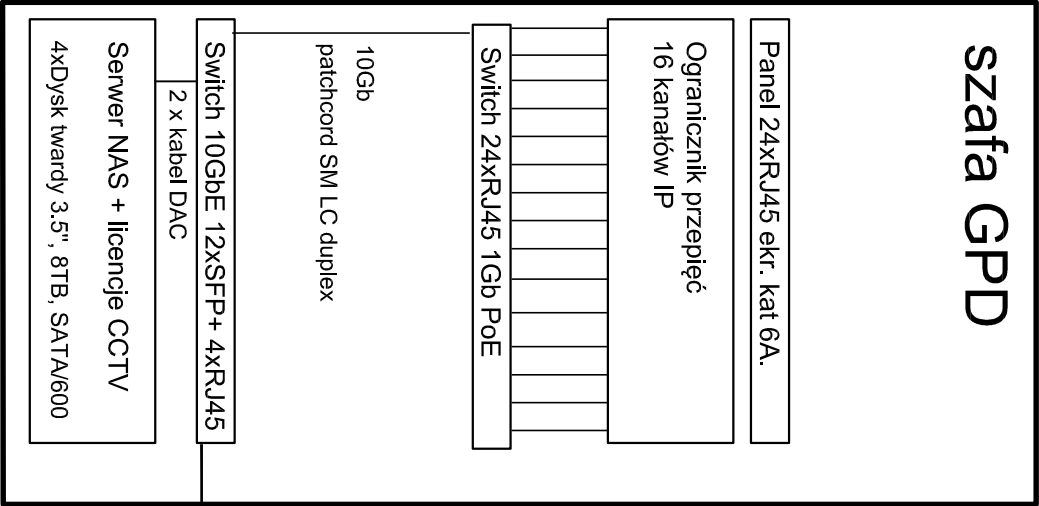

Instalacja CCTV

K-1 Kamera tubowa IP 3.0 MPx, obiektyw 2,8-12mm A41 Acii
montaż przez puszkę natynkową IP67 – kabel zakończyć keystone

0	19.10. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI			B. M.	
Rewizja:	Data:	Opis:			Autor:	Podpis:
OBIEKT:		BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25				
TEMAT:		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną				
INWESTOR:		Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy	KOGEN Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy			
Tytuł rysunku:		SCHEMAT INSTALACJI CCTV INSTALACJE NISKOPRĄDOWE			Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Funkcja:		Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data: 09.2020 r.	
Projektował:		mgr inż. Błażej MIGUŁA		SLK/2264/ POOE08	Numer projektu: T_03_20	
Sprawdził:						
Opracował:		mgr inż. MIROSLAW ZIÓŁKOWSKI		PZT10879	Format: 420 x297	Skala: -
Opracował:						
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312		TECHINWENKO				Nr rysunku: EN06