



piwnica

$h = 2,50\text{m}$

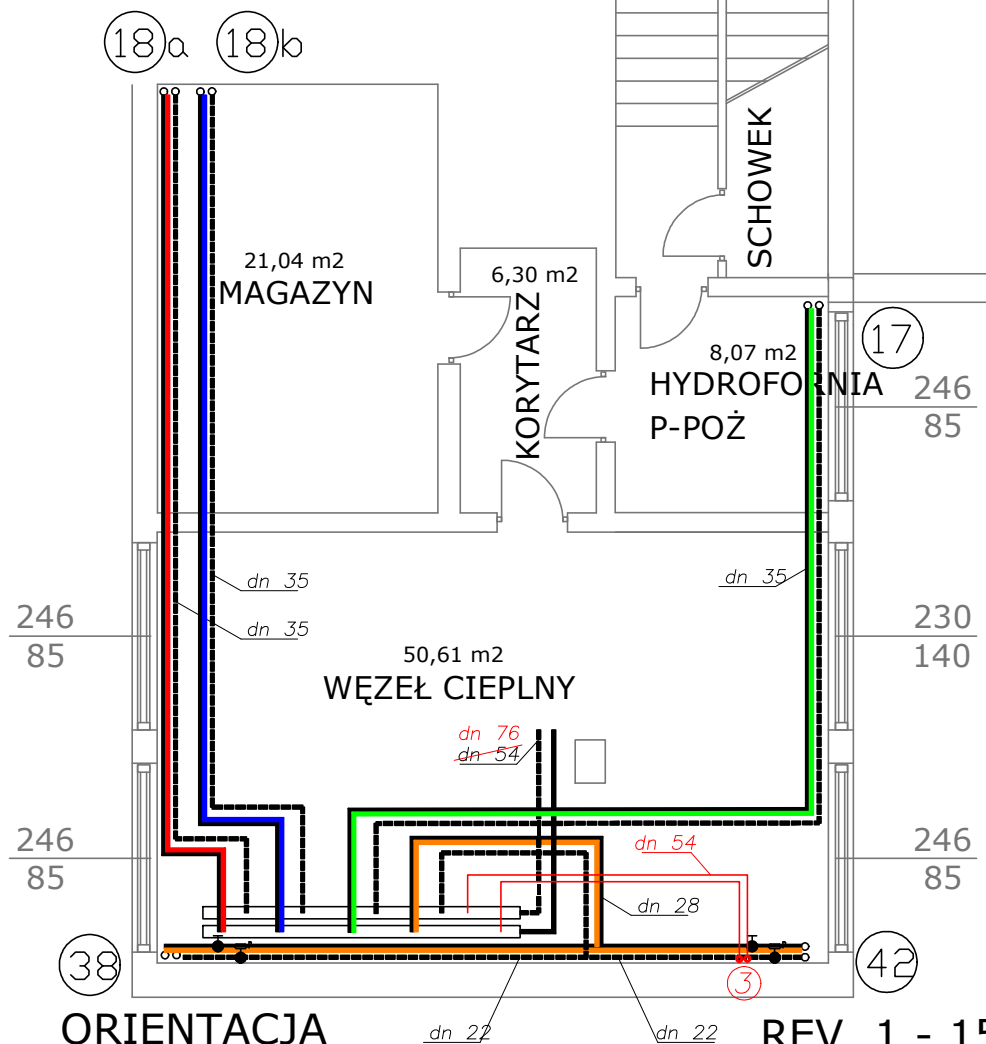

ORIENTACJA



LEGENDA:

— zasilanie c.o.
- - - powrót c.o.
22/600/900 grzejnik c.o.

1 pion c.o.

obieg 1
obieg 2
obieg 3
obieg 4

OBIEKT

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

ADRES

ul. Łużycka 91, Gryfino

TYTUŁ RYS.

Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Wiśniewski
upr. ZAP/0155/PWOS/06

SPRAWDZ

mgr inż. Janusz Jackowski
upr. ZAP/0009/POOS/04

SKALA

1:100

DATA

03.2024

RYS. NR

S01

REV. 1 - 15.03.2024