


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

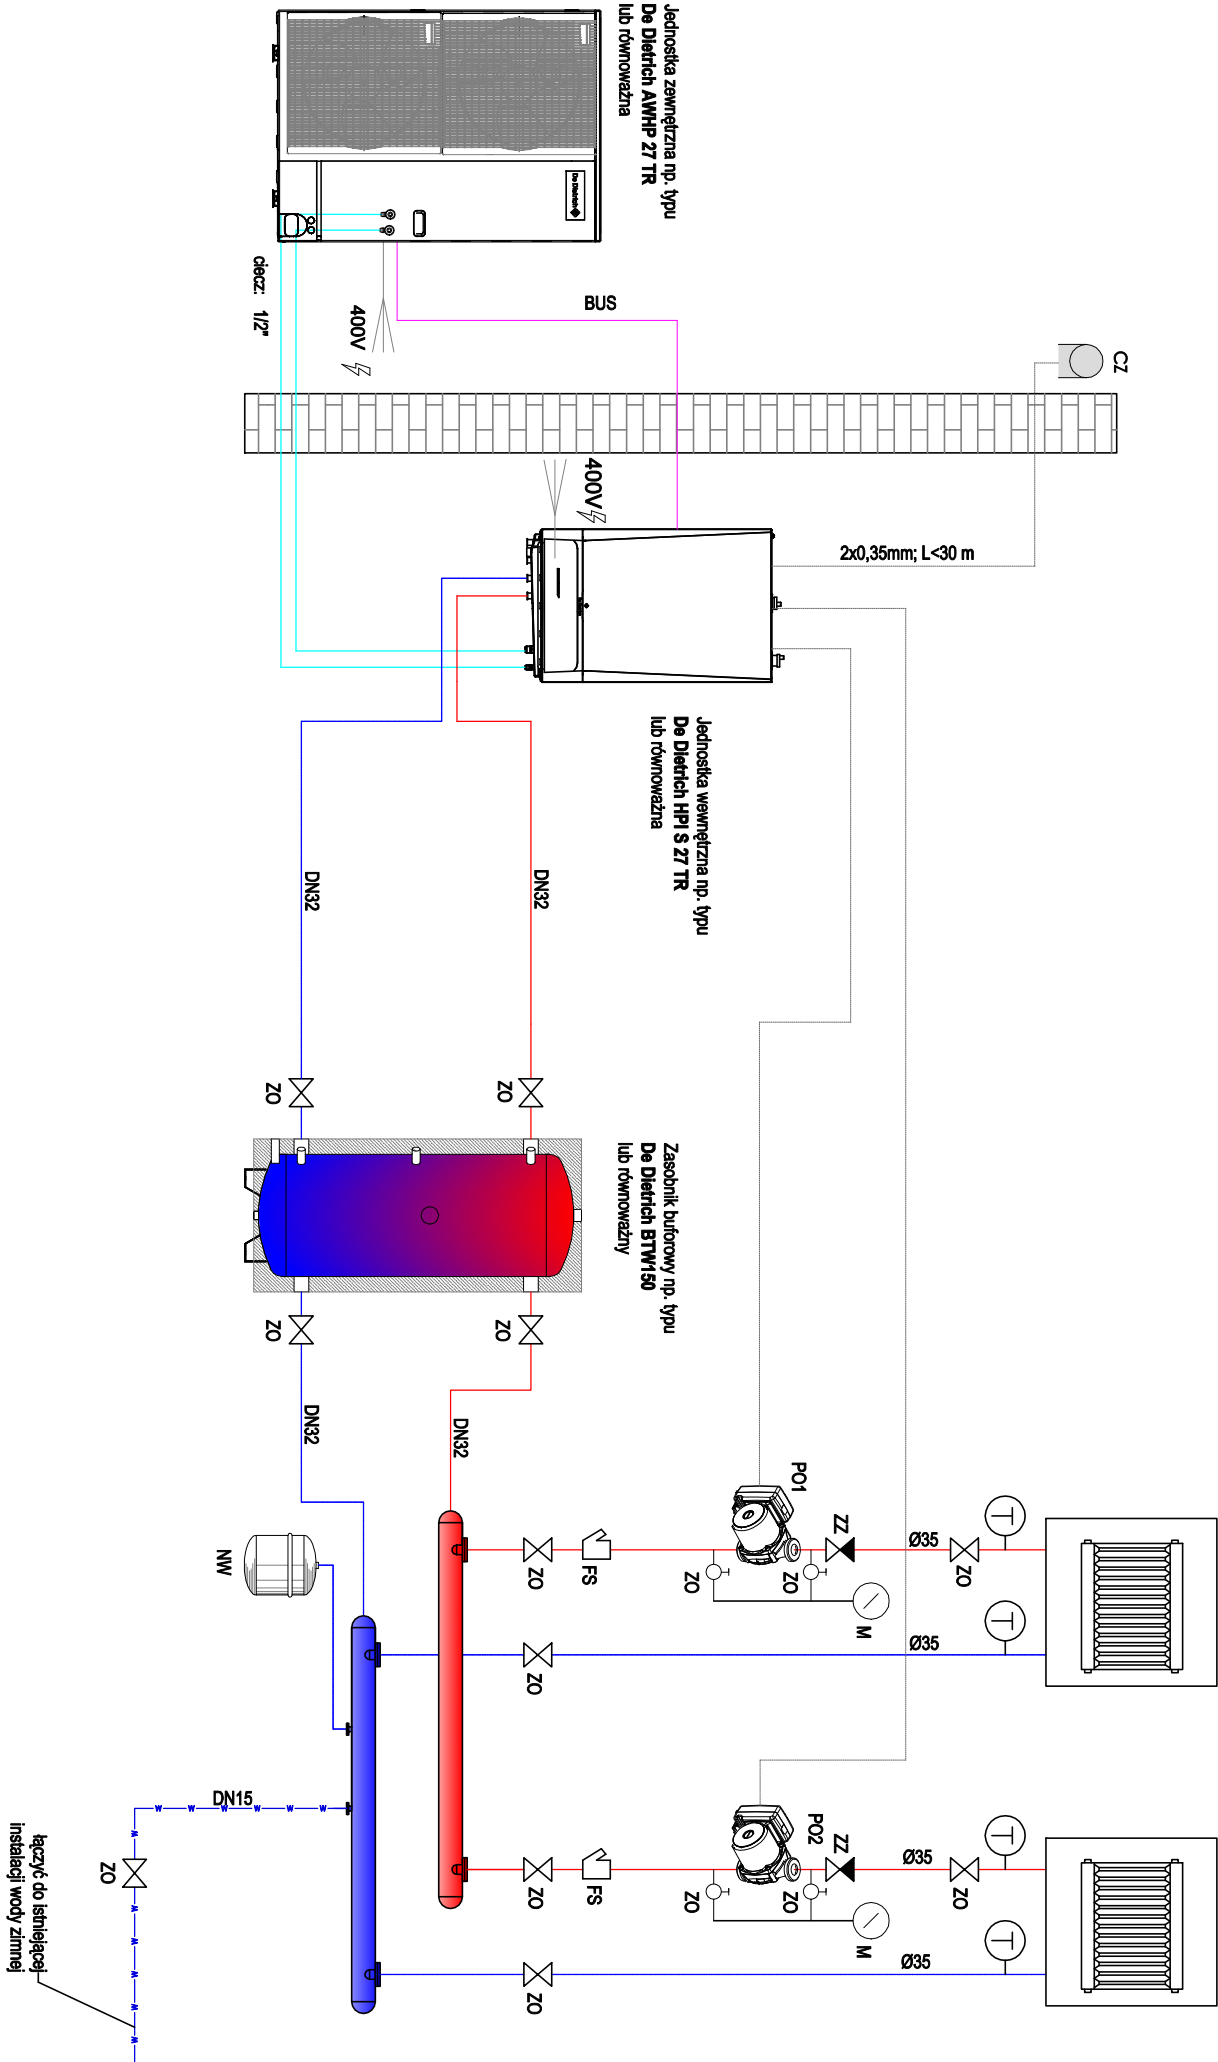

- OZNACZENIA:**
- obieg c.o. zasilanie/powrót;
  - woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
  - kable sterownicze z automatyki pompy ciepła,
  - naczynie wzbiorcze, V= 35 l;
  - pompa obiegu c.o.; H= 22,9 kPa; Q= 1,157 m³/h;
  - pompa obiegu c.o.; H= 23,5 kPa; Q= 1,250 m³/h;
  - filtr siatkowy;
  - manometr tarczowy;
  - termometr tarczowy;
  - zawór odcinający;
  - zawór zwrotny;
  - zawór antyskażeniowy;
  - kabel komunikacyjny BUS 2x0,75 mm; ekranowany;
  - czujnik zewnętrzny;

|  |   |  |                 |        |
|--|---|--|-----------------|--------|
| GREENSAN SP. Z O.O.  |   |  |                 |        |
| UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHÓW                             |   |  |                 |        |
| www.greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996 |   |  |                 |        |
| Nazwa i adres  | WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA (KOTŁA WĘGLOWEGO),<br>INSTALACJI C.O. NA OBIEKcie SŁIW W CIESZANOWICACH<br>Z MONTAŻEM POMPY CIEPŁA I PANELI FOTOWOLTAYCZNYCH<br>ORAZ POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH |  |                 |        |
| Temat opracowania  | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY  |  | Nr rs.          | 3      |
| Investor   | GMIŃNA KAMIENNIK<br>UL. 1 MAJA 69<br>48-388 KAMIENNIK   |  | Skala           | -      |
|  | Imię i nazwisko   | Specjalność  | Numer uprawnień | Podpis |
| Projektant   | mgr inż. Magdalena Ruta   | Instalacyjna w zakresie sieci,<br>wentylacyjnych, gazowych,<br>wodociągowych i kanalizacyjnych | OP/1136/FWOS/15 |        |