



Sposób podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym

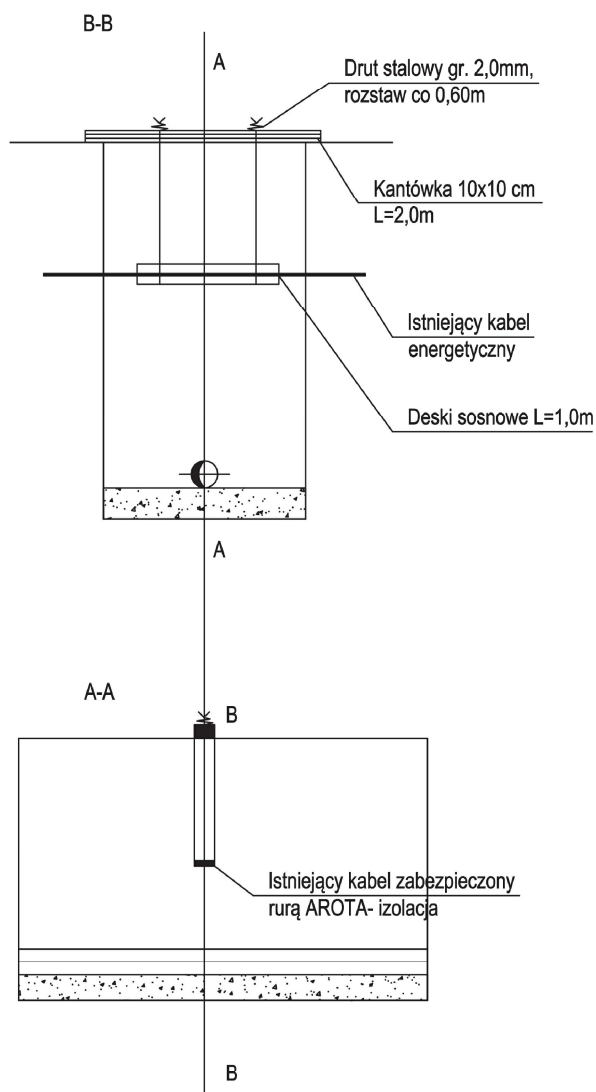

Sposób podwieszania kanału w wykopie wąskoprzestrzennym

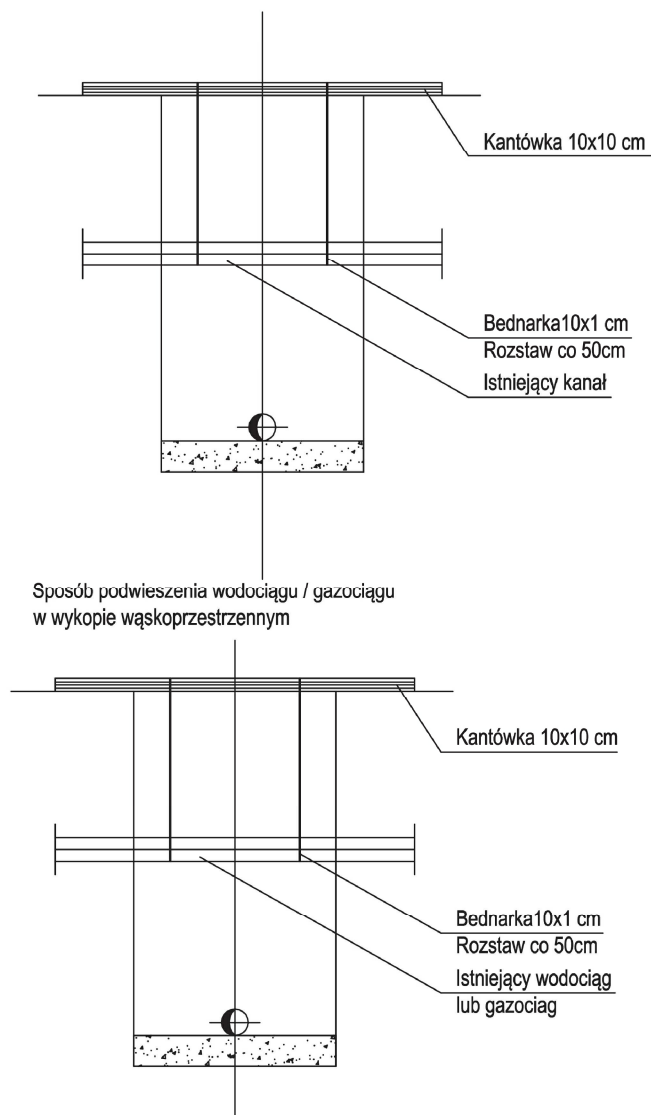

INWESTOR	Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki	faza PB
OBIEKT	Sieć wodociągowa na terenie działek nr geod. 125, 139 i 391/2 w ul. Rumiankowej w Potrzebanowie, gmina Skoki	data 06.06.2022
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat podwieszenia istniejącego uzbrojenia	skala -
		NR RYSUNKU IS.06
PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Arkadiusz Koza NR UPRAWNIEN: WKP/0363/PWOS/13	podpis