


praca: $q=1,13 \text{ m}^3/\text{h}$, $27,5 \text{ kPa}$

praca: $q=1,1 \text{ m}^3/\text{h}$, $7,8 \text{ kPa}$

G1 - pion instalacji technologicznej

NW3, NW4 - oznaczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej

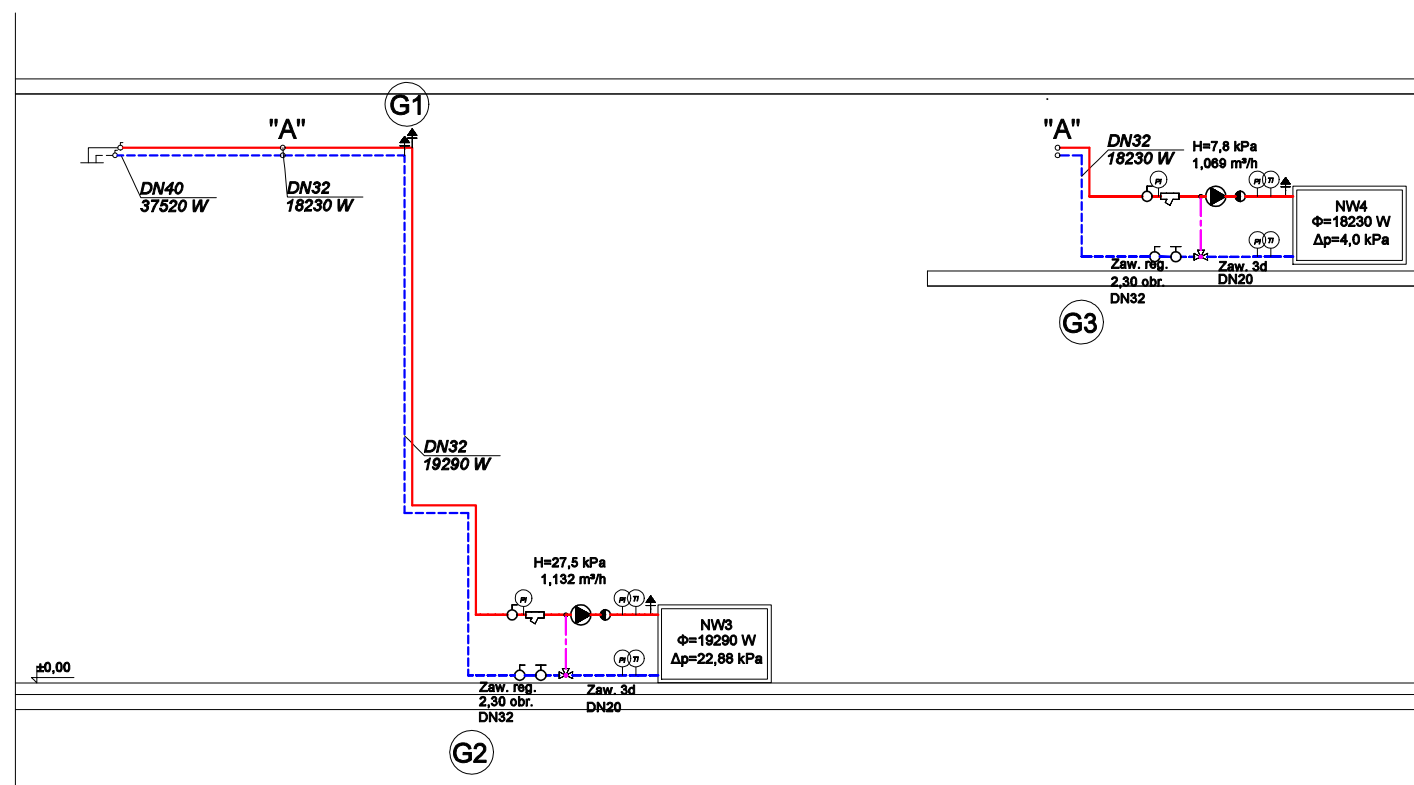


Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej

Oznaczenia:

- 1 - zawór odcinający, PN16
- 2 - filtr siatkowy, PN16
- 3 - pompa obiegowa
- 4 - zawór zwrotny, PN16
- 5 - zawór regulacyjny
- 6 - zawór trójdrogowy mieszający
- 7 - Odpowietrzenie automatyczne

PI - manometr 0-10 bar
TI - termometr 0-100°C

 inwest BAU BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE	BPB Inwest BAU Sp z o.o. Sp. k. 39-200 Debica ul. Kowęczyńska 142A tel.14 68 16 350 email: biuro@inwestbau.com	
	INWESTOR : GMINA MIASTA DĘBICA ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica	
ZADANIE : Rozbudowa i przebudowa lodowiska krytego w Dębicy przy ul. Piłsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 – projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego		
GŁÓWNY PROJEKTANT: nr upr. GT-IV 63/28/77 inż. Kazimierz Litwin		
SPRAWDZAJĄCY: nr upr. PDK/0116/P00S/08 mgr inż. Jan Koń		
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	DATA: 29.02.2024	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:100	
NAZWA RYSUNKU: Instalacja zasilania nagrzewnic- Rozwinięcie instalacji	NR RYSUNKU: IT2	