

PWiK/W/2024/1718/DT/W/2024/977
DT/1209/2024/5605

Gliwice, dn.13.05.2024 r.

i-projekt Sp. z o.o.
ul. Czajki 3/XII
44-122 Gliwice

Dot.: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącą siecią wod.-kan. projektowane przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach

Nawiązując do Państwa pisma, znak: **PEC/778/AW/24** z dnia 24.04.2024 r. (wpływ do PWiK 15.04.2024 r.) w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach opracowania. Zaznaczamy, że w aktualizowanym zakresie nie można wykluczyć istnienia innych, niezainwentaryzowanych przewodów wod.-kan.

Trasę projektowanej inwestycji pod względem kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Na skrzyżowaniu z siecią kanalizacji sanitarnej projektowane przyłącze sieci ciepłowniczej ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od sieci przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Skrzyżowanie z siecią kanalizacji sanitarnej zaprojektować pod kątem min. 60°.
3. W razie konieczności zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania z projektowaną inwestycją, koszty z tym związane ponosić będzie Inwestor.
4. W przypadku wykonania przewiertu należy sprawdzić położenie sieci wodociągowej za pomocą przekopów kontrolnych.
5. W przypadku uszkodzenia przewodu kanalizacji sanitarnej przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić koszty związane z usunięciem awarii.

W miejscu skrzyżowania z kanalizacją sanitarną wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Tomasz Jasiński, tel. 697 698 359 lub Grzegorz Bańcerowski, tel. 609 727 871.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 780 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

13.05.24
[Signature]

W części dotyczącej sieci kanalizacji deszczowej odpowiedź zostanie Państwu udzielona przez tut. Spółkę odrębną korespondencją.

W załączeniu przekazujemy karty studni zlokalizowanych w rejonie przedmiotowej inwestycji, które oznaczono na załączniku graficznym jako K15, K5 i K6. Ponadto informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, zmianie uległ układ wysokościowy Krondstad86. W chwili obecnej obowiązuje układ wysokościowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH. W związku z powyższym rzędne studni należy zweryfikować we własnym zakresie.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji ważne są na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Z tytułu wykonanej usługi obciążymy Państwa należnością zgodnie z cennikiem usług obowiązujących w tut. Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU FUNKCJONU SIĘCI
WODOCIAGÓW-KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybyć

Sprawę prowadzi: Bogumiła Teterycz, tel. 32 428 45 04

Załączniki:

1. Mapa + karty studni

Kopia:

1. DT aa. + mapa

2. BOK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach


ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurow Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 780 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

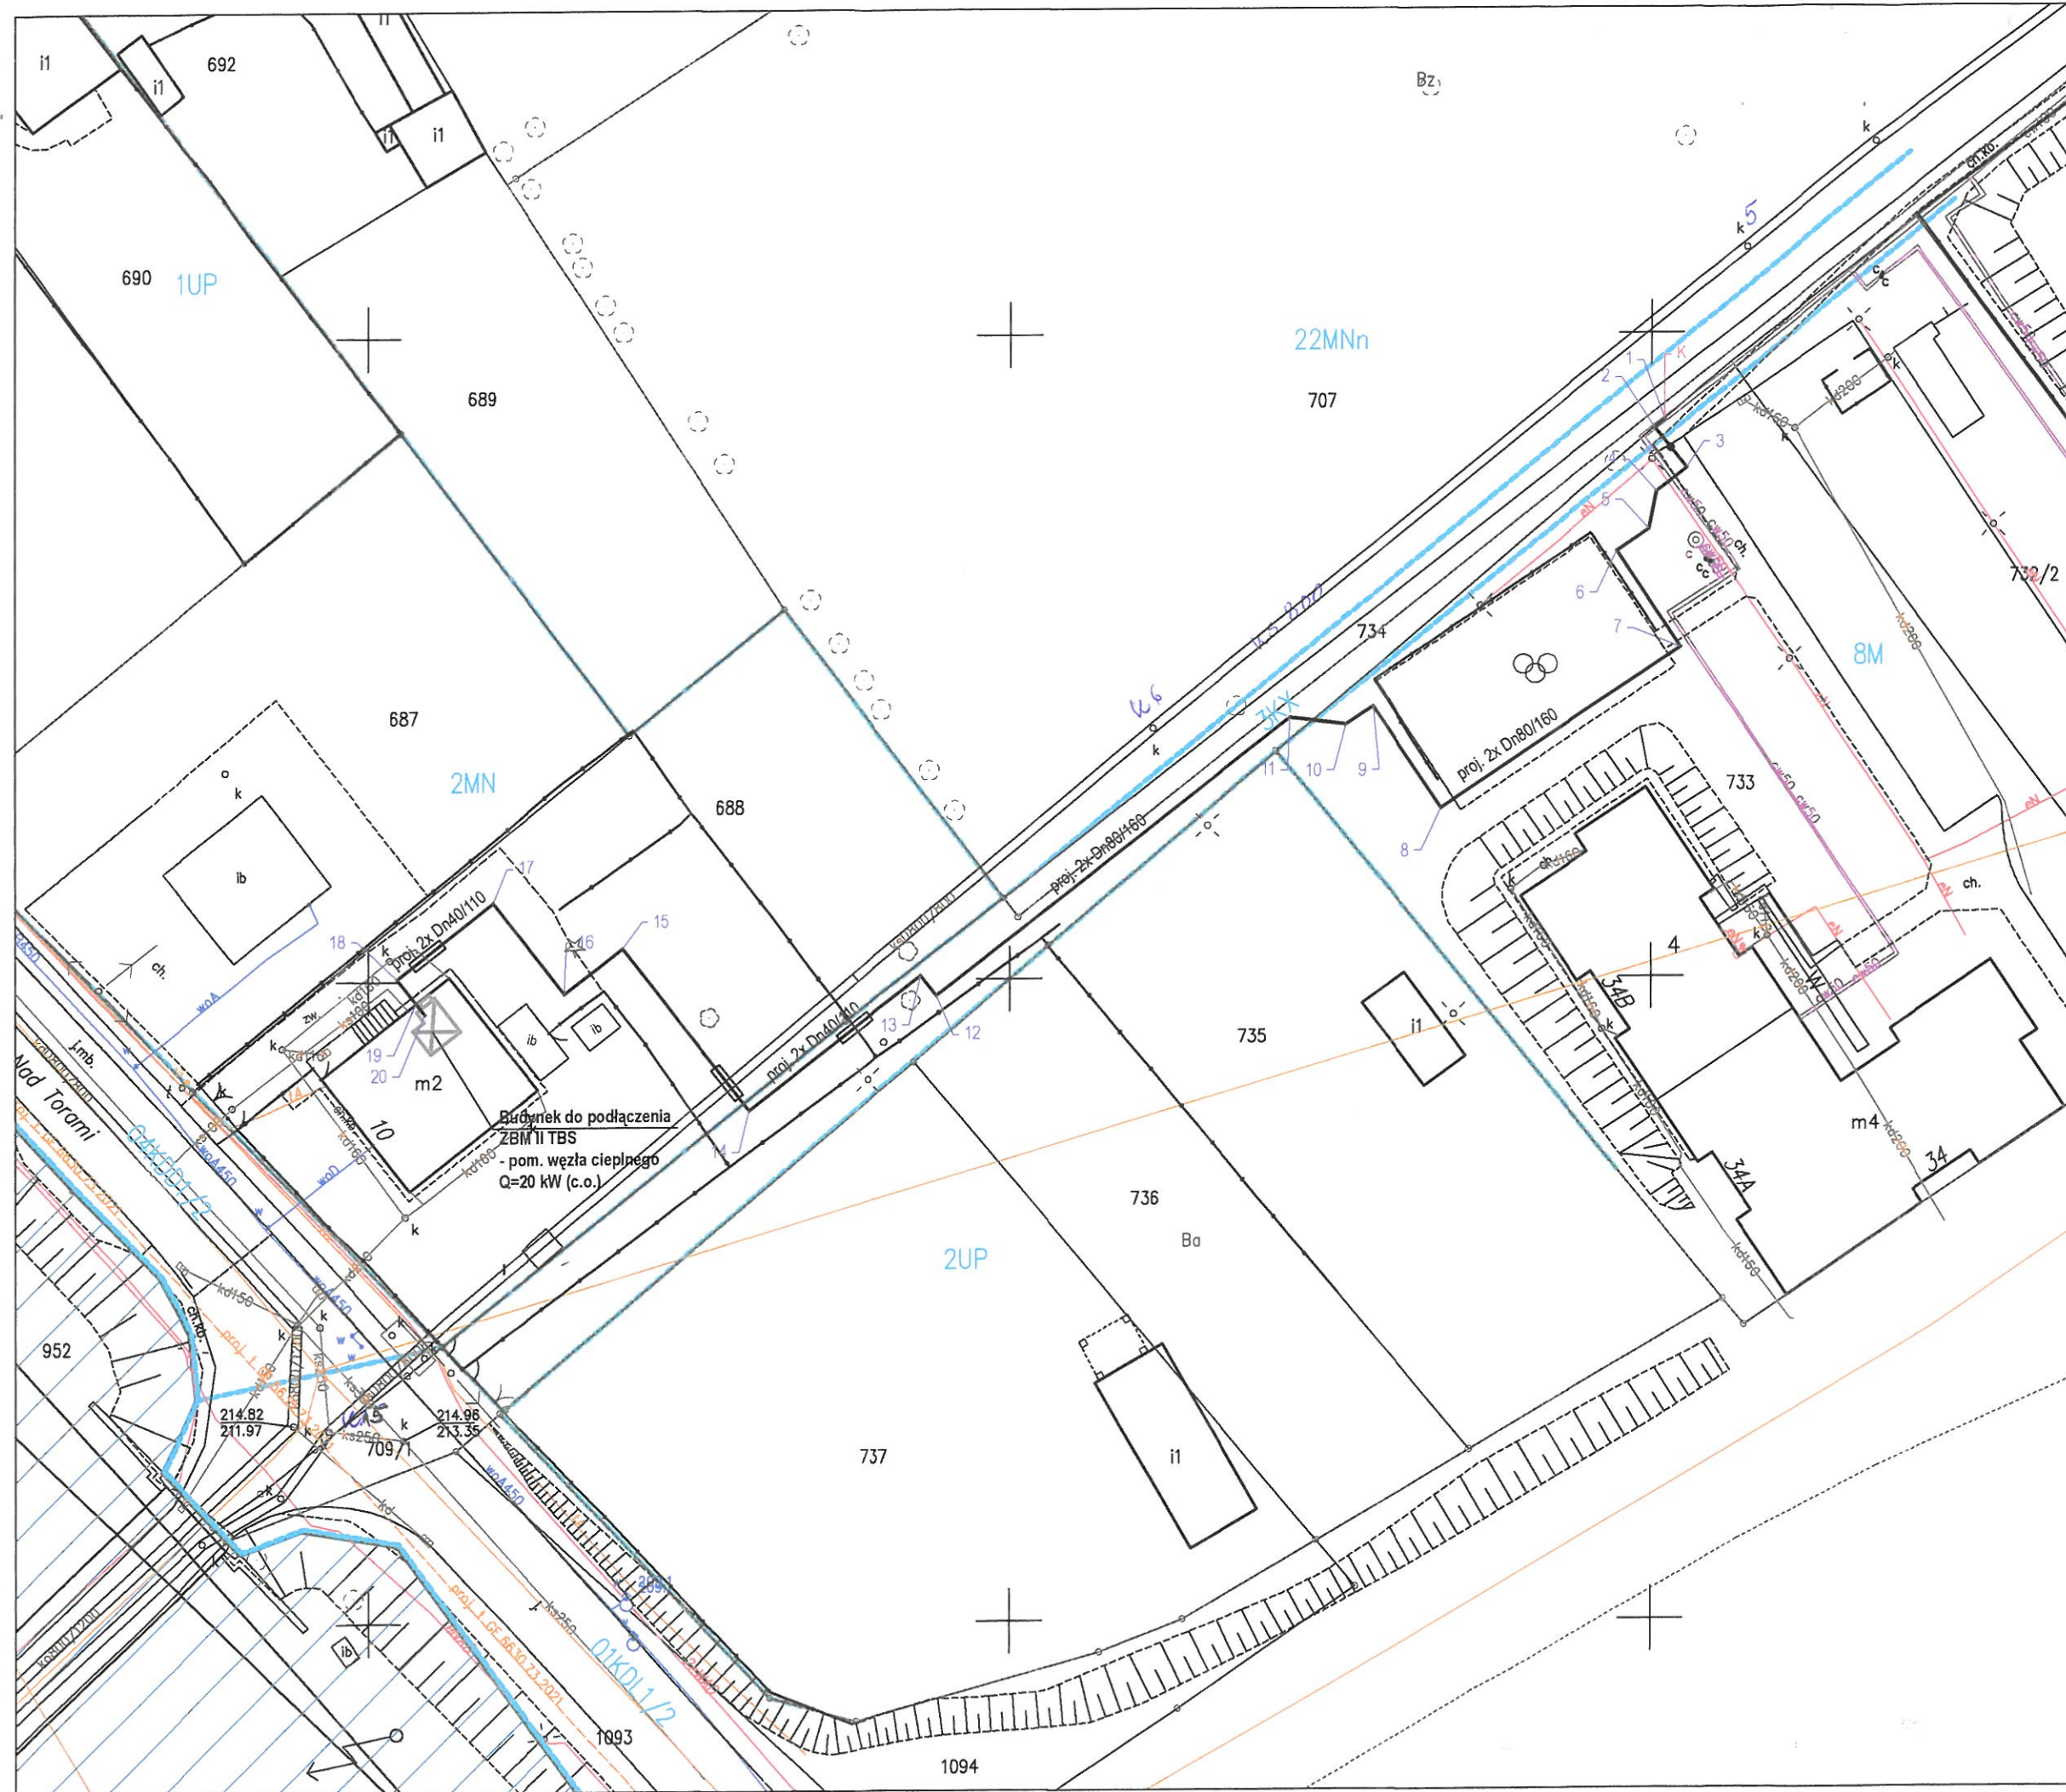

LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTU	
	Istniejąca sieć c.w.100
	Projektowane przy średnicy 2x Dn40/110
	Projektowane przy średnicy 2x Dn80/160
	Projektowana ru. - układana metodą
	Projektowane st. przyłącza ciepł.
	Punkty załamania 1, 2, 3 ...
	Projektowane mi. sieci ciepłowniczej K

DT/1206/2024/5605
21.01.2025 13.05.2025
PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
Dział Rozwoju Sieci Wodociągów i Kanalizacji
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
tel. 32 421 45 01

i projekt

Inwestor: Przedsiębiorstwo En
ul. Królewskiej Tamy

Obiekt: Przyłącze

Temat proj.: „Przyłącze sieci ciepłej wody
przy ul. Nad Torami

Temat rys.: Projekt Zagospodarowania

Imię i Nazwisko
mgr inż. Łukasz Kłak
upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co

Projektował:

