
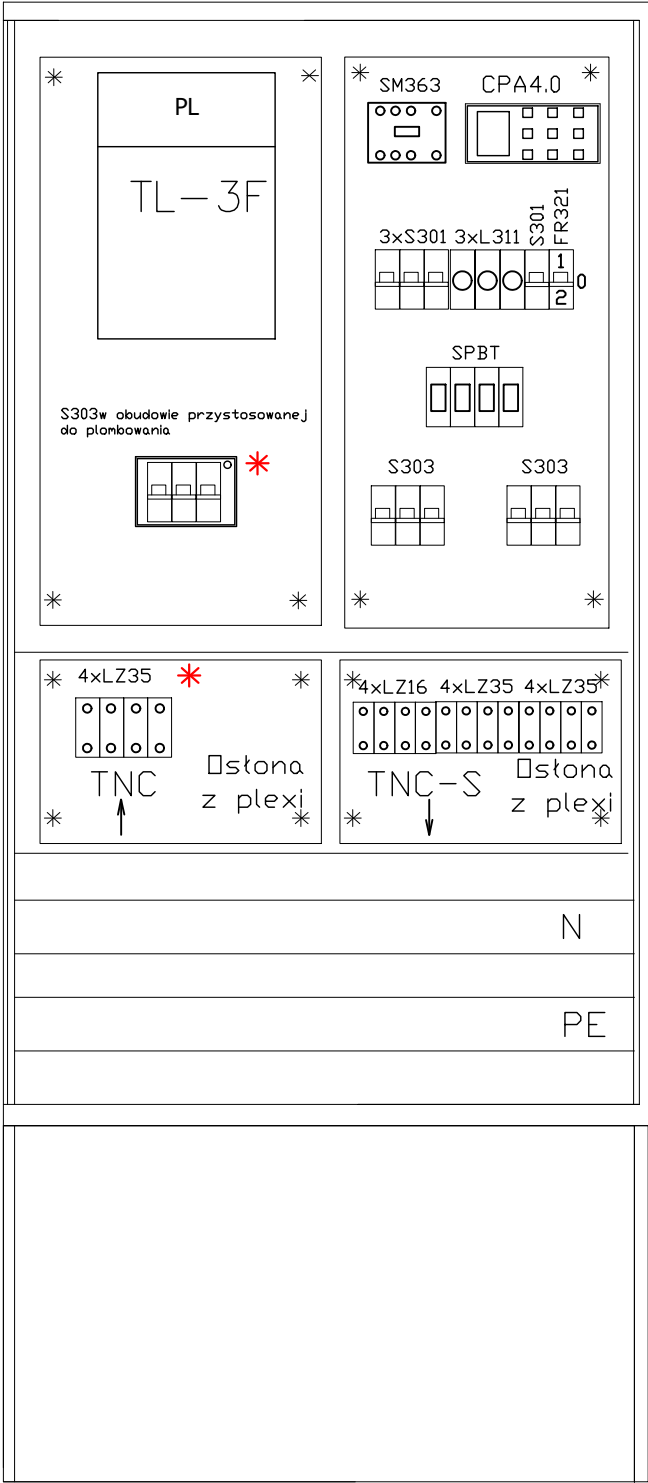


NAZWA SZAFKI STYKÓW 4/2

Rozmieszczenie urządzeń S□

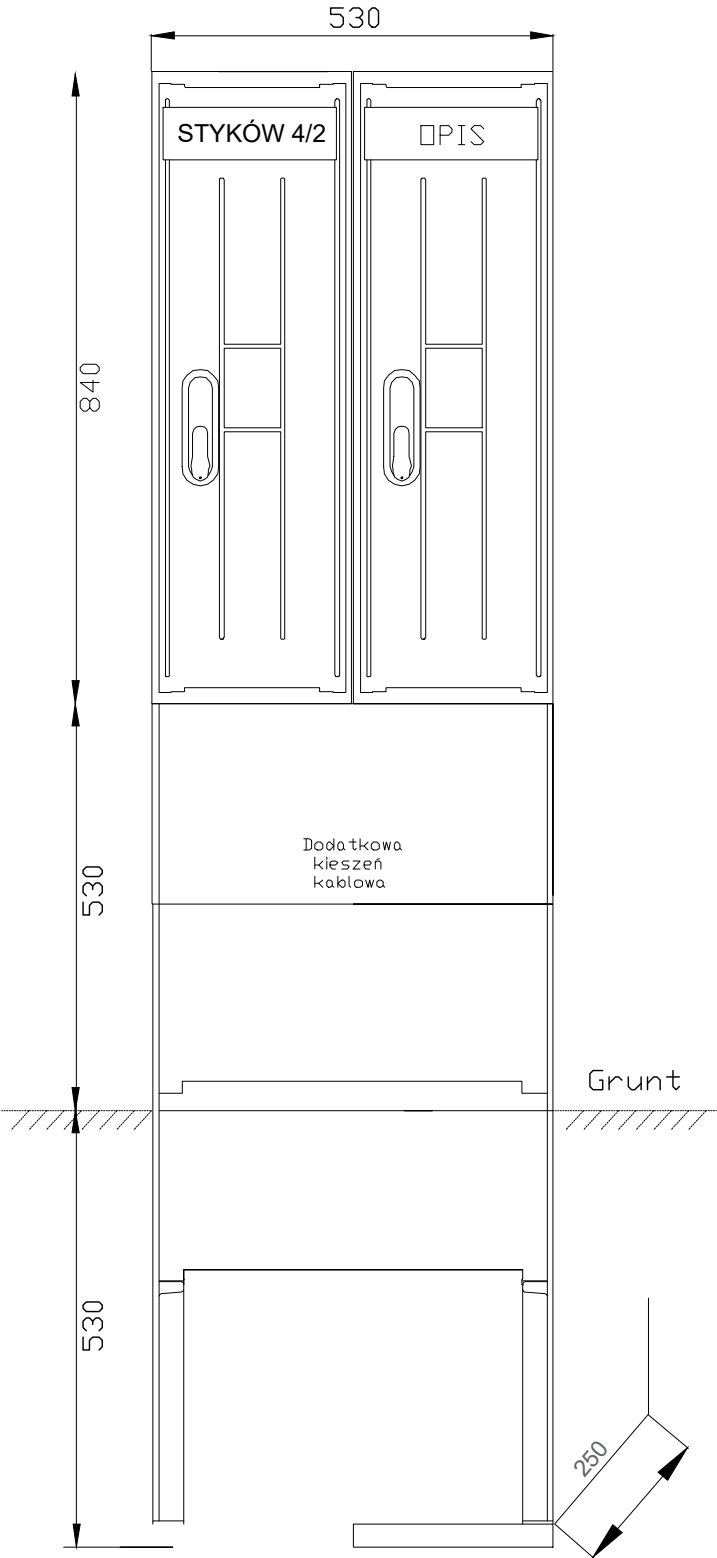

Szafka termoutwardzalna,
2 klasa ochronności,
wydzielona część licznikowa
zamykana na wkładkę
Master Key

* Przystosować do plombowania

Temat rysunku	Skrzynka ZKP+SO	
Projektant Uprawnienia	mgr. inż Andrzej Stefański upr. nr ABIT-II-7342-46/99 upr.bud. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych	Podpis:
Data:10.11.2023		Rys.E2