PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ
LUBIESZEWO-OSTASZEWO-DWOREK
SKALA 1:100/100/1000

odcinek: B-A-W12

SKALA 1:100/100

	B							A
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1,71	1,80	1,80	1,81	1,82	1,83	1,80	1,83
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m n.p.m.]	−0,10	−3,82	−4,04	−4,01	−3,40	−2,14	−1,15	0,02
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,81	5,62	5,84	5,82	5,22	3,97	2,95	1,81
ODLEGŁOŚCI [m]	2460,5	2490,5	2494,0	2500,0	2508,3	2517,0	2521,5	2525,5

Odcinek	B – 2490,5	2490,5 – 2494,0	2494,0 – 2500,0	2500,0 – 2508,3	2508,3 – 2517,0	2517,0 – 2521,5	2521,5 – A
MATERIAŁ, ŚREDNICE, SPADKI [mm], [%]	PEØ315-PN10 12%	PEØ315-PN10 6%	PEØ315-PN10 0,5%	PEØ315-PN10 7%	PEØ315-PN10 14%	PEØ315-PN10 22%	PEØ315-PN10 28%
DŁUGOŚCI [m]	30	3,5	6	8,3	8,7	4,5	4

OZNACZENIA: B, A

SKALA 1:100/1000

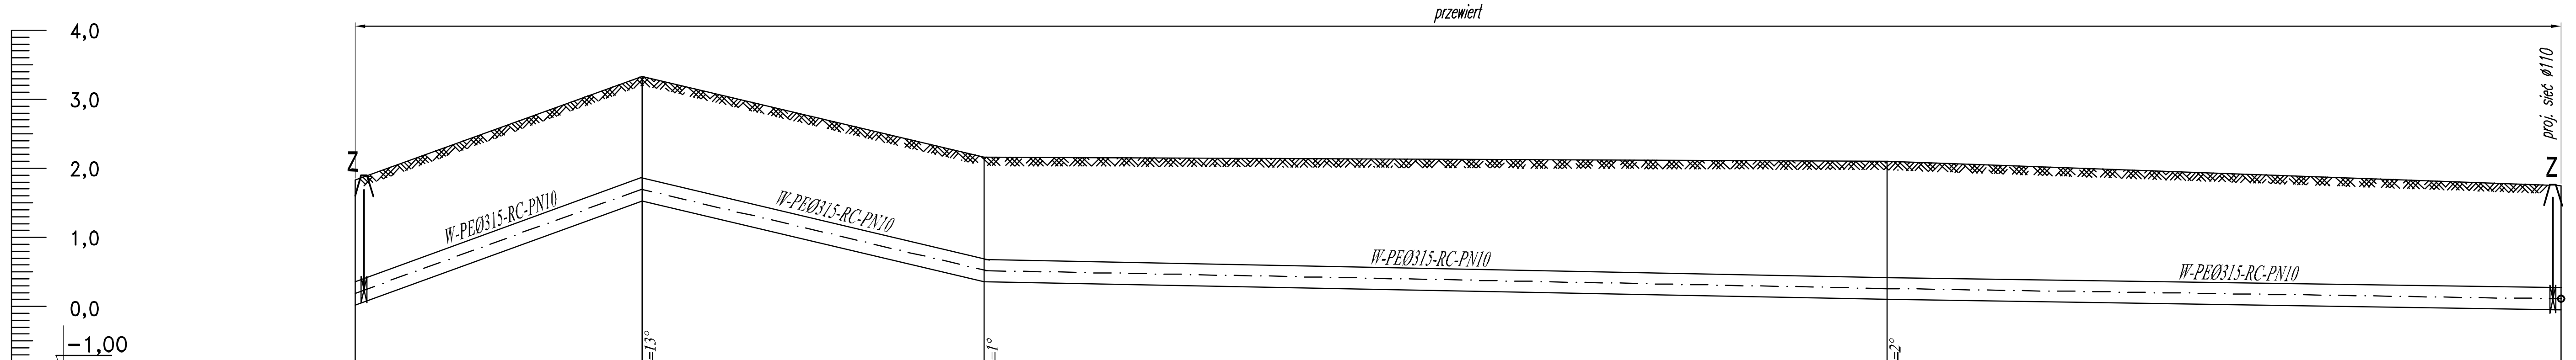

	A	Pz39	Pz40	Pz41	W12
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	1,83	3,33	2,16	2,10	1,75
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m n.p.m.]	0,02	1,53	0,36	0,10	−0,05
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,81	1,80	1,80	2,00	1,80
ODLEGŁOŚCI [m]	2525,5	2567,0	2616,5	2747,0	2844,5

Odcinek	A – Pz39	Pz39 – Pz40	Pz40 – Pz41	Pz41 – W12
MATERIAŁ, ŚREDNICE, SPADKI [mm], [%]	PEØ315-RC-PN10 3,6%	PEØ315-RC-PN10 2,3%	PEØ315-RC-PN10 0,2%	PEØ315-RC-PN10 0,15%
DŁUGOŚCI [m]	41,5	49,5	130,5	97,5

OZNACZENIA: A, Pz39, Pz40, Pz41, W12

HYDRO-TERM
BIURO PROJEKTOWO – INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ odcinek: B-A-W12

Projekt: Projekt budowy sieci wodociągowej CWŻ Budowa wodociągu pomiędzy miejscowościami Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, gm. Ostaszewo oraz Dworek, gm. Stegna.	Branża: Sanitarna	Data:	06.2017r
Lokalizacja: Lubieszewo, Lubiszynek, Stawiec, gm. Nowy Dwór Gdański, Komarówka, Jeziernik, Nowa Kościelnica, Piaskowiec Ostaszewo, gm. Ostaszewo, Dworek, gm. Stegna	Projektant: mgr inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej POM/IS/3649/01	Podpis:	Skala 1:100/100/1000
	Asystent: mgr inż. A. Kędra	Podpis:	Nr Rys. 40
Inwestor: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28A, 82-200 Nowy Dwór Gdański	Sprawdził: inż. J. Popławski upr. POM/0139/POOS/04 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej POM/IS/0213/05	Podpis:	Nr zlecenia 7012