


SCHEMAT ISTNIEJĄCEJ TABLICY ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU – TG

3PEN~50Hz 230/400V

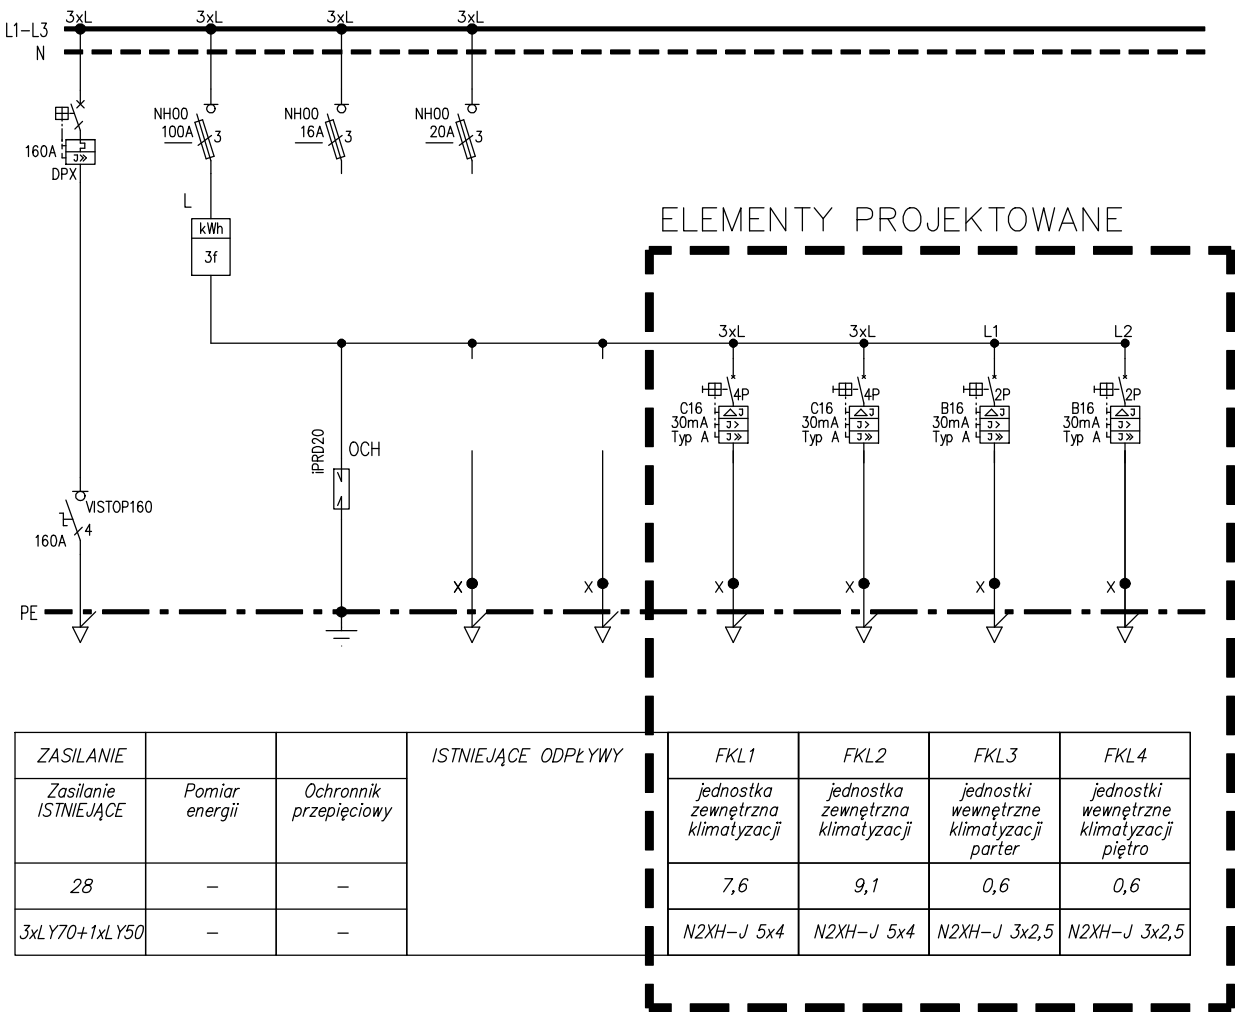

INWESTOR		
Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 Piekary Śląskie		
INWESTYCJA		
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Śląskich		
gt. projektant:	nr uprawnień:	podpis
mgr inż. Wojciech Winczaszek	496/01/DUW	
		ul. Piwowska 3 54-066 Wrocław NIP 895-000-70-67
		nr projektu : 2024-02
		nr umowy : —
		stadium : PT
		data : 03.2024
		branża : Instalacje el.
		symbol rysunku :
sprawdził:	mgr inż. Witold Knysz	496/01/DUW
temat rysunku:		nr rys : 3
Schemat zasilania		1:100