


Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32 wciskanych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny wpiąć poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji sanitarnej. Instalację skroplin obudować.

Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z nadatkiem.

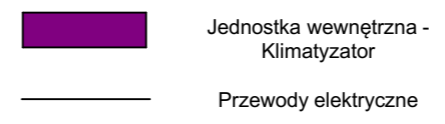

TEMAT:	Dostawa i montaż klimatyzatorów	Nr rys. 5
ADRES:	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz	DATA: 14.05.2024 r.
NAZWA RYSUNKU:	Lokalizacja Klimatyzatorów Budynek 1H (OKMR), wysoki parter pom. 1529	
AUTOR:	mgr inż Karolina Busko	

Wzrost
istnieją