

Legenda:



Czujka optyczno-termiczna OH740 prod. Siemens



Ręczy ostrzegacz pożarowy FDME221 (wymaga obudowy FDMH291) prod. Siemens




Sygnalizator optyczno-akustyczny



Oprawa ewakuacyjna AWEX AXNO LED 6W 590lm do przestrzeni otwartych



Oprawa ewakuacyjna AWEX AXNC LED 6W 600lm do oświetlenia korytarzy

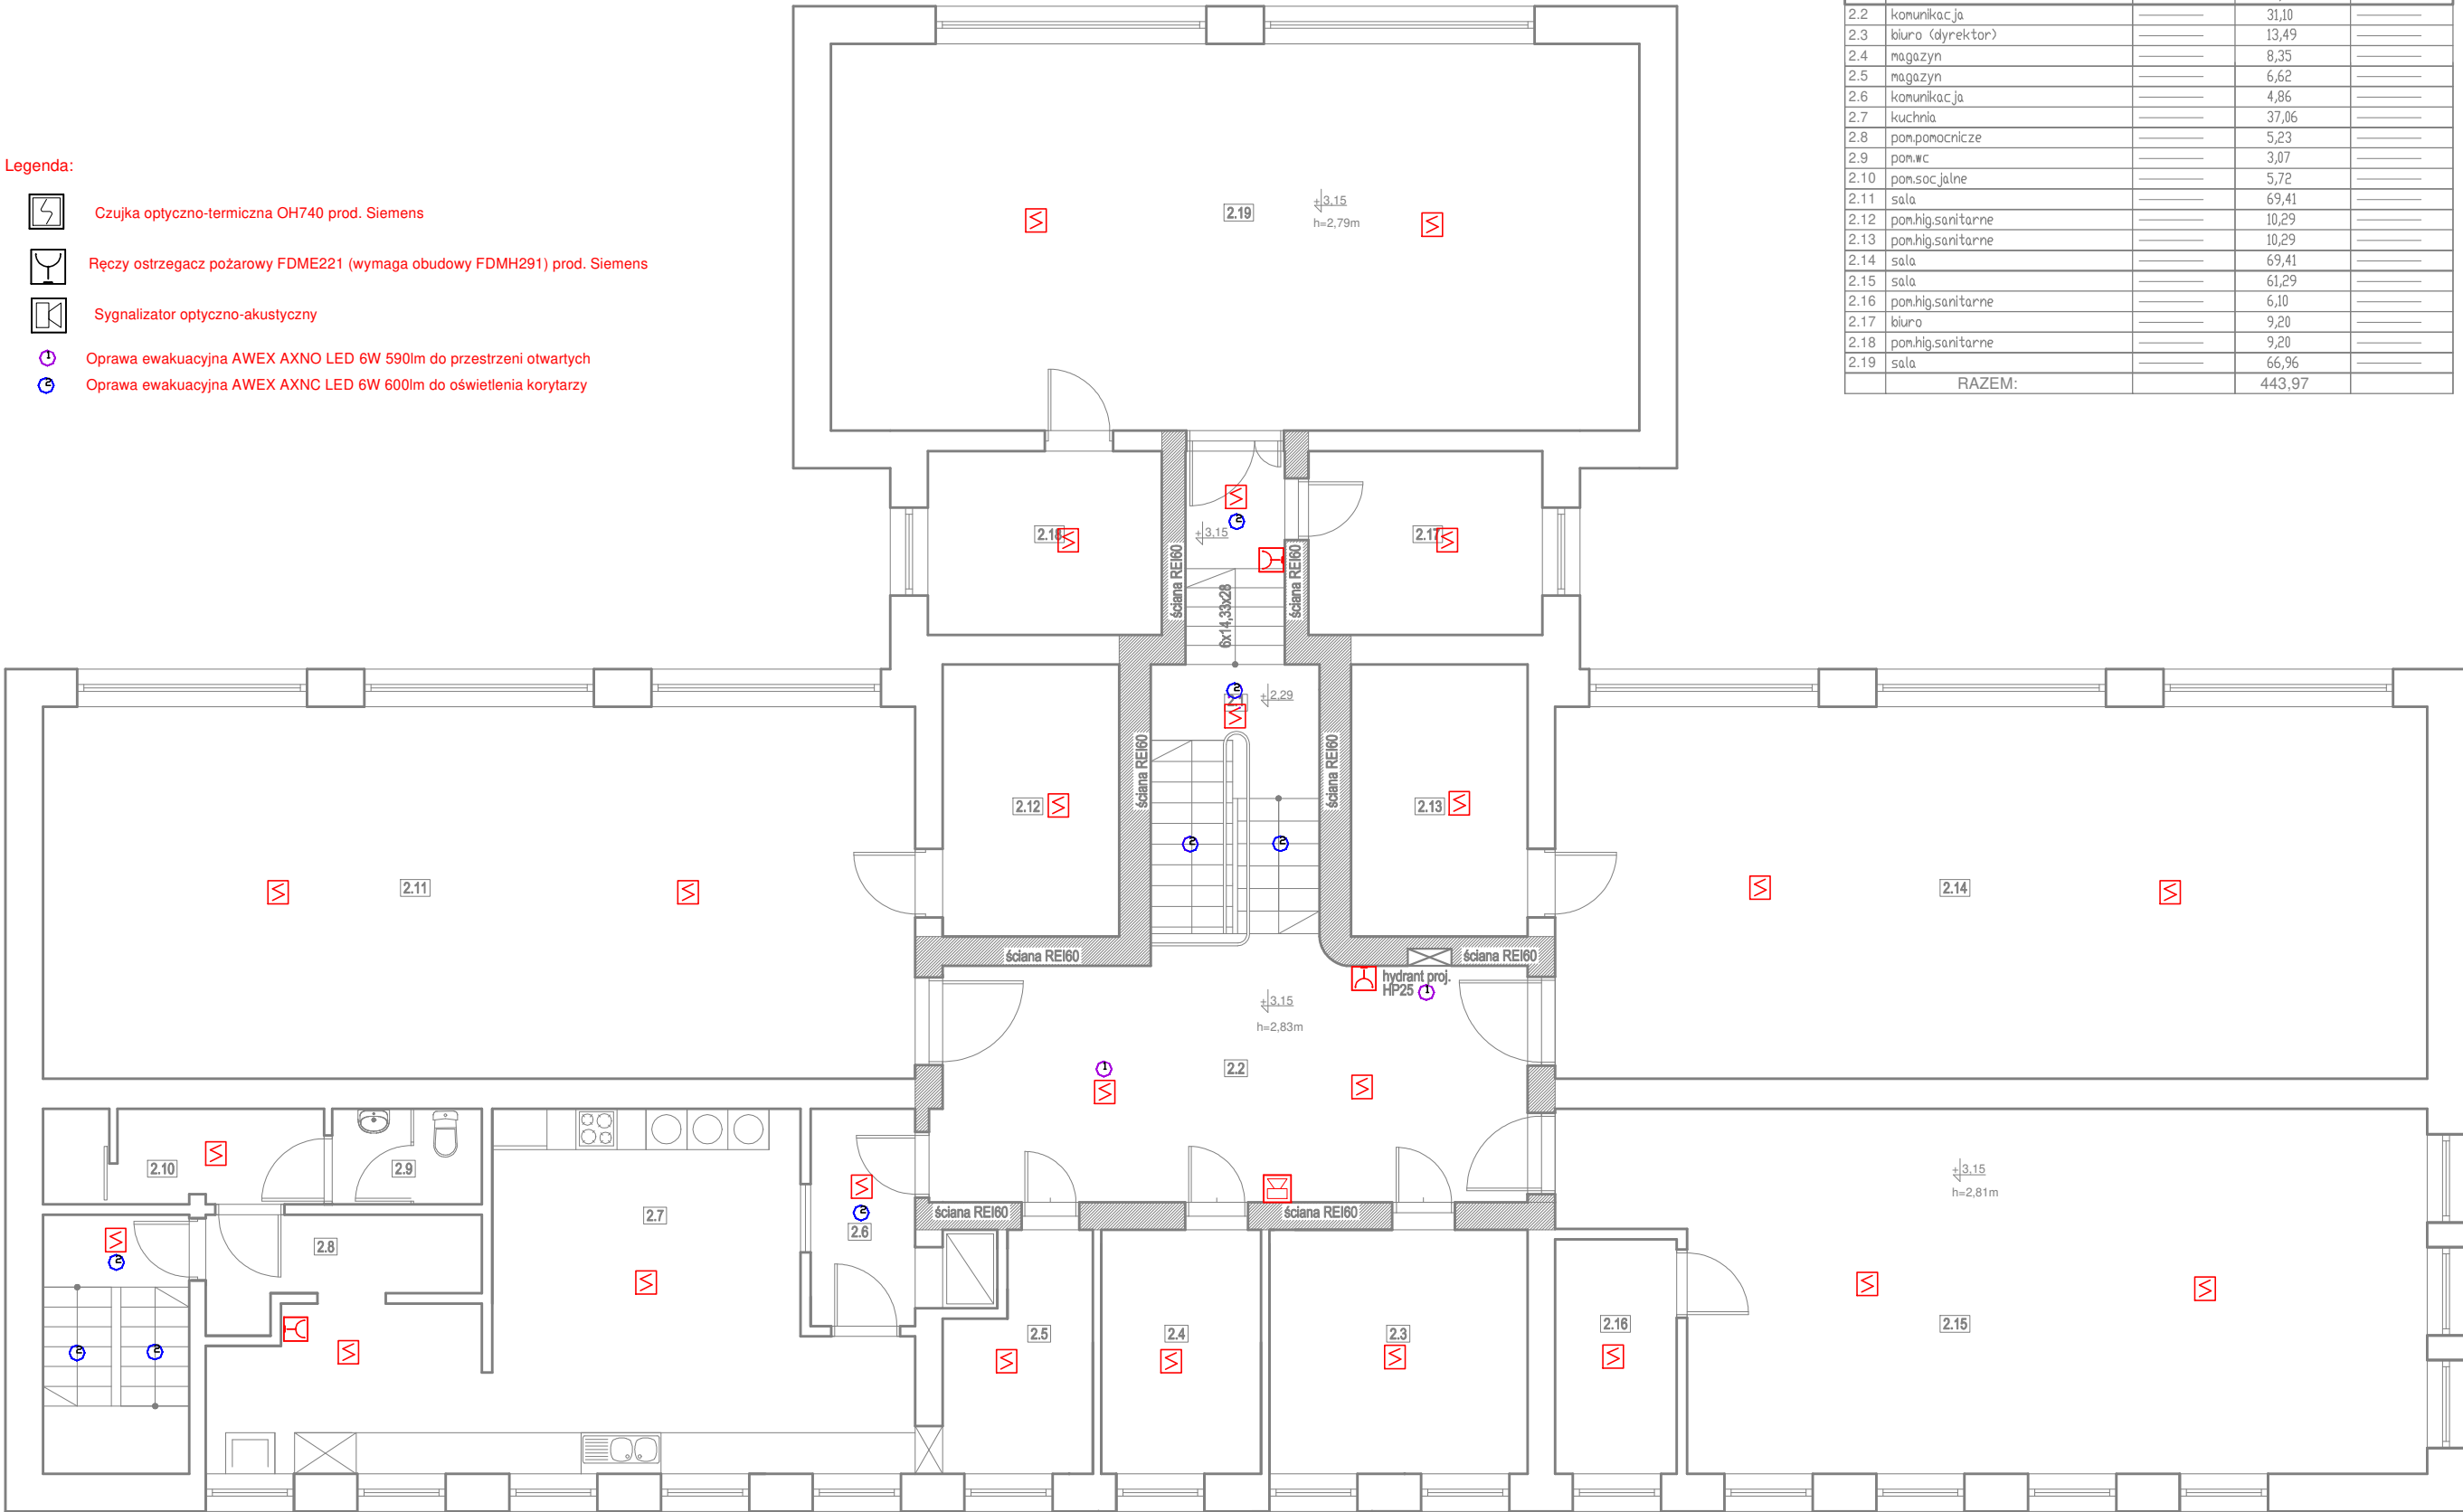

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	funkcja	posadzka istn.	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	posadzka proj.
2.1	kl.schodowa	tarkiet	16,32	tarkiet
2.2	komunikac.ja	-----	31,10	-----
2.3	biuro (dyrektor)	-----	13,49	-----
2.4	magazyn	-----	8,35	-----
2.5	magazyn	-----	6,62	-----
2.6	komunikac.ja	-----	4,86	-----
2.7	kuchnia	-----	37,06	-----
2.8	pom.pomocnicze	-----	5,23	-----
2.9	pom.wc	-----	3,07	-----
2.10	pom.soc.jalne	-----	5,72	-----
2.11	sala	-----	69,41	-----
2.12	pom.hig.sanitarne	-----	10,29	-----
2.13	pom.hig.sanitarne	-----	10,29	-----
2.14	sala	-----	69,41	-----
2.15	sala	-----	61,29	-----
2.16	pom.hig.sanitarne	-----	6,10	-----
2.17	biuro	-----	9,20	-----
2.18	pom.hig.sanitarne	-----	9,20	-----
2.19	sala	-----	66,96	-----
RAZEM:			443,97	

Firma Wielobranżowa SG Sakowicz Tarakan spółka jawna		ul. Okrężna 13a, 83-200 Starogard Gd. e-mail grzegorz.tarakan@wp.pl tel. 783-978-504
TEMAT	Dostosowanie budynku przedszkola do warunków przeciw pożarowych w zakresie eliminacji elementów zagrożenia życia	E3
LOKALIZACJA	Starogard Gdański, działka nr 334, 338, 339, obręb 13	SKALA 1:100
NAZWA RYS.	RZUT PIĘTRA	DATA PAŹDZIERNIK 2020
Projektował	mgr inż. Krzysztof Tarakan uprawnienia nr: POM/0178/PWOE/14 w szczególności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Tarakan uprawnienia nr: POM/IE/0215/15 w szczególności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	