

Legenda:



Czujka optyczno-termiczna OH740 prod. Siemens



Ręczy ostrzegacz pożarowy FDME221 (wymaga obudowy FDMH291) prod. Siemens



Sygnalizator optyczno-akustyczny




Oprawa ewakuacyjna AWEX AXNO LED 6W 590lm do przestrzeni otwartych



Oprawa ewakuacyjna AWEX AXNC LED 6W 600lm do oświetlenia korytarzy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	funkcja	posadzka	powierzchnia (m ²)
0.1	schody	beton	3,60
0.2	komunikacja	beton	73,67
0.3	pon.gospodarcze	beton	8,89
0.4	pon.gospodarcze	beton	8,40
0.5	pon.gospodarcze	beton	46,72
0.6	pon.gospodarcze	beton	6,94
0.7	pon.gospodarcze	beton	12,52
0.8	pon.gospodarcze	beton	47,31
0.9	pon.gospodarcze	beton	18,76
0.10	pon.gospodarcze	beton	10,73
0.11	pon.gospodarcze	beton	12,17
0.12	pon.gospodarcze	beton	20,24
0.13	pon.gospodarcze	beton	14,88
0.14	pon.gospodarcze	beton	5,93
0.15	pon.gospodarcze	beton	3,77
0.16	schody	beton	5,78
0.17	pon.gospodarcze	beton	18,18
0.18	pon.gospodarcze	beton	6,22
0.19	pon.gospodarcze	beton	8,57
0.20	pon.gospodarcze	beton	8,40
0.21	pon.gospodarcze	beton	7,03
0.22	pon.gospodarcze	beton	1,66
RAZEM:			350,37

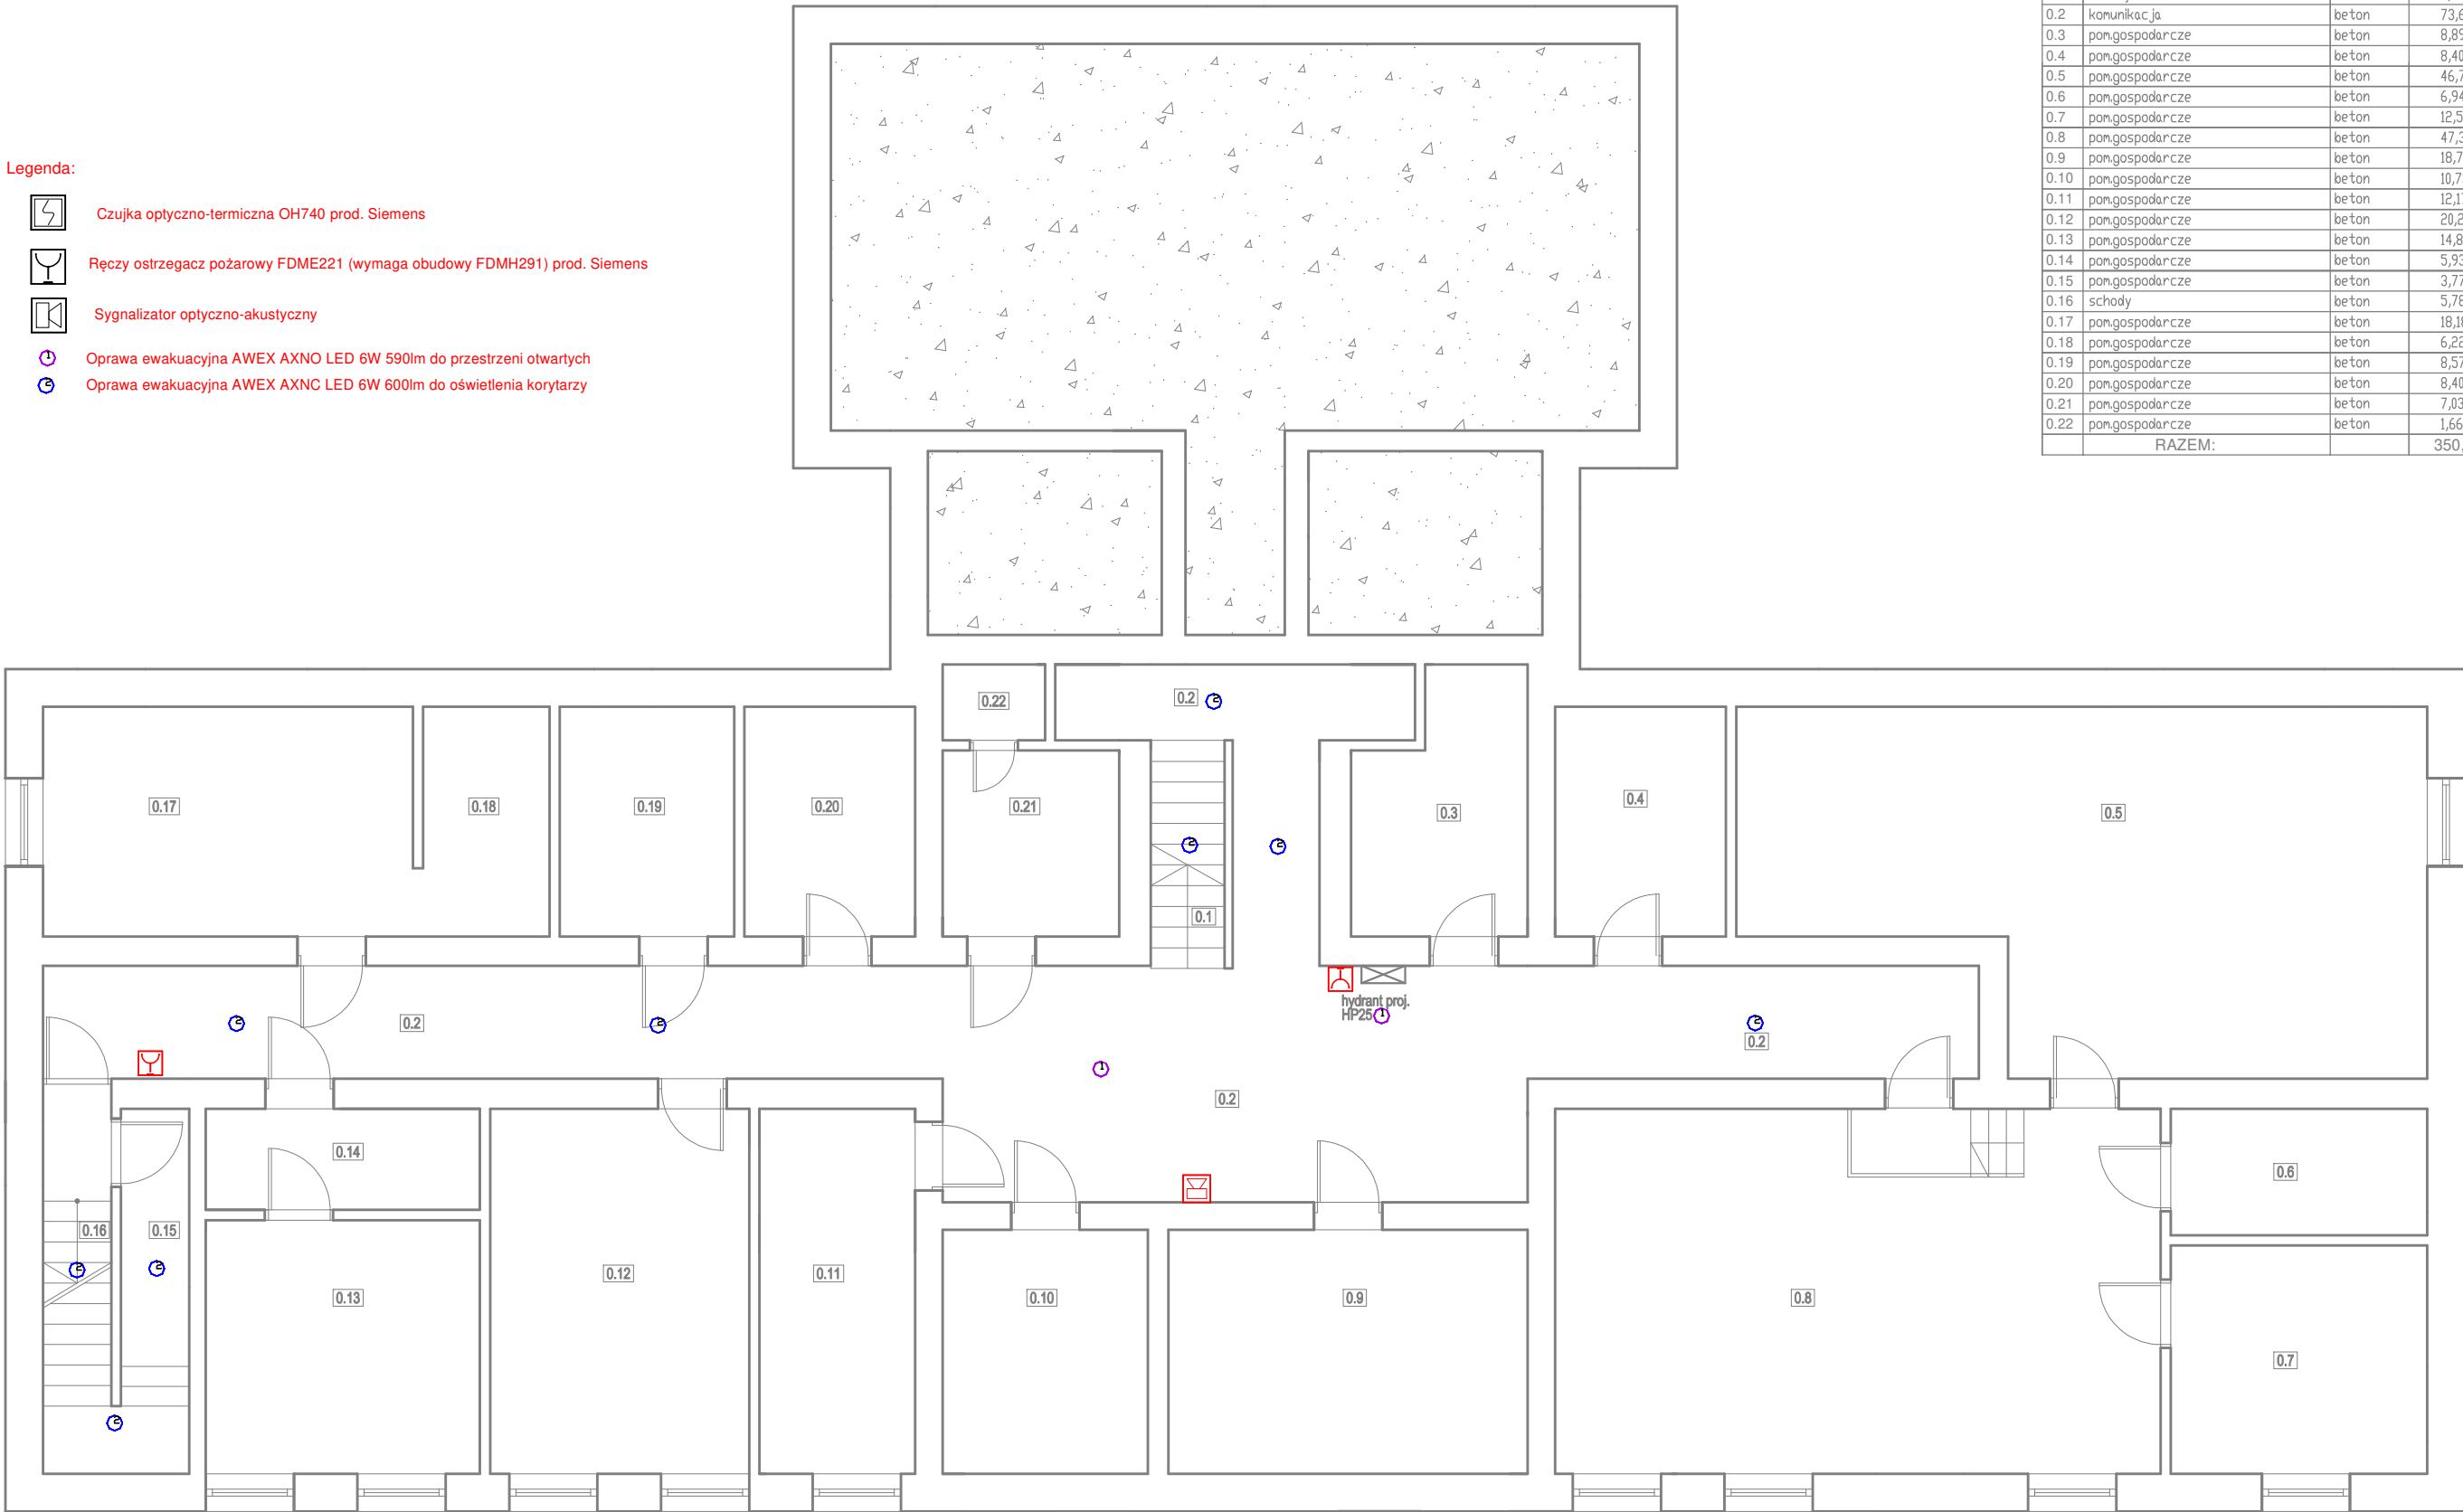

Firma Wielobranżowa SG Sakowicz Tarakan spółka jawna		ul. Okrężna 13a, 83-200 Starogard Gd. e-mail grzegorz.tarakan@wp.pl tel. 783-978-504
TEMAT	Dostosowanie budynku przedszkola do warunków przeciwpożarowych w zakresie eliminacji elementów zagrożenia życia	E1
LOKALIZACJA	Starogard Gdański, działka nr 334, 338, 339, obręb 13	SKALA 1:100
NAZWA RYS.	RZUT PIWNICY	DATA PAŹDZIERNIK 2020
Projektował	mgr inż. Krzysztof Tarakan uprawnienia nr: POM/0178/PWOE/14 w szczególności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Tarakan uprawnienia nr: POM/IE/0215/15 w szczególności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	