


wymienić istn. drzwi do kotłowni o szer80mm
na drzwi z atestem o szer 100mm
wymienić istn. drzwi do kotłowni o szer80mm
na drzwi z atestem o szer 100mm

istniejąca studzienka schładzająca
zamontować nowa pokrywe z blachy

GAZEX
MD

istn. szafka gazowa

Rozdzielnica
RK
Wyl. ppoż.

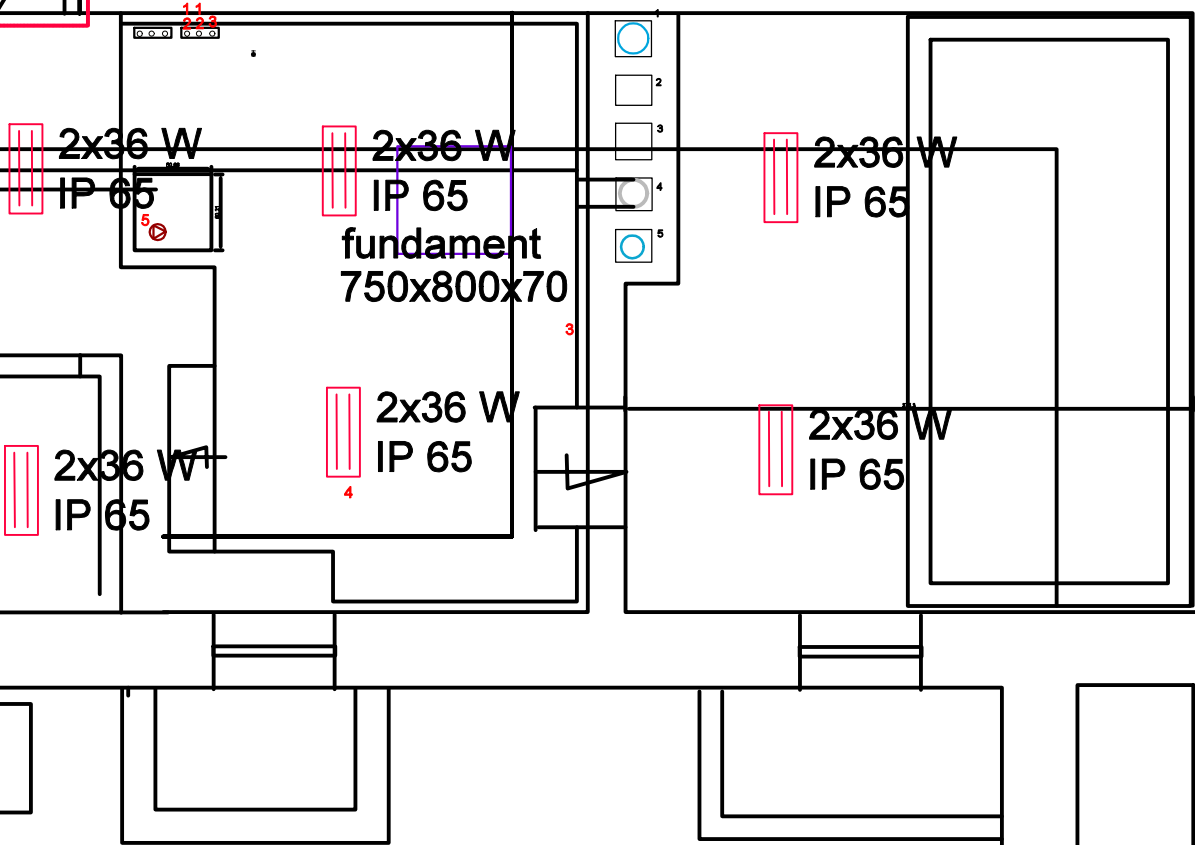

LEGENDA

kabel zasilający
Kotłownię ok. 30 m
2x36 W
IP 65

gn. 230 V
gn. 400 V
łącznik ośw.

ul. TATRZAŃSKA 6E , 68-200 ŻARY TEL./068/363 01 56			
PROJEKT: przebudowa istn. kotłowni węglowej na kotłownię gazową ul.Zurawska 1,68-208 Łeknica		BRANŻA: elektryczna STADIUM: projekt budowlany PROJEKTANT: mgr Inż. Krzysztof Maniakowski UPR. NR: LBS/0001/PWOE/10	
INWESTOR: Gmina Łeknica ul.Zurawska 1,68-208 Łeknica		Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych	
OBIEKT: budynek Urzędu Gminy w Łeknicy		SPRAWDZAJĄCY: mgr Inż. Mirosław Prusaczyk UPR. NR: LBS/0054/PWOE/09	
TEMAT: PIWNICA-rzut kotłowni		Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych	
DATA: 14.07.2021	WERSJA: 1	NR RYS.: E1	SKALA: 1:50
Asystent proj.: Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odtapowany komunikówką, bez pisemnej zgody Biura Projektów M.Dobrowolska			