

POGLĄDONY SCHEMAT SYSTEMU VRF




ID Obiektu : OAC-

Wyda nośność jed. zew (C/H) : 43.24 / 44.11 kW
 Fabryczne naładowany Refrigerant : 13.0 kg
 Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 9.26 kg
 Miejsce montażu : B+f

OMNIPLAN SCHEMAT NIE MOŻE BYĆ
 JEDYNĄ PODSTAWĄ SPORZĄDZENIA OFERTY

Wskazanie na rysunku, że nie należy brać pod uwagę tego schematu przy sporządzaniu oferty.
 Inger Inc. Mechanical Engineering Ltd.
 1000 West Beaver Creek Rd., Suite 100, Richmond Hill, Ontario L4B 1N2, Canada
 Tel: (905) 882-1111 Fax: (905) 882-1112
 E-mail: info@ingerinc.com

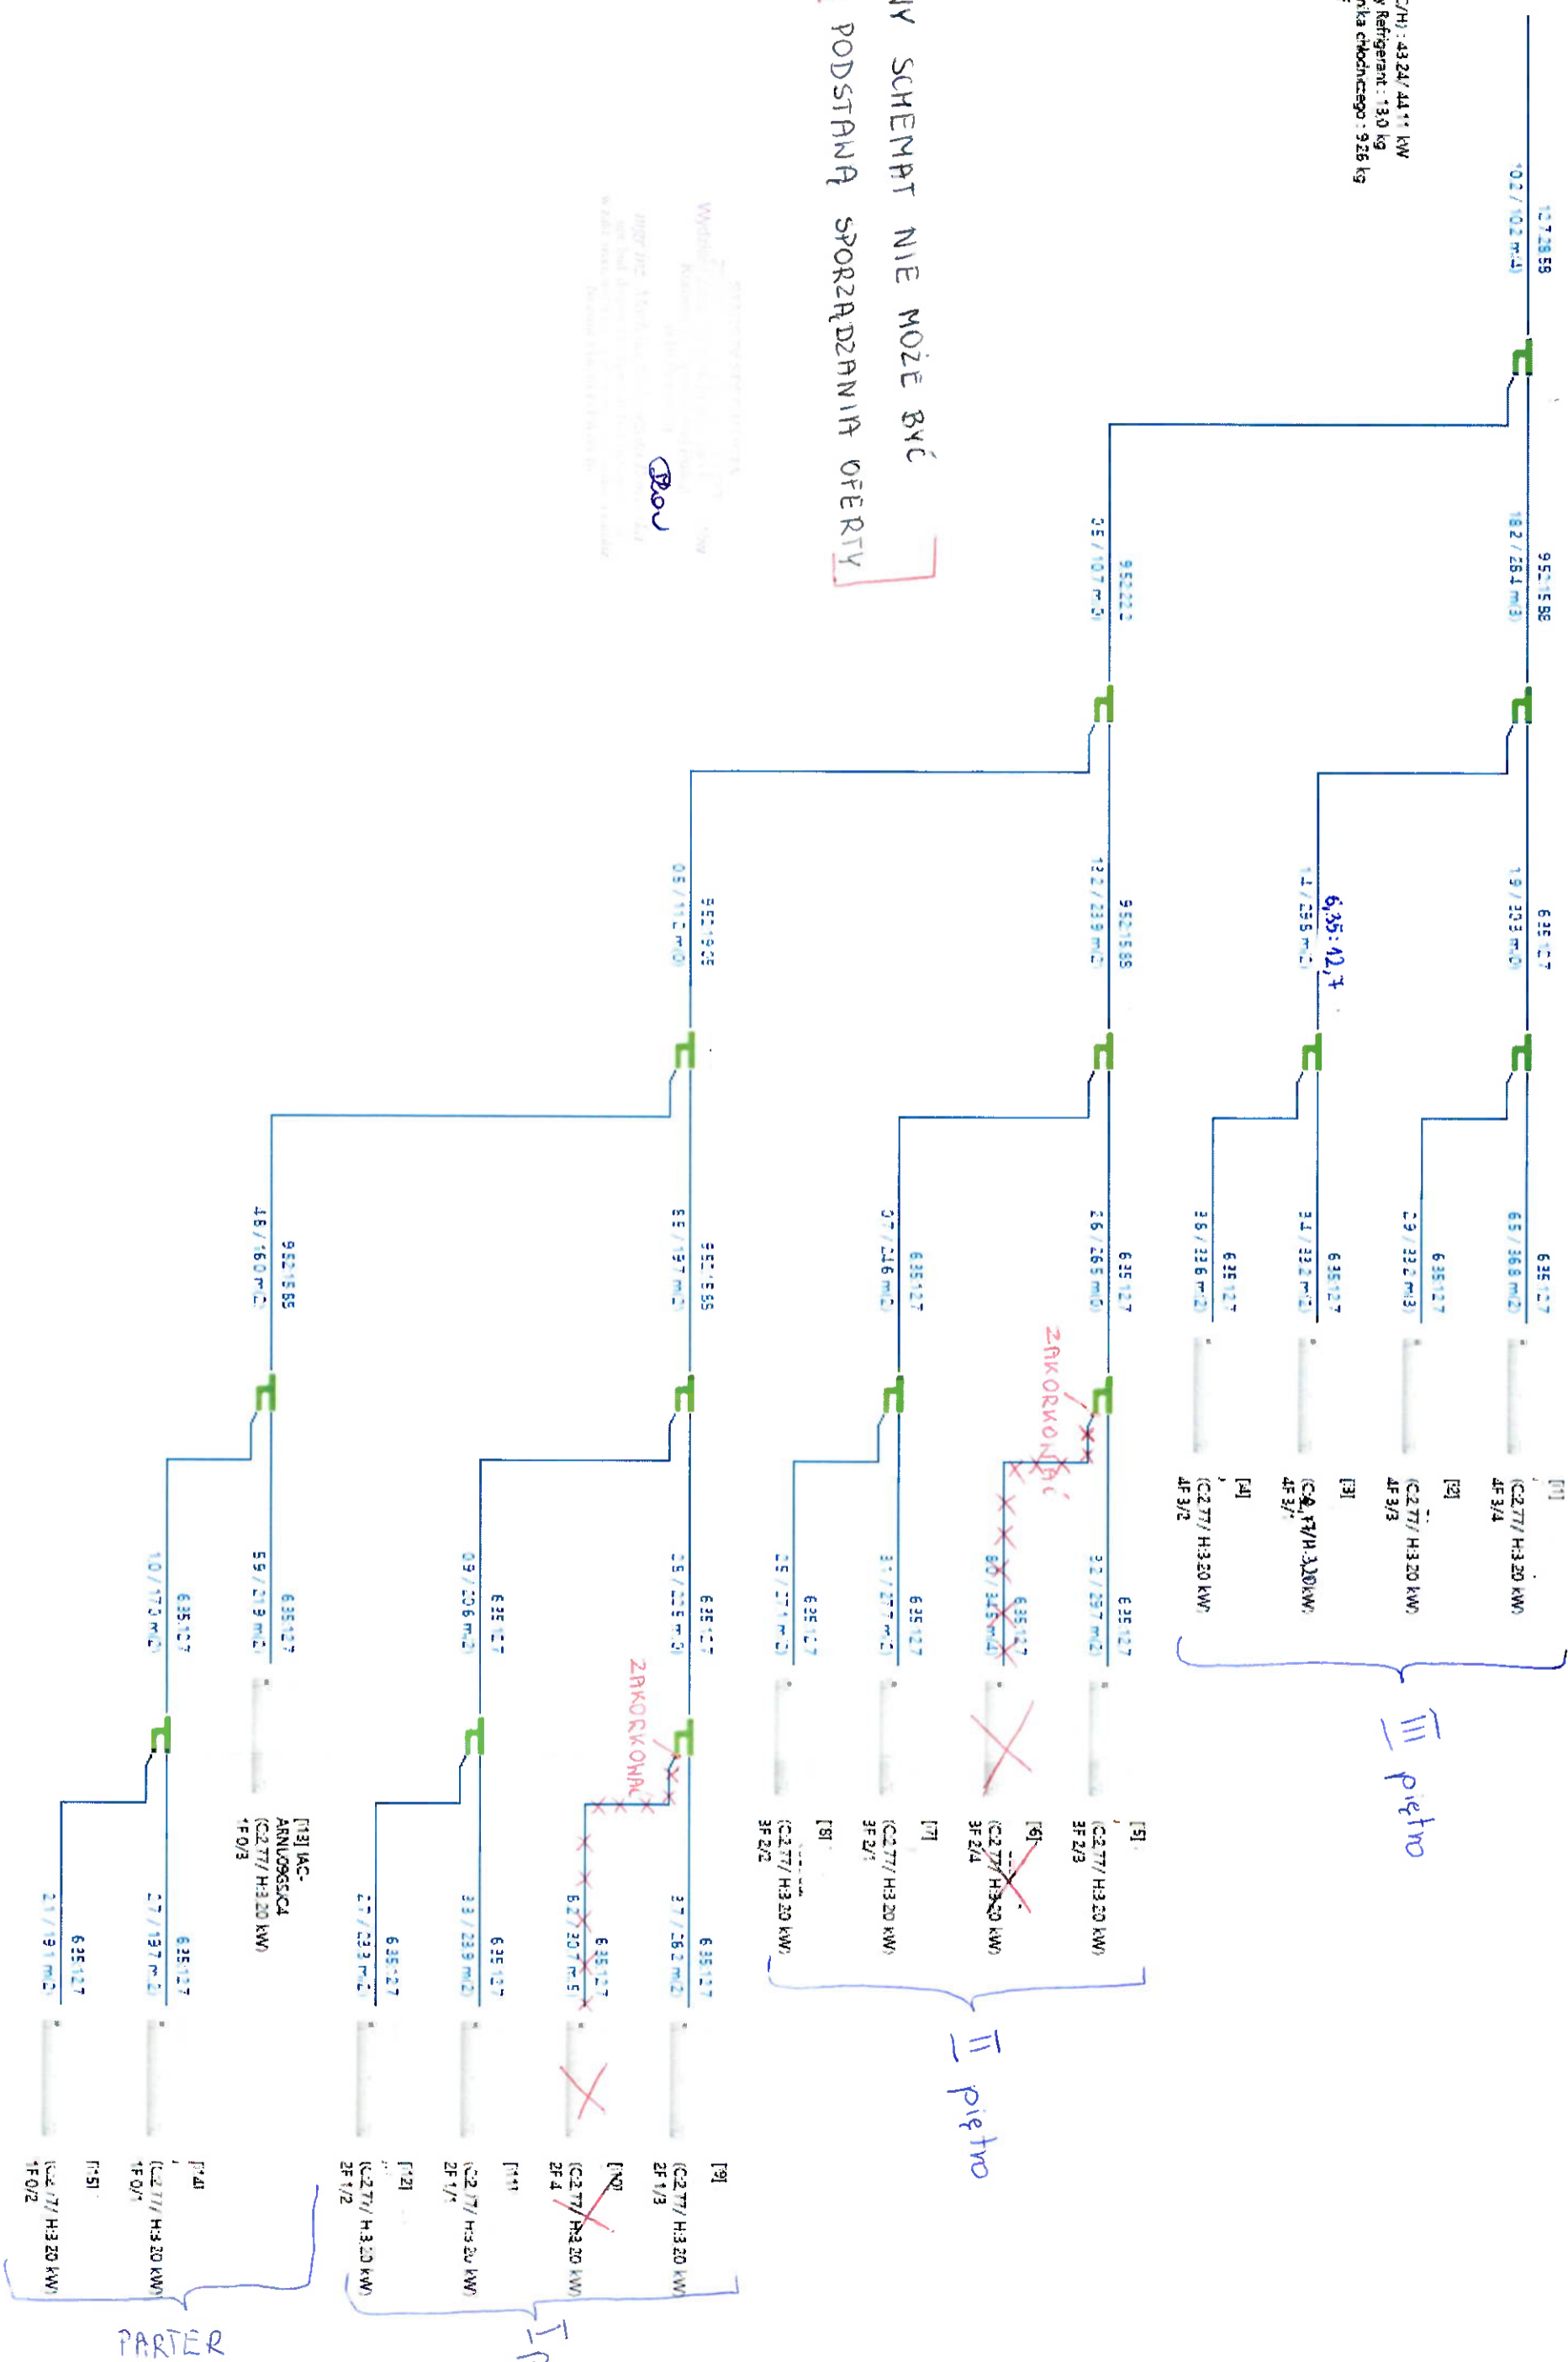

XXX - POZA OPRACOWANIEM

