


AKSONOMETRIA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

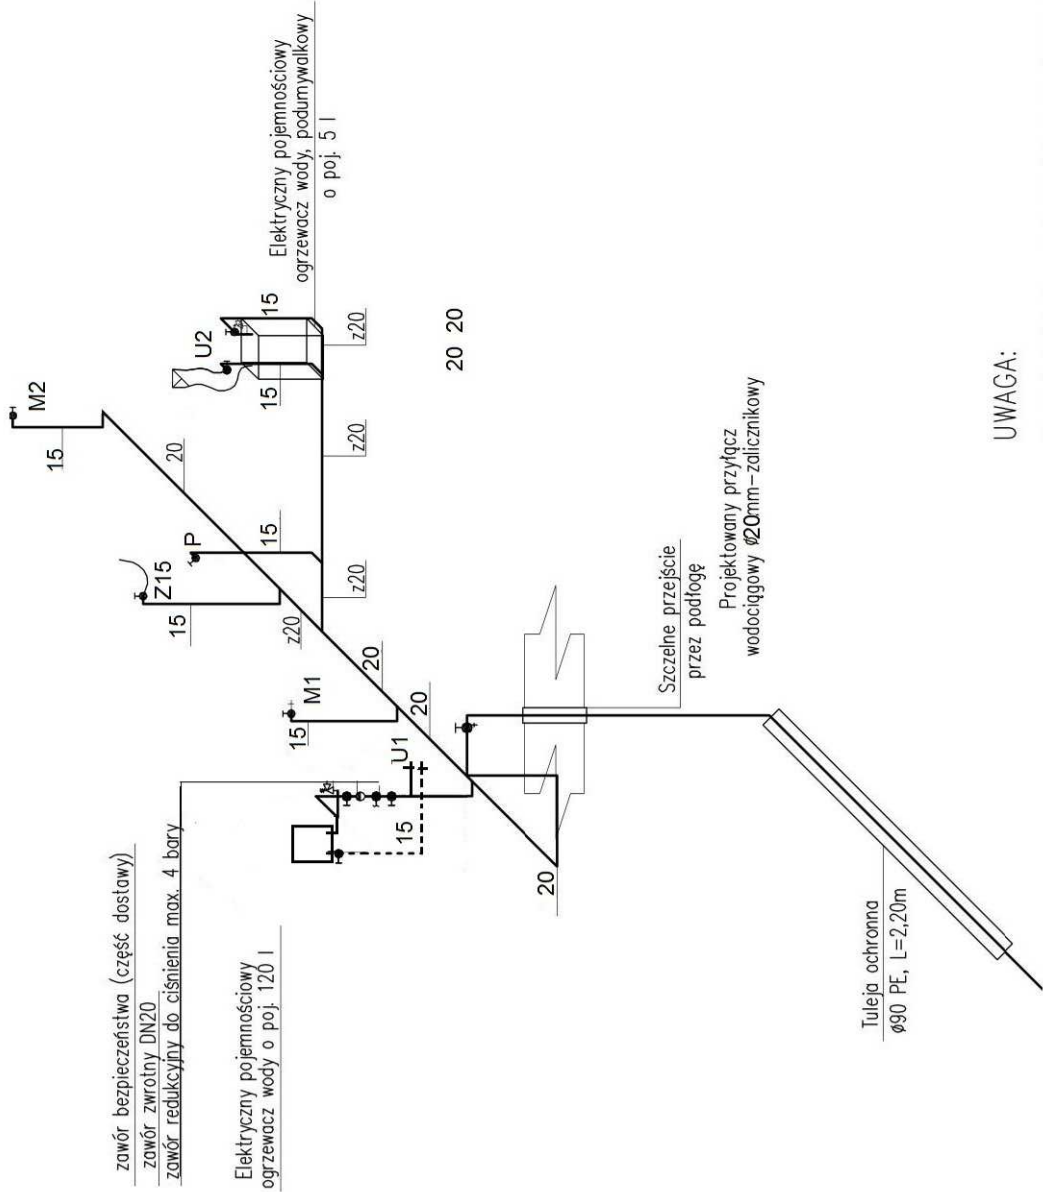

OZNACZENIA:

- woda zimna
- woda ciepła
- P pisuar
- U umywalka
- M muszla ustępowa
- zł. złączka do węża
- instalacja wodna
- ciepła / zimna

UWAGA:

Przewody instalacji wodnej prowadzić w posadzce przyziemia. Podejścia do przyborów wykonać w bruzdzie ściennej.

Nazwa i adres obiektu: Boisko sportowe		Branża: Sanitarna	Skala: 1:50
Szk. Podst.w Gorzycach			
dz.nr ew. 2459/6,2465 Gorzyce			
Inwestor: Gmina Gorzyce		Nazwa rysunku: Aksonometria instalacji wodnej	
ul. Sandomierska 75			
39-432 Gorzyce			
Funkcja:	Intię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Nr rys.: 2
Projektant	Kazimierz Jaworski	12/TG/77	
Sprawdził	inż. Marian Raclawski	105/TG/76	Data: 03.2023 r.