


rura tłoczna do fontanny
PP-Stabi, Ø32

powrót wody z niecki
fontanny PVC, Ø50

Urządzenia w studni technologicznej fontanny

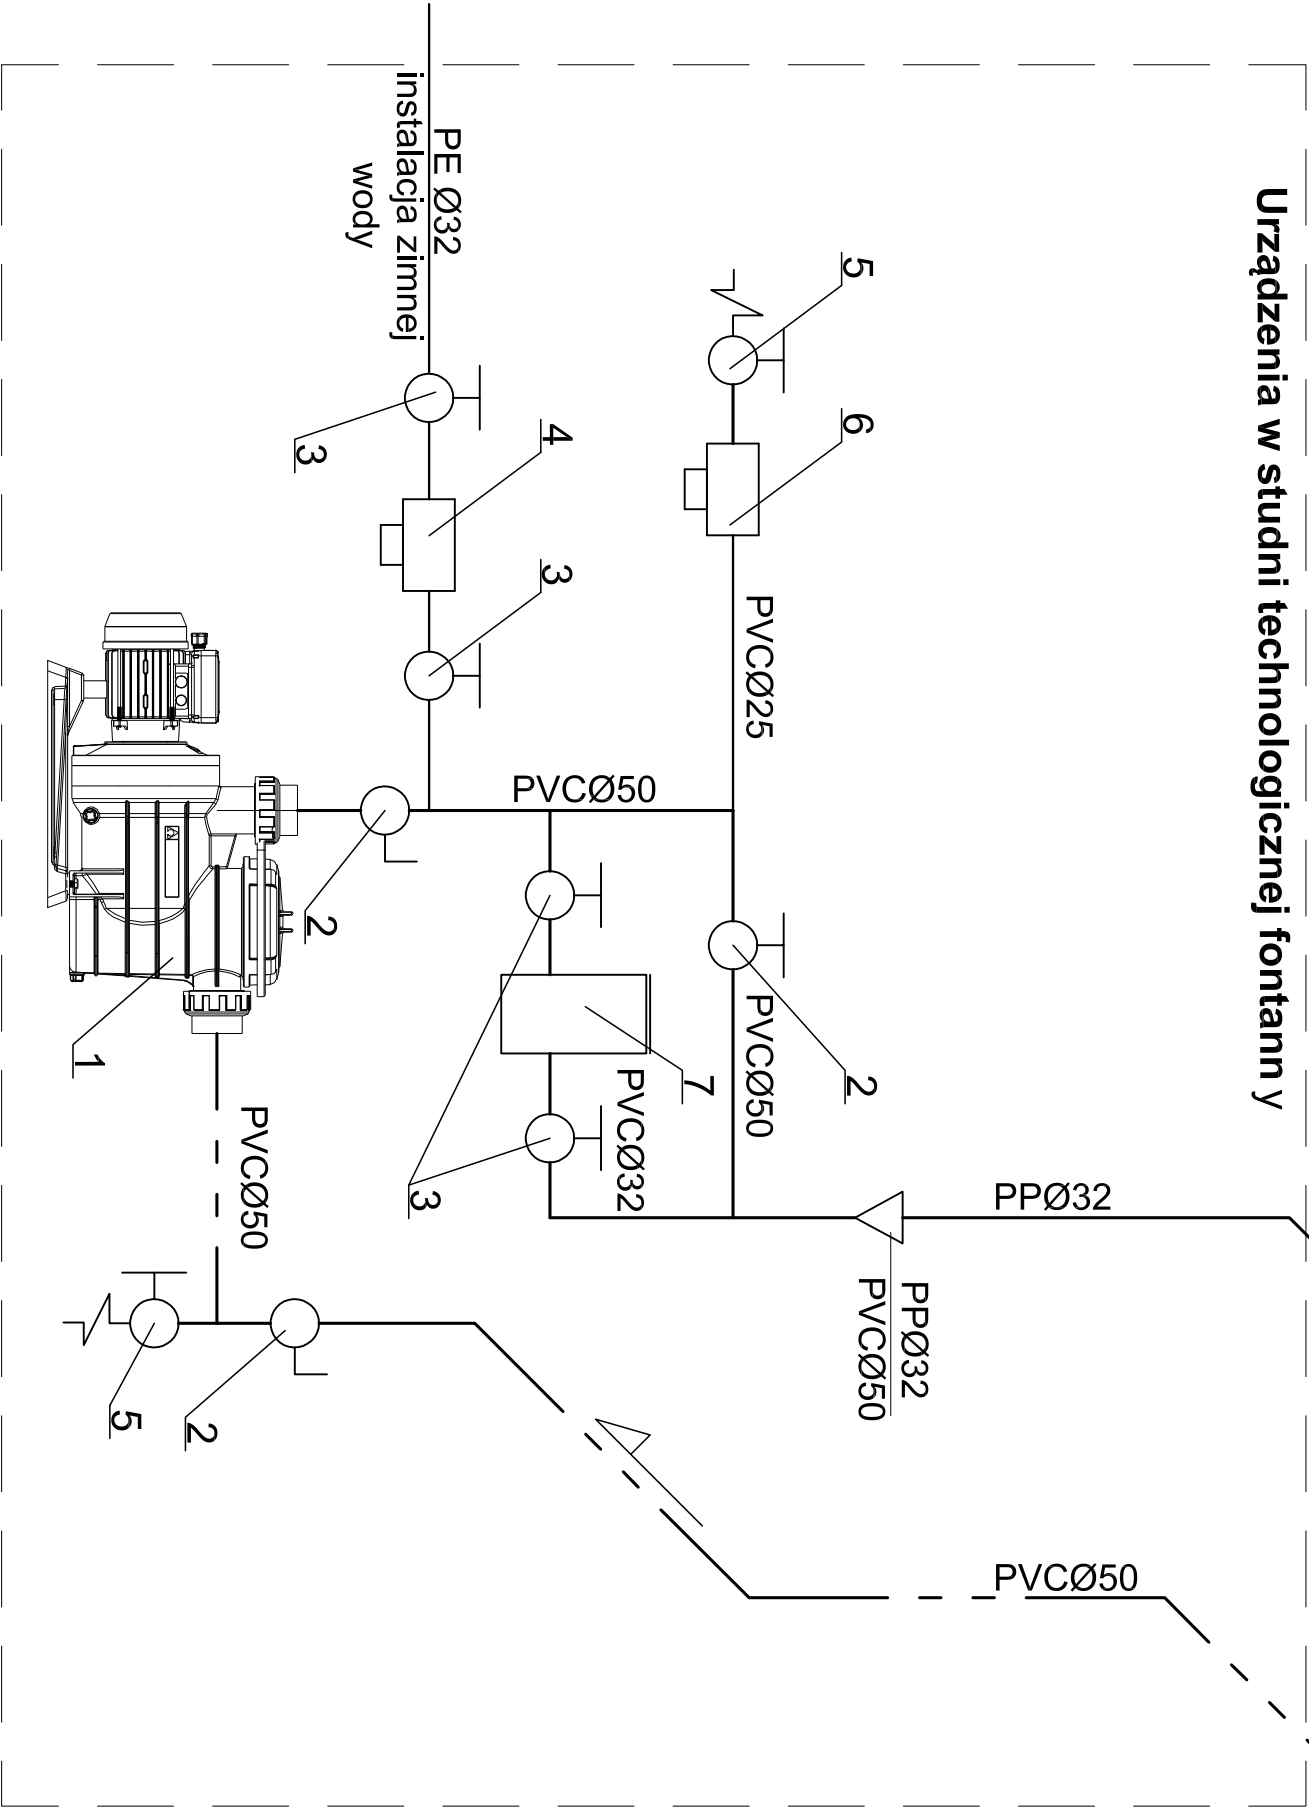

Legenda :

- 1 - pompa obiegowa o wydajności 2 m³/h przy wysokości podnoszenia 7 mH₂O z filtrem wstępnym
- zasilanie : 230V , 0.4 kW
- 2 - zawór odcinający Dn50
- 3 - zawór odcinający Dn32
- 4 - zawór antyskarzeniowy typ EA , Dn25
- 5 - zawór spustowy ze złączką do węża Dn20
- 6 - zawór antyskarzeniowy typ EA , Dn20
- 7 - Śluza do podawanie chemikaliów

Urządzenia w studni technologicznej fontanny

studnia betonowa Ø1500 , H=2.0 m



D I M A T E R M

e-mail: dimaterm@o2.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Obiekt:		Badany obiektów mniej architektury w miejscu publicznym w postaci : 2 modernizacji 9	
mgr inż. Bogdan Kmiek		Adres:		33-336 Łabowa Dz. nr 262/3,263/2,266/1 obr.Łabowa [0001] gm.Łabowa [121008_2	
upr. nr UANL-8340/A-43290		Inwestor		Gmnia Łabowa , 33-336 Łabowa nr 3	
		Stadium		P . T . Budynnek zaplecza sanitarnego	
mgr inż. Zbigniew Nowak		Przedmiot rysunku		- wewnętrzne instalacje sanitarne	
upr. nr GAs.834/A-83/63				Schemat technologiczny	
		Data:		wodotrysku / fontanna /	
		12.2022 r.		Skala:	
				Nr rysunku: 3	