


SCHEMAT INSTALACJI GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPŁA DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ N4W4

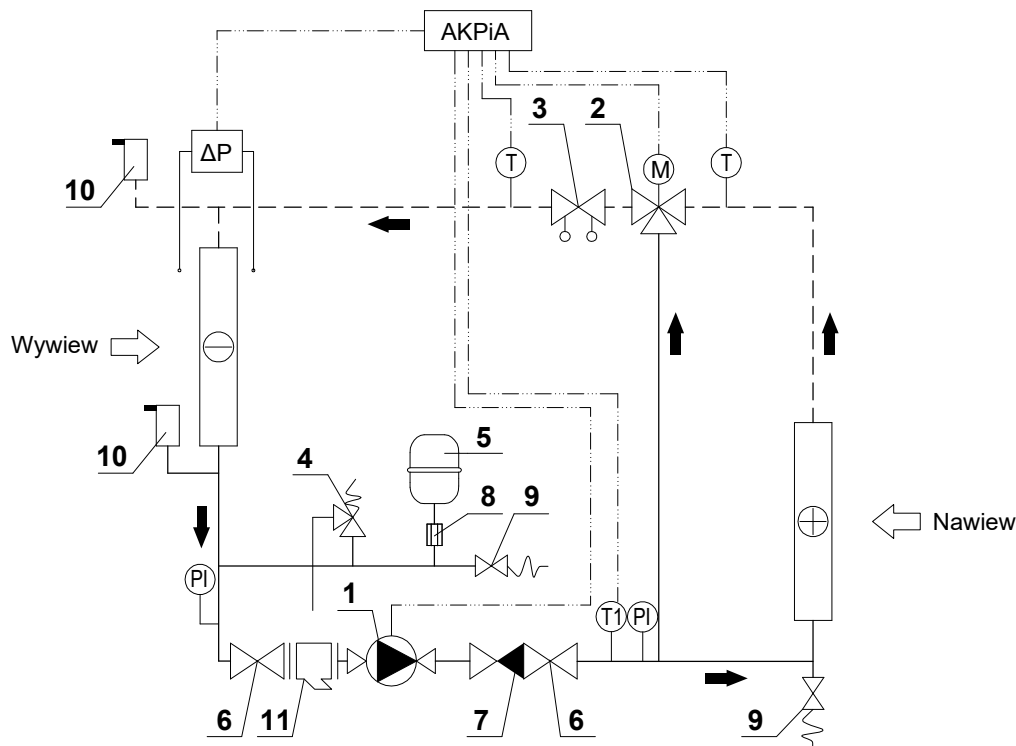

OZNACZENIA


- 1 - Pompa obiegowa
- 2 - Zawór trójdrogowy z silownikiem
- 3 - Zawór równoważący
- 4 - Zawór bezpieczeństwa
- 5 - Naczynie przeponowe
- 6 - Zawór kulowy odcinający kołnierzowy
- 7 - Zawór zwrotny kołnierzowy
- 8 - Szybkozłącze
- 9 - Zawór do napełniania i opróżniania instalacji
- 10 - Automatyyczny odpowietrznik
- 11 - Filtr siatkowy kołnierzowy

T1 - Czujnik temperatury glikolu wg AKPiA

PI - Manometr 0-6 bar

ΔP - Przetwornik ciśnienia wg AKPiA

ARMATURA ODZYSKU GLIKOLOWEGO DOSTARCZANA
Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ

OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA SKOCZÓW UL. POŁUDNIOWA dz. nr ew. 808/4, 808/6, 819, 820 obr. 0002 Skoczów		
INWESTOR:	GMINA SKOCZÓW 43-430 Skoczów, ul. Rynek 1		
PRACOWNIA PROJEKTOWA:	 <small>Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej</small>	APKreo Alicja Pelc ul. ŁAGODNA 89/28, 43-300 BIELSKO-BIAŁA tel. +48 792320484 e-mail: is.apelc@gmail.com	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Nr upr.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz TOTOŚ	PDK/0208/POOS/18	
Opracowali:	mgr inż. Alicja PELC		
FAZA:	BRANŻA:	NR RYS:	NR REWIZJI:
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	WM-05	00
SKALA:	DATA:		
-	MARZEC 2020		
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT INSTALACJI ODZYSKU GLIKOLOWEGO		
<small> UWAGA: Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałą dokumentacją techniczną. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek elemencie dokumentacji poinformować należy autora projektu. Niniejszy rysunek chroniony jest prawem autorskim (Ustawa z dn. 4.02.1994 r.) i jest własnością APKreo Alicja Pelc </small>			