



SCHEMAT AKTYWNEGO UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI GAZOWEJ DLA KUCHNI

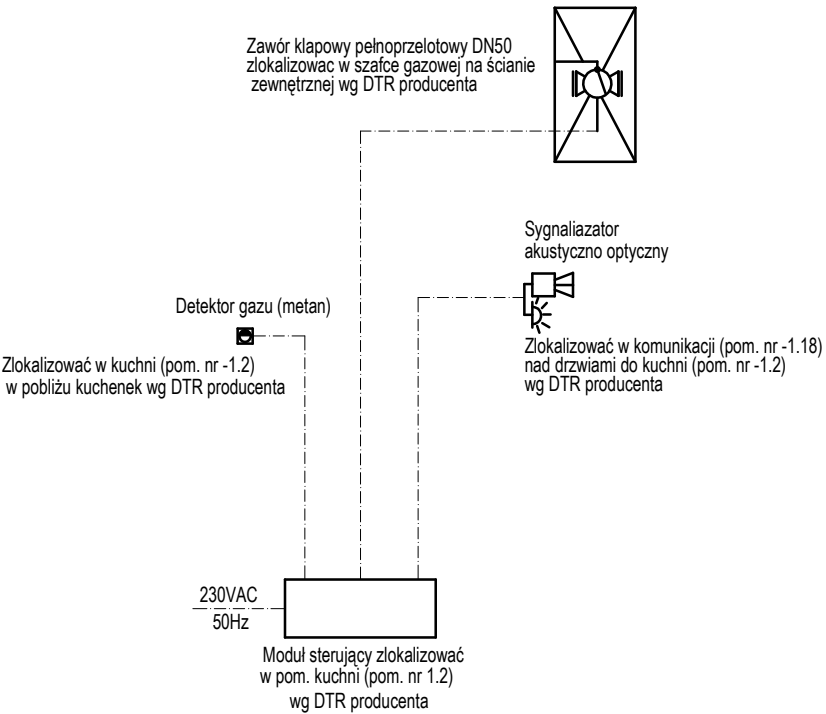

SCHEMAT AKTYWNEGO UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI GAZOWEJ DLA KOTŁOWNI

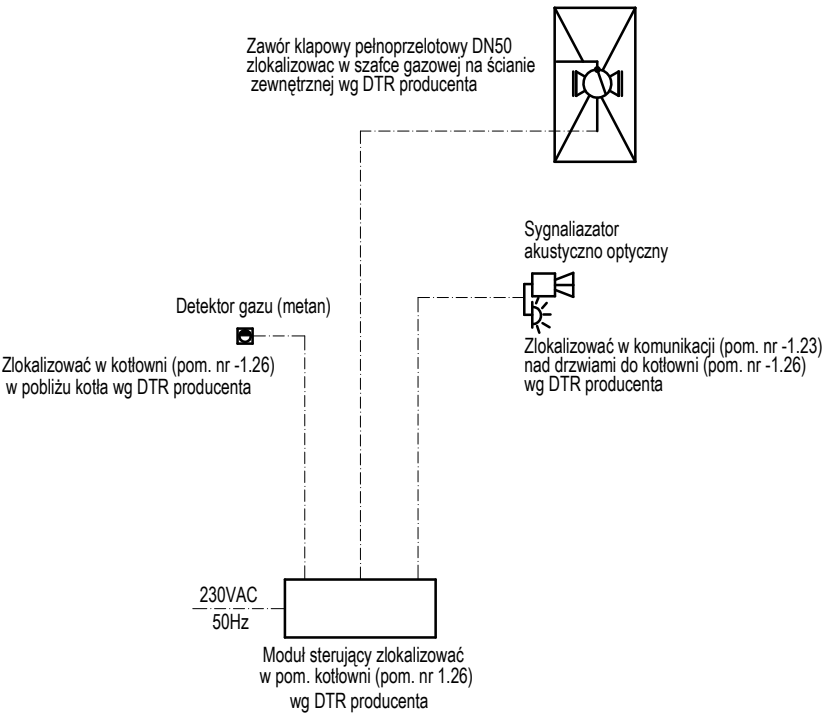

OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ SKOCZÓW UL. POŁUDNIOWA dz. nr ew. 808/4, 808/6, 819, 820 obr. 0002 Skoczów		
INWESTOR:	GMINA SKOCZÓW 43-430 Skoczów, ul. Rynek 1		
PRACOWNIA PROJEKTOWA:	<div><div><div>APKreo</div><div>Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej</div></div><div>APKreo Alicja Pelc ul. ŁAGODNA 89/28, 43-300 BIELSKO-BIAŁA tel. +48 792320484 e-mail: is.apelc@gmail.com</div></div>		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Nr upr.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz TOTOŚ	PDK/0208/POOS/18	
Opracowali:	mgr inż. Alicja PELC		
FAZA:	BRANŻA:	NR RYS:	NR REWIZJI:
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	G-03	00
		SKALA:	DATA:
		1:50	MARZEC 2020
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ		
UWAGA:	Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałą dokumentacją techniczną. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek elemencie dokumentacji poinformować należy autora projektu. Niniejszy rysunek chroniony jest prawem autorskim (Ustawa z dn. 4.02.1994 r.) i jest własnością APKreo Alicja Pelc		