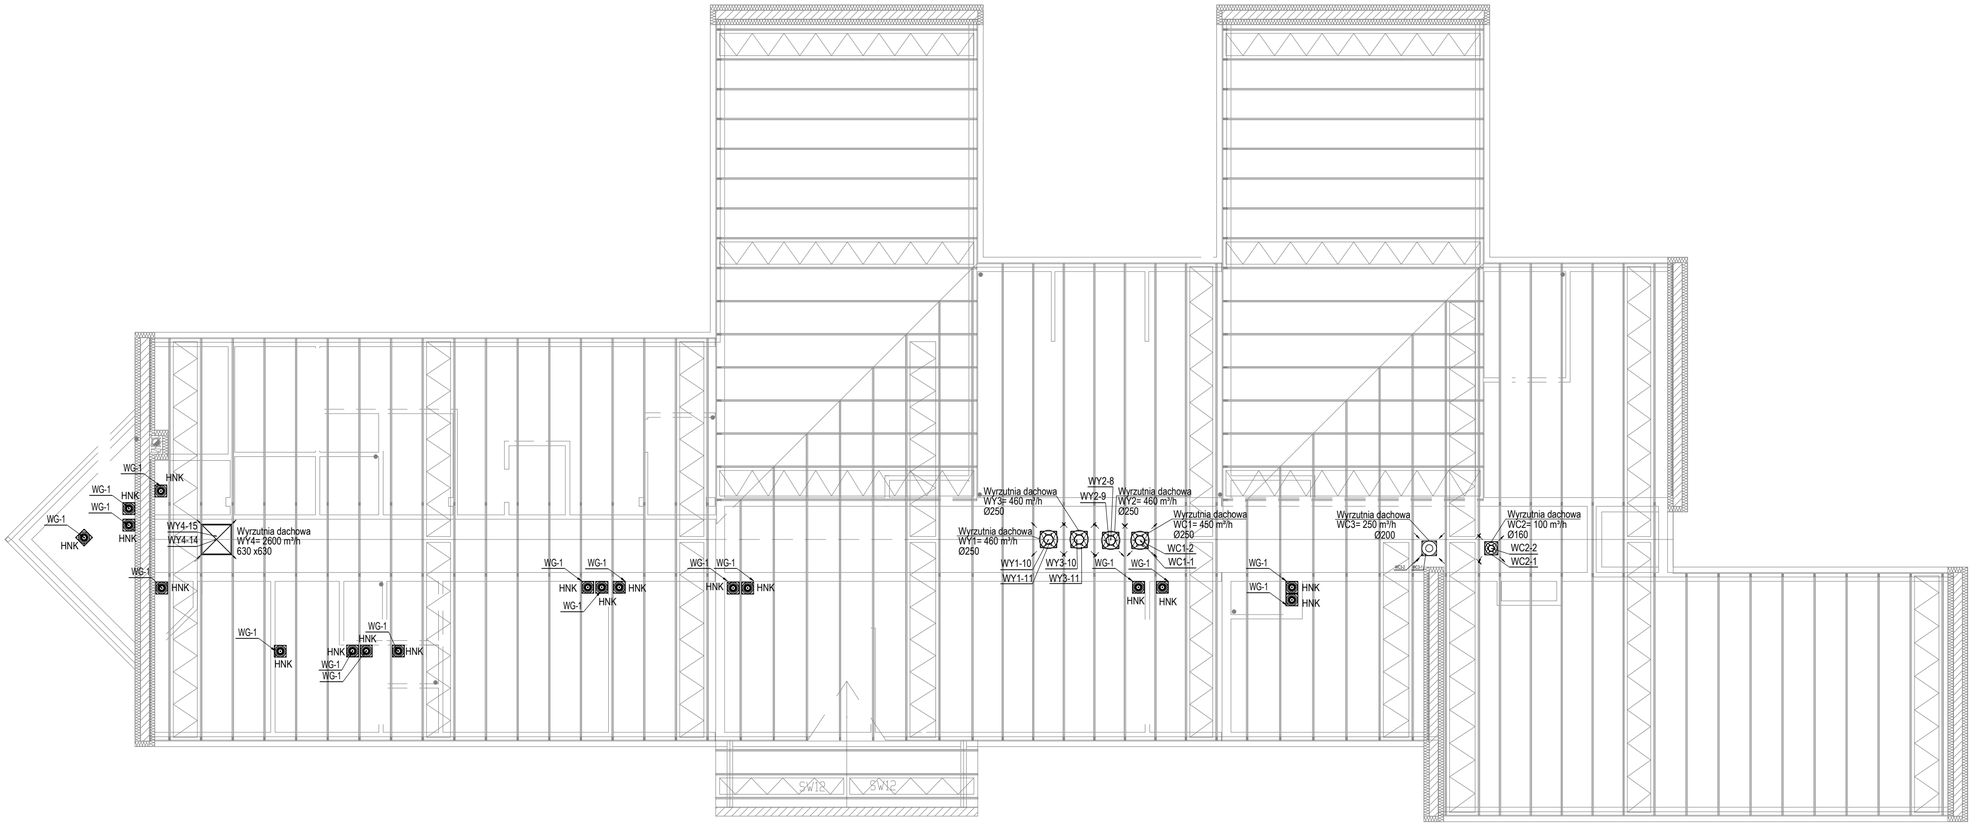

LEGENDA:

- Kanał wentylacyjny okrągły
- Wyrzutnia dachowa
- HNK - Hybrydowa nasada kominowa
  Pel= 0,039 kW; 24DC; Masa 3,0 kg
  UWAGA: zasilanie poprzez zasilacz zlokalizowany
  przy nasadach kominowych Pel= 0,039 kW; 1x230V/50Hz

OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ SKOCZÓW UL. POŁUDNIOWA dz. nr ew. 808/4, 808/6, 819, 820 obr. 0002 Skoczów
INWESTOR:	**GMINA SKOCZÓW** 43-430 Skoczów, ul. Rynek 1
PRACOWNIA PROJEKTOWA:	APKreo Alicja Pelc ul. ŁAGODNA 89/28, 43-300 BIELSKO-BIAŁA tel. +48 792320484 e-mail: is.apelc@gmail.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Nr upr.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz TOTOŚ	PDK/0208/POOS/18	
Opracował:	mgr inż. Alicja PELC		

FAZA:	BRANŻA:	NR RYS:	NR REWIZJI:	SKALA:	DATA:
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	WM-03	00	1:100	MARZEC 2020

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
WSPOMAGANIE INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

UWAGA: Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałą dokumentacją techniczną.
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek elemencie dokumentacji zgłoś konieczność niezwłocznie autora projektu.
Niniejszy rysunek chroniony jest prawem autorskim (Ustawa z dn. 4.02.1994 r.) jest własnością APKreo Alicja Pelc