


PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I WENTYLACYJNEJ (dach)

- iglica odgromowa 3m
- z³¹cze kontrolne
- bednarka ocynkowana Fe-Zn 30*4mm2
- drut stalowy ocynkowany Fe-Zn 8mm2
- z³acze uniwersalne

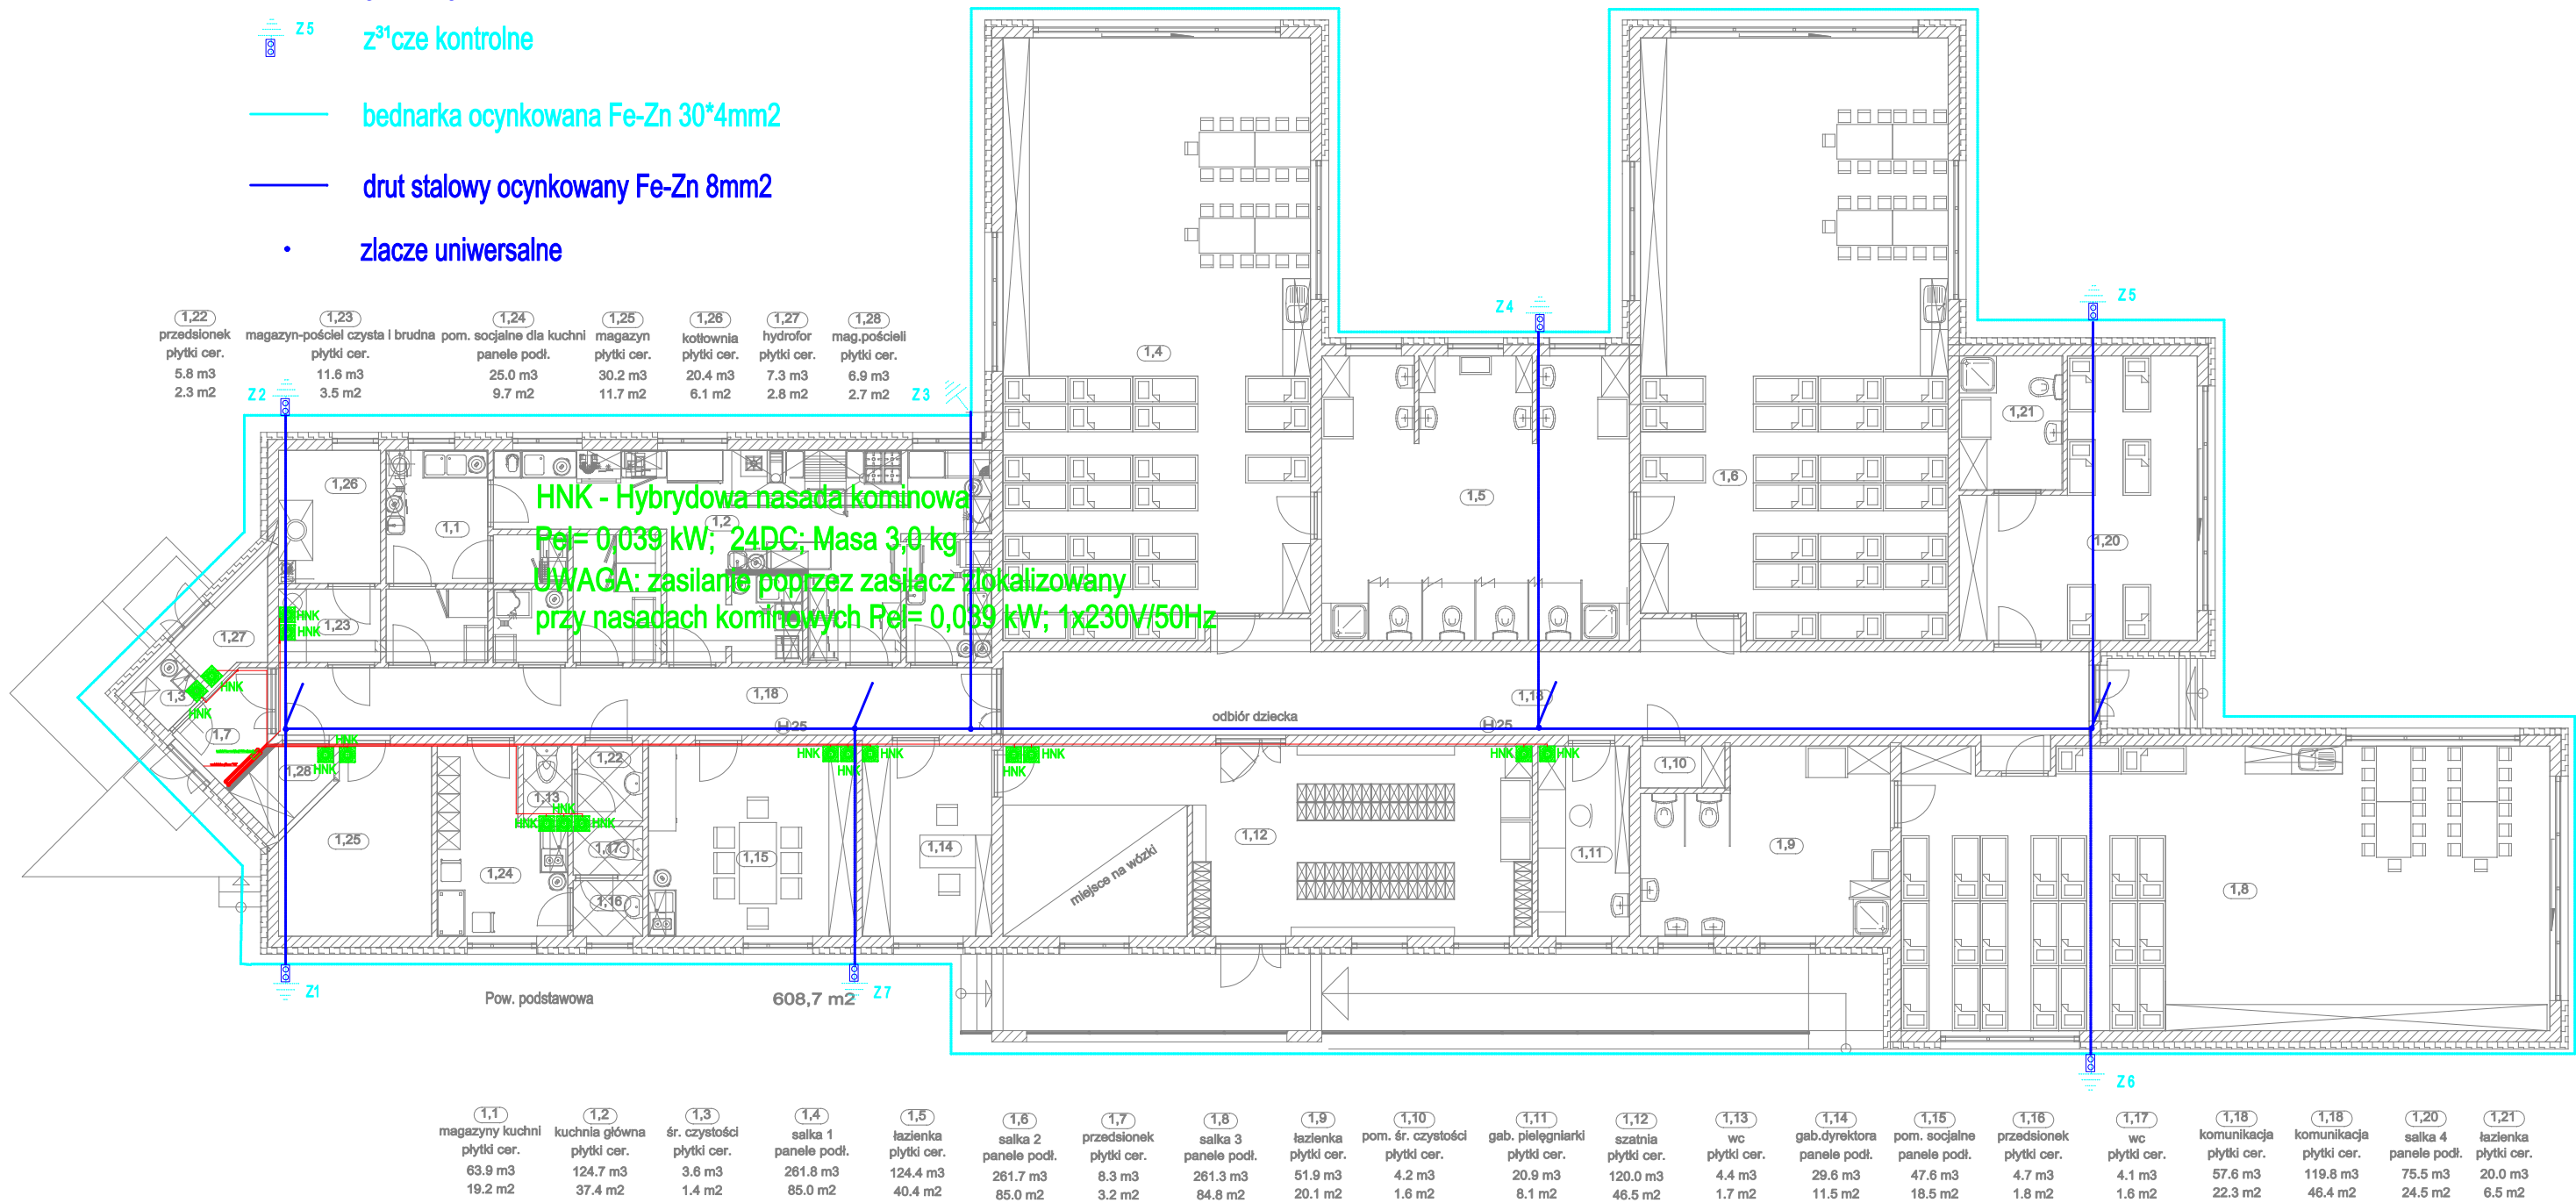

UWAGA

Zbrojenie żaw fundamentowych po??czy? bednark? ocynkowan? Fe-Zn30*4mm
z uziosem otokowym u?o?onym wok?? budynku i wykonanym bednark? ocynkowan? 30*4mm

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-----|
| Pracownia projektowa | Zak³ad Instalacyjno-Budowlany "ZEB" Tadeusz Kwoczyński 43-450 USTRO? , ul. ?WIERKOWA 30 | | |
| Temat | BUDYNEK U?YTECZNO?CI PUBLICZNEJ - ??OBEK SKOCZ?W , ul. PO?UDNIOWA dz.nr 808/4 ; 808/6 ; 810 ; 819; 820 | | |
| Treææ rysunku | Plan instalacji odgromowej i pod??czenia elementów wentylacji na dachu budynku | | |
| Projektowa³ | mgr in¿.Tomasz Gabzdyl | upr.nr SLK/8712/PWBE/19 | |
| Sprawdzi³ | mgr in?. Tadeusz Kwoczyński | upr.nr 48/78/13970 | |
| Bran?a | ELEKTRYCZNA | nr rys. | E-5 |