

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	FUNKCJA	POWIERZCHNIA (pomieszczenie +1,00 [m ²])
0.1.	KŁATKA SCHODOWA	25,35
0.2.	SZYB WINDY	2,99
0.3.	KOMUNIKACJA II	22,52
0.4.	POKOJ TRENERÓW	22,14
0.5.	KASIA I	6,08
0.6.	SZATNIA DAMSKA	25,62
0.7.	UMYWALNIA DAMSKA	19,23
0.8.	WC PRZY SZATNI DAMSKIEJ	3,90
0.9.	SZATNIA MĘSKA	19,30
0.10.	UMYWALNIA MĘSKA	15,35
0.11.	WC PRZY SZATNI MĘSKIEJ	6,22
0.12.	ŁAZIENKA TRENERÓW	4,84
0.13.	KOMUNIKACJA II	78,99
0.14.	SZATNIA DZIUŻYNY GOSPODARZY	45,87
0.15.	UMYWALNIA, ODNOWA BIOLOGICZNA	36,37
0.16.	PRZEDSIÖNEK	6,35
0.17.	WC DZIUŻYNY GOSPODARZY	6,88
0.18.	SALNA	8,38
0.19.	SZATNIA DZIUŻYNY GOSĆ	51,87
0.20.	UMYWALNIA DZIUŻYNY GOSĆ	16,67
0.21.	WC DZIUŻYNY GOSĆ	6,08
0.22.	WC PRACOWNIKÓW	3,60
0.23.	POKOJ DELEGATA MECZOWEGO	10,47
0.24.	WC TELESTATY MECZOWEGO	2,41
0.25.	SZATNIA SEDZIOWSKA	13,09
0.26.	PRZEBIERALNIA SEDZIOWSKA	3,09
0.27.	ŁAZIENKA SEDZIOWSKA	4,59
0.28.	POMIESZCZENIE SEKCJA KOLARSKIEJ	47,72
0.29.	MAGAZYN PODRZÓCNY	23,14
0.30.	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	7,08
0.31.	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	7,83
0.32.	KASIA II	5,85
0.33.	SALA ROZGRZEWKOWA	61,17
0.34.	KOTŁOWNIA	22,48
0.35.	PRZEPOMPIOWNIA	16,79
0.36.	POCZESALNIA	6,08
0.37.	POM. PIERWSZEJ POM. I KONTR. ANTY.	13,30
0.38.	ŁAZIENKA PRZEBIERALNIA	7,15
0.39.	POMIESZCZENIE OCHRONY	13,64
		702,85


- LEGENDA:
- kanalizacja sanitarna
 - kanalizacja sanitarna pod stropem
 - kanalizacja deszczowa
 - kanalizacja deszczowa pod stropem
 - ciepła woda użytkowa
 - ciepła woda użytkowa pod stropem
 - zimna woda użytkowa
 - zimna woda użytkowa pod stropem
 - recykulacja
 - instalacja hydrantowa
 - odprowadzenie skroplin
- Bateria czepialna umywalkowa
- zawór odcinający kratka ściekowa
- pion kanalizacji sanitarnej
- rura spustowa kanalizacji deszczowej
- zawór czepialny z końcówką na wąż
- pion kanalizacji sanitarnej
- podejście kanalizacyjne ø50
- zawór kulowy odcinający wodomierz
- filtr siatkowy
- zawór antyskażeniowy typu EA

UWAGI:


Instalacja kanalizacji w pomieszczeniach – zabudować.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej – minimum ø110mm.

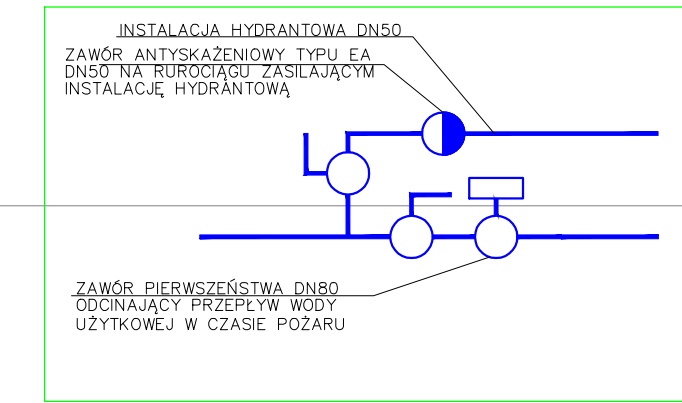

SZCZEGÓŁ WŁĄCZANIA INSTALACJI ODPROWADZANIA SKROPLIN DO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ



DATA	05.2016	REWIZJA	0
NUMER RYSUNKU	PW/S/01	NUMER STRONY	