



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	FUNKCJA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]
2.1.	KLATKA SCHODOWA	21,60
2.2.	BIURO WYD	2,98
2.3.	BIURO WYD	2,98
2.4.	BIURO II	21,34
2.5.	BIURO III	22,97
2.6.	BIURO IV	23,38
2.7.	KOMUNIKACJA BUR	19,92
2.8.	KOMUNIKACJA	55,86
2.9.	SALA VIP	105,62
2.10.	POM. DOWODZENIA I NADZORU	10,52
2.11.	UKŁ. WĘSKO	1,51
2.12.	UKŁ. ZAWISŁY	4,59
2.13.	POM. SPOŁECZNE Z ANEKSEM PORZĄD	11,44
2.14.	POM. DOW. I NADZ. CZĘŚĆ WYDZIELONA	9,61
2.15.	SPKIERKA	19,38
2.16.	UKŁ. NIEPEŁNOSPRAWNY	5,28
		366,88



1. W związku z możliwością zapowietzenia nie instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietniki.
2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
3. Przed zamowaniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
4. Wszelkie odstępowstwa wykonywano od rozwiązań projektowych należy zgłosić do nadzoru autorskiego.
5. Osprzęt armatury i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępowstwa zgodzić z nadzorem autorskim.
6. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo z nadzorem autorskim.
7. Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
8. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

LEGENDA:

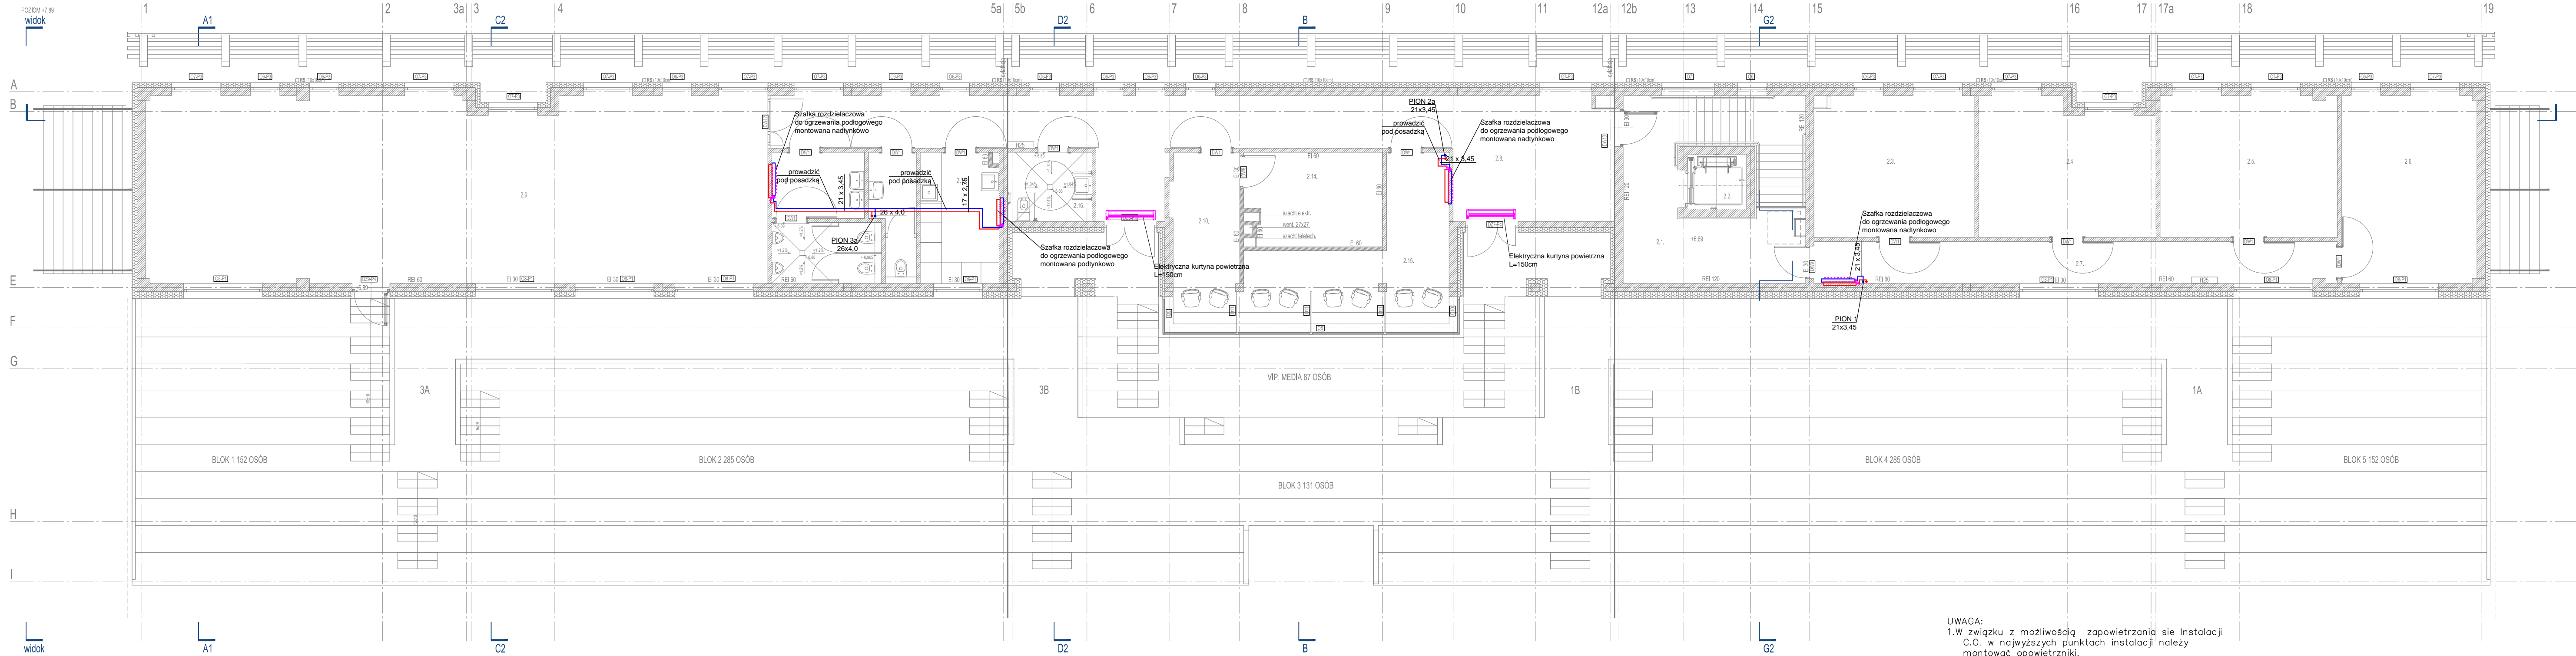

zasilanie C.O.  
powrót C.O.  
pion instalacji C.O.

DESIGN UNIT	ARCHITECTURAL PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INVESTOR	ŚRÓDA XXI Sp. z o.o. DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
OBJECT	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚRĘDZKIM		
LOCALIZATION	UL. SPORTOWA, 63-000 ŚRÓDA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANCH	SANITARNIA		
PROJECT DESIGNER	MGR INŻ. RYSZARD KAZMIERCZAK NR UPRAWNIEN 7131/16SP/2002	PODPIS SIGNATURE	
CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ WOŹNIAK NR UPRAWNIEN WK/PD/126/POOS/14	PODPIS SIGNATURE	
CONTENT	RZUT KONDYGNACJI 1 INSTALACJA ROZPROWADZAJĄCA INSTALACJE C.O.	SKALA SCALE	1:100
DATE	05.2016	REWIZJA REVISION	0
DRAWING NUMBER	PW/S/09	NUMBER STRONY PAGE NUMBER	