


**Uwagi**

1. W rozdzielnicę pozostawić 30% rezerwy miejsca.
2. Rozdzielnia jest wyposażona w złącza listwowe.
3. Obwody należy oznakować etykietami
4. Zasilanie od góry
5. Rozdzielnia w wykonaniu wolnostojącym
6. Wszystkie urządzenia technologiczne należy zainstalować zgodnie z DTR lub wytycznymi producenta wybranego urządzenia

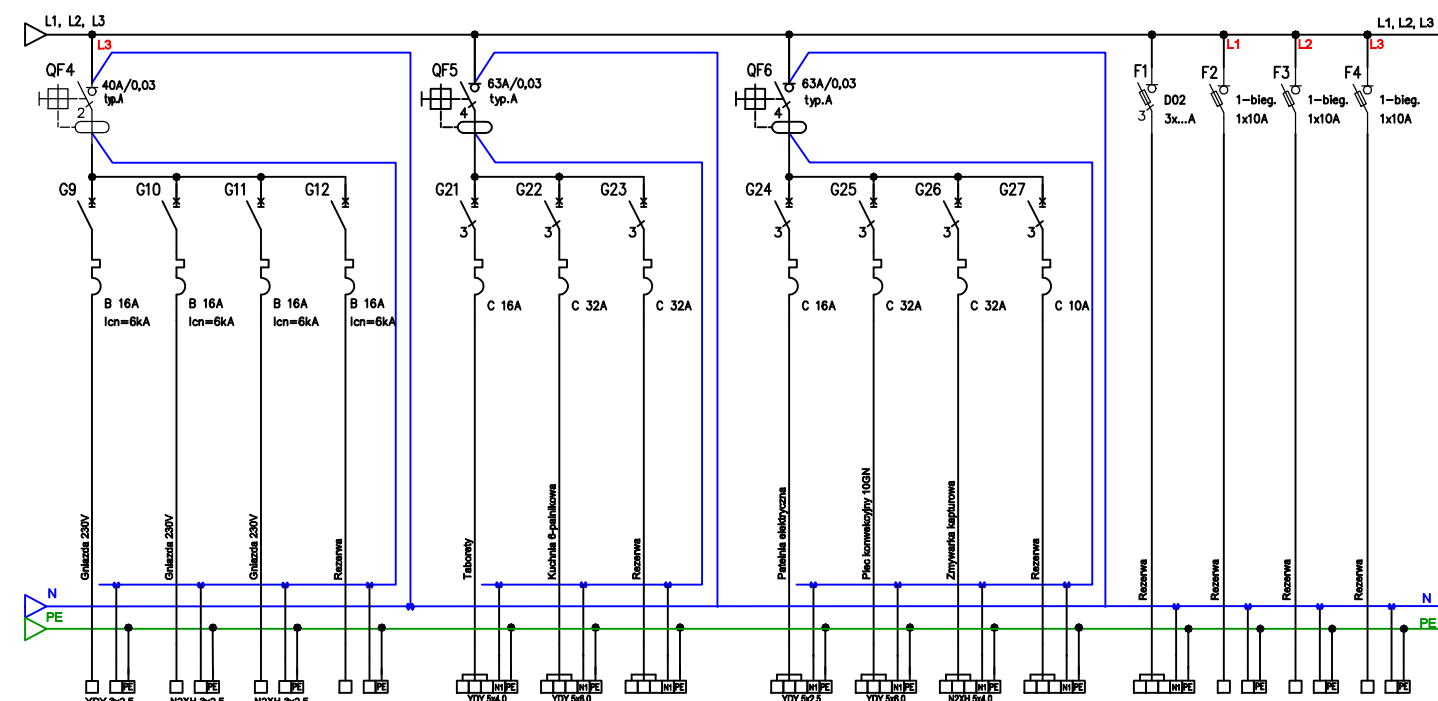

NAZWA OBIEKTU:  
**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU**

NR PROJEKTU: 624001	STADIUM: <b>PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY</b>
------------------------	--

PODPIS:

PODPIS: