




POSADOWIENIE PRZEWODU

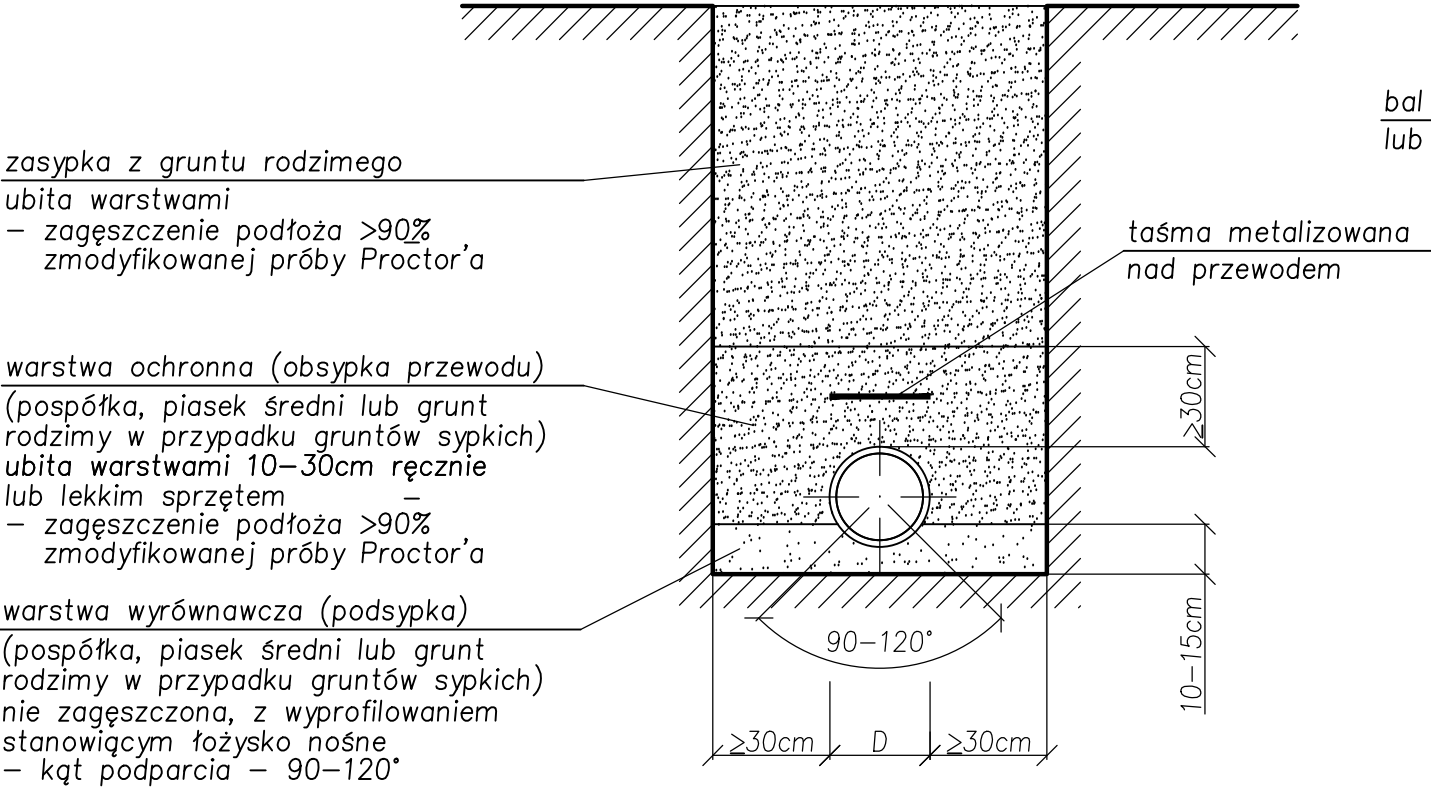

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

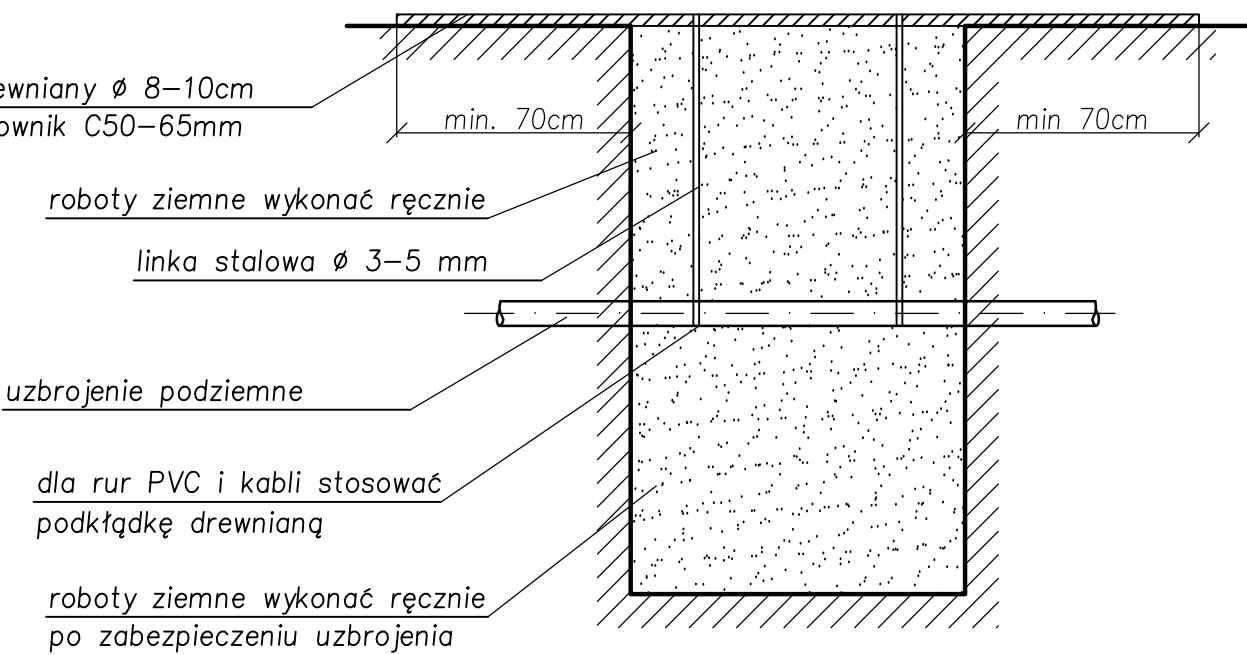

POSADOWIENIE KANAŁU

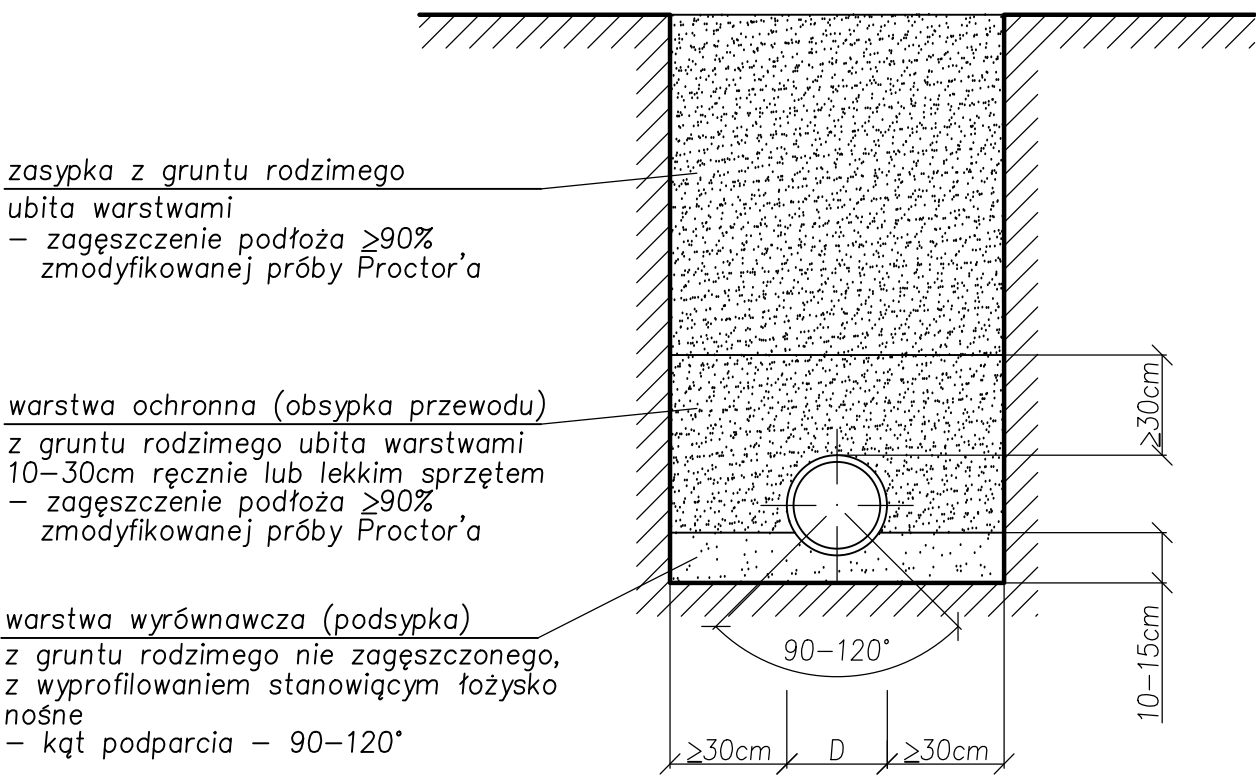

UWAGI

- Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
  - cząstek większych od 20 mm.
  - ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
- Warstwa ochronna (obsypka) i zasyпка nie może zawierać:
  - cząstek większych od 60 mm.
  - nie może być zmrożony, zawierać brył lodu itp.
- Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Nazwa i adres obiektu		
Kanalizacja ściekowa z przykanalikami, przepompownia ścieków P1z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym m. Głędowo		
nr działek: 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 4 37, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 obręb Głędowo		
Nazwa rysunku:		Skala:
Posadowienie przewodu wodociągowego i kanału ściekowego oraz zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego		
Projektował:	Sprawdził:	Data:
inż. Miłota Gruszecka UAN/N/7210/78/90 specjalność sieci wod-kan	dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81 specjalność sieci sanitarne	10.2019r.
		Nr rysunku:
		K11