



# ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

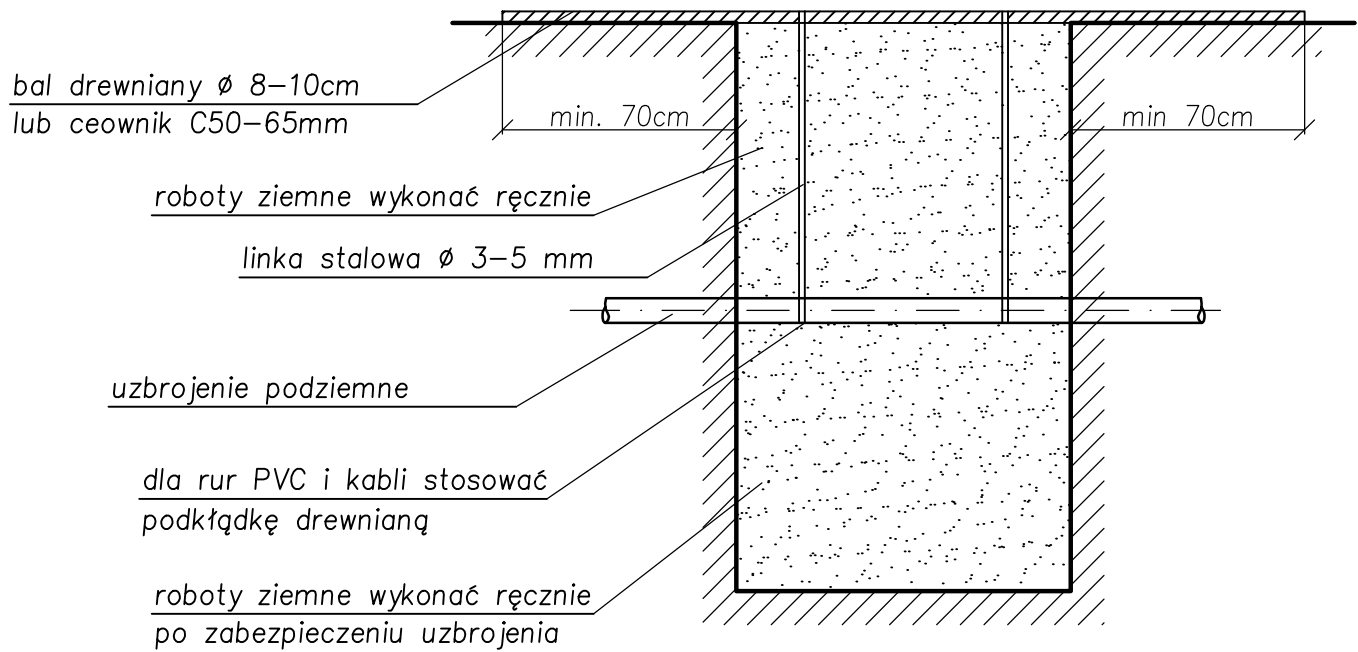

# POSADOWIENIE PRZEWODU

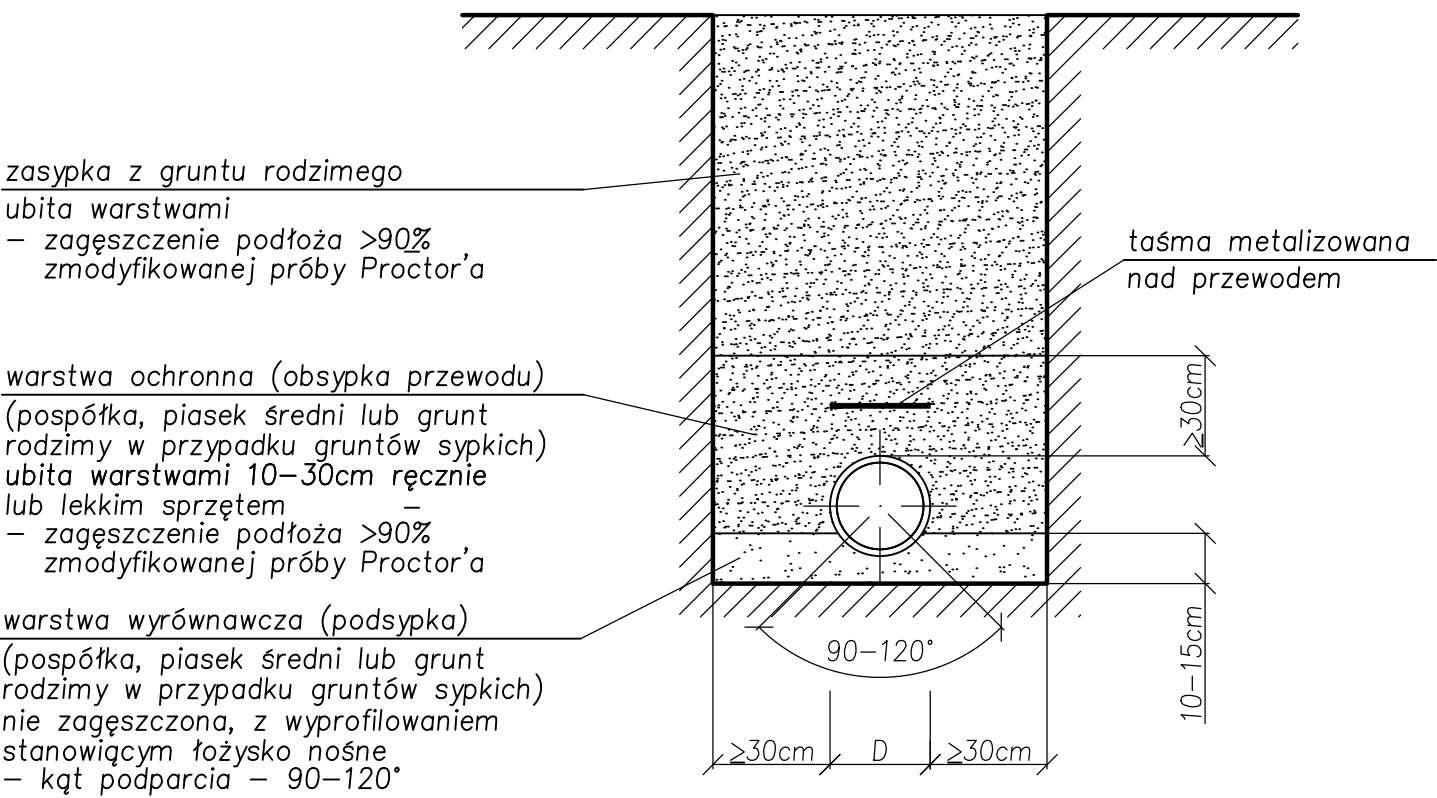

## UWAGI

1. Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
  - cząstek większych od 20 mm.
  - ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie może zawierać:
  - cząstek większych od 60 mm.
  - nie może być zmrożony, zawierać brył lodu itp.
3. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Nazwa i adres obiektu Sieć wodociągowa z przyłączami m. Głędowo nr działek: 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 obręb Głędowo		
Nazwa rysunku: Posadowienie i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego		Skala:
Projektował: inż. Miłta Gruszecka UAN/N/7210/78/90 specjalność sieci wod-kan	Sprawdził: dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81 specjalność sieci sanitarne	Data: 10.2019r.
		Nr rysunku: W10