

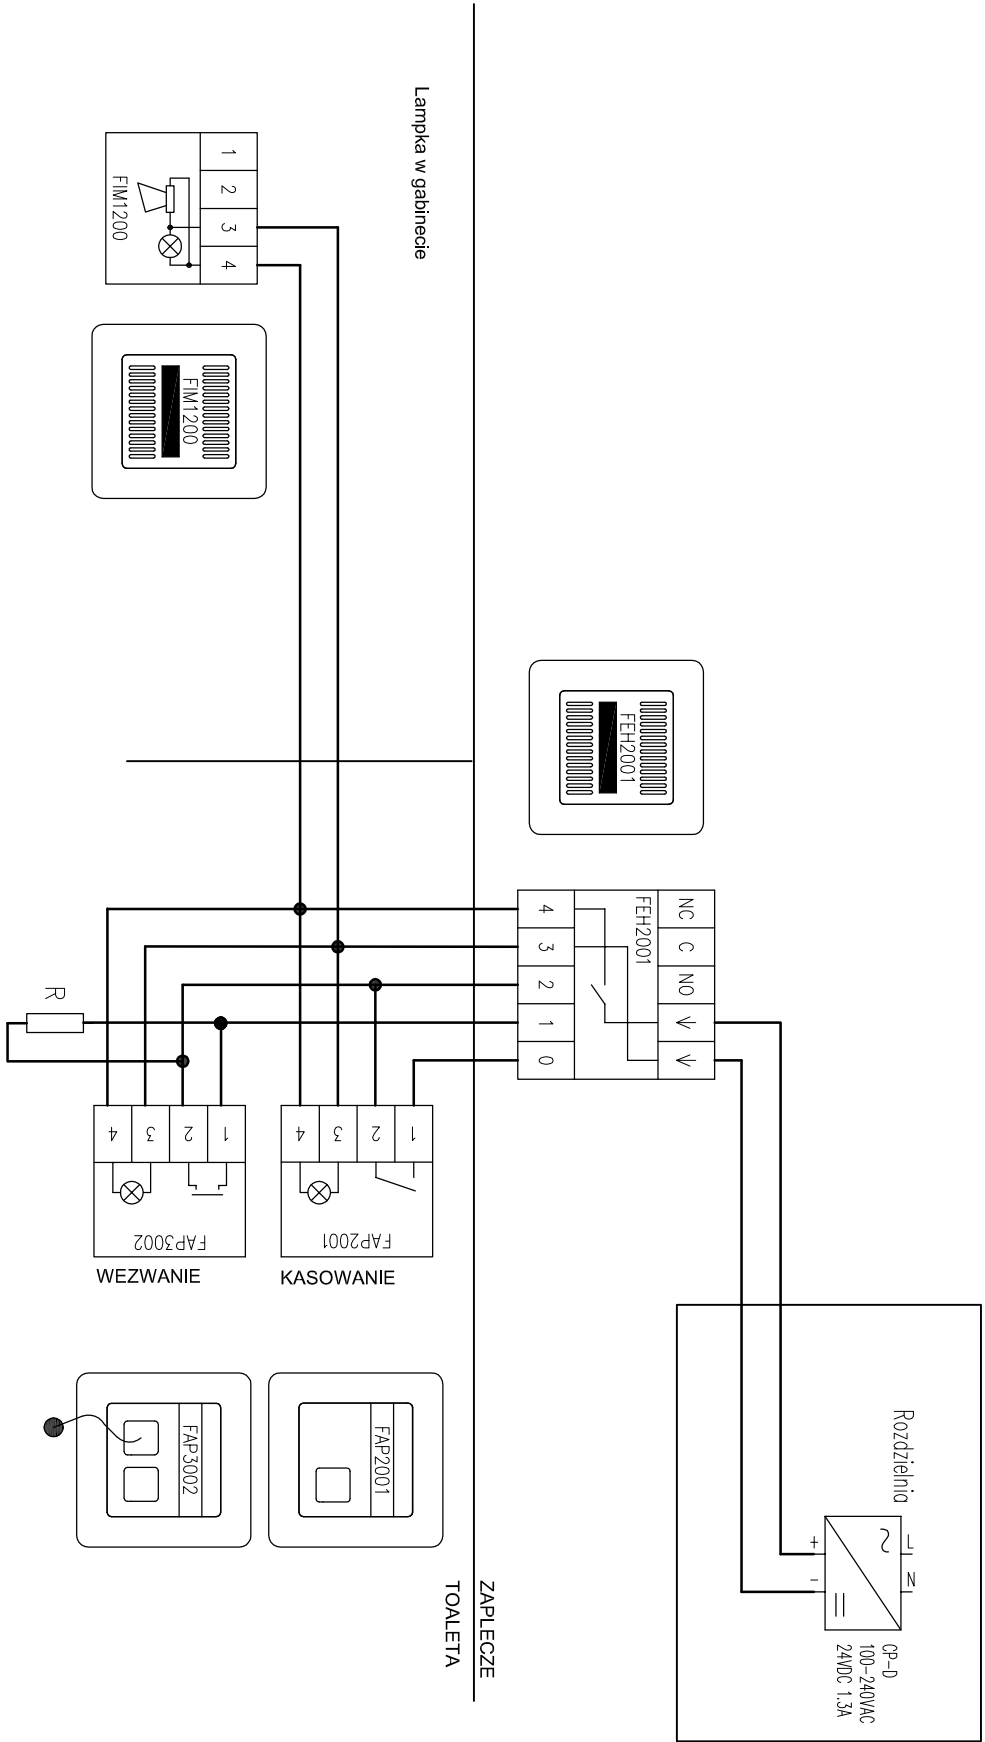



Legenda

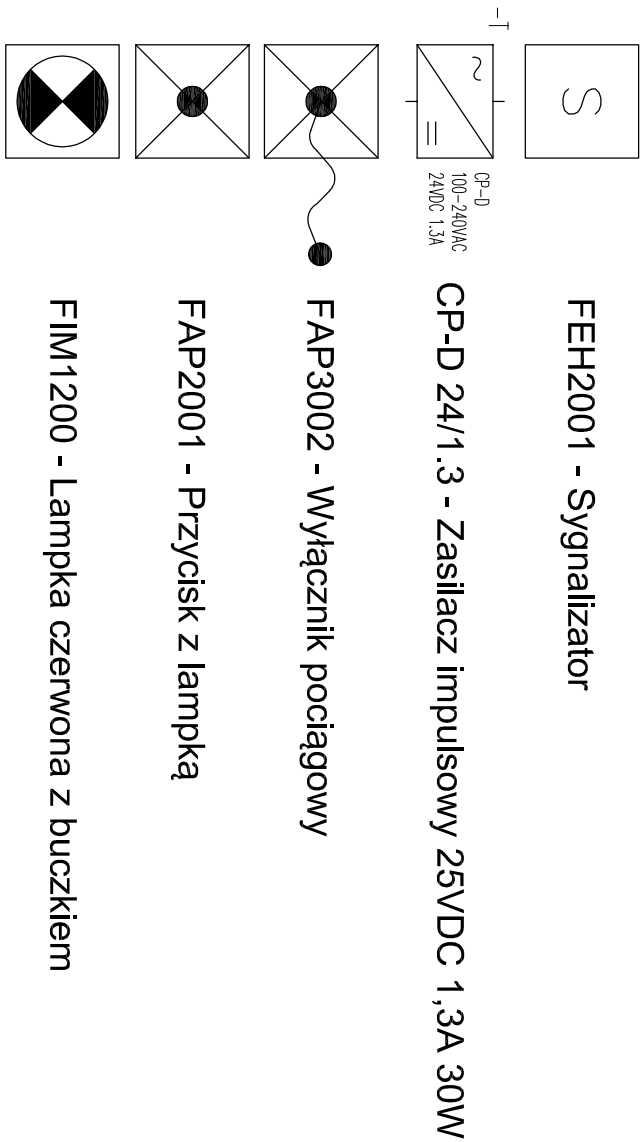

Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równoległe, analogicznie jak na schemacie  
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami  
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli  
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Okablowanie

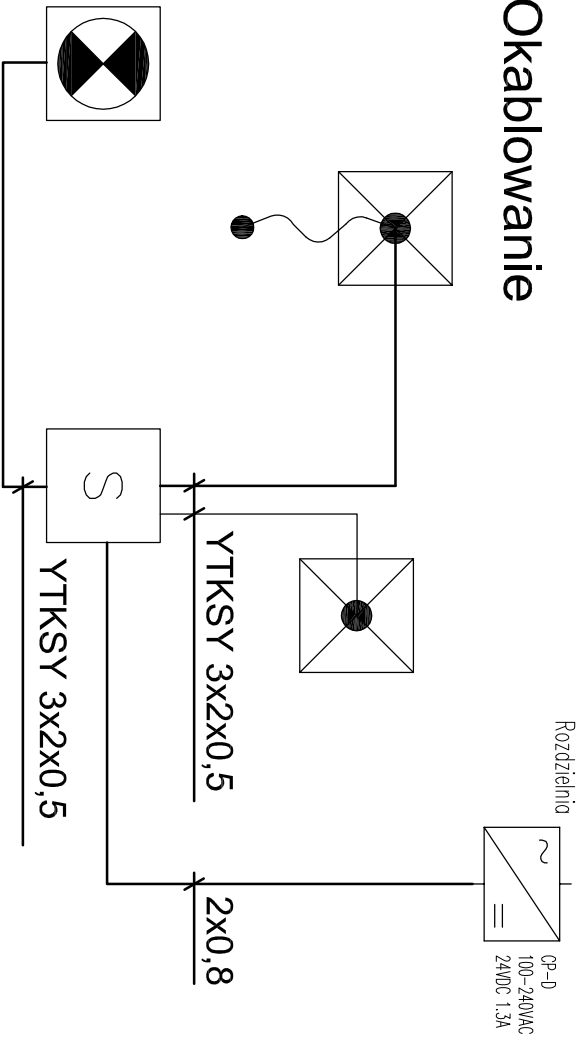

Jednostka projektowa:					
<div>CANEA</div> <div>CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl</div>					
Inwestor:					
<div></div> <div>ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA</div>					
Inwestycja					
DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB ROZSZERZONEJ DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KIELCE POMIESZCZEN PUNKTU ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNEGO O POMIESZCZENIA DLA TERAPII GRUPOWEJ W LOKALIZACJI UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE					
Adres obiektu:	UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE				
Stadum:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Nr proj.: 23-05-01	Branża:				
Data: 06.2023	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS			
Projektant:	mgr inż. Marcin Rokita SMK0102PWBE21				
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Marek Alf SMK00096PWOE14				
Tytuł:					
SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ					
Rewizja: A	Skala:	BS	Rys.: PW-003		