


Załącznik Nr 1

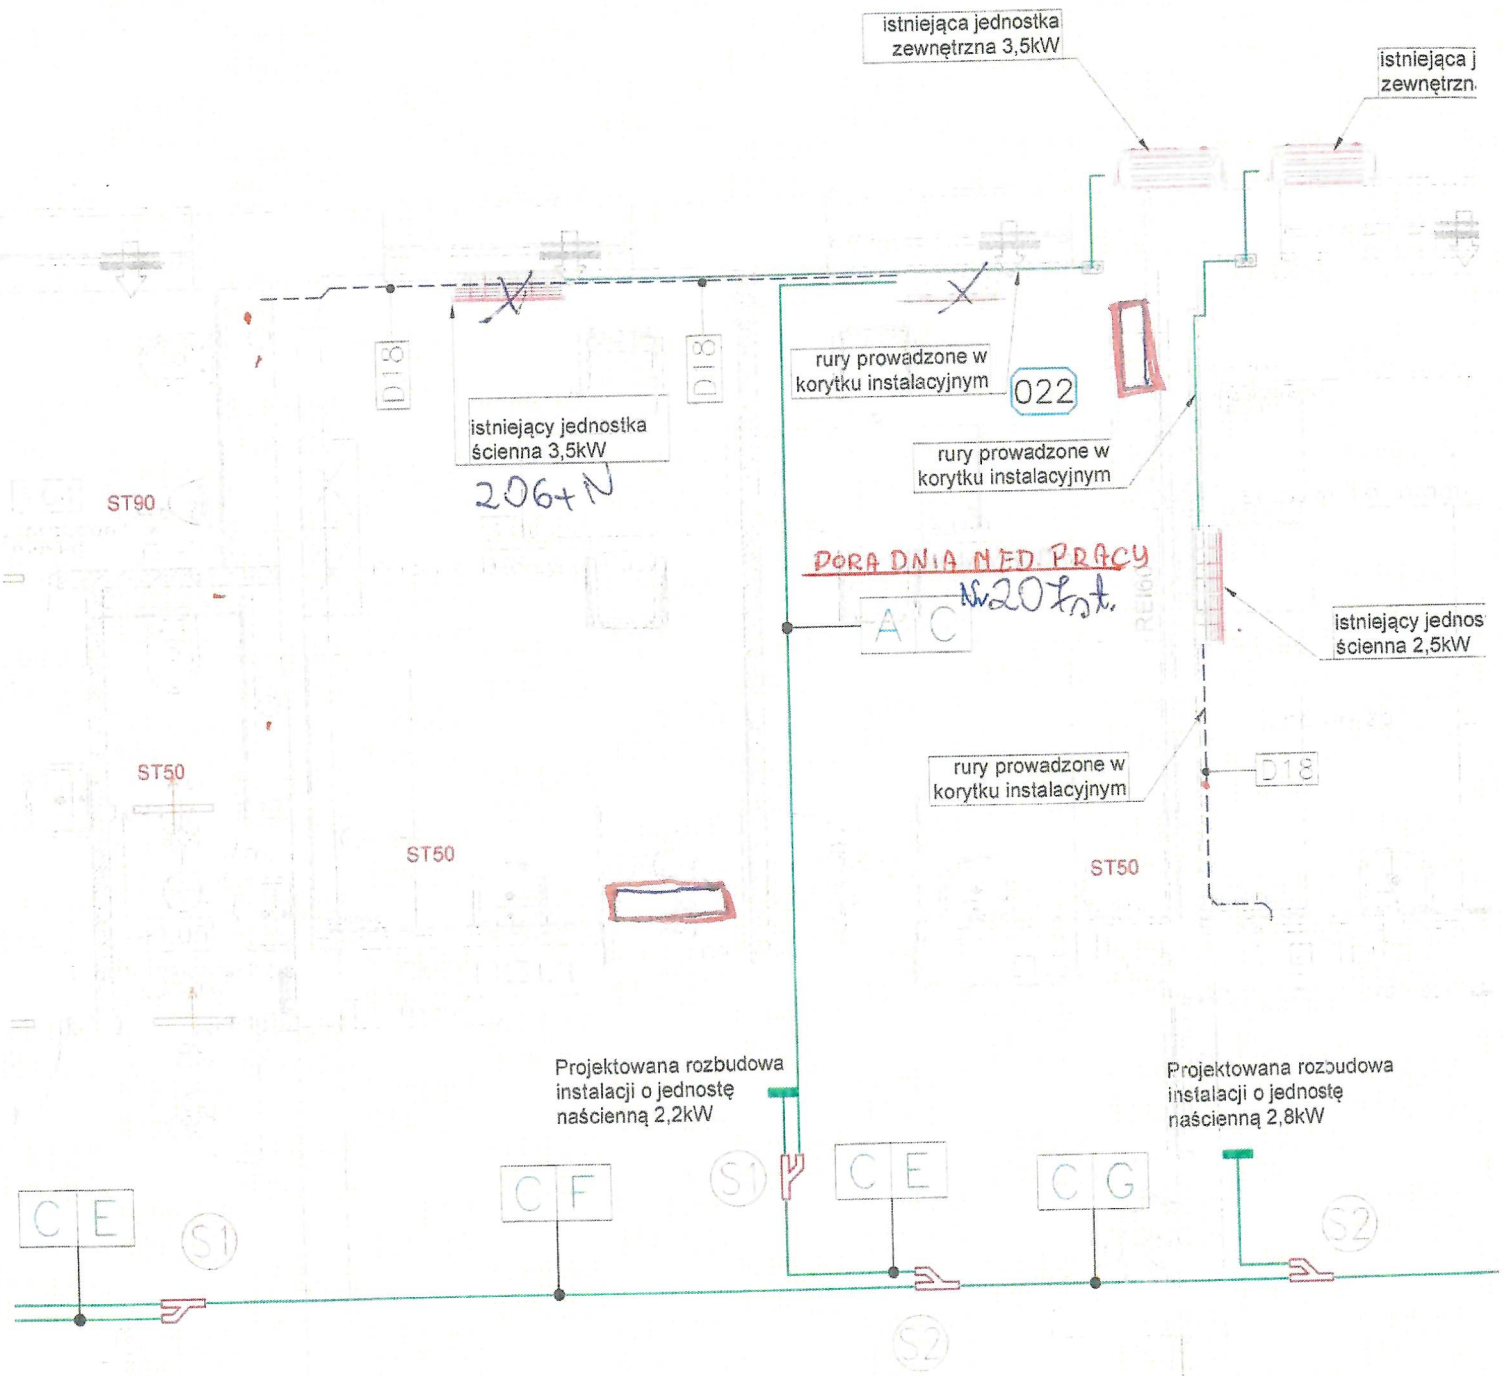

Projektowana rozbudowa instalacji o jednostkę naścienną 3,6kW

rury prowadzone w korytku instalacyjnym

ST50

ST30

ST20

*[Handwritten signatures]*

F kor