

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 5 art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 645 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U.2022.1518 z dnia 20.07.2022), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zmianami), oraz uchwały nr 59/2003 Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

PiNsanit Marek Świącicki  
Radostów Dolny 17B  
59 – 800 Lubań

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu uzgadnia projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej 110PEHD RC w obrębie ulicy Pejzażowej w zakresie prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr **2273D** w miejscowości Uniegoszcz, na następujących warunkach:

1. Projektowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z przedłożonym zagospodarowaniem terenu (mapa z naniesionym przebiegiem trasy projektowanej sieci),
2. **Dopuszcza się usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnią na terenie zabudowanym, pod warunkiem zlokalizowania zwieńczeń studni w osiach pasów ruchu,**
3. Przejścia poprzeczne pod drogą powiatową należy wykonać metodą przewiertu sterowanego pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego,
4. Sieć kanalizacyjną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2273D należy umieszczać w rurach ochronnych/osłonowych na głębokości min 1,5 m licząc od poziomu nawierzchni jezdni do górnej krawędzi rury,
5. **Komory przewiertowe lokalizowane w jezdni drogi powiatowej nr 2273D zabezpieczać dodatkowo szalunkami,**
6. Naruszoną konstrukcję pasa drogowego należy odtworzyć natychmiast po zakończeniu robót zgodnie z podanymi warunkami:  
**- nawierzchnię jezdni po wykonanych komorach przewiertowych należy odtworzyć o 1,0 m szerzej z każdej ze stron wykopu - dwuwarstwowo – każda z warstw o grubości 5 cm po zagęszczeniu - warstwę ścierną wykonać z masy mastyksowo-grysowej SMA, odtworzyć poszczególne warstwy konstrukcyjne (dołączając badania zagęszczenia),**  
- w obrębie wykopów w gruncie, a także w przypadku rozjeżdżenia przez sprzęt budowlany należy utwardzić pobocza materiałem kamiennym frakcji 0/31,5 na szer. 0,7m i grubości 10 cm,
7. Roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej będą wykonywane bez wstrzymania ruchu na drodze.
8. Powiatowy Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.
9. Utrzymanie urządzeń niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej należy do Inwestora.
10. Za umieszczenie w pasie drogowym elementów sieci kanalizacyjnej będzie pobierana od Inwestora coroczna opłata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
11. **Odpowiedzialnym za wykonanie, oznakowanie i zabezpieczenie robót jest Inwestor.**
12. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pasa drogowego wynikłych z powodu budowy przedmiotowej sieci wodociągowej, Powiatowy Zarząd Dróg określi warunki ich usunięcia. **Za wykonanie robót usterkowych odpowiedzialny jest Inwestor.**

13. Powiatowy Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo budowy i umieszczania w pasie drogowym, nad uzgodnionymi urządzeniami obcymi, elementów infrastruktury drogowej.
14. Wyraża się zgodę na dysponowanie działką drogową nr 194 obręb Uniegoszcz w ramach realizacji niniejszego zadania.
15. Ważność niniejszego uzgodnienia jest tożsama z ważnością decyzji pozwolenie na budowę wydaną przez właściwy organ dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszcz”. Ponadto uzgodnienie traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych w nim warunków.

## Uzasadnienie

Do Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu wpłynął wniosek PiNsanit – Marek Świącicki z siedzibą w Radostów Dolny 17B, 59 - 800 Lubań, posiadającego pełnomocnictwo: Wójta Gminy Lubań do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń dla opracowania dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ul. Pejzażowej w Uniegoszcz – dokumentacja” w zakresie kolizji z drogą powiatową nr 2273D – działka drogowa nr 194 obręb Uniegoszcz. Po zapoznaniu się z dokumentacją i rozeznaniem lokalizacyjnym w terenie, Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu podał warunki orzekając jak w sentencji.

**Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg przed przystąpieniem do robót dołączając zatwierdzony projekt oznakowania i zabezpieczenia robót.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


### otrzymuje:

- ✓ 1. **Pełnomocnik:**  
PiNsanit – Marek Świącicki  
Radostów Dolny 17B  
59 – 800 Lubań
2. **Inwestor:**  
Gmina Lubań  
ul. Dąbrowskiego 18  
59 – 800 Lubań
3. **a/a**



*[Handwritten signature in blue ink]*  
ZARZĄDCA POWIATU LUBAŃSKIEGO  
DIREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu  
mgr inż. Włodzisław Stefański



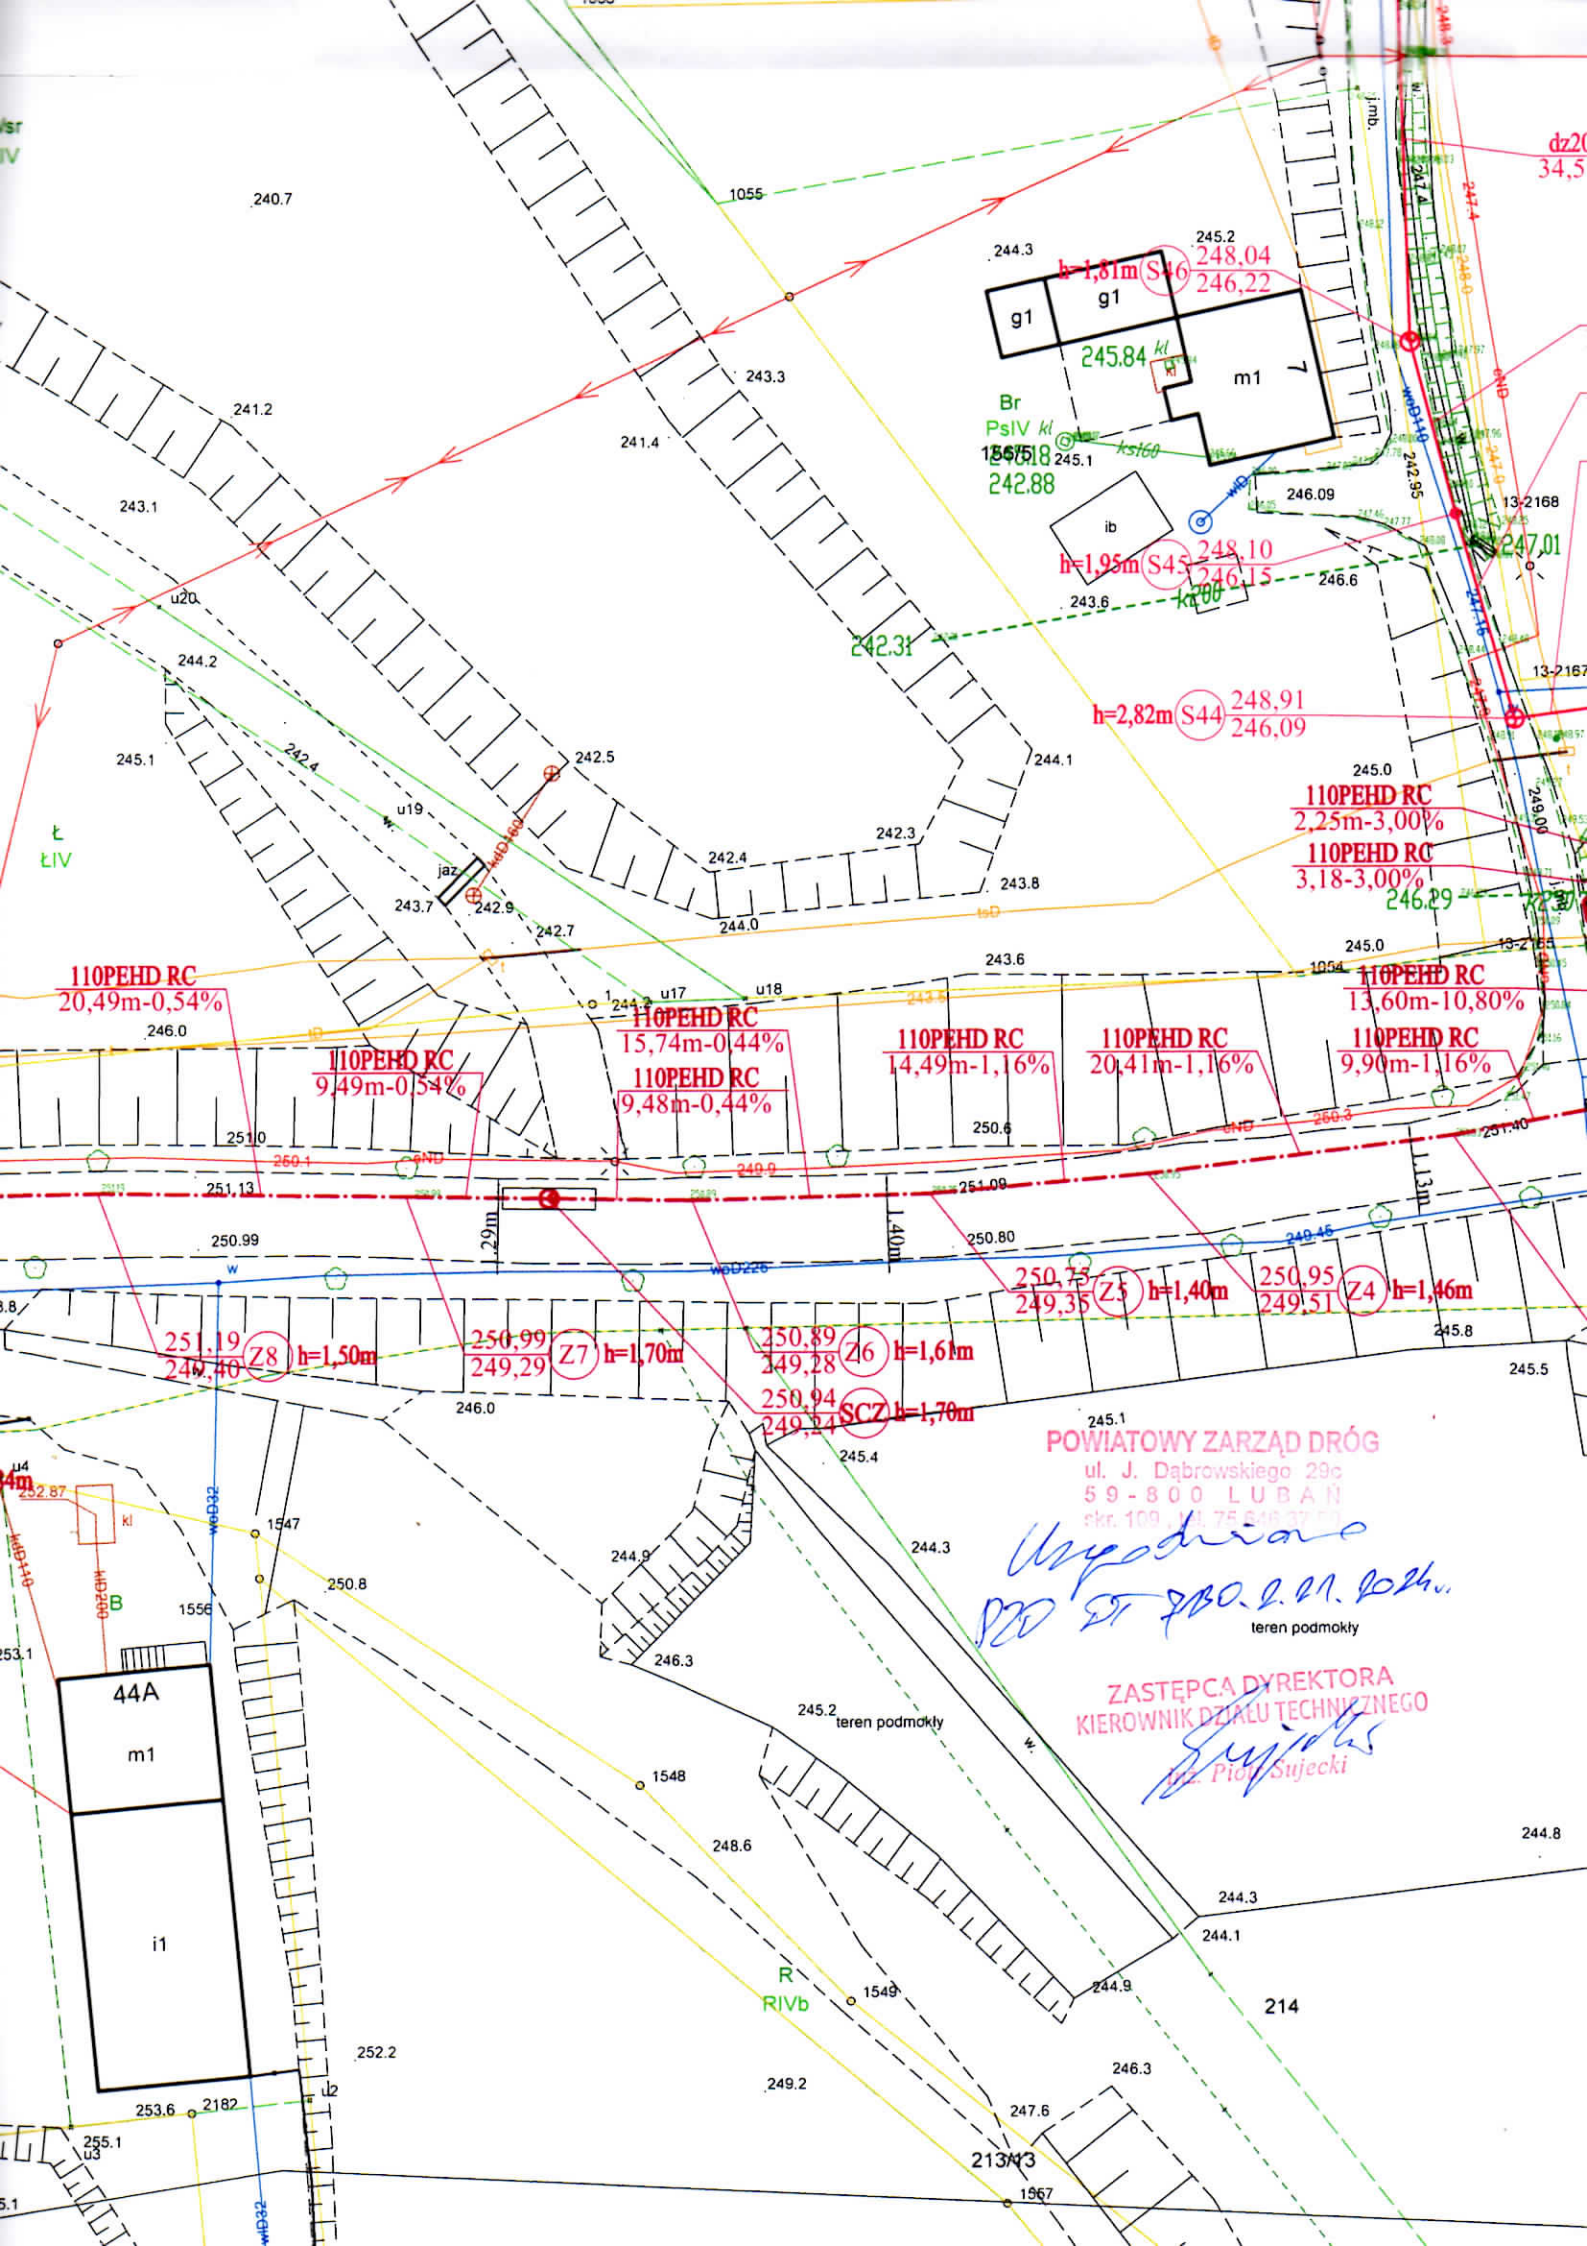

110PEHD RC  
20,49m-0,54%

110PEHD RC  
9,49m-0,54%

110PEHD RC  
15,74m-0,44%

110PEHD RC  
9,48m-0,44%

110PEHD RC  
14,49m-1,16%

110PEHD RC  
20,41m-1,16%

110PEHD RC  
2,25m-3,00%

110PEHD RC  
3,18-3,00%

110PEHD RC  
13,60m-10,80%

110PEHD RC  
9,90m-1,16%

251,19  
249,40 (Z8) h=1,50m

250,99  
249,29 (Z7) h=1,70m

250,89  
249,28 (Z6) h=1,61m

250,94  
249,24 (SCZ) h=1,70m

250,75  
249,35 (Z5) h=1,40m

250,95  
249,51 (Z4) h=1,46m

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
ul. J. Dąbrowskiego 29c  
59-800 LUBAN  
skr. 109, tel. 75 846 37 73

*Uspodnienie*  
PZO ST 200.2.21.2024.  
teren podmokły

ZASTĘPCA DYREKTORA  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

*Piotr Sujecki*  
Piotr Sujecki