


### Schemat szafki oświetleniowej kol. Baciki Bl. II.

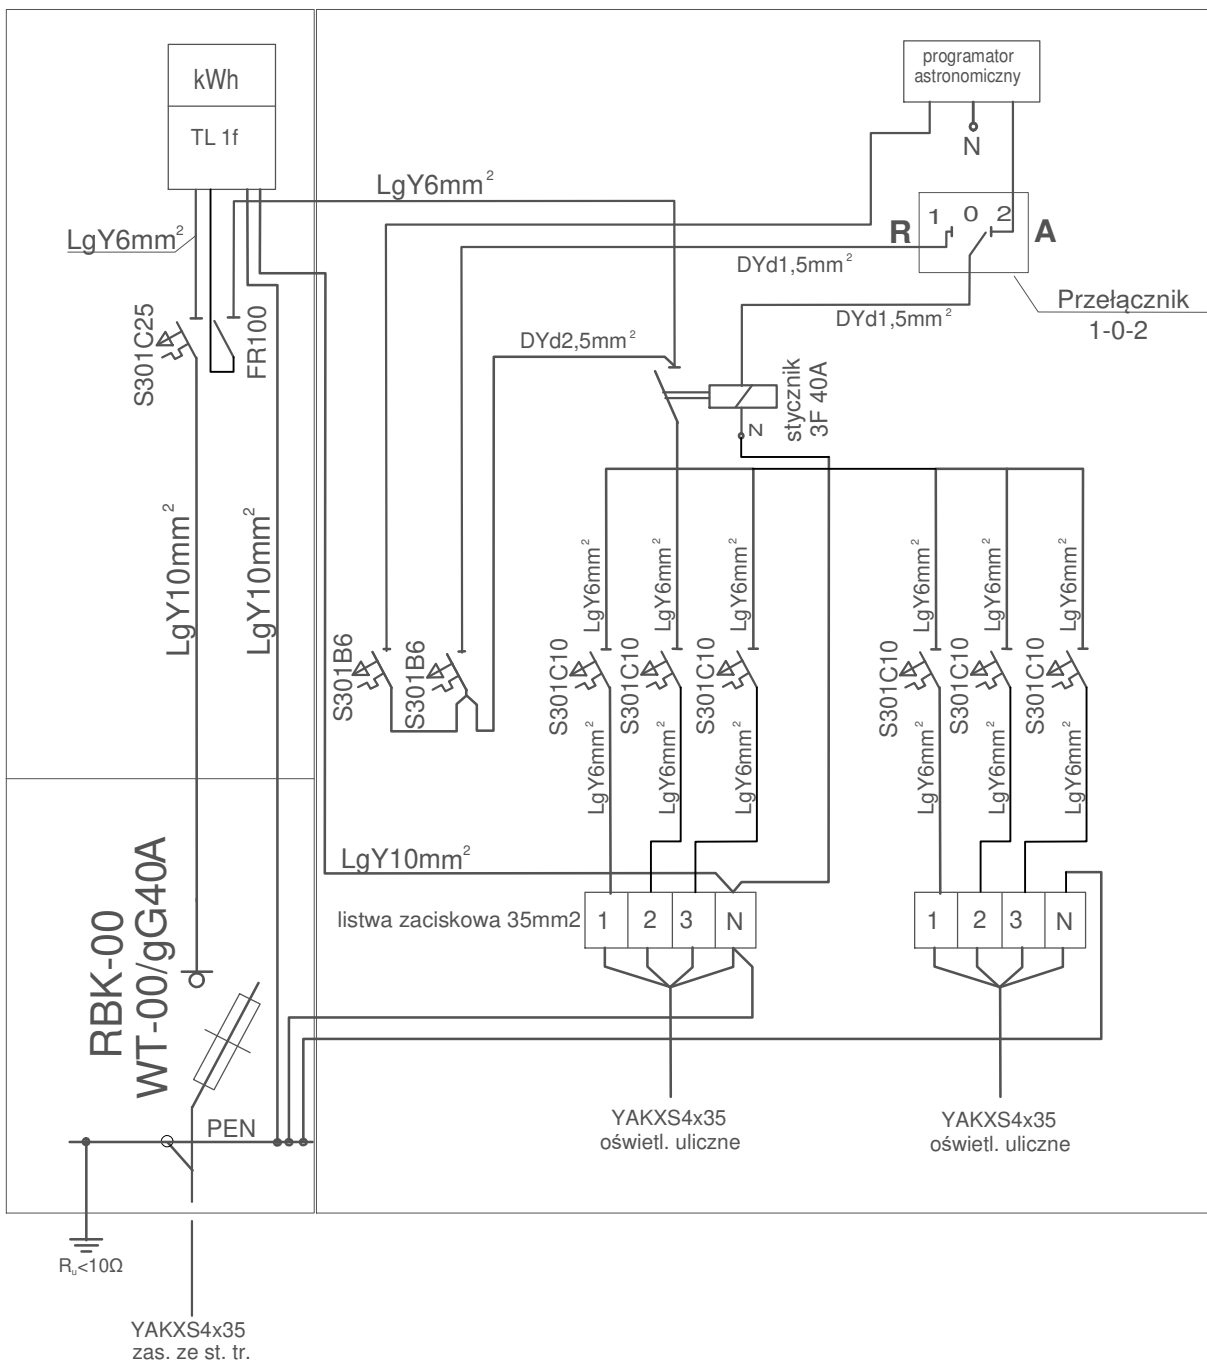

Uwaga.

Szafę oświetleniową SO wykonać w obudowie z estroduru zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych i promieniowaniem UV. Część przedlicznikową przystosować do plombowania. Szafę przystosować do zamykania zgodnie z systemem Master Key przyjętym na terenie działalności PGE Dystrybucji S.A. Oddział Białystok. Szafkę opisać.

Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10 tel. 606448364 email pputko@wp.pl	
Inwestor: Gmina Siemiatycze ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze	Data: 27.10.2020  rys.2
Projektant: mgr inż. P. Putko upr.proj. PDL/0053/POOE/06	podpis  Miejscowość: Kol. Baciki Bliższe
Współpraca: inż. A. Ziniuk	podpis
obiekt: szafka oświetleniowa SO	st. tr. kol. Baciki Bl. II