


Stacja transformatorowa Ruszelczyce 3  
obwody nr 1 i 2

LEGENDA:

 - istn. oprawy oświetleniowe do wymiany na oprawy LED

| Ilość opraw wymienianych na LED [szt.] | Moc wymienianych opraw przed wymianą [W] | Moc wymienianych opraw po wymianie [W] | Spadek mocy opraw oświetleniowych [%] |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 14                                     | 1750                                     | 820                                    | 53                                    |

|                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
|                | Slup nn nr 1/3/1,3 | Slup nn nr 2/3/1,3 | Slup nn nr 3/3/1,3 | Slup nn nr 4/3/1,3 | Slup nn nr 5/3/1,3 | Slup nn nr 6/3/1,3 | Slup nn nr 7/3/1 | Slup nn nr 8/3/1 | Slup nn nr 1/3/2 | Slup nn nr 2/3/2 | Slup nn nr 4/3/2 | Slup nn nr 5/3/2 | Slup nn nr 6/3/2 | Slup nn nr 7/3/2 | SUMA |
| Oprawa LED 50W | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |                    |                    |                  |                  | 1                | 1                | 1                | 1                | 1                | 1                | 10   |
| Oprawa LED 80W |                    |                    |                    |                    | 1                  | 1                  | 1                | 1                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4    |

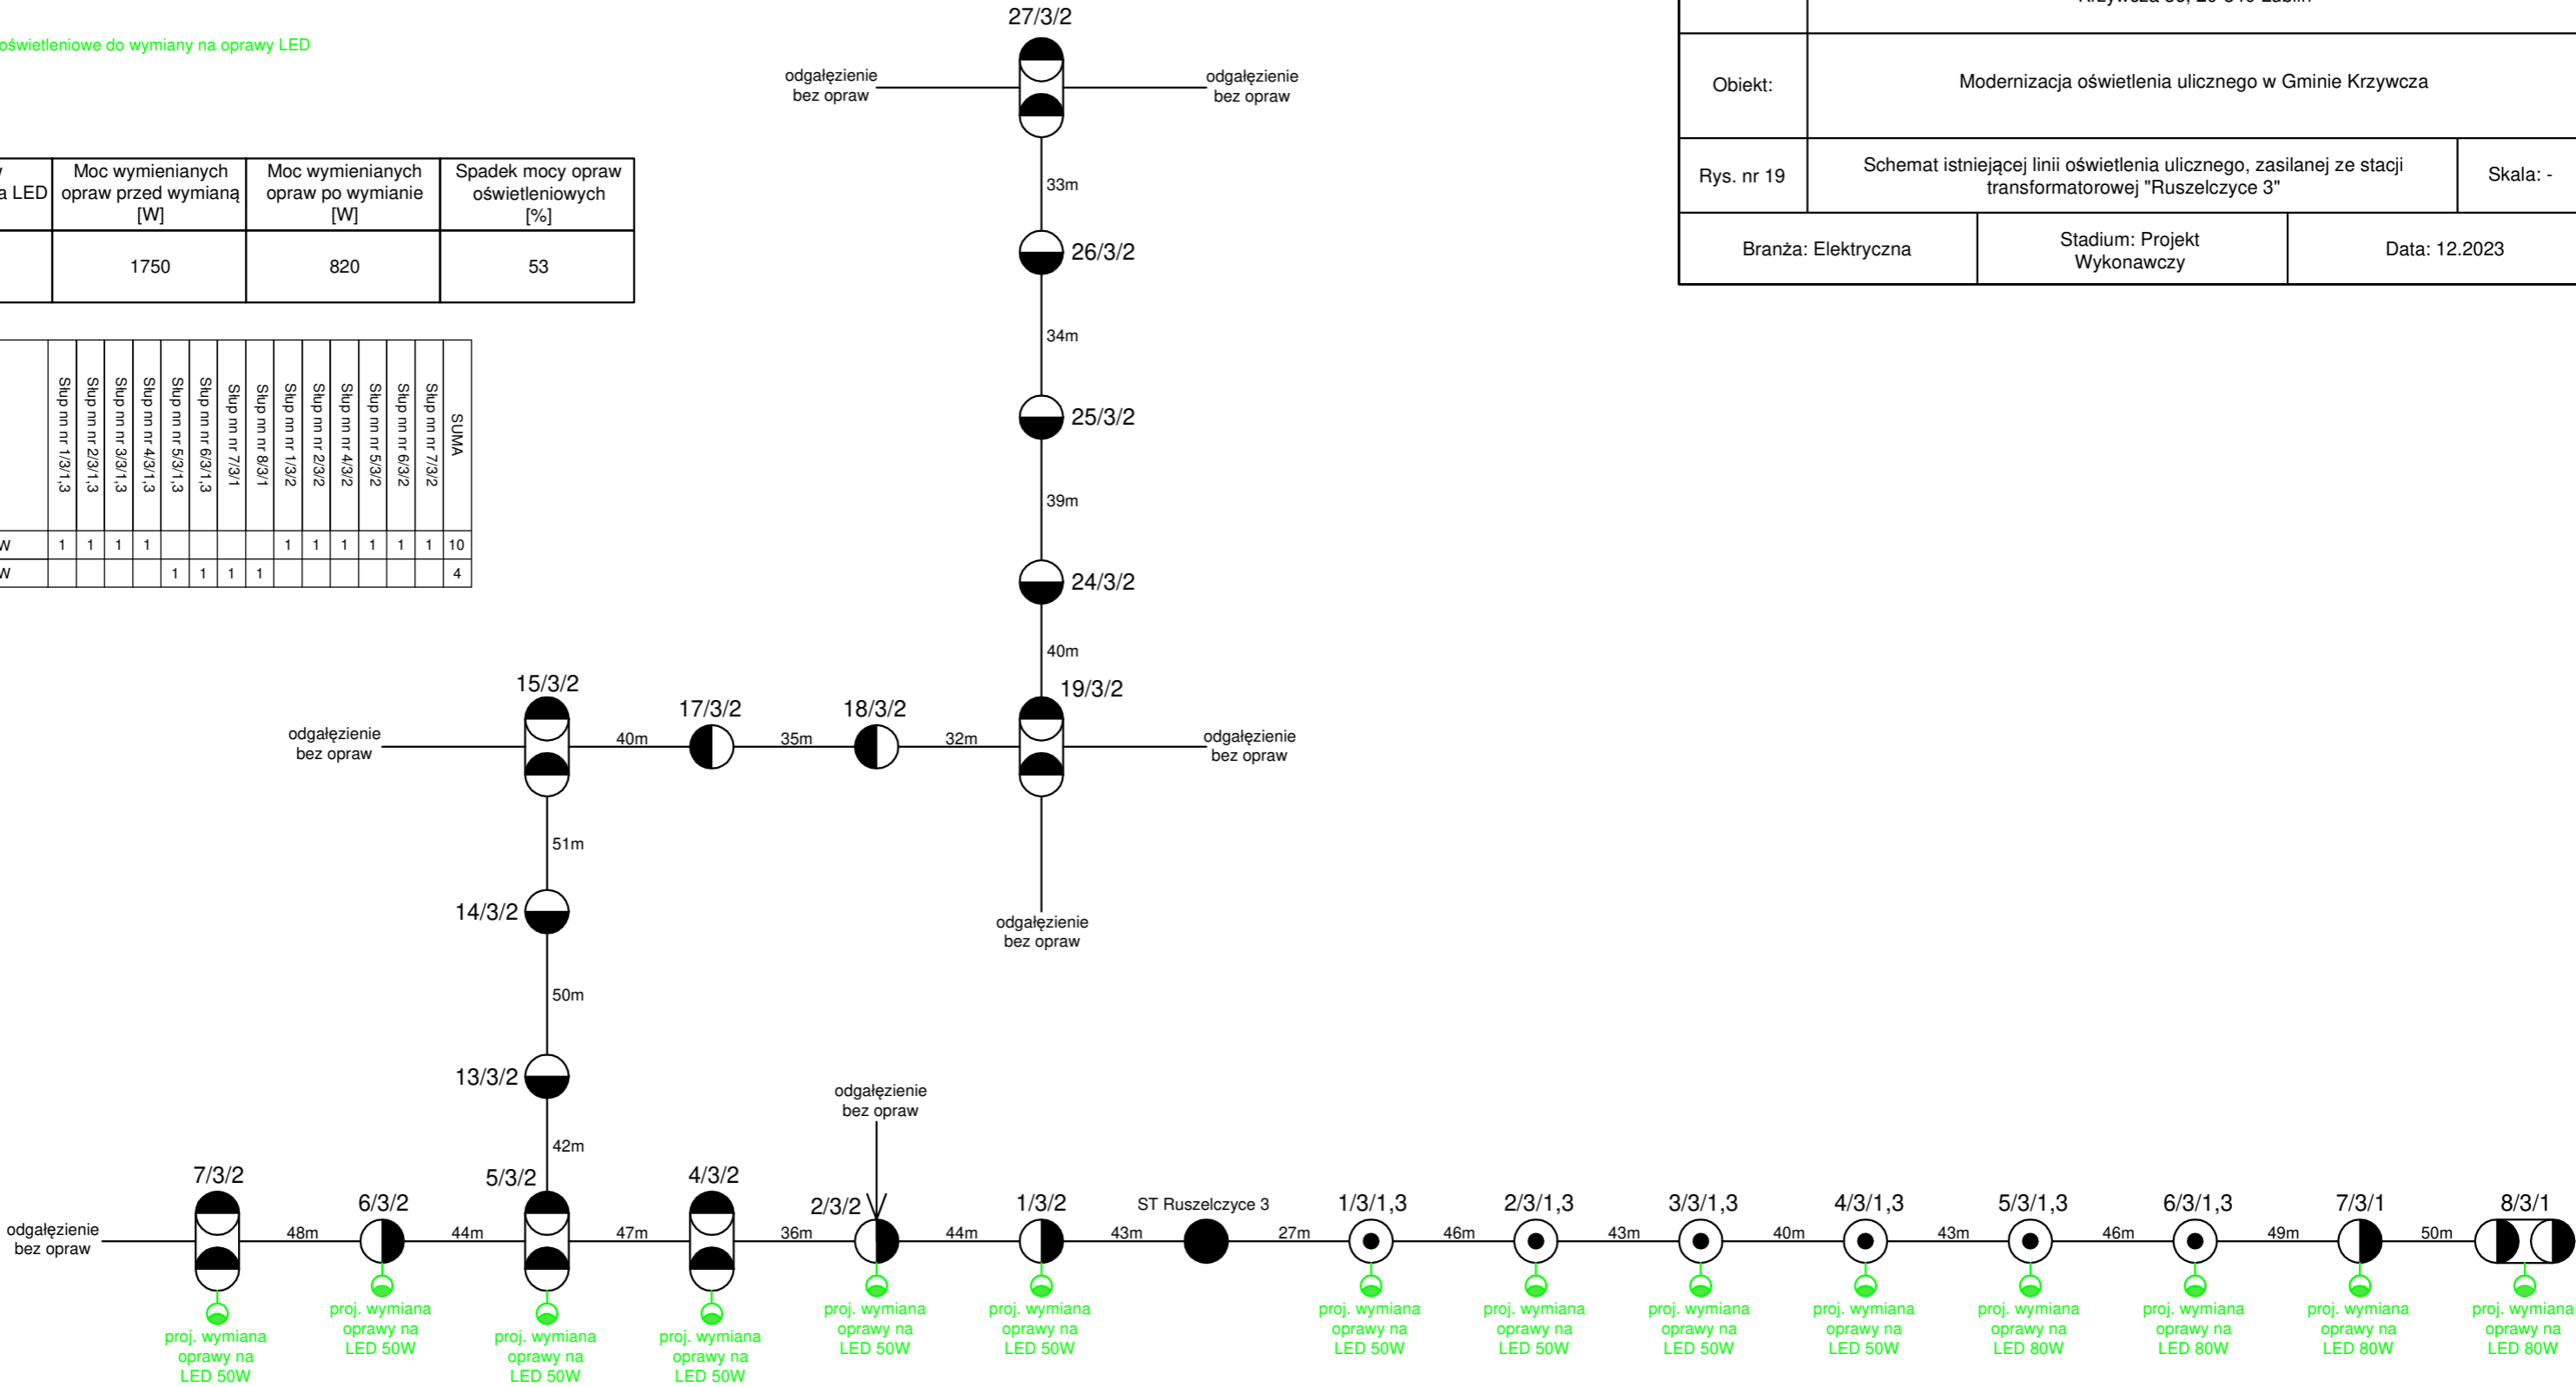

|  |  |                                |   |               |
|--|--|--------------------------------|---|---------------|
| SPEC-ELEKTRO Projektowanie,<br>Wykonawstwo i Pomiary Elektryczne<br>Marcin Wieczorek |  |                                | Korytniki 9/7<br>37-741 Krasieczyn<br>tel.: 668 113 433 |               |
| Projektant:  | Marcin Wieczorek   | Upr. nr: PDK/0039/PWOE/16      |   |               |
| Inwestor:  | Gmina Krzywczu<br>Krzywczu 36, 20-340 Lublin   |                                |   |               |
| Obiekt:  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywczu   |                                |   |               |
| Rys. nr 19   | Schemat istniejącej linii oświetlenia ulicznego, zasilanej ze stacji transformatorowej "Ruszelczyce 3" |                                |   | Skala: -      |
| Branża: Elektryczna  |  | Stadium: Projekt<br>Wykonawczy |   | Data: 12.2023 |