



1. HALL WEJŚCIOWY (PRZEDSIONEK)
2. POCZEKALNIA
3. KORYTARZ
4. POKÓJ BIUROWY KIEROWNIKA POSTERUNKU / S.ODPRAW
5. POKÓJ BIUROWY (ZPI)
6. POKÓJ BIUROWY (ZDŚ)
7. POK. OBSŁUGI INTERESANTÓW / POK. DZIELNICOWEGO
8. SZATNIA MĘS.
9. POM. HIG.-SANIT. MĘS.
10. TOALETA MĘS.
11. SZATNIA DAM.
12. POM. HIG.-SANIT. DAM.
13. TOALETA DAM.
14. TOALETA DLA INTERESANTÓW I OS. Z NIEPEŁNOSP.
15. POM. SOCJALNE / KOMUNIKACJA
16. SERWEROWNIA
17. POM. TECH. (KOTŁOWNIA)
18. POM. PORZĄDKOWE

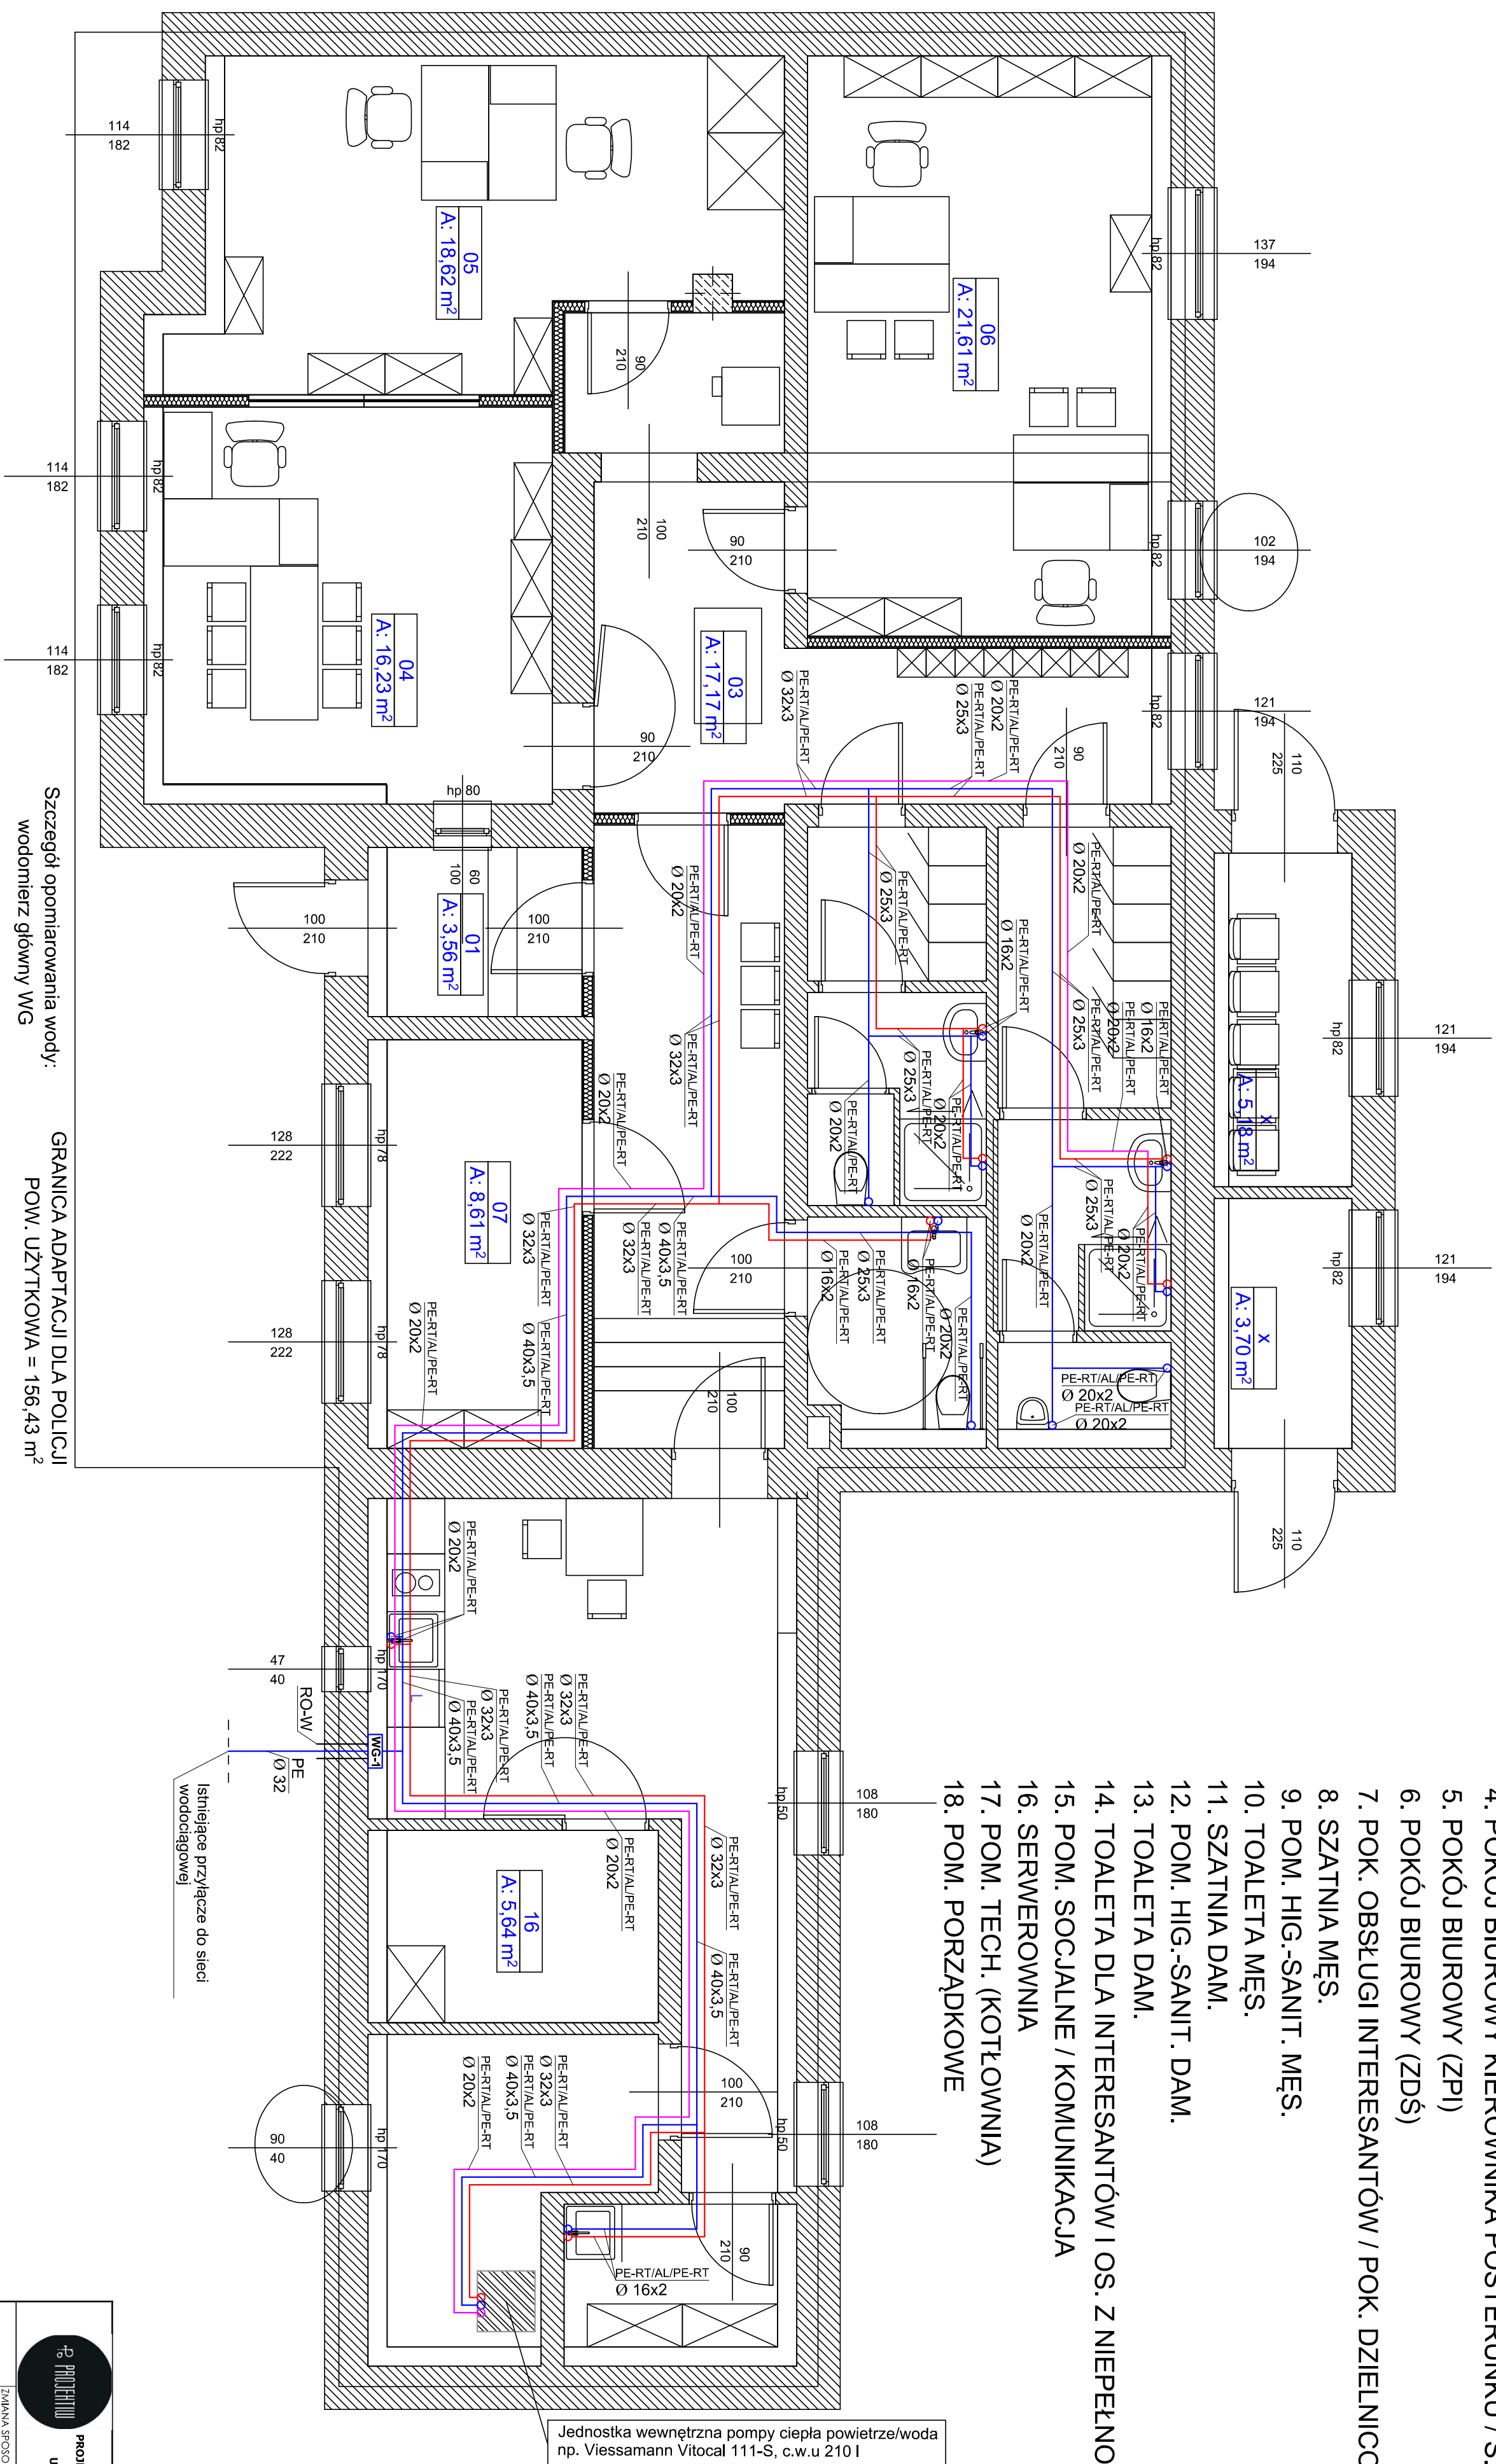

1. Głównie ciągi instalacji wody zimnej prowadzić ze spadkiem 2 ‰ w kierunku przyborów w celu umożliwienia odwodnienia instalacji.



### Szczegół opomiarowania wody: wodomierz główny WG

GRANICA ADAPTACJI DLA POLICJI  
POW. UŻYTKOWA = 156,43 m<sup>2</sup>

## LEGENDA

- Projektowany przewód wody zimnej
- Projektowany przewód ciepłej wody użytkowej
- Projektowany przewód cyrkulacji
- WG Wodomierz główny
- RO-W Rura ochronna przewodu wodociągowego Ø 50

[illegible]