


# rozdzielnia RT nN 04 kV

cd.

rys. Nr 7

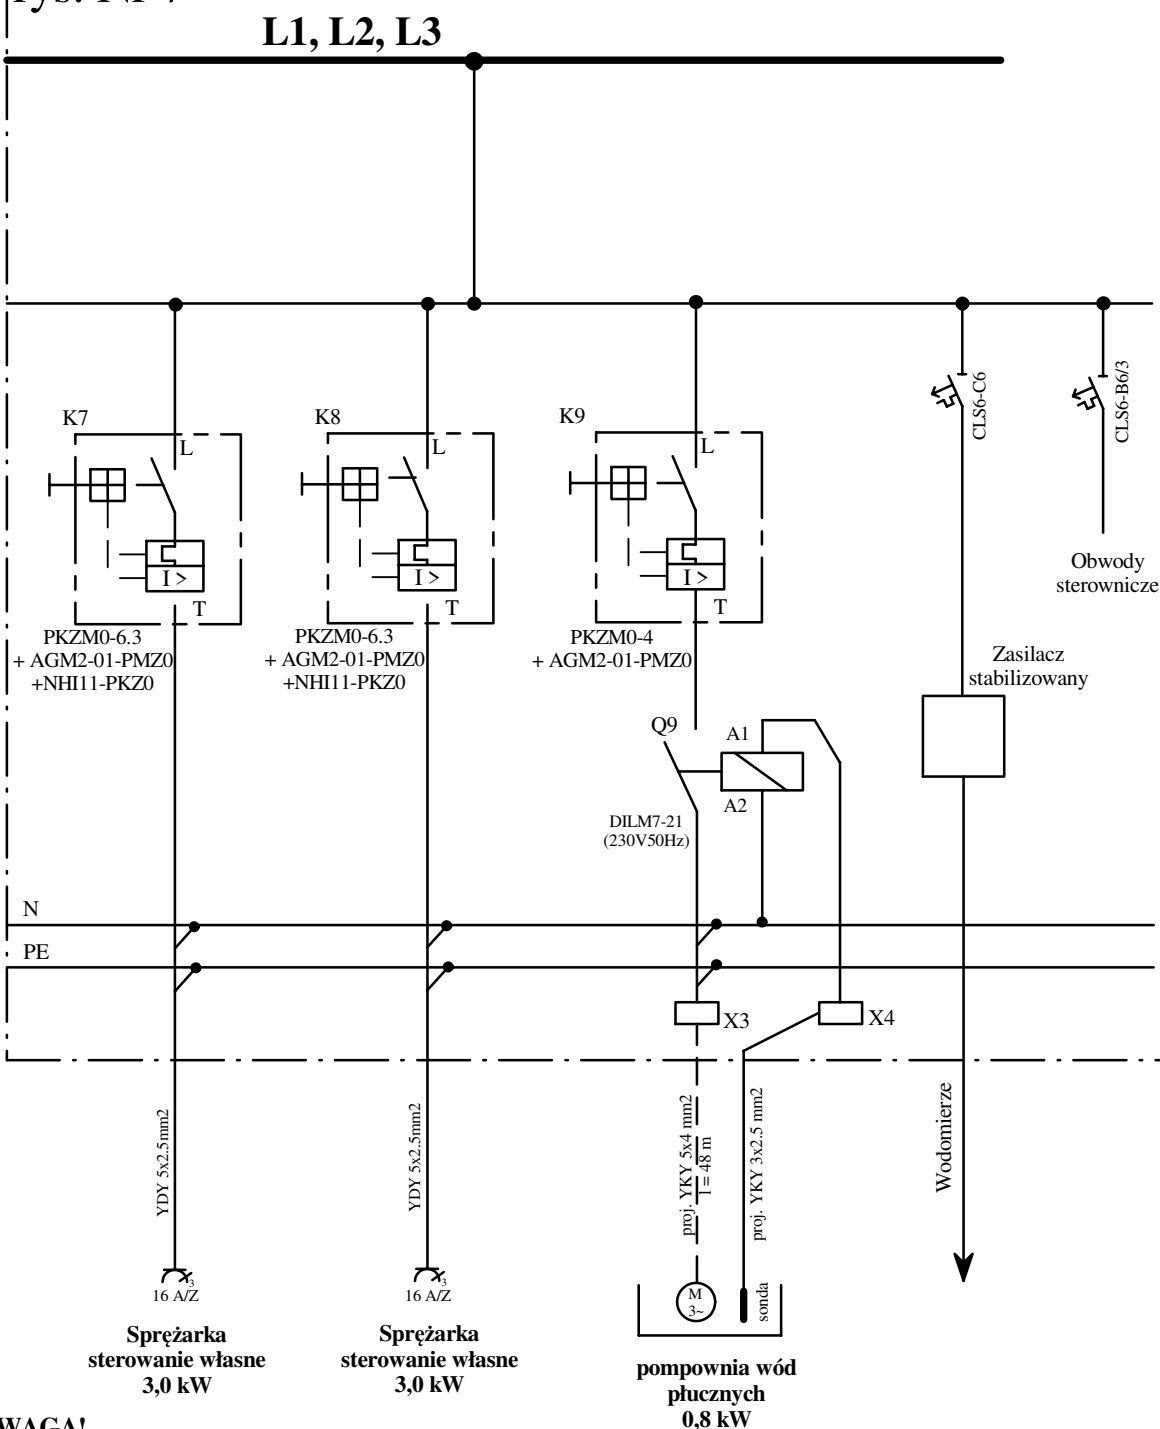

## UWAGA!

W rozdzielni technologicznej RT zastosować obudowę firmy SAREL o wymiarach 1800x600x500

Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller  
Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

Dopuszcza się zastosowanie aparatury innego producenta o parametrach technicznych jak i jakościowych niegorszych

## Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie

**TREŚĆ:** Schemat zasadniczy rozdzielni technologicznej - część 2

**OBIEKT:** SUW Ochudno gm. Rząśnik

rys. Nr 8

Projektował:

Skala b.s.

Data 2019-08

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny

Branża: Elektr.