


cd  
rys. Nr 5  
L1, L2, L3

## Szafka RG

0.4 kV

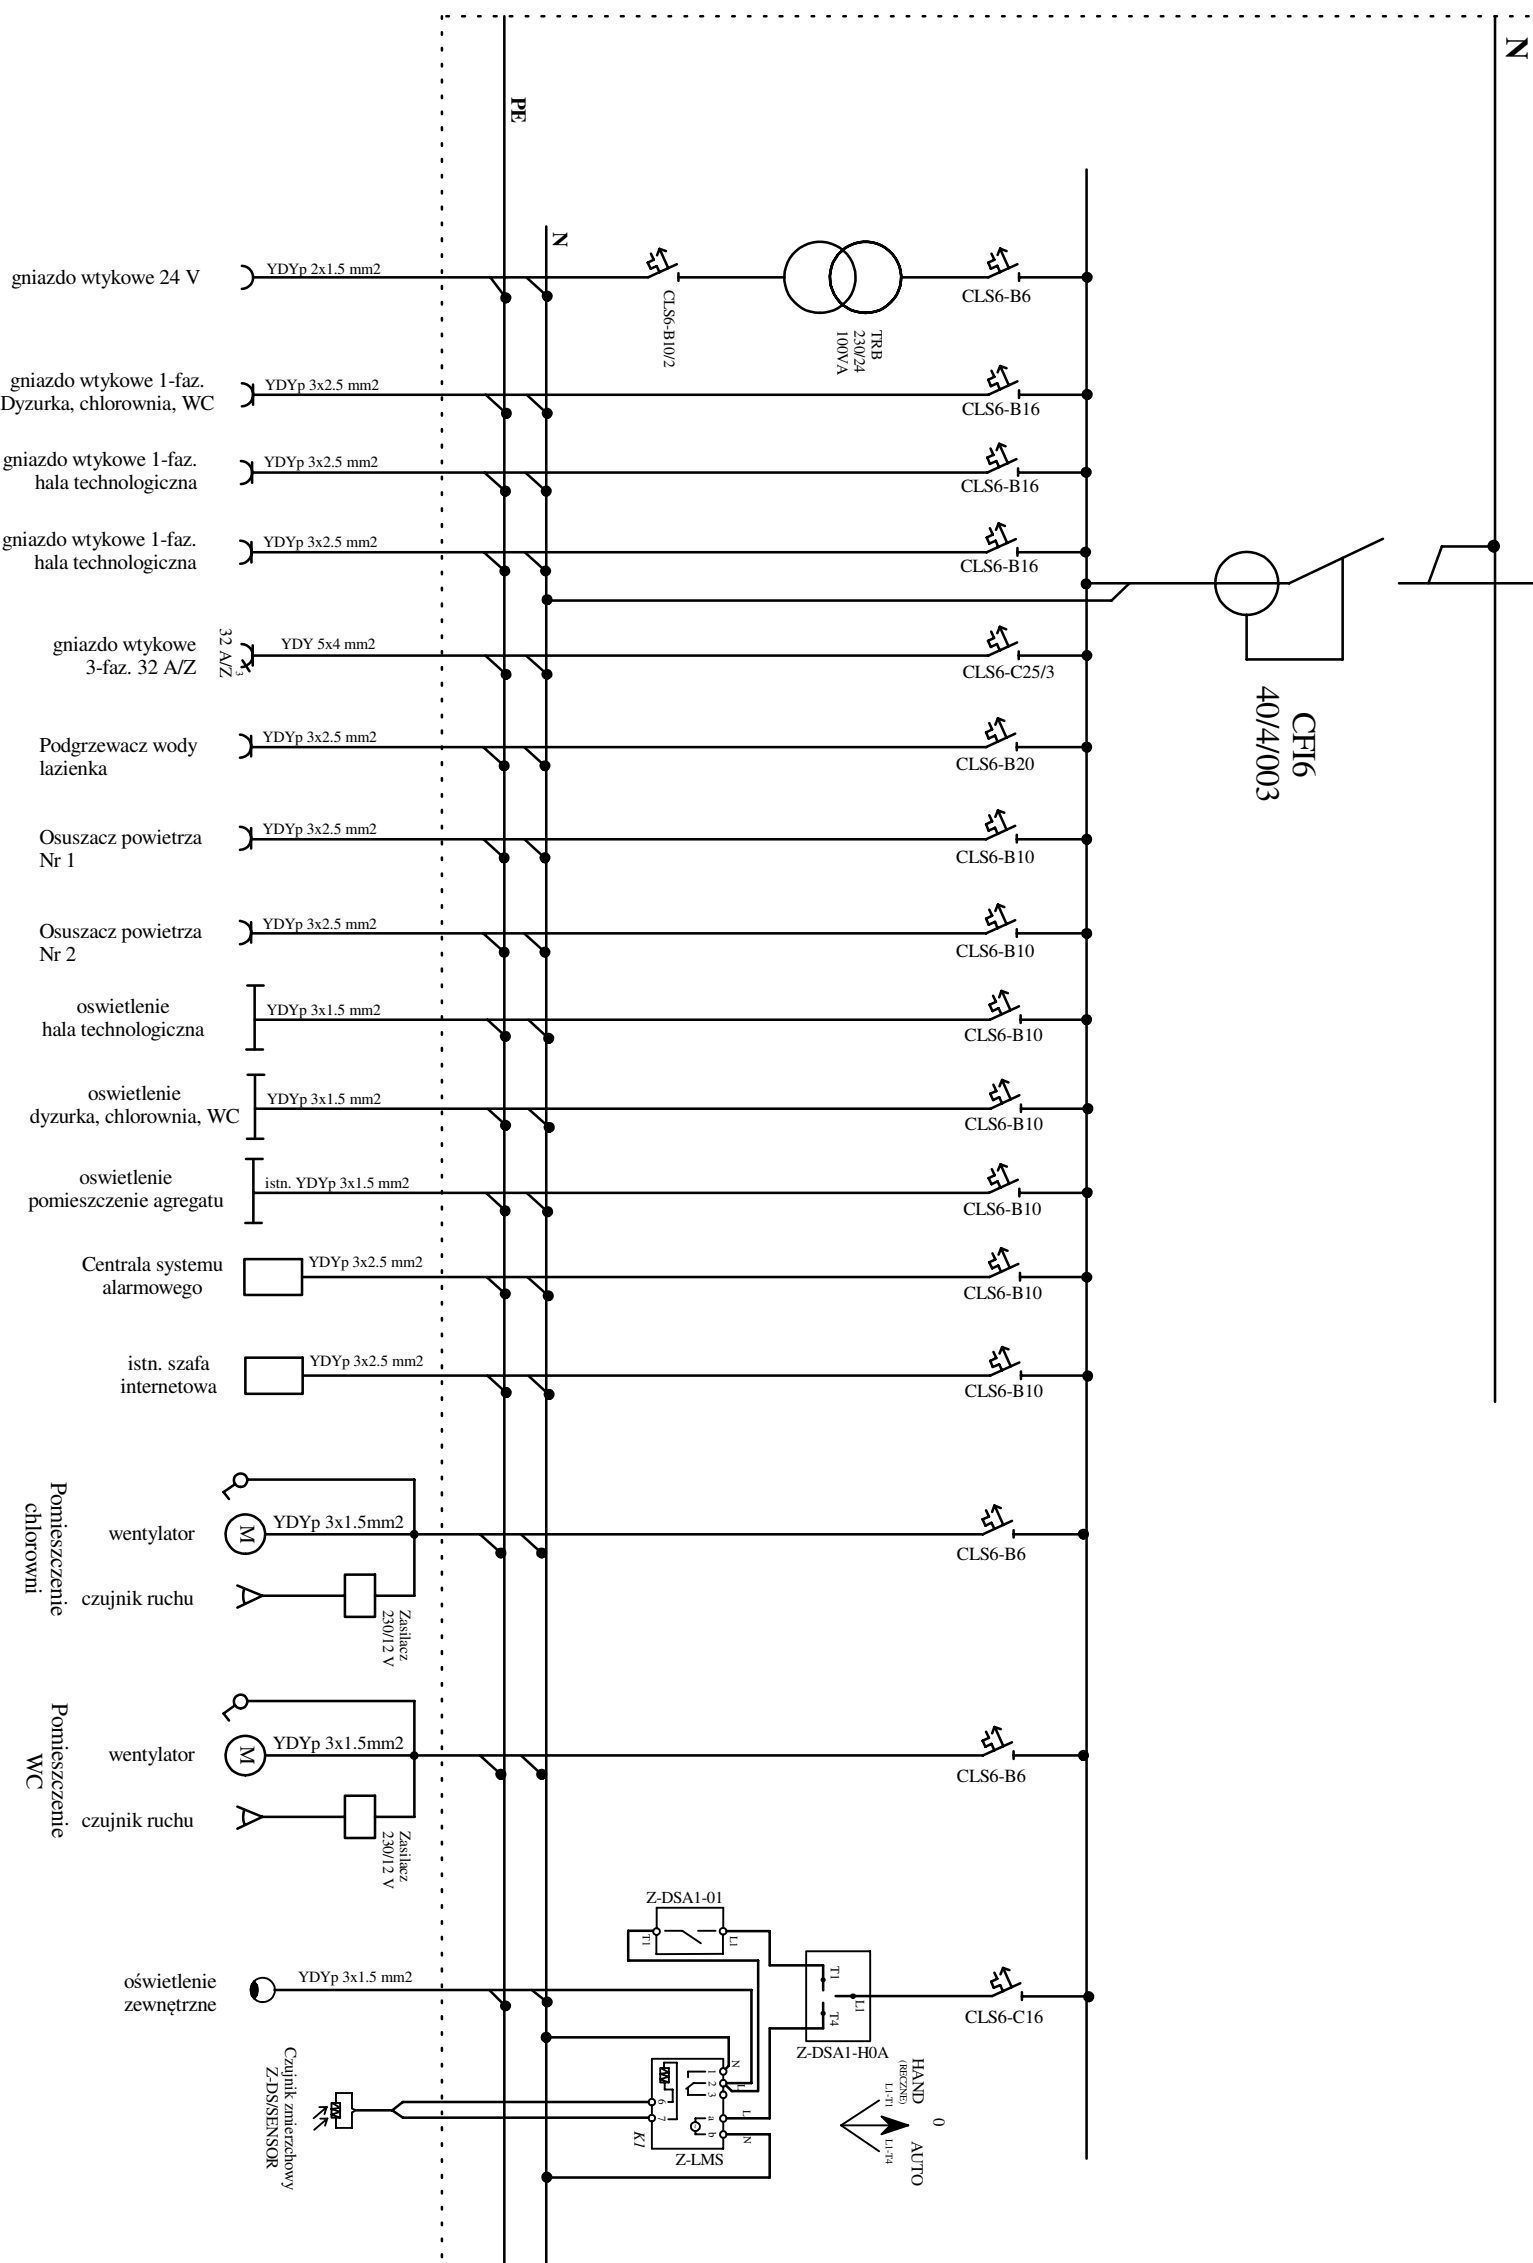

## Ochrona od porażenia - szybkie wyłączenie zasilania

<h2 style="text-align: center;">Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie</h2>			
<b>TREŚĆ:</b> Schemat zasadniczy rozdzielni głównej - część 2		<b>OBIEKT:</b> SUW Ochudno gm. Rząsńnik	
rys. Nr 6	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakoneczny	skala b.s.	
data 2019-08		branża elektryczna	

**Na scheniacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller**  
Dopuszcza się zastosowanie aparatury innego producenta  
o parametrach technicznych jak i jakościowych niegorszych