


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)

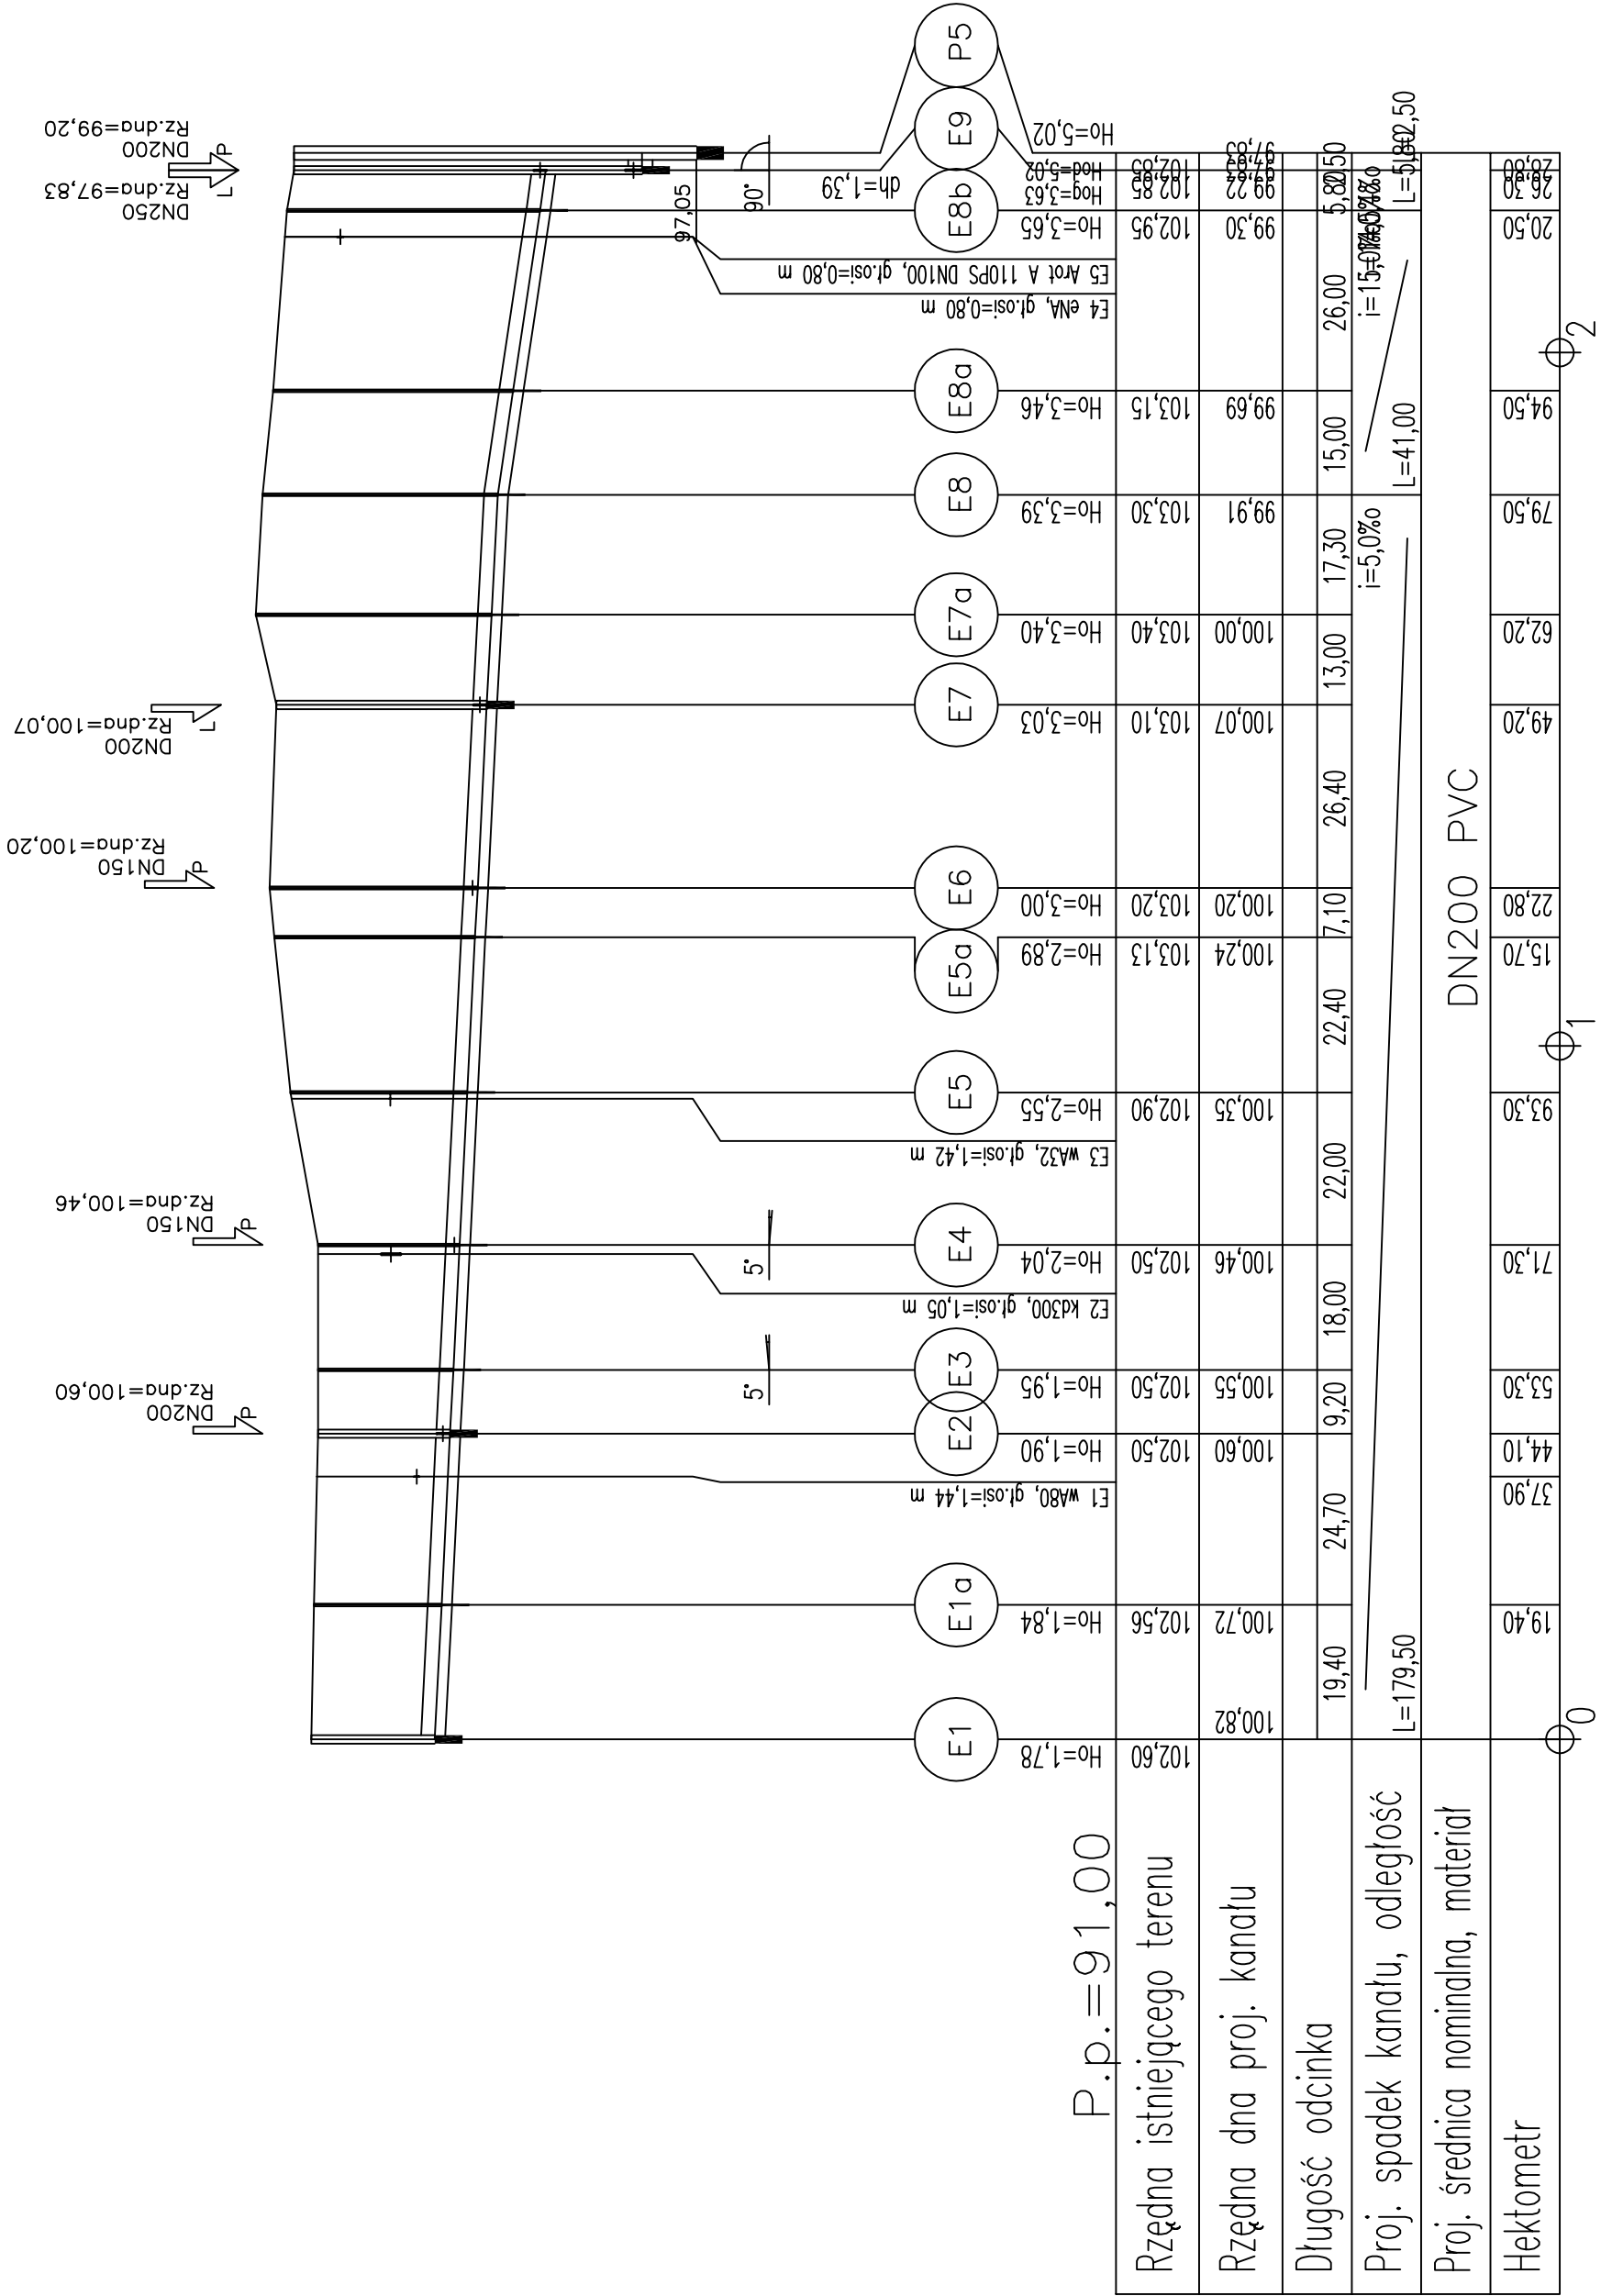

Legenda:

- A1 numer studni
- P1 tłocznia ścieków
- SR1 studnia rozprężna

H0=1.70 zagłębienie dna projektowanego kanału
Hog=2.01 zagłębienie dna projektowanego kanału górnego
Hod=3.60 zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego
dh=1.59 kaskada (różnica Hod—Hog)
E2 numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów wężłowych:



Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.
(np. E2 eNA, gł.osi=0.80m)

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		technologia dla środowiska	
Przedmiot rysunku	Profil kanalizacji grawitacyjnej	Obiekt	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)
Zlewnia P5. Odcinek E1-P5		Adres	Ocypel, Lubichowo
		Investor	Gmina Lubichowo
Skala	Brzoza	Sanitarna	Gmina Lubichowo
1:100/1000			ul. Zblewska 8
Data	Projektował:	Uprawnienia	83-240 Lubichowo
29.11.2013	Marcin Kaczmarek		
Nr rysunku	Upracował:		
	Anna Kaszubowska		
WS29	Sprawdził:	Adam Spleak	
			POM/0042/P005/11