



SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  
za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego 80x80x80mm

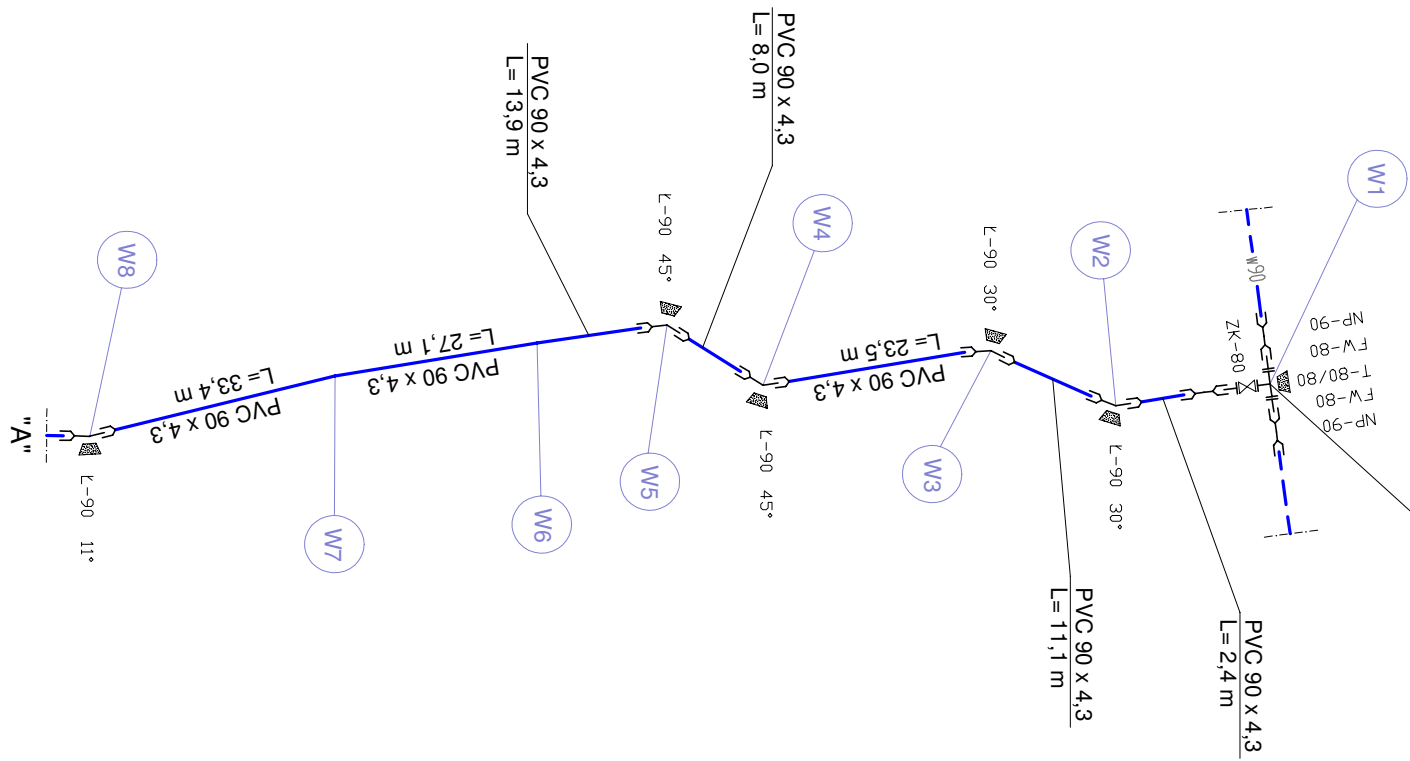

Trójnik żelwny kołnierzowy 80x80x80mm.  
Odejsicie na wprost zaślepić kołnierzem pełnym.



OZNACZENIA TECHNICZNE

- projektowana sieć wodociągowa
- istniejąca sieć wodociągowa
- zasuwka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego
- trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego
- króciec jednokołnierzowy z żeliwa sferoidalnego
- króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego
- kolano stopowe hydrantu z żeliwa sferoidalnego
- nasuwka przesuwna z PVC do wody
- łuk z PVC do wody
- kołnierz ślepy z żeliwa sferoidalnego
- numer charakterystycznego węzła sieci wodociągowej
- hydrant nadziemny Ø80, H=2450mm

Inwestor		Biuro projektowe	
Gmina Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica		Usługi Inżynieryjne "NOVUMINIZ"	
Adres obiektu Karbowo, gm. Brodnica dz. nr 442/16, 442/19, 442/21, obręb 0007 Karbowo		Piotr Witkowski 87-300 Brodnica ul. Węjska 11A	
Branża		tel./fax 1561649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail: novuminiz@vp.pl	
Sanitarna		Data oprac. 07/2021	
mgr inż. Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/09 specjalność: instalacje sanitarne bez ograniczeń		Stadium Projekt zagospodarowania terenu	
Obiekt		Tytuł rysunku	
Sieć wodociągowa w miejscowości Karbowo		Schemat montażowy sieci wodociągowej	
		Skala - Nr rysunku 3	