



do istniejącego modułu nr S5/7 (Esser)



do istniejącego modułu nr S5/7 (Esser)

zbiorczy alarm pożarowy z budynku Jasna 2/4

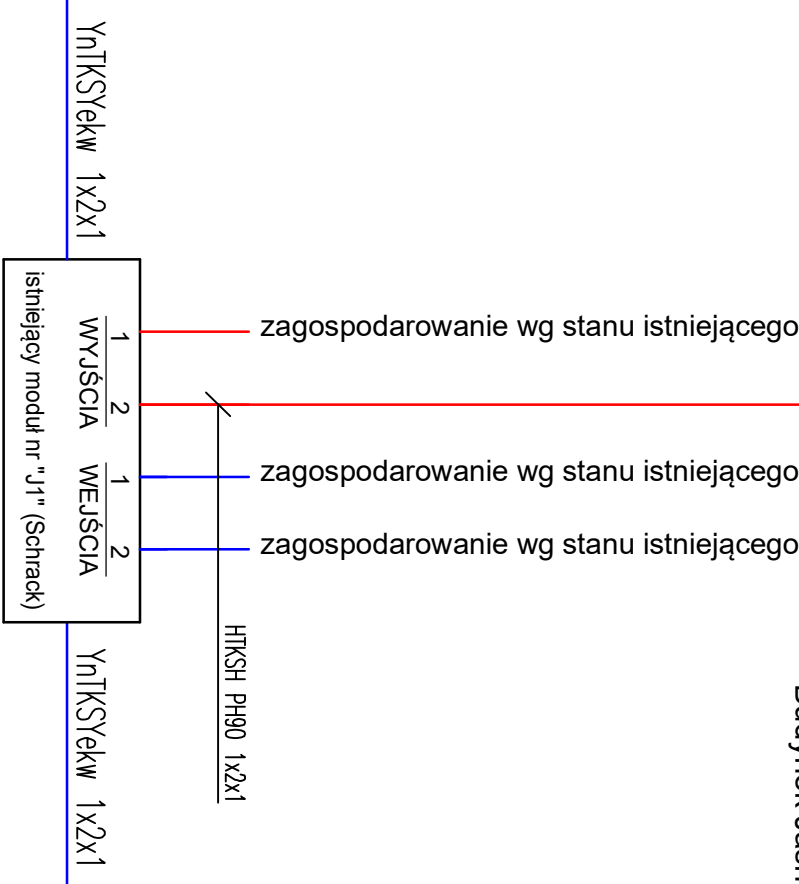

inwestor	MACZEJNY SĄD ADMINISTRACYJNY		
temat opracowania	PRZEJŚCIA W PARTERZE MIĘDZY BUDYNKAMI ZMIANA GEOMETRII OTWORÓW I ŚLUSARKI URZĄDZENIE POMIESZCZEŃ PRZYLEGLYCH		
obiekt	NSA -BODUENA 3/5 /JASNA 2/4		
faza	PROJEKT TECHNICZNY		
element	INSTALACJE TELETECHNICZNE		
instalacje teletechniczne	GMC SYSTEM		
mgr inż. Grzegorz Cierniowski	podpis		
tytuł rys.	SCHEMAT STEROWANIA BRAMAMI KURTYNOWYMI		
data	03.2024	skala	%
		nr. rysunku	T 1