





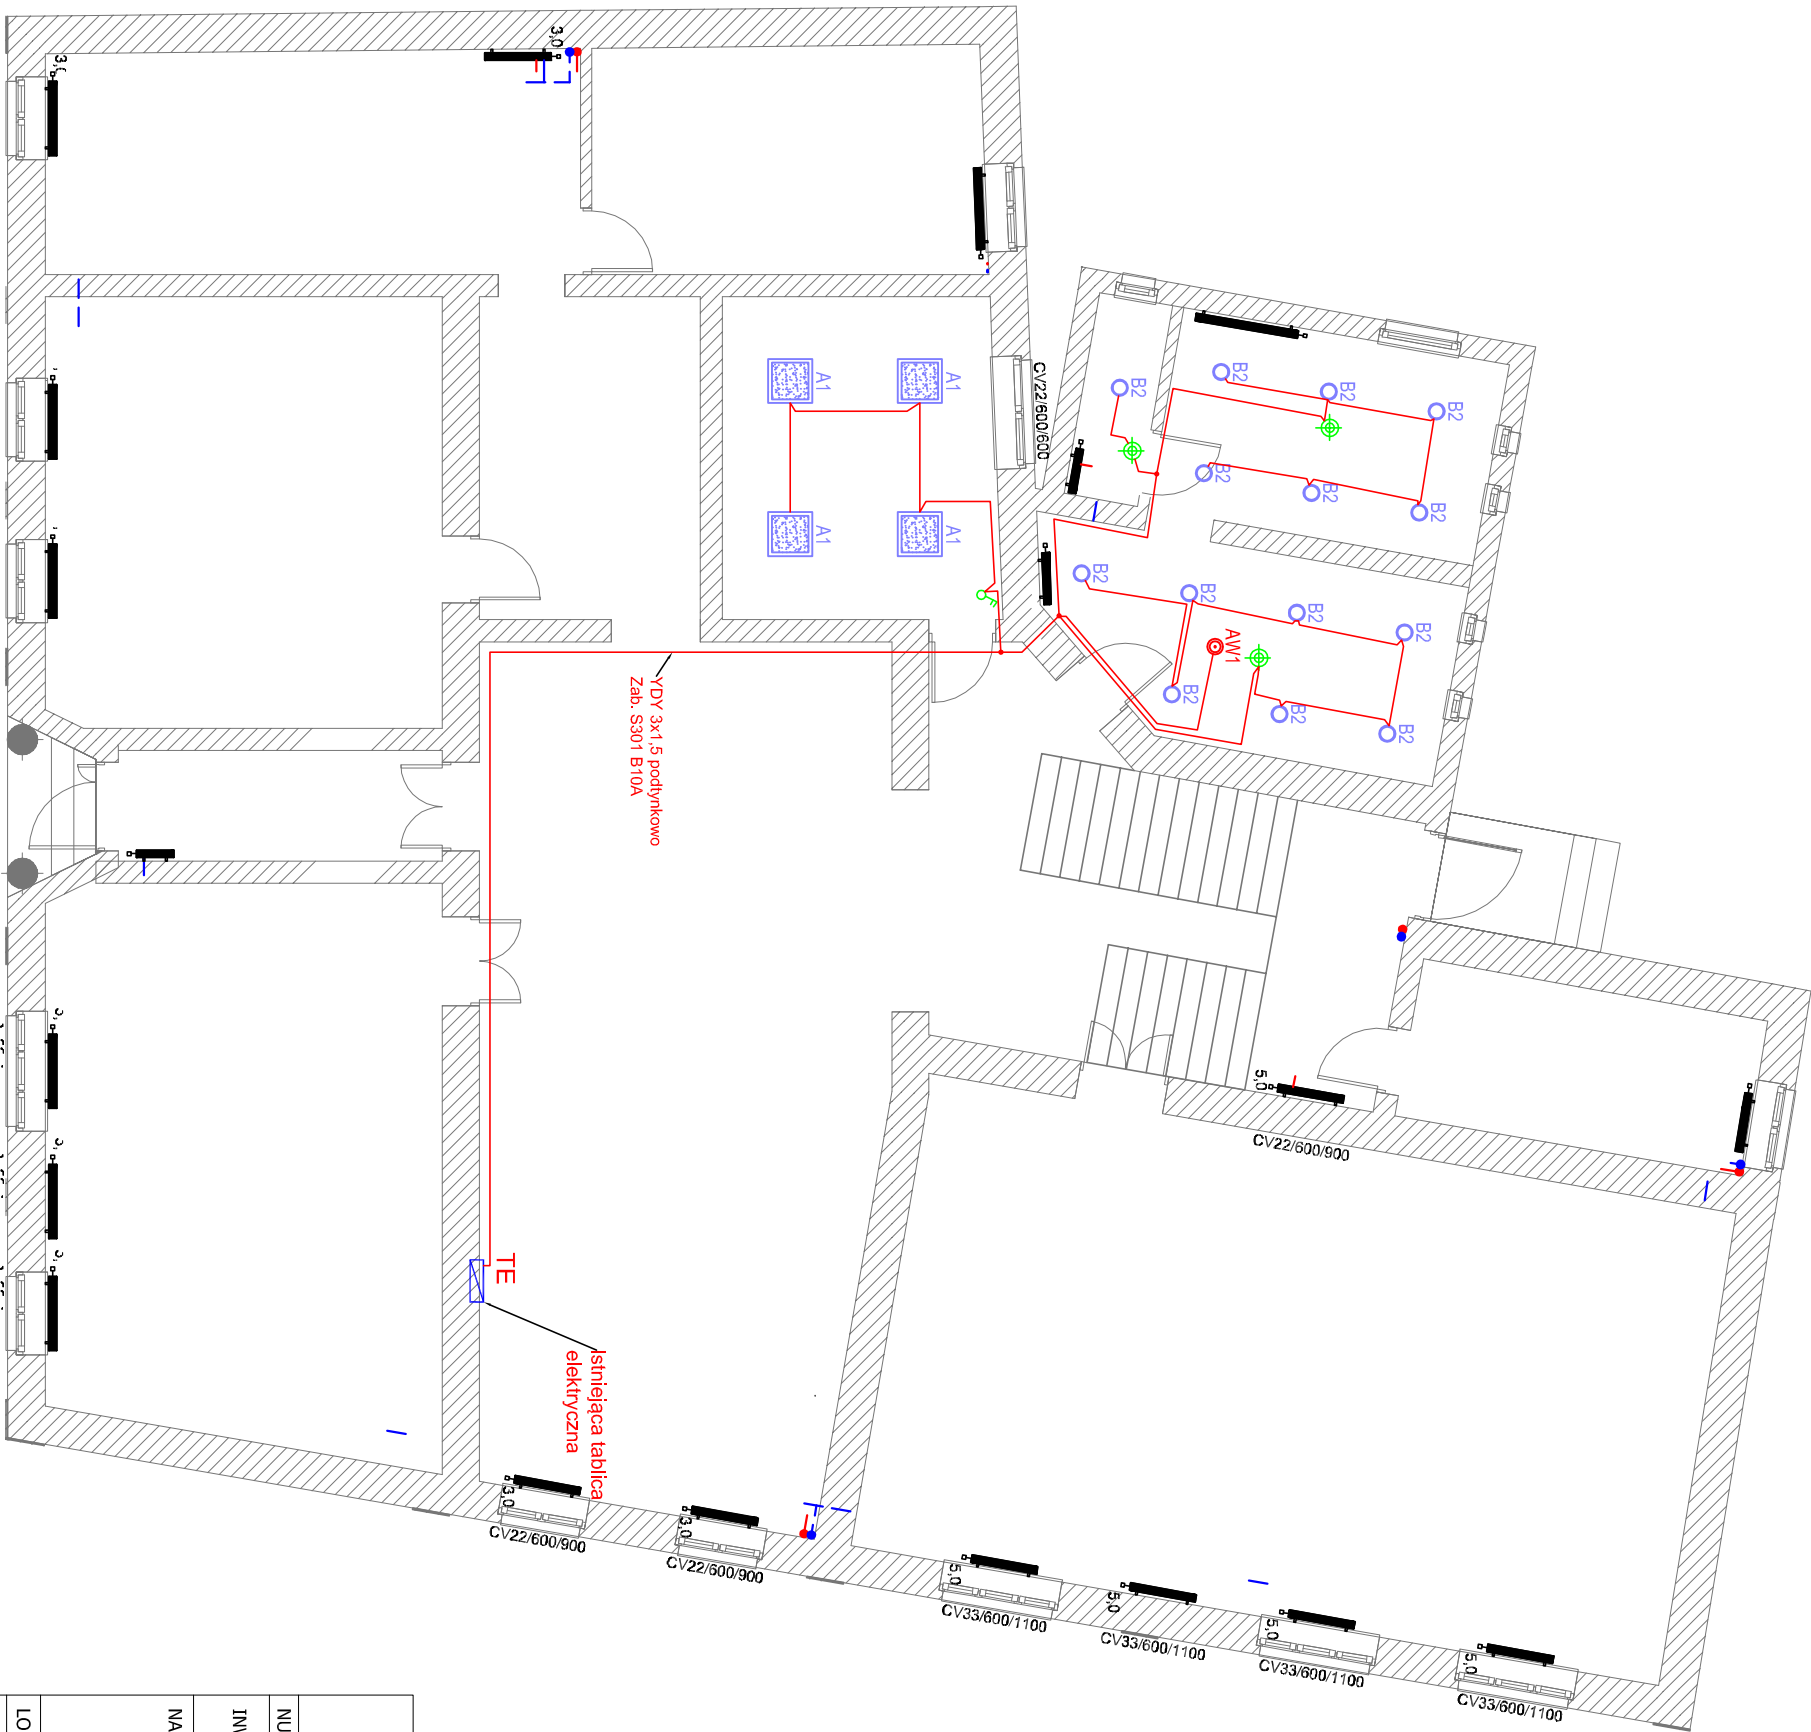


OZNACZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
|  | -włącznik ośw. podwójny 10A/230V |
|  | -włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V |
|  | -czujnik obecności 360st |
|  | -oprawa LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 |
|  | -oprawa LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840 |
|  | OPRAWA AWARYJNA OWA FL AP 1W 1h NM |



| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------|--|
| PUH -NEO- | | | | | | | | | |
| PROJEKTOWANIE / NADZÓR / KIEROWANIE ROBOTAMI INSTALACJA I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE | | | | | | | | | |
| NUMER UMOWY: | | Branża: ELEKTRYCZNA | | ul.Ostrogoska 19 64-500 Szamotuły | | tel 505 00 69 67 neoblurow@gmail.com | | | |
| INWESTOR: | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich ul. Mała Poznańska 1 64-610 Rogoźno | | | | | | | |
| NAZWA INWESTYCJI: | | Remont wybranych pomieszczeń budynku szkoły | | | | | | | |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | | ul. Mała Poznańska 1, 64-610 Rogoźno | | | | | | | |
| PROJEKTANCI: | | ELEKTRYCZNA | | mgr inż. Wiesław Kapłon | | upr.nr WKP/0385/PWOE/09 | | PODPIS | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| RZUT PARTERU - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE | | | | | | | | | |
| DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU: | | SPORZĄDZIŁ: | | DATA | | NR RYSUNKU | | SKALA | |
| OSTATNIA MODYFIKACJA: | | | | 06.2022 | | E01 | | -- | |
| Uwagi! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Branżowymi! © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione. | | | | | | | | | |