



istn.TP2 /do przebudowy/
/R4/3/

3*24 p/t

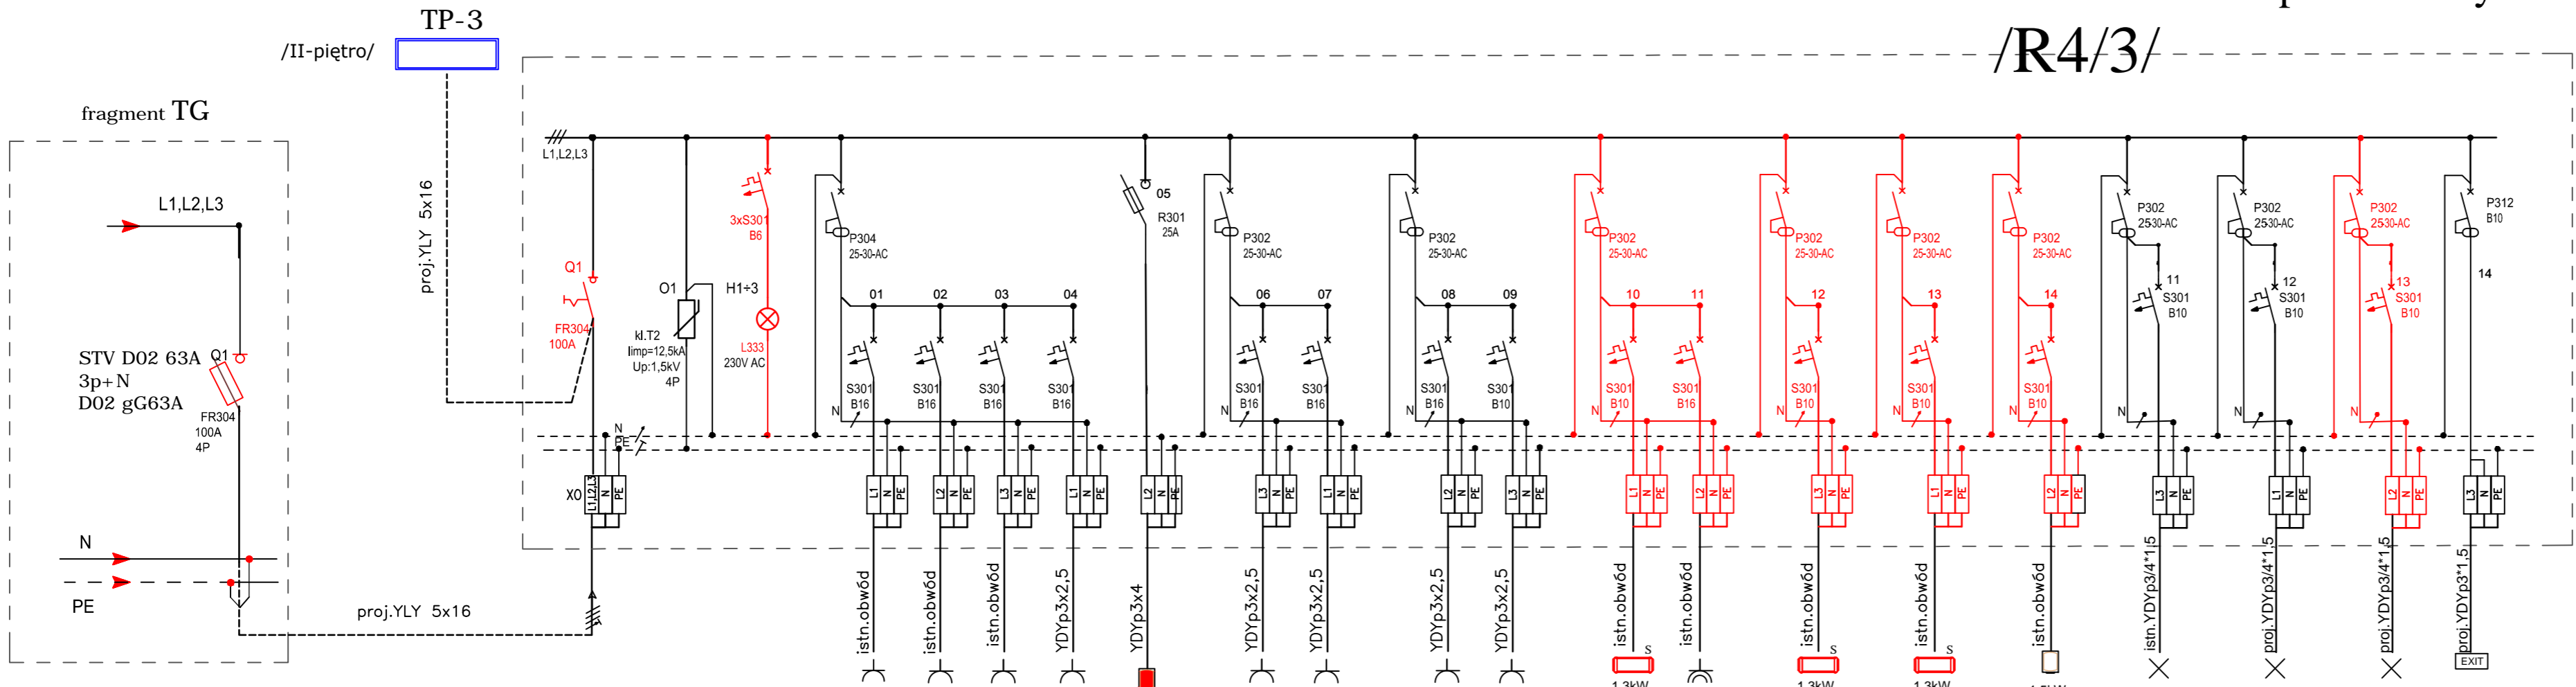

Nazwa odbiywu	Zasilanie z TG budynku	Ochronnik przepięciowy	Sygnalizacja napięcia	Zabez. różnicowoprądowe	Obw.projektowany Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.13	Obw.projektowany Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.12	Obw.projektowany Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.11	Obw.projektowany Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.9,1.10	Proj.obwód Zasil.istn. tablicy R4.4 w pracowni komputerowe pom.nr 1.8	Zabez. różnicowoprądowe	Istn.obwód . Gniazda 1f.-ogólne Pom.nr 1.8,1.8a	Obw.projektowany Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.7	Zabez. różnicowoprądowe	Obw.proj. Gniazda 1f.-ogólne Korytarz- cz.pom.nr 1.14	Obw.projektowany Gn. 1f.- korytarz /wi-fi - pom.nr 1.14	Zabez. różnicowoprądowe	Istn.obwody b.z Suszarka do rąk łazienka nr 1.15	Istn.obwody b.z Gn. szczelne p/t łazienka nr 1.15	Zabez. różnicowoprądowe	Istn.obwody b.z Suszarka do rąk łazienka nr 1.17	Zabez. różnicowoprądowe	Istn.obwody b.z Suszarka do rąk łazienka nr 1.18	Zabez. różnicowoprądowe	Istn.obwody b.z Ogrzewacz el.Biawar typu Viking E30 -pom.nr 1.18	Zabez. różnicowoprądowe	Projektowane Oświetlenie pom. nr 1.8,1.8a,1.7	Zabez. różnicowoprądowe	Projektowane Oświetlenie pom. nr 1.9,1.10,1.11,1.12,1.3	Zabez. różnicowoprądowe	Istn.obwody b.z Oświetlenie pom. nr 1.15,1.16,1.17,1.18	Oświetlenie ewakuacyjne-kierunkowe
Ps [kW]		-	-	-	g01	g02	g03	g04	g05	-	g06	g07	-	g08	g09	-	g10	g11	-	g12	-	g13	-	g14	-	o01	-	o02	-	o03	o06

- Uwagi :
- w tablicach należy przewidzieć rezerwę do podłączenia dodatkowych odbiorników nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora
 - montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta
 - numerację pomieszczeń przyjęto na etapie projektowania,ostateczną / powykonawczą / numerację należy ustalić z użytkownikiem
 - ochrona przy uszkodzeniu:samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-S
 - kolorem czerwonym oznaczono istn.wyposażenie rozdz.nie podlegające przebudowie

INWESTYCJA:
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY
Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ
przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida

INWESTOR:
Zespół Szkół Leśnych
w Rucianem- Nidzie
12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot:
Schemat ideowy zasilania
- rozdz. TP2

Specjalność:
Elektryczna

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM0050/POOE/08 spec.instałacyjna w zakresie instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych	

Data: 11.2020	Skala: bs	Numer rysunku: IE-22	Rewizja: --
------------------	--------------	-------------------------	----------------