



proj.TP2.1
/R4/1/

3*24 p/t

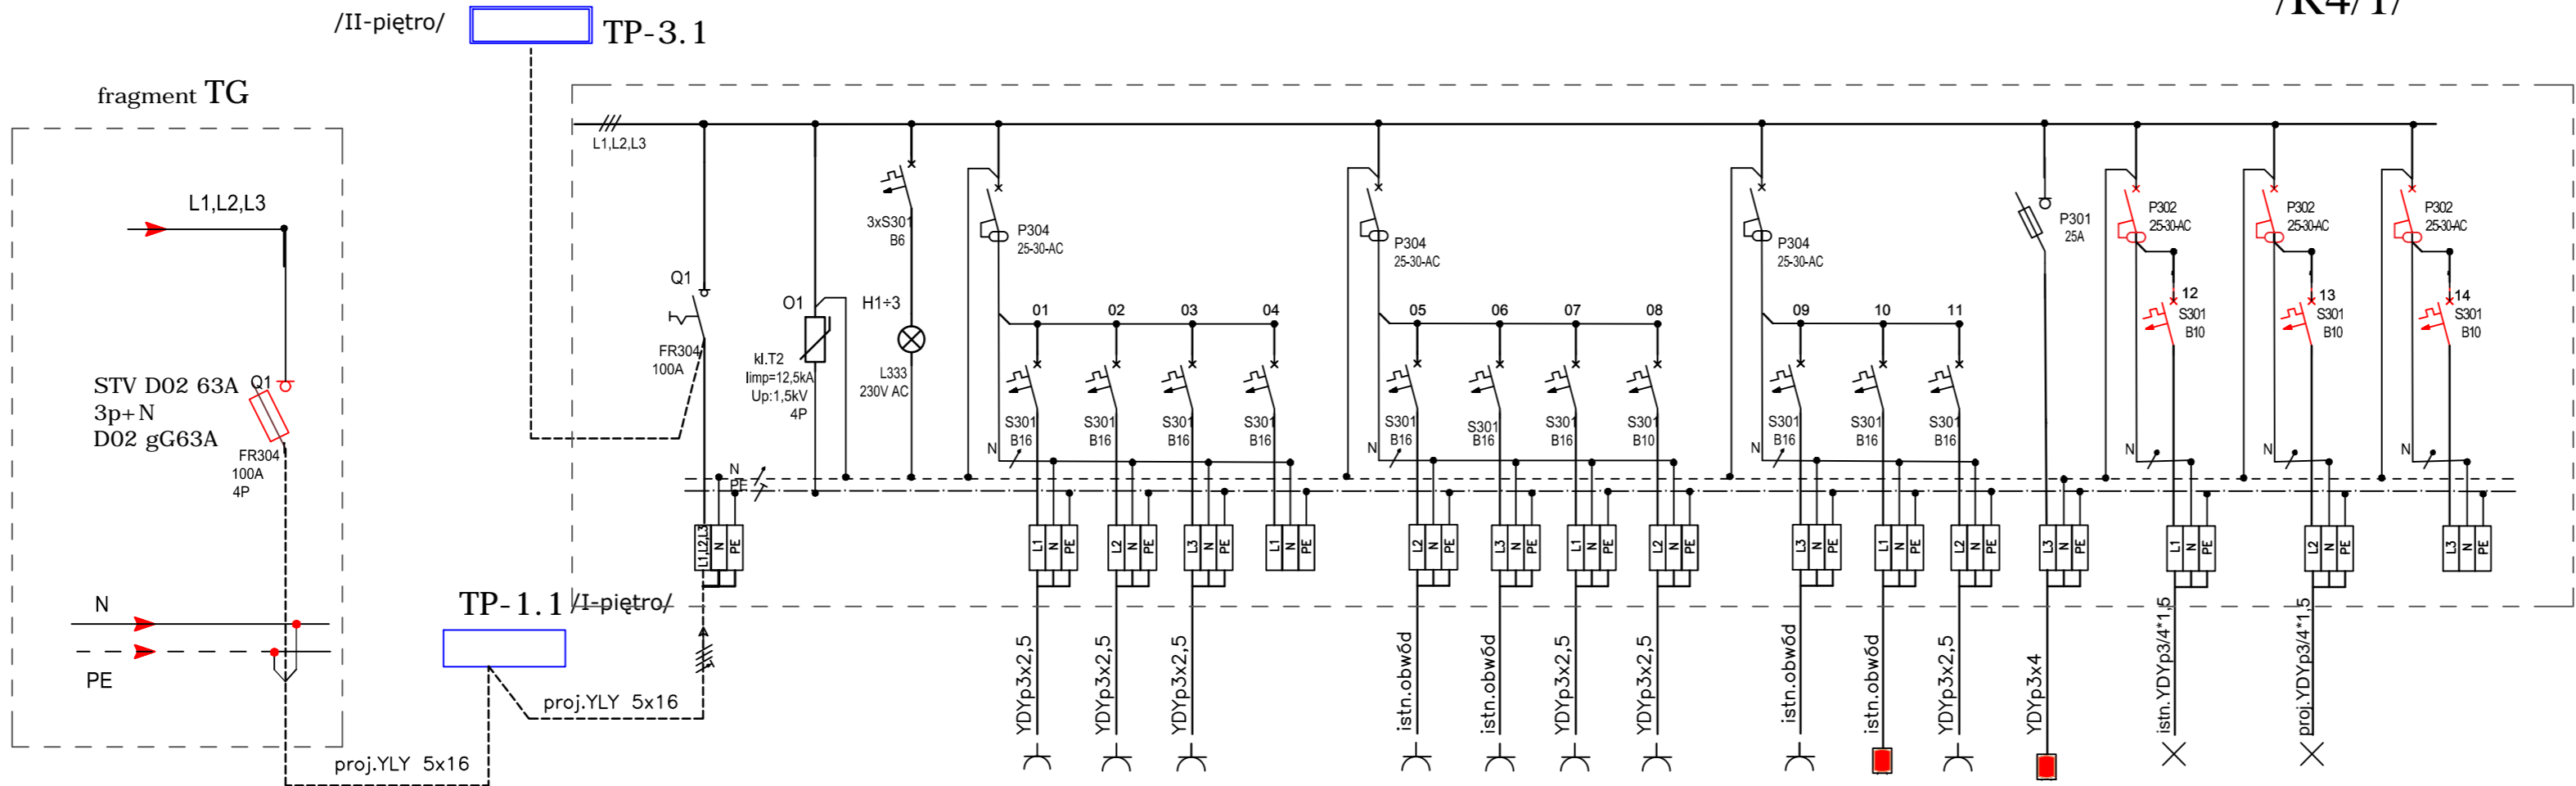

Nazwa odpływu	Zasilanie z TG budynku	Ochronnik przepięciowy	Sygnalizacja napięcia	Zabez. różnicowoprądowe	Obw. projektowany Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.1	Obw. projektowany Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.2	Obw. projektowany Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.3, 1.3a	REZERWA	Zabez. różnicowoprądowe	Obw. istniejący Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.4	Obw. istniejący Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.5	Obw. projektowany Gn. 1f.-zasil.projektorów - pom.nr 1.4,1.5	Obw. projektowany Gn. 1f.-korytarz MONITOR - pom.nr 1.16	Zabez. różnicowoprądowe	Obw. istniejący Gniazda 1f.-ogólne - pom.nr 1.6	Obw. istniejący zasil.tab.TE1 - pom.nr 1.6	Obw. projektowany Gn. 1f.-cz.korytarza - pom.nr 1.14	Obw. projektowany Zasil.istn. tablicy TE w pom.nr 1.3	Zabez. różnicowoprądowe	Projektowane Oświetlenie pom. nr 1.1,1.2,1.3,1.3a	Zabez. różnicowoprądowe	Projektowane Oświetlenie pom. nr 1.4,1.5,1.6	Zabez. różnicowoprądowe	REZERWA
Ps [kW]		-	-	-	g01	g02	g03		-	g04	g05	g06	g07	-	g08	09	g10	11	-	o01	-	o02	-	

Uwagi :

- w tablicach należy przewidzieć rezerwę do podłączenia dodatkowych odbiorników nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora
- montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta
- numerację pomieszczeń przyjęto na etapie projektowania,ostateczną / powykonawczą / numerację należy ustalić z użytkownikiem
- ochrona przy uszkodzeniu:samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-S
- kolorem czerwonym oznaczono istn.wyposażenie rozdz.nie podlegające przebudowie

Inwestycja:		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida	
Inwestor:		Zespół Szkół Leśnych w .Rucianem- Nidzie 12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2	
Faza:		PROJEKT BUDOWLANY	
Przedmiot:		Schemat ideowy zasilania - rozdz. TP2.1	
Specjalność:		Elektryczna	
Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis	
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM0050/POEO/08 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych		
Data:	Skala:	Numer rysunku:	Rewizja:
11.2020	bs	IE-23	--