Proj. obw. oświetl. AsXSn 2x35 mm² dł. trasy 474 m , dł. przewodu 515 m + YAKXS 2x35 mm² - dł. trasy 80 m , dł. kabla 125 m

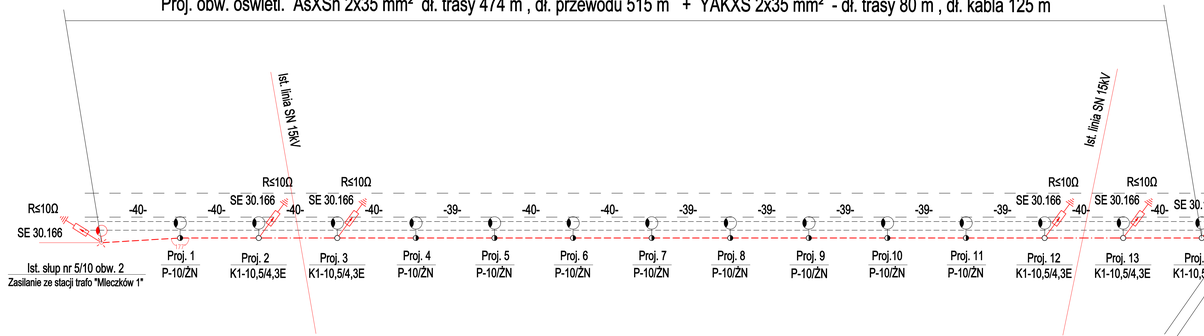

Proj. obw. oświetl. AsXSn 2x35 mm² dł. trasy 567 m , dł. przewodu 610 m

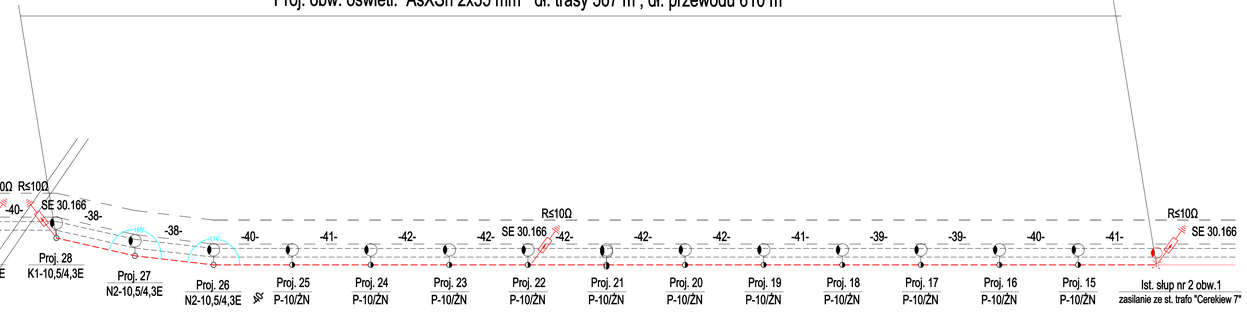

1. Układ sieci zasilającej w układzie TN-C
2. Zasilanie ze stacji trafo "Mleczków 1" i "Cerekiew 7"
3. Zastosować oprawy IP66 ze źródłem światła 24 LED o mocy 69,5 W , kl. ochr. II
4. Wysięgniki o wysięgu 1,0 m i kącie nachylenia 5°
5. Wysokość zawieszenia oprawy 9,0 m

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA	*"PROJEKTUJ I BUDUJ"* ul. Spółdzielcza 103/105 bl. 10 97-200 Tomaszów Maz.		
OBIEKT ADRES	Projekt oświetlenia ulicznego m. Mleczków, Cerekiew, gm. Zakrzew		
TREŚĆ	SCHEMAT ZASILANIA		
	Imię i nazwisko, zakres sprawowania	Nr upr. upr. bud.	Podpis
OPRACOWANIE WYKONAŁ	PROJEKTANT inż. Andrzej Pawlikowski	GP-III-7342/75/91	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paweł Ryś	MAZ/0212/PBE/18	
Skala:	Data: 02.2021	Nr rys. E 03	