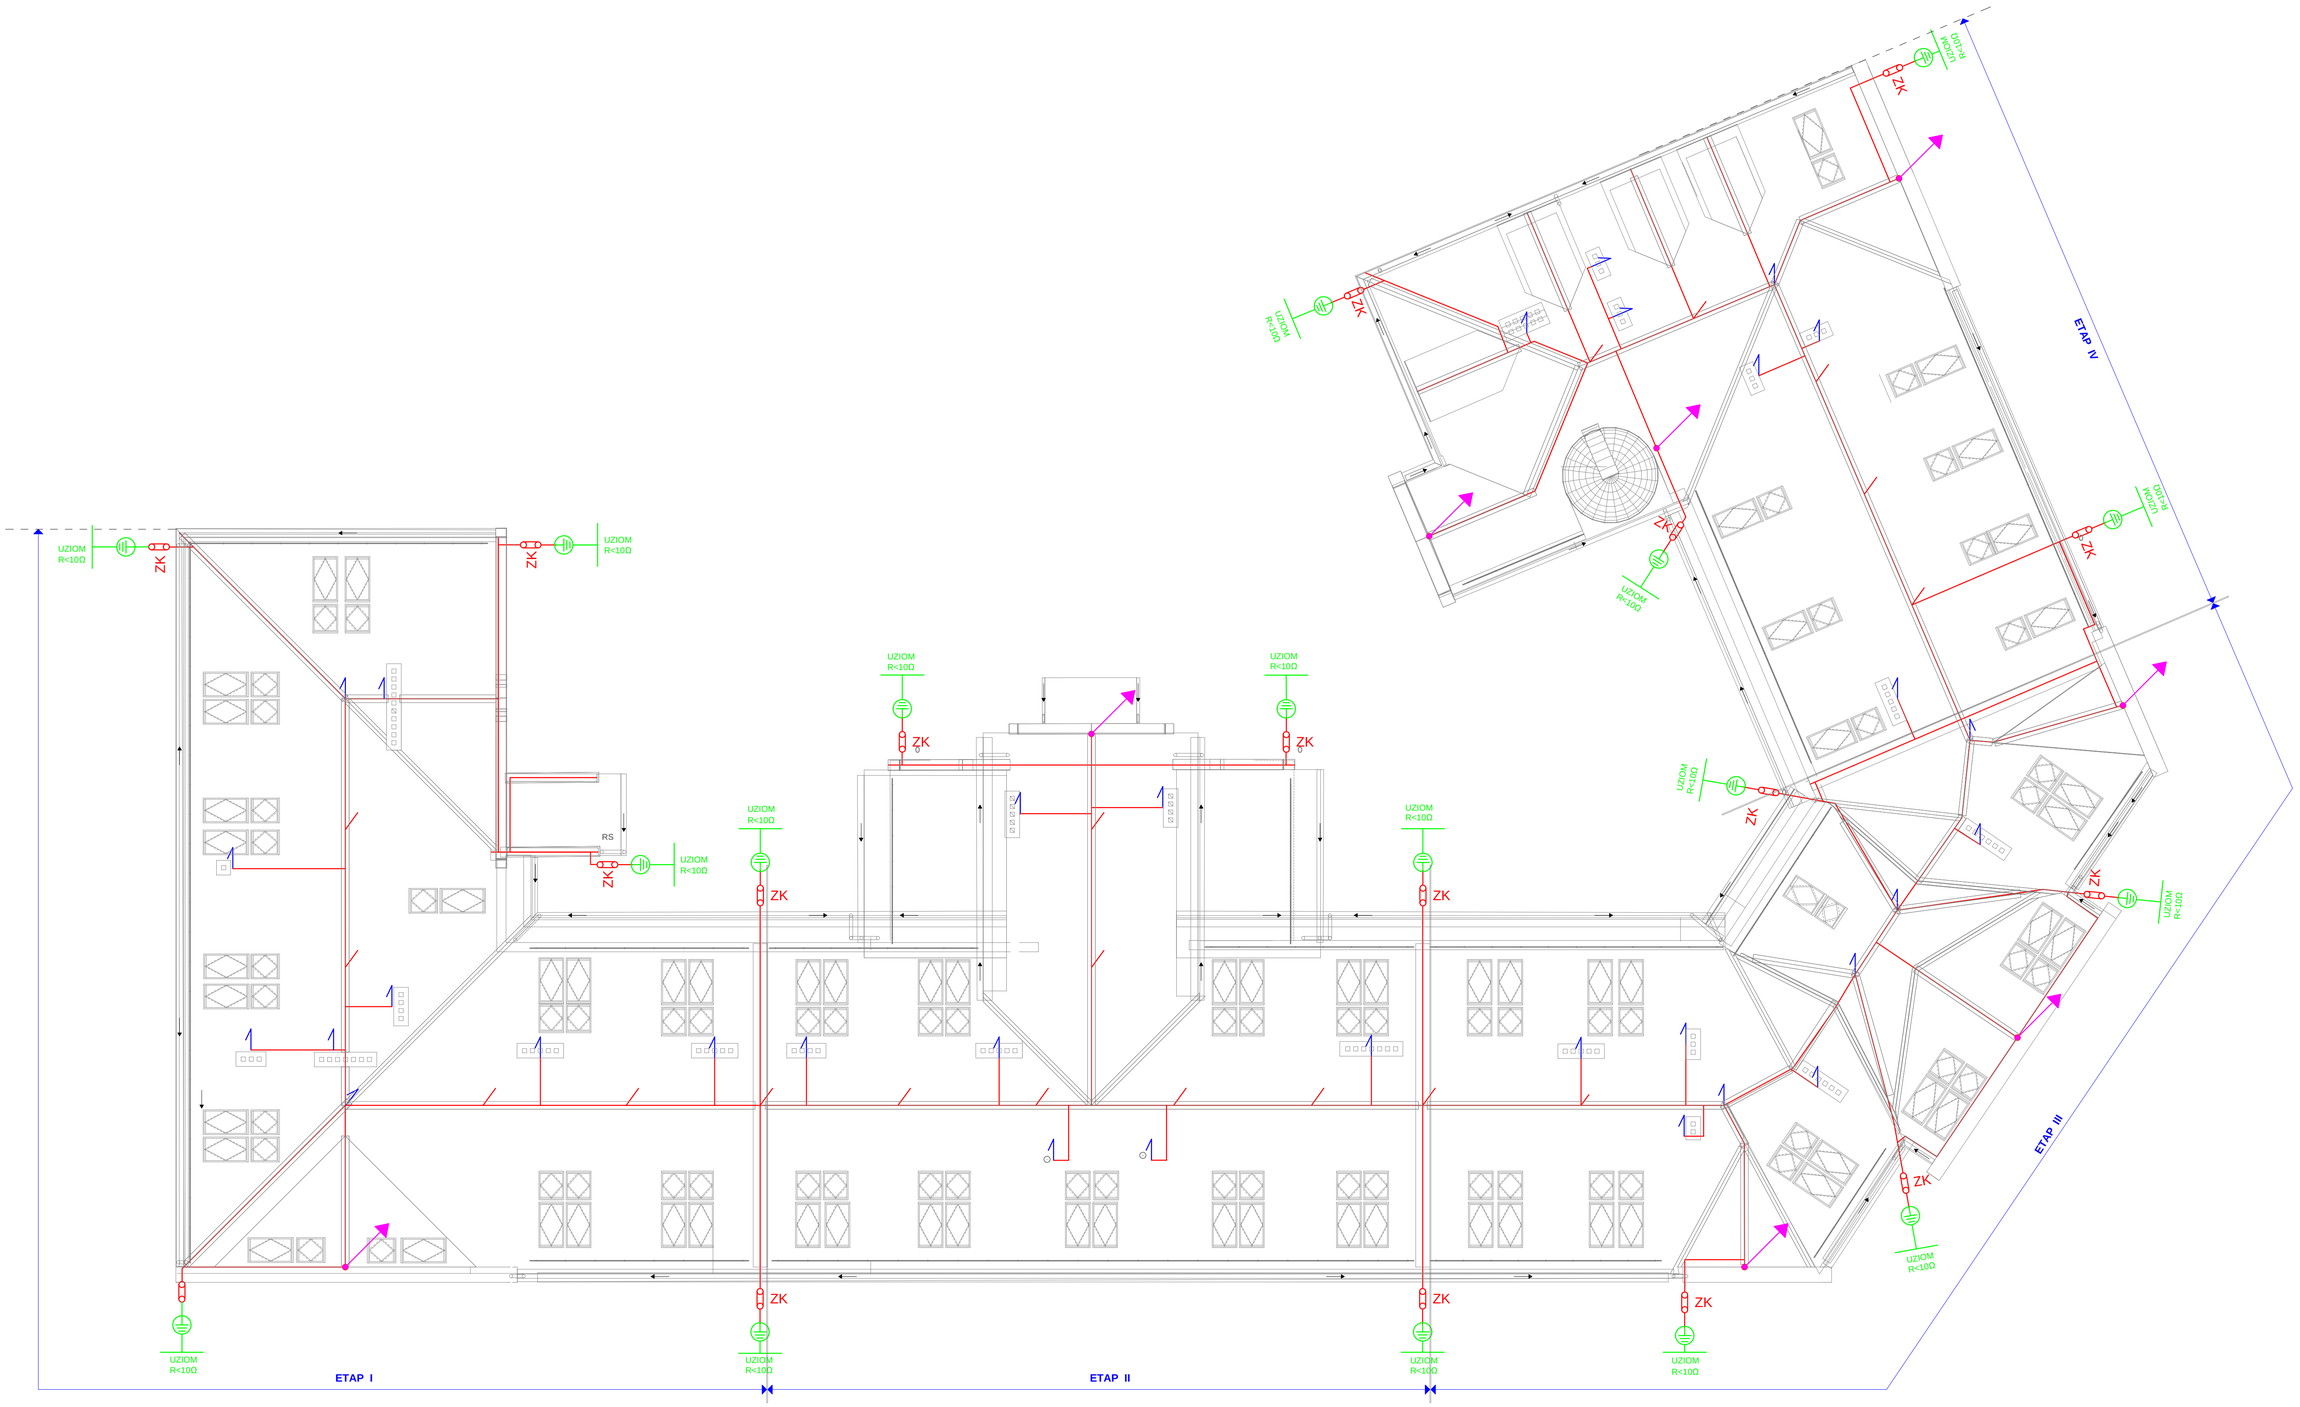

UWAGA:
- uziom pogrążany prętowy
- złącza kontrolne ZK drut-taśma w obudowach gruntowych
- zwody na dachu - drut ocynkowany DFe-Ø8 lub drut aluminiowy Al-Ø8
- zwody odprowadzające na scianach na uchwytach dystansowych - drut ocynkowany DFe-Ø8 lub aluminiowy Al-Ø8
- w system ochrony odgromowej włączyć wszystkie metalowe kominki, obudowy urządzeń, włazy, klapy itp.

- zwód pionowy wysokość 25cm z drutu odgromowego

- iglica odgromowa - wysokość dobrać odpowiednio do obiektu chronionego

- maszt odgromowy - wysokość dobrać odpowiednio do obiektu chronionego

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Jednostka Projektowa

ArchiMark
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
38-400 KROSNO UL. LEWAKOWSKIEGO 28/409 TEL.013 43 644 00

Nazwa zadania i adres obiektu budowlanego

„REMONT ELEWACJI I DACHU WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM WYMIANĄ OKIEN POŁACIOWYCH I MONTAŻEM ŚNIEGOŁAPÓW W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RAMACH ZADANIA PN " I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, UL. P. SKARGI 2- MODERNIZACJA BUDYNKU" W KROŚNIE NA DZ. NR EWID. 2503 - OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE
38-400 Krosno ul.Piotra Skargi 2, Tel.kontr. dz.nr. 2503, obręb Śródmieście

Nazwa i adres Inwestora

GMINA MIASTO KROSNO

38-400 Krosno ul. Lwowska 28 A

Nazwa rysunku

RZUT POŁACI DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

Stadium Projektu: Projekt wykonawczy

Część Projektu: Branża elektryczna

Zespół Projektowy		
Specjalność: Architektoniczna	Nr uprawnień: GP-2-8346-58/90	
Projektant: mgr inż.arch. MAREK LASKOŚ		Podpis
Specjalność: Sieci i instalacje elektryczne	Nr uprawnień: PDK/0136/PWOE/04	
Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF NOWAK		Podpis
Skala projektu: 1:100	Data: Listopad 2019	Numer Rysunku: E01