




RUPS2

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RUP2 - 0,4kV



OPIS DOPLYNU	[–] P _i [kW] P _s [kW] NR. DDP.
ZASILANIE	0,8
Z UPS/Q2	11,10
	8,88
	–QG

-09-	I	DOKŁADNA PRZEPLECIONA DOKRANICZNIK PRZEPLEĆ
-10-	I	SYGNALIZACJA DŁEKOŚCI NAPIĘCIA

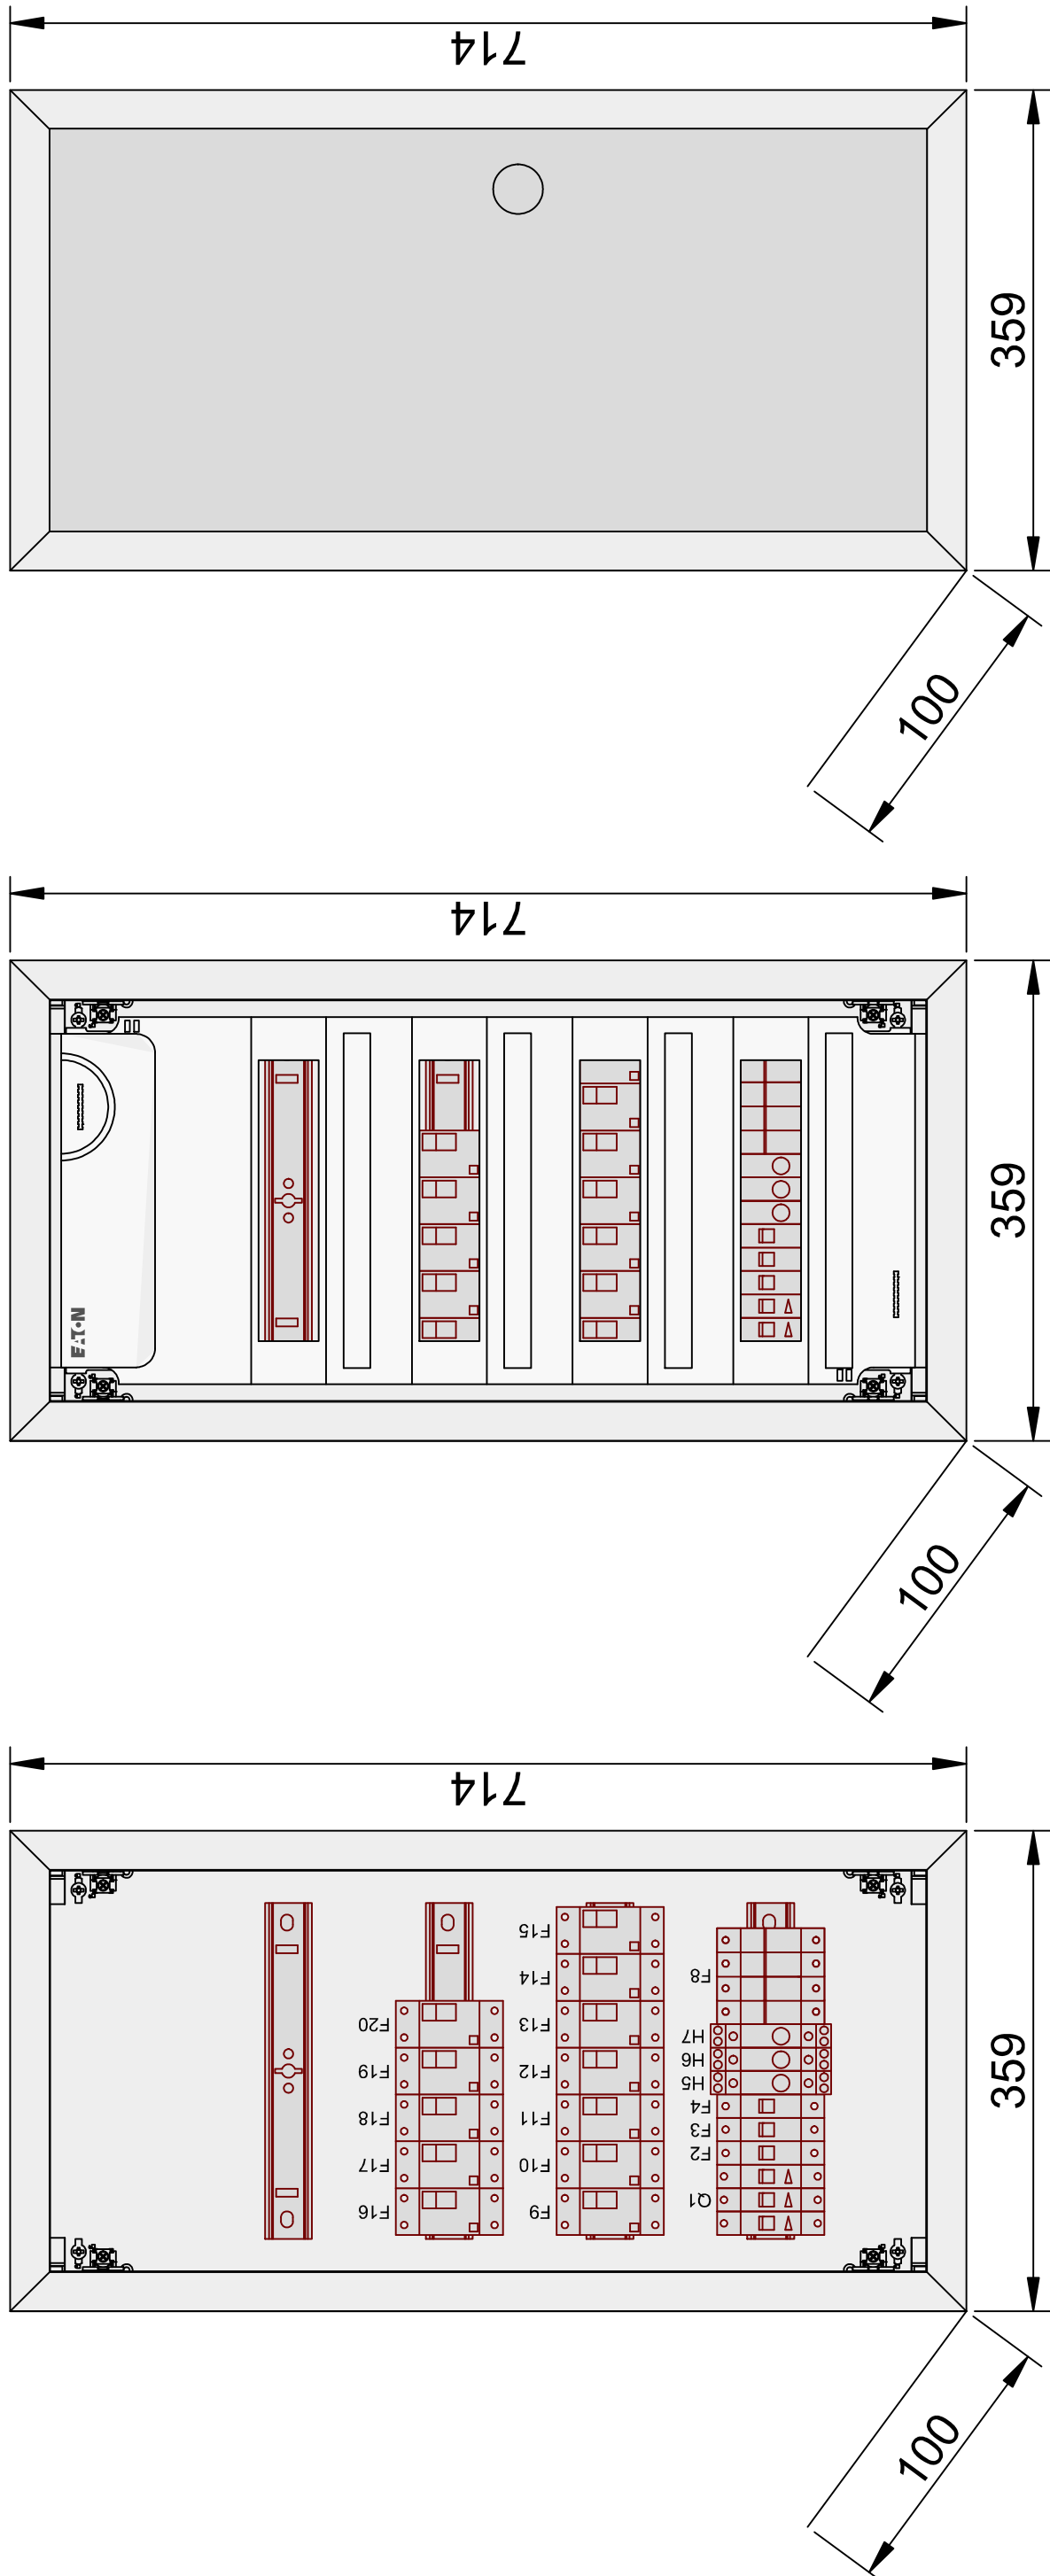[illegible]

OCHRONA
PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
W SIECI TN-S

NEST

TELEKOMUNIKACJA

OPRACOWAŁ: Paweł Budzyński WK/P1/BZ/POE/I/13		INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego	NUMER RYSUNKU: IE04
SPRAWDZIŁ: Daniel Dworczyk WK/P1/BD/POE/I/13			
DATA: 5.09.2022	SKALA: 1:100	FAZA: PW	REWIZJA: R00
BRANŻA: Elektryczna			
TEMAT: Szpital MSWiA budynek wysoki (P1+P3)			SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY RUPS2