

1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.


4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.

5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

UWAGA:

- * Wszystkie prześcia rurociągów przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych większych o 2 dymensję od rurociągu k. sanitarnej
- * Na pionach kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję/czyszczak na wysokości około 20cm ponad posadzką
- * Podejścia do wszystkich urządzeń należy wykonać przy użyciu syfonu
- * Średnice podejść do urządzeń:
 - miska ustępowa Ø110
 - umywalka/zlew Ø50
 - brodzik Ø50
 - wanna Ø50
 - zmywarka Ø50
 - pralka Ø50
 - wpust podłogowy Ø50

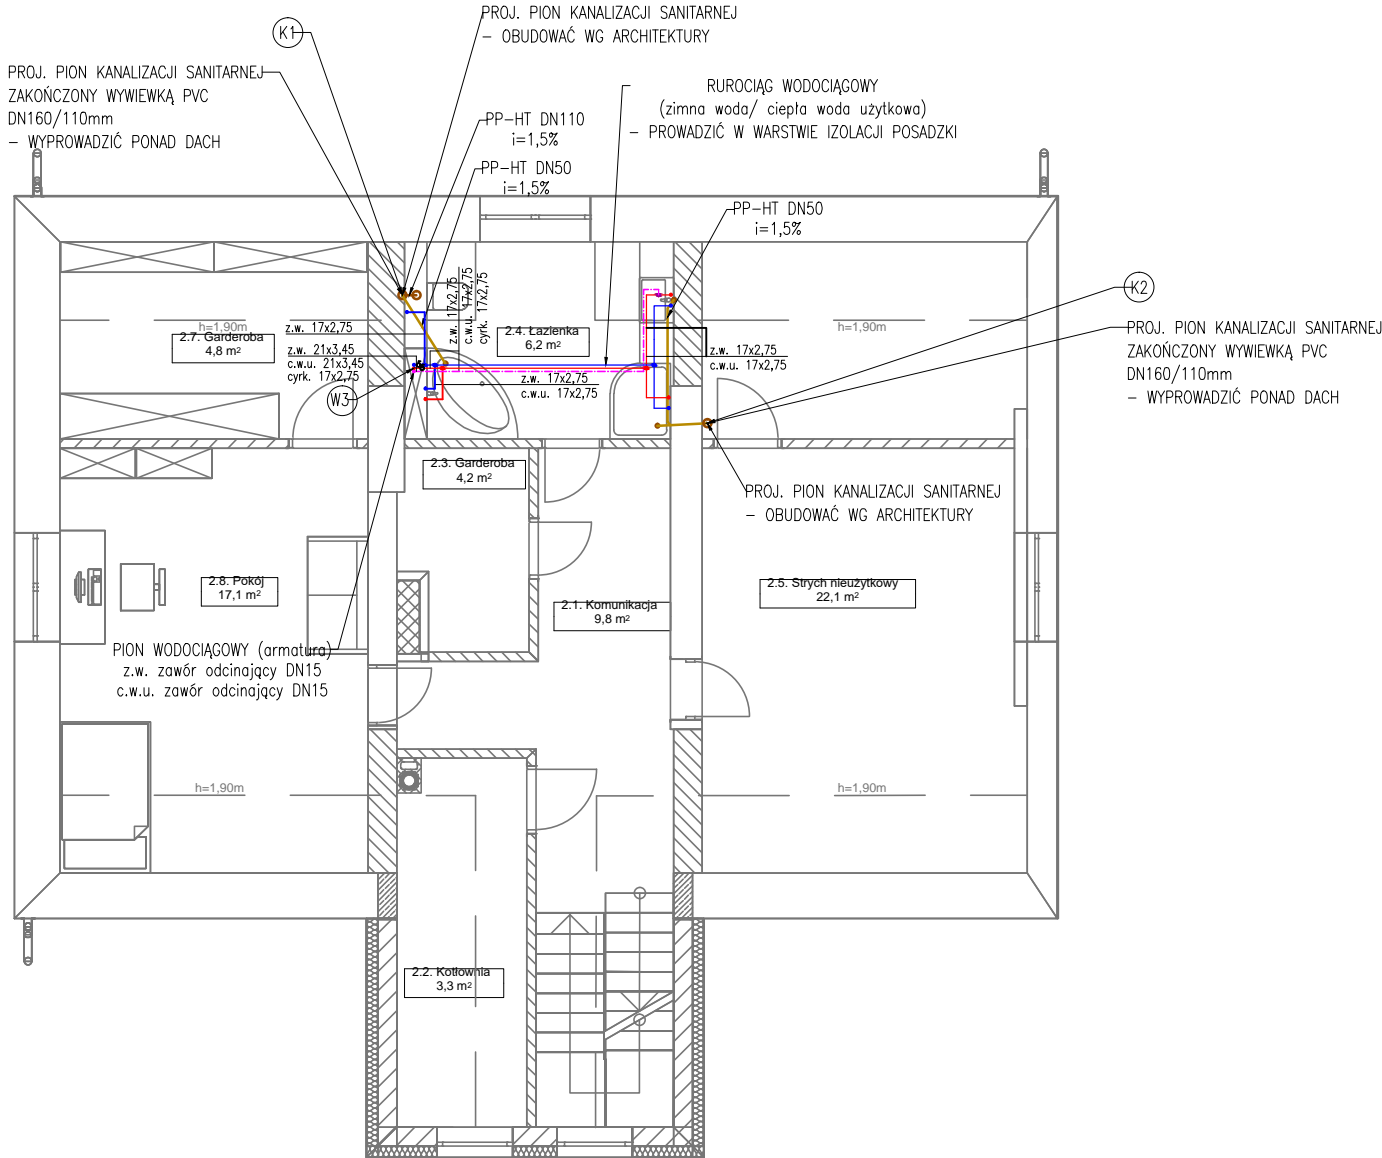

LEGENDA:

- KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PVC SDR34 SN8 LITE (PROWADZIĆ W WARSTWIE ZASYPANYCH FUNDAMENTÓW)
- KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PVC SDR34 SN8 LITE (PROWADZIĆ POD POSADZKĄ)
- KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PP-HT (PROWADZIĆ W BRUŻDZIE ŚCIENNEJ/ PO PRZEGRODACH BUDOWLANYCH)
- KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PP-HT (PROWADZIĆ W WARSTWIE POSADZKI)
- (K3) PION KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PP-HT
- Ø ŚREDNICA/SPADEK
- INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (ZIMNA WODA/ CIEPŁA WODA UŻYTKOWA/ CYRKULACJA) (PROWADZIĆ POD STROPEM)
- INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (ZIMNA WODA/ CIEPŁA WODA UŻYTKOWA/ CYRKULACJA) (PROWADZIĆ W BRUŻDZIE ŚCIENNEJ/ PO PRZEGRODACH BUDOWLANYCH)
- INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (ZIMNA WODA/ CIEPŁA WODA UŻYTKOWA/ CYRKULACJA) (PROWADZIĆ W WARSTWIE POSADZKI)
- (W1) PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ (ZIMNA WODA/ CIEPŁA WODA UŻYTKOWA/ CYRKULACJA)
- Ø ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ♂ WIELOFUNKCYJNY TERMOSTATYCZNY ZAWÓR CYRKULACYJNY

			
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN działka nr geod. 75/1 w miejscowości Klin 3, 16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie, pow. sokolski, gm. Szudziałowo			
Nazwa rys.:	RZUT PIĘTRA- instalacja wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej	Skala:	1:100
Data: 29.07.2021r.	mgr inż. arch. BARTOSZ SOWA nr upr. WAM/0131/POOS/13	Nr rys.:	S-04
Sanitarna:	Projektant:	Podpis:	