

LEGENDA

ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60



Ei 30

DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

Ei 30

DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

10 PIĘTRO BUDYNKU A i B - STAN PROJEKTOWANY

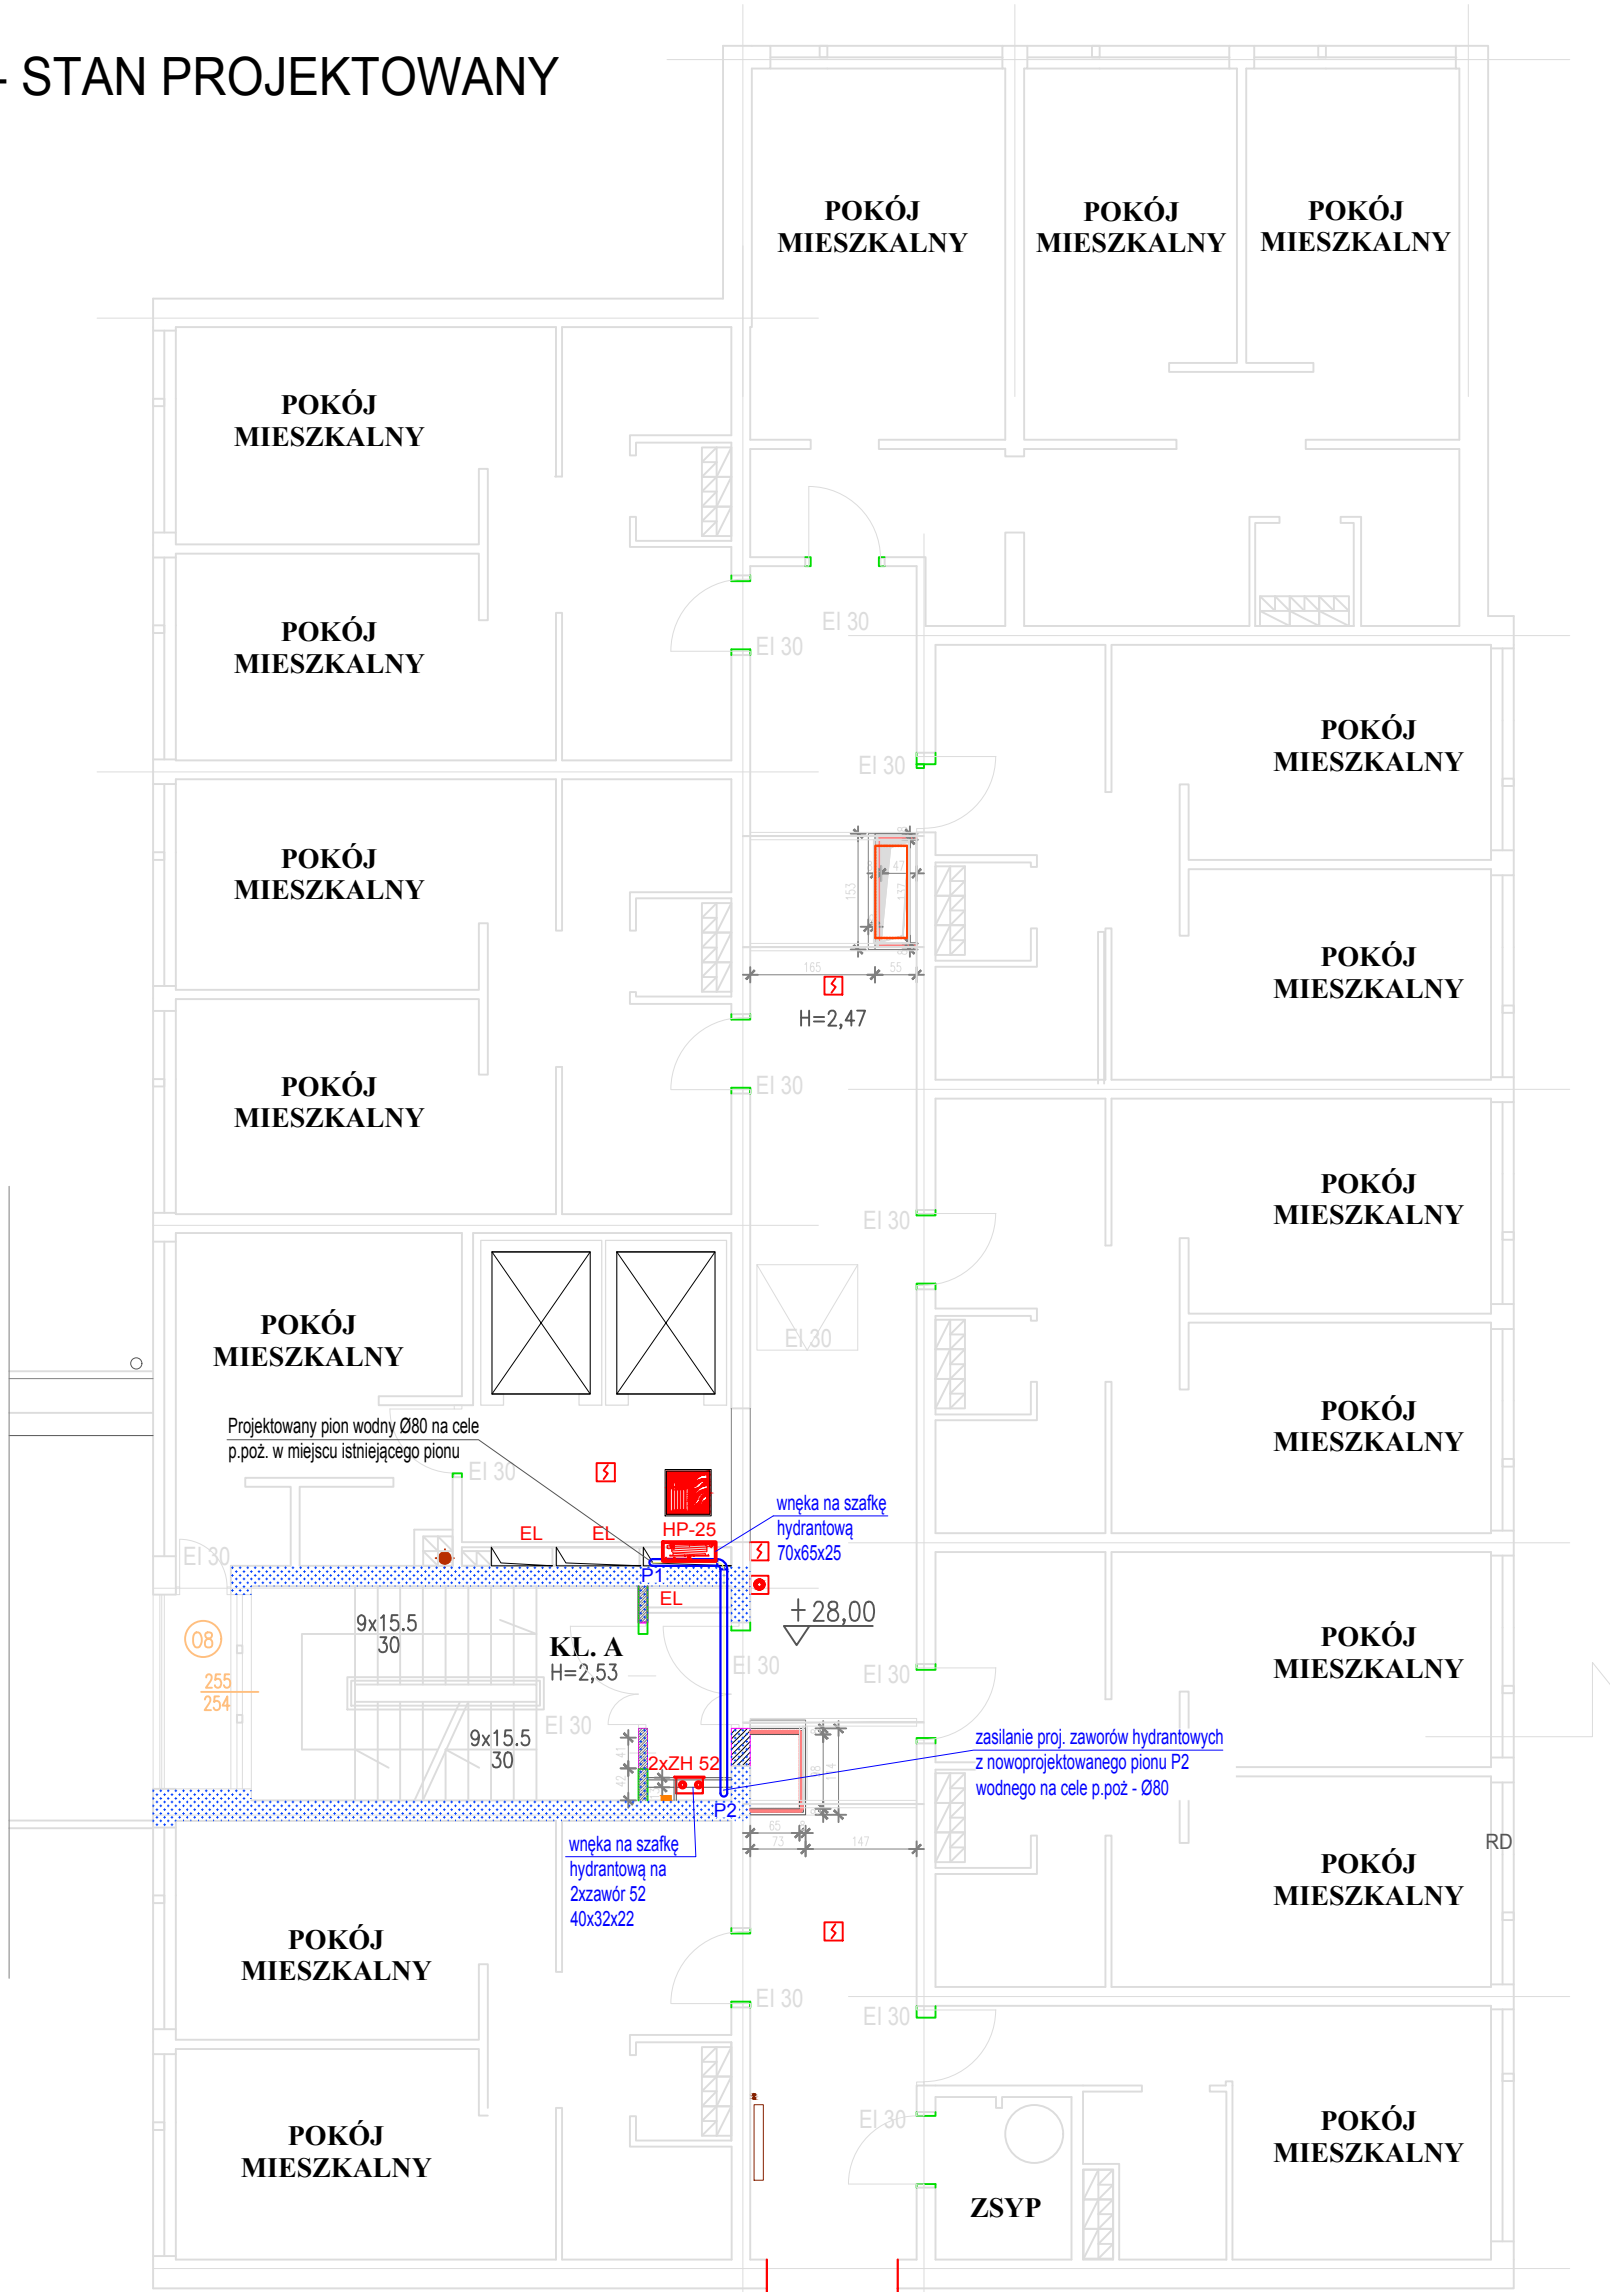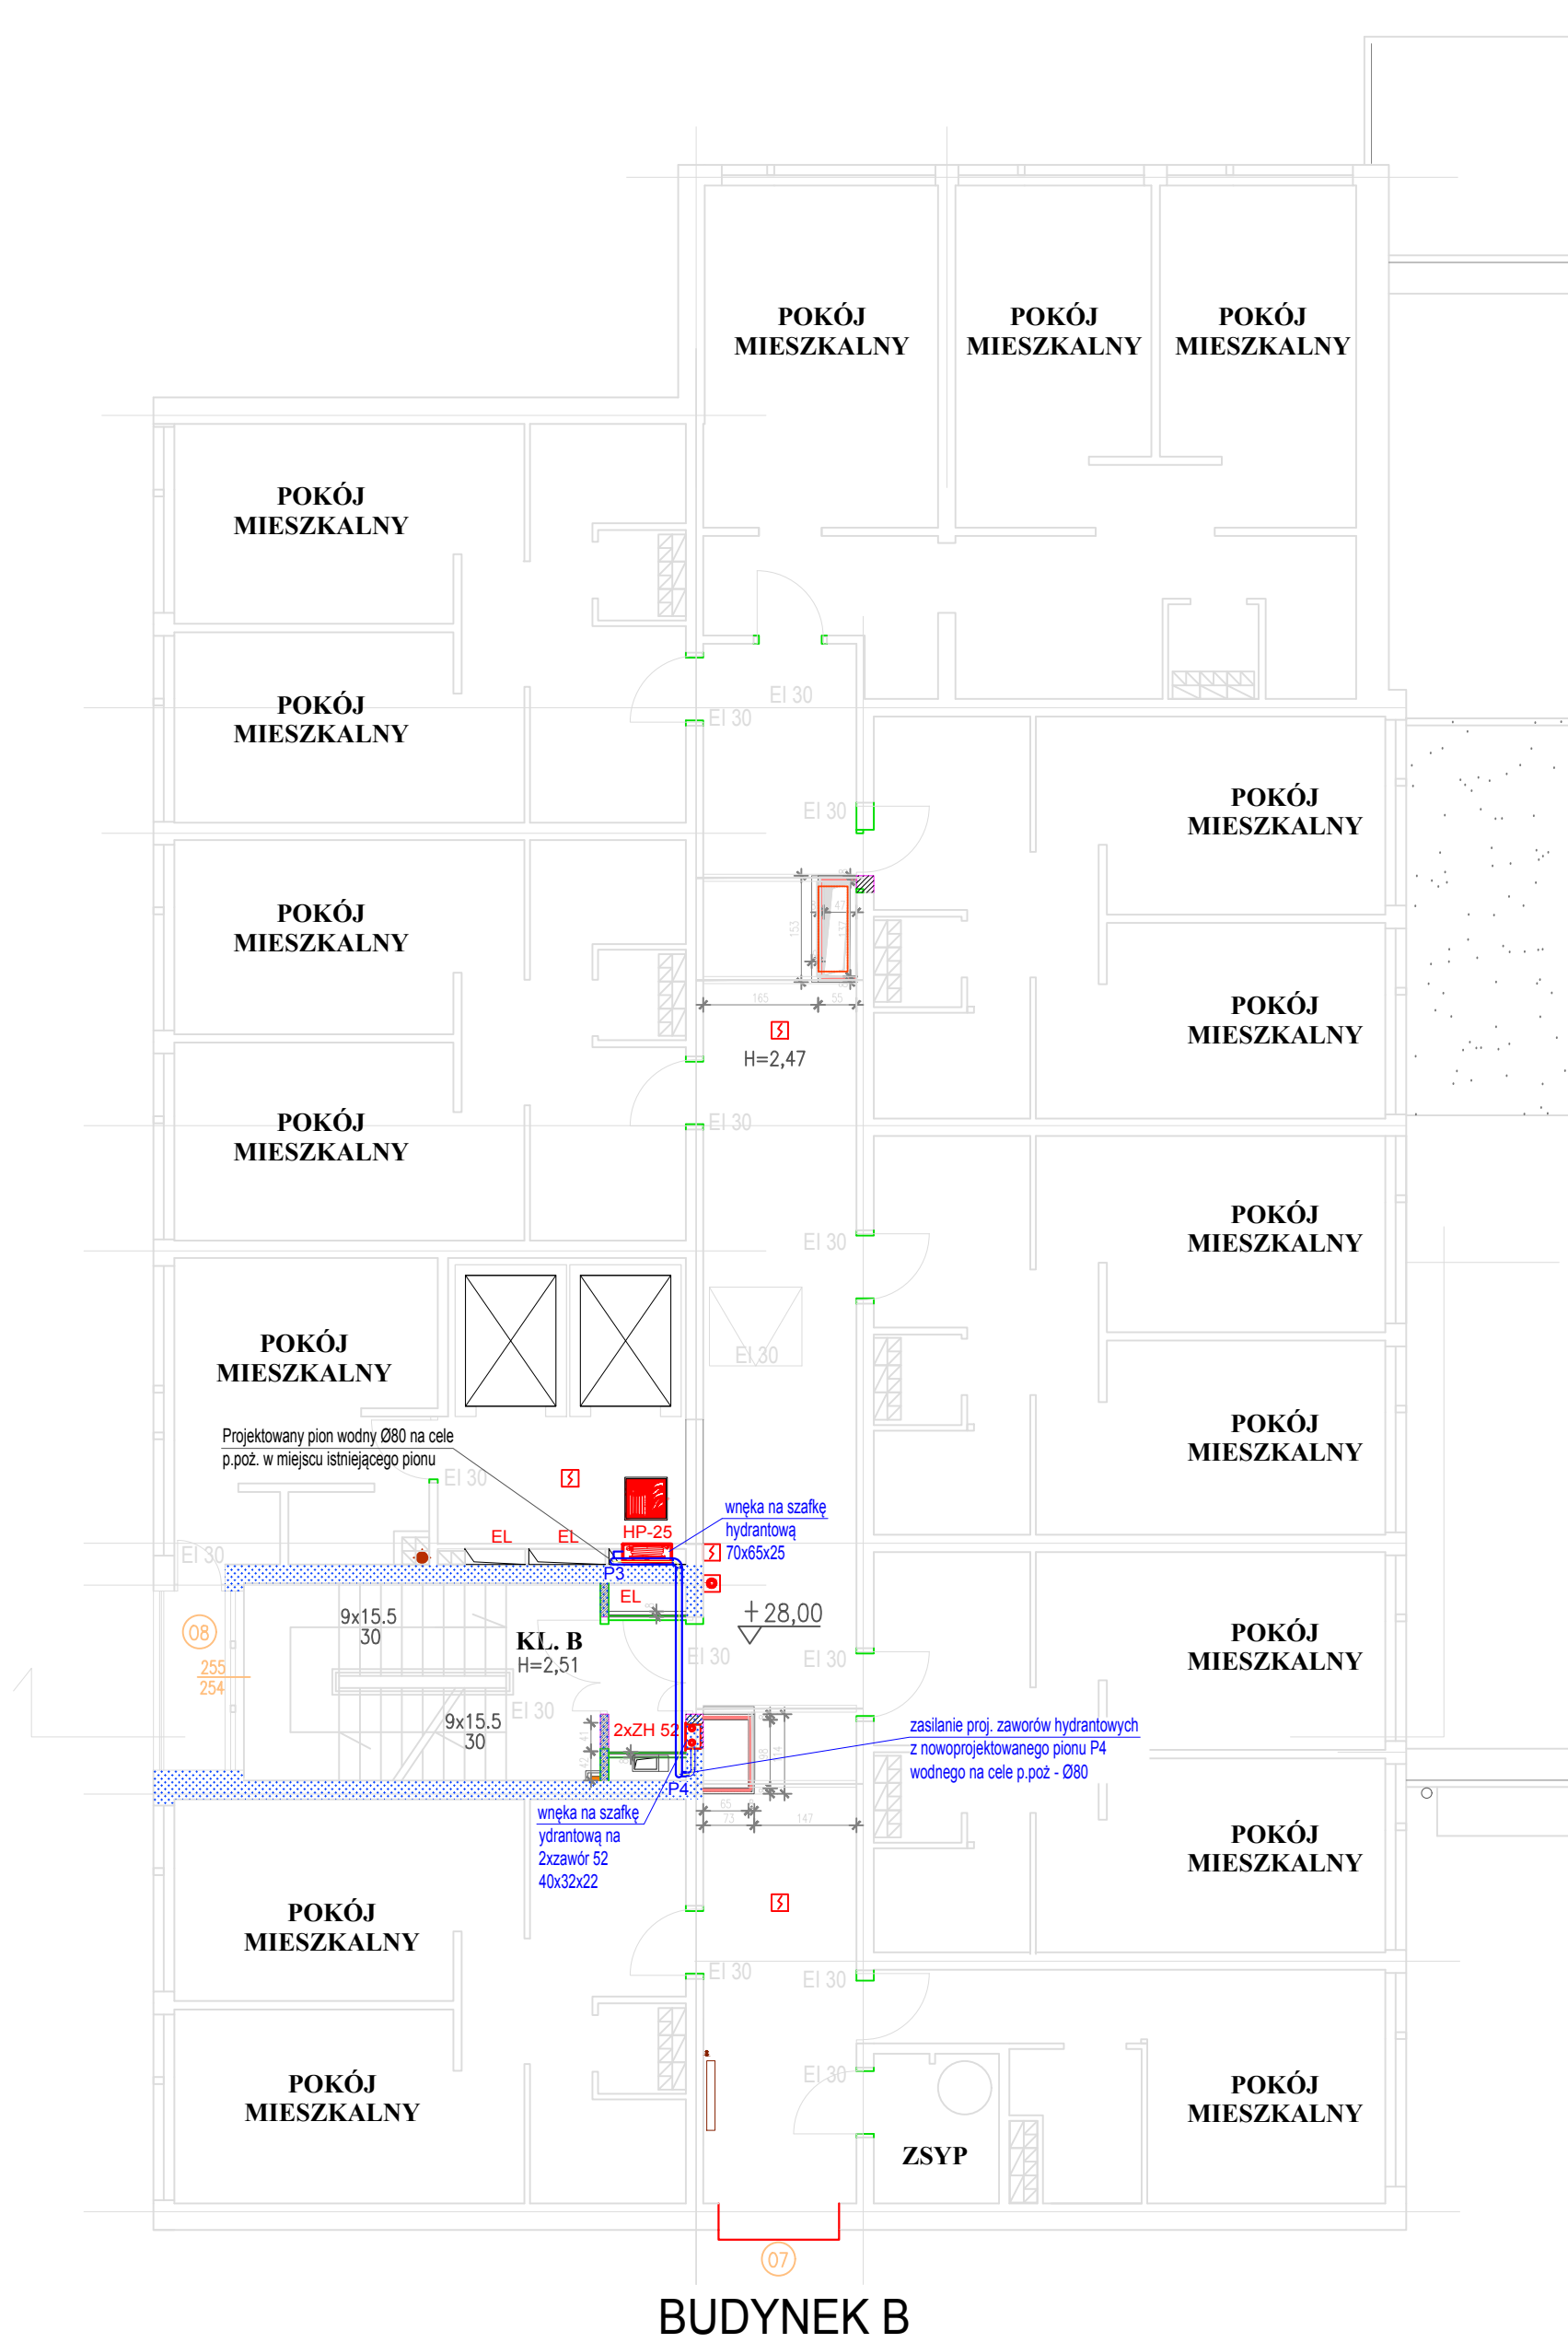

- OZNACZENIA
- GAŚNICA
 - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
 - CZUJKI DYMU
 - ALARM - URUCHAMIANIE RĘCZNE
 - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYŃKA EL.
 - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
 - PIONY C.O.
 - GRZEJNIKI
 - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
 - ZAMUROWANIA
 - PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

UWAGI:

- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 120
 - PLYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 4x15mm+C/U50,
 - WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
- ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
- RYСУNKI I OPIS STANOWIĄ CAŁOŚĆ: NALEŻY JĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI I RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- ISTNIEJĄCE INSTALACJE KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM ul. Wołoska 141A, 02-507 Warszawa	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant:	mgr inż. Artur Nowotka	WAZ/0109/P00S/14	
		Opracował:	mgr inż. Piotr Gut		
		Sprawdzał:	mgr inż. Wanda Nowotka	St-723/14	
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	VODA			
		00-367 Warszawa, ul. Kopernika 8/18 m26 tel. 791 228 000 22/308 00 09			
		Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Bransza nr rysunku
		PROJEKT TECHNICZNY	1:100	12.04.2021	S-06