



BUDYNEK B - fragment 1:50

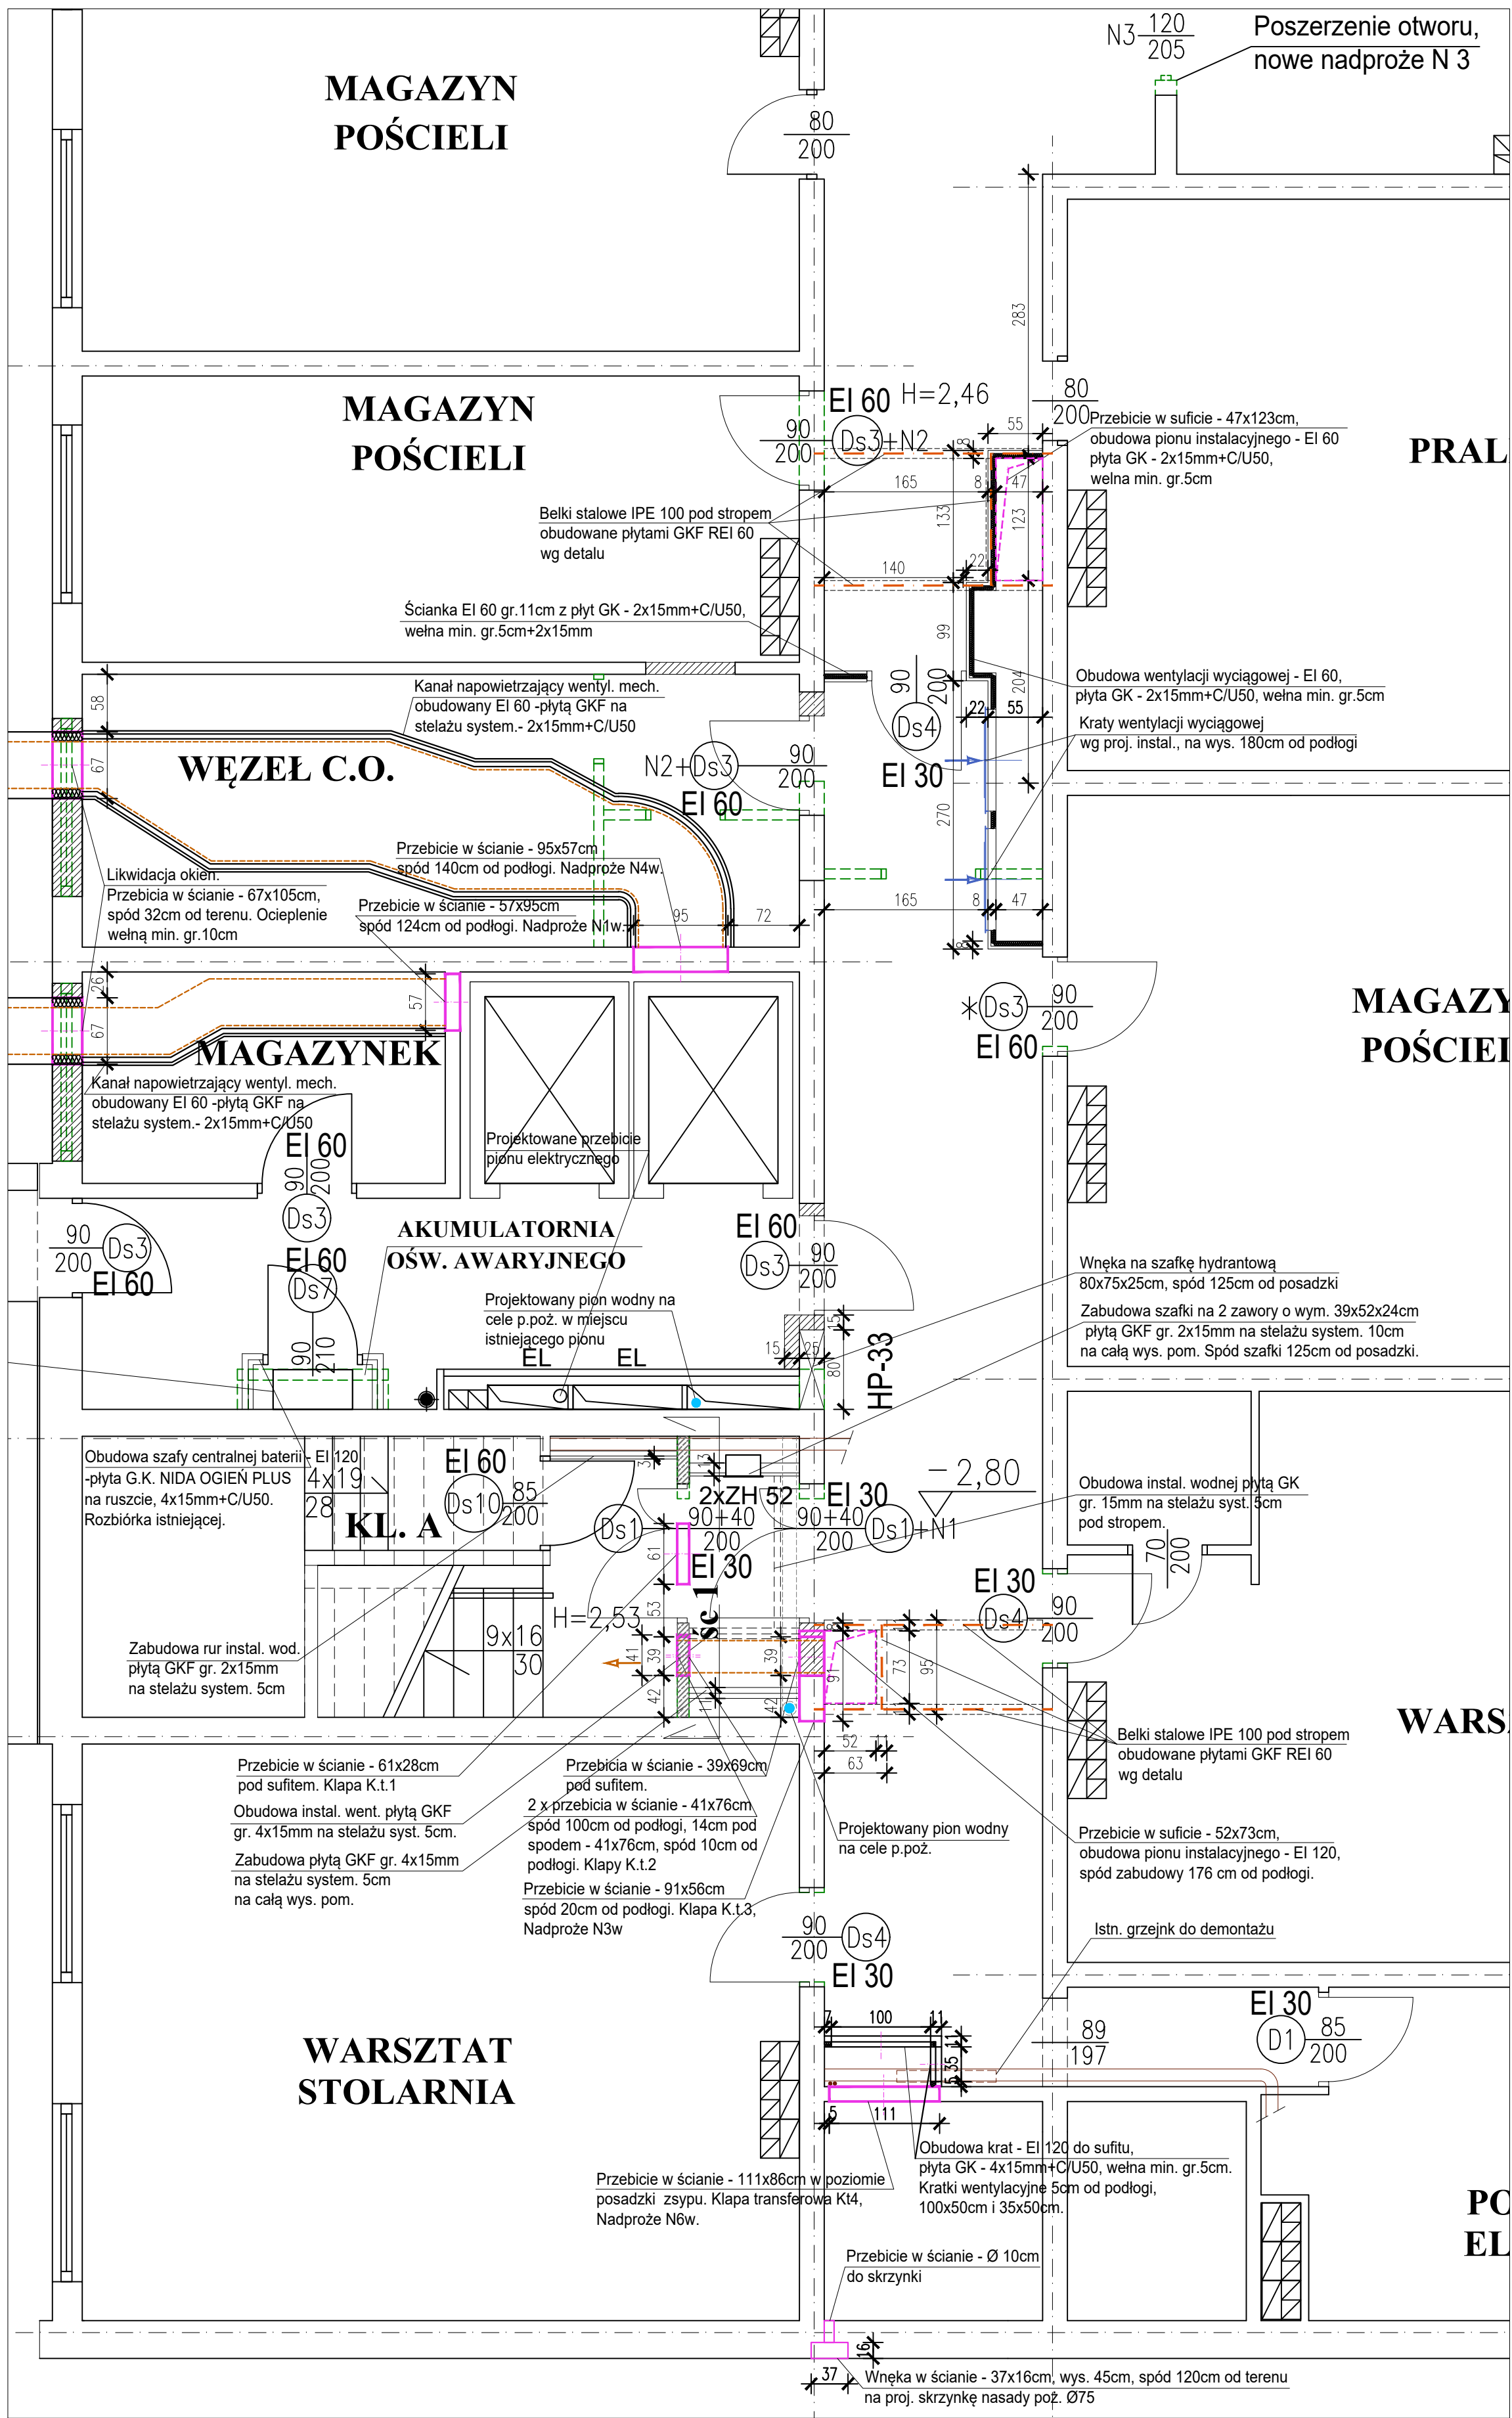

BUDYNEK A - fragment 1:50

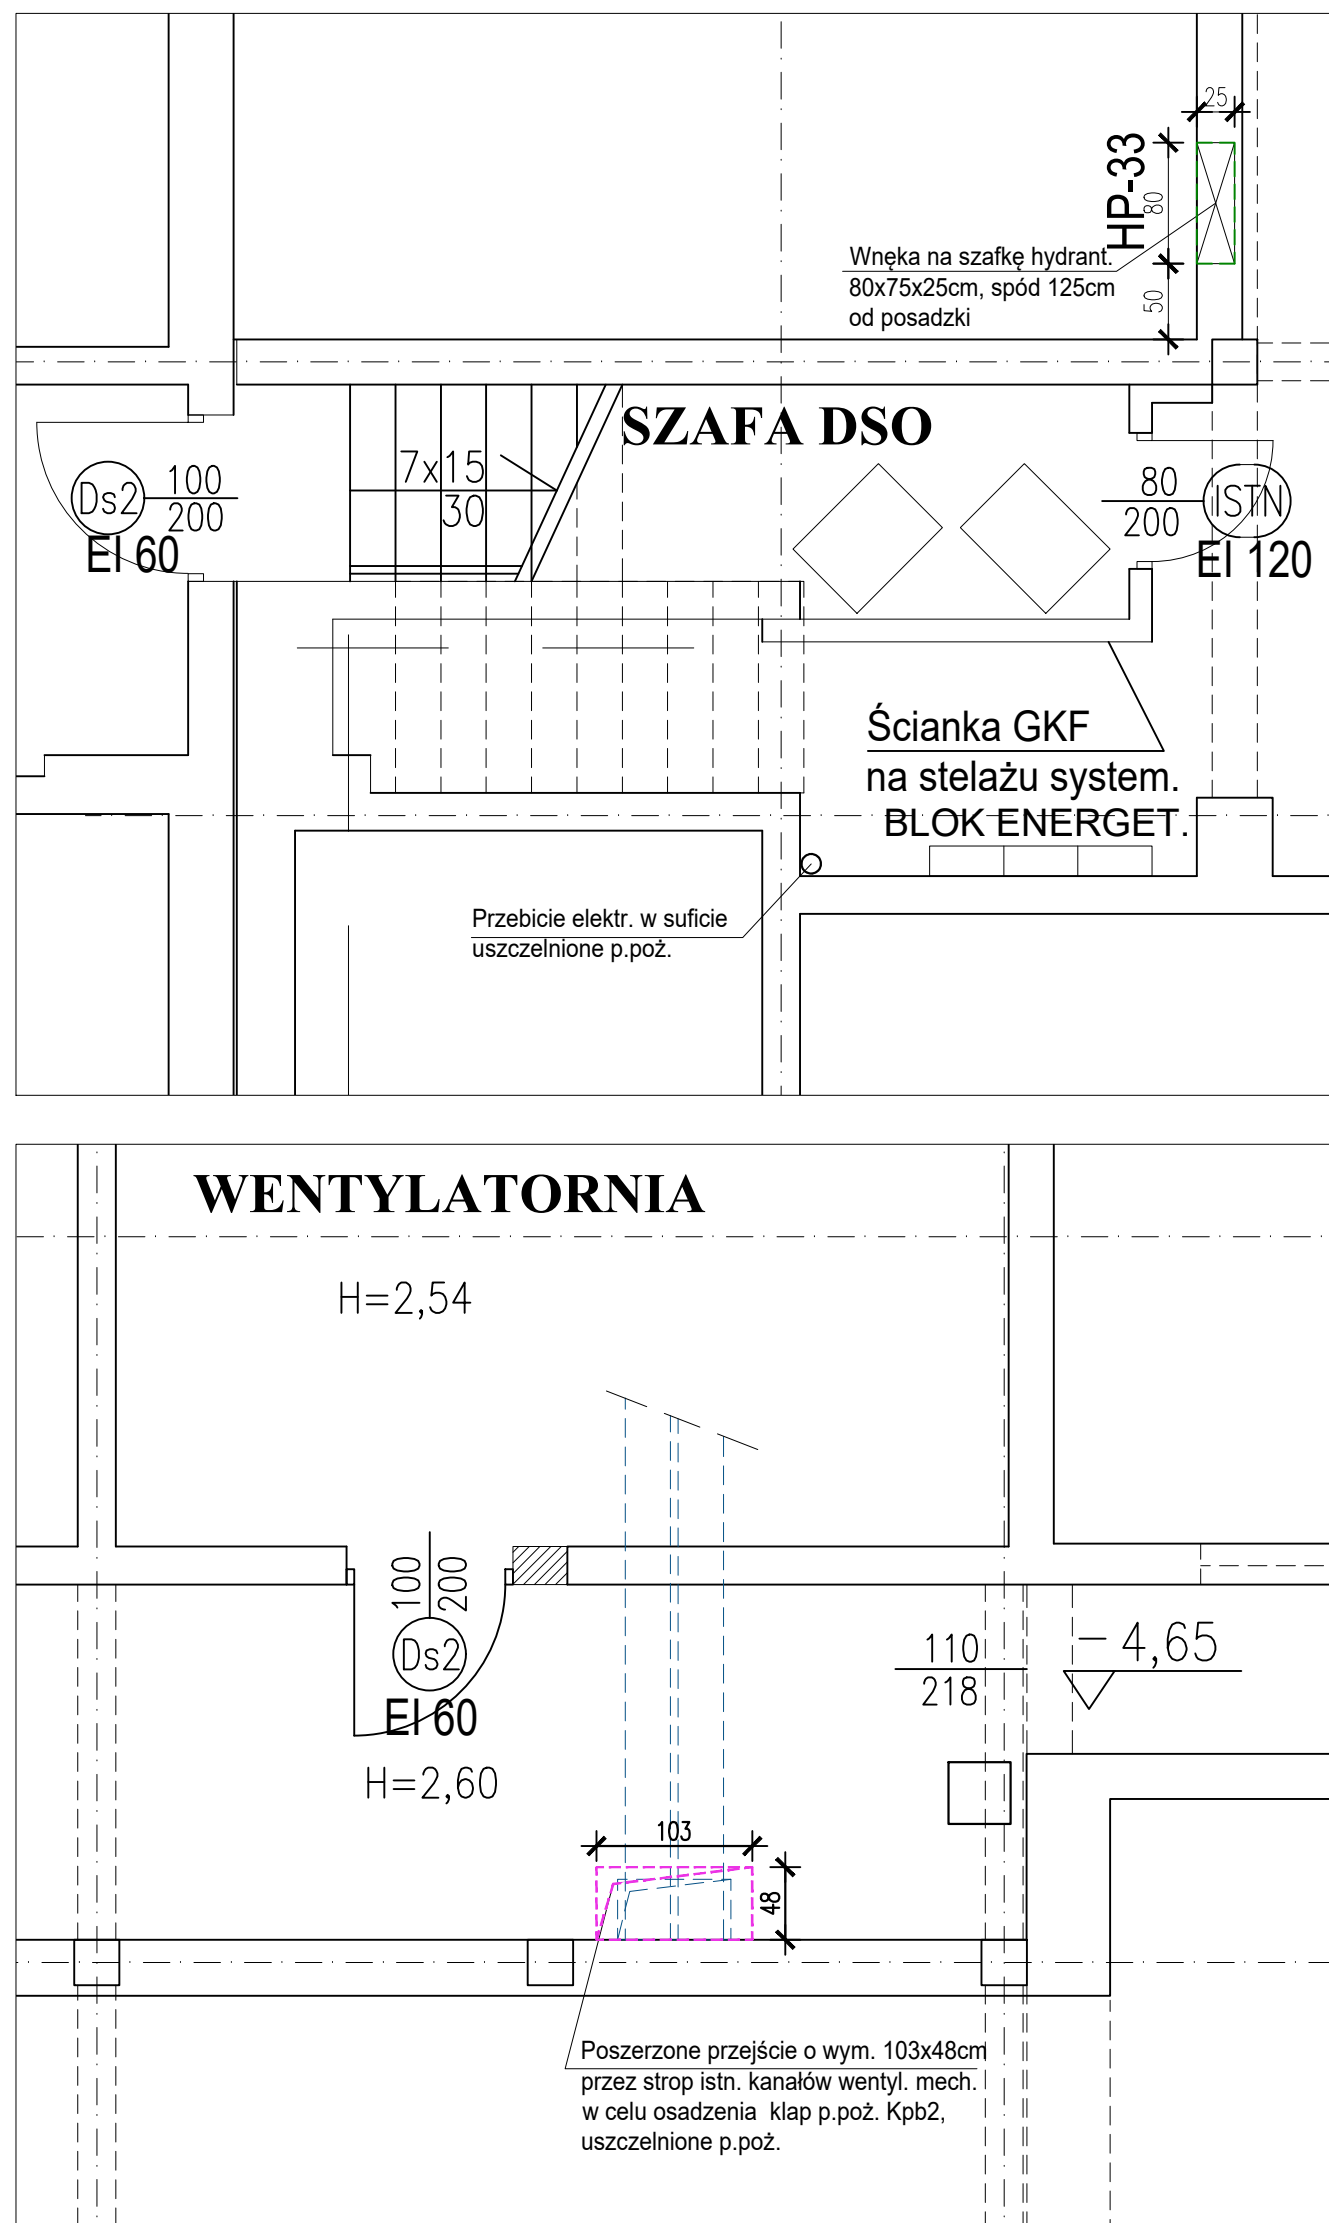

BUDYNEK C - fragmenty 1:50

LEGENDA

EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

PRZEBICIA W SUFICIE

PRZEBICIA W PODŁODZIE

PRZEBICIA W ŚCIANIE

OZNACZENIA

G - GAŚNICA

HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.

EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.

- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm

- PIONY C.O.

- GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.

- ISTN. WENTYLACJA MECH.

- WYBURZENIA, DEMONTAŻ

- ZAMUROWANIA

- PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

- UWAGI:
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 120
 - PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 4x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm i EI 60
 - PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
 - PRZEBICIA ROZPATRYWAJĄ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.
 - ISTNIEJĄCE INSTALACJE POD STROPEM, KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.

Projektant	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZAJĘK” przy ul. Woloska 141A w Warszawie	Stwierdził	Intyg i nożetko	Nr uprawnień	Wz/202/19	Podpis	<i>[Signature]</i>
Projektant	mgr inż. arch. Mariusz Trzeciak	Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Brzoźczak	Nr uprawnień	Wz/202/19	Podpis	<i>[Signature]</i>
Projektant	mgr inż. arch. Cezary Chmielowski	Projektant	mgr inż. arch. Cezary Chmielowski	Nr uprawnień	Wz/202/19	Podpis	<i>[Signature]</i>
Wzrost	Politechnika Warszawska Płac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	Logo	VODA	00-301 Warszawa, Al. Jerozolimskie 6/76 młb	tel. 71 228 000 22/298 00 00	Strona	www.voda.pl
Wzrost	RZUT PIWNIC - FRAGMENTY 1:50	Skala	1:50	Data opracowania	12.04.2021	Strona	A-02