


BUDYNEK B - fragment 1:50



BUDYNEK A - fragment 1:50

OZNACZENIA

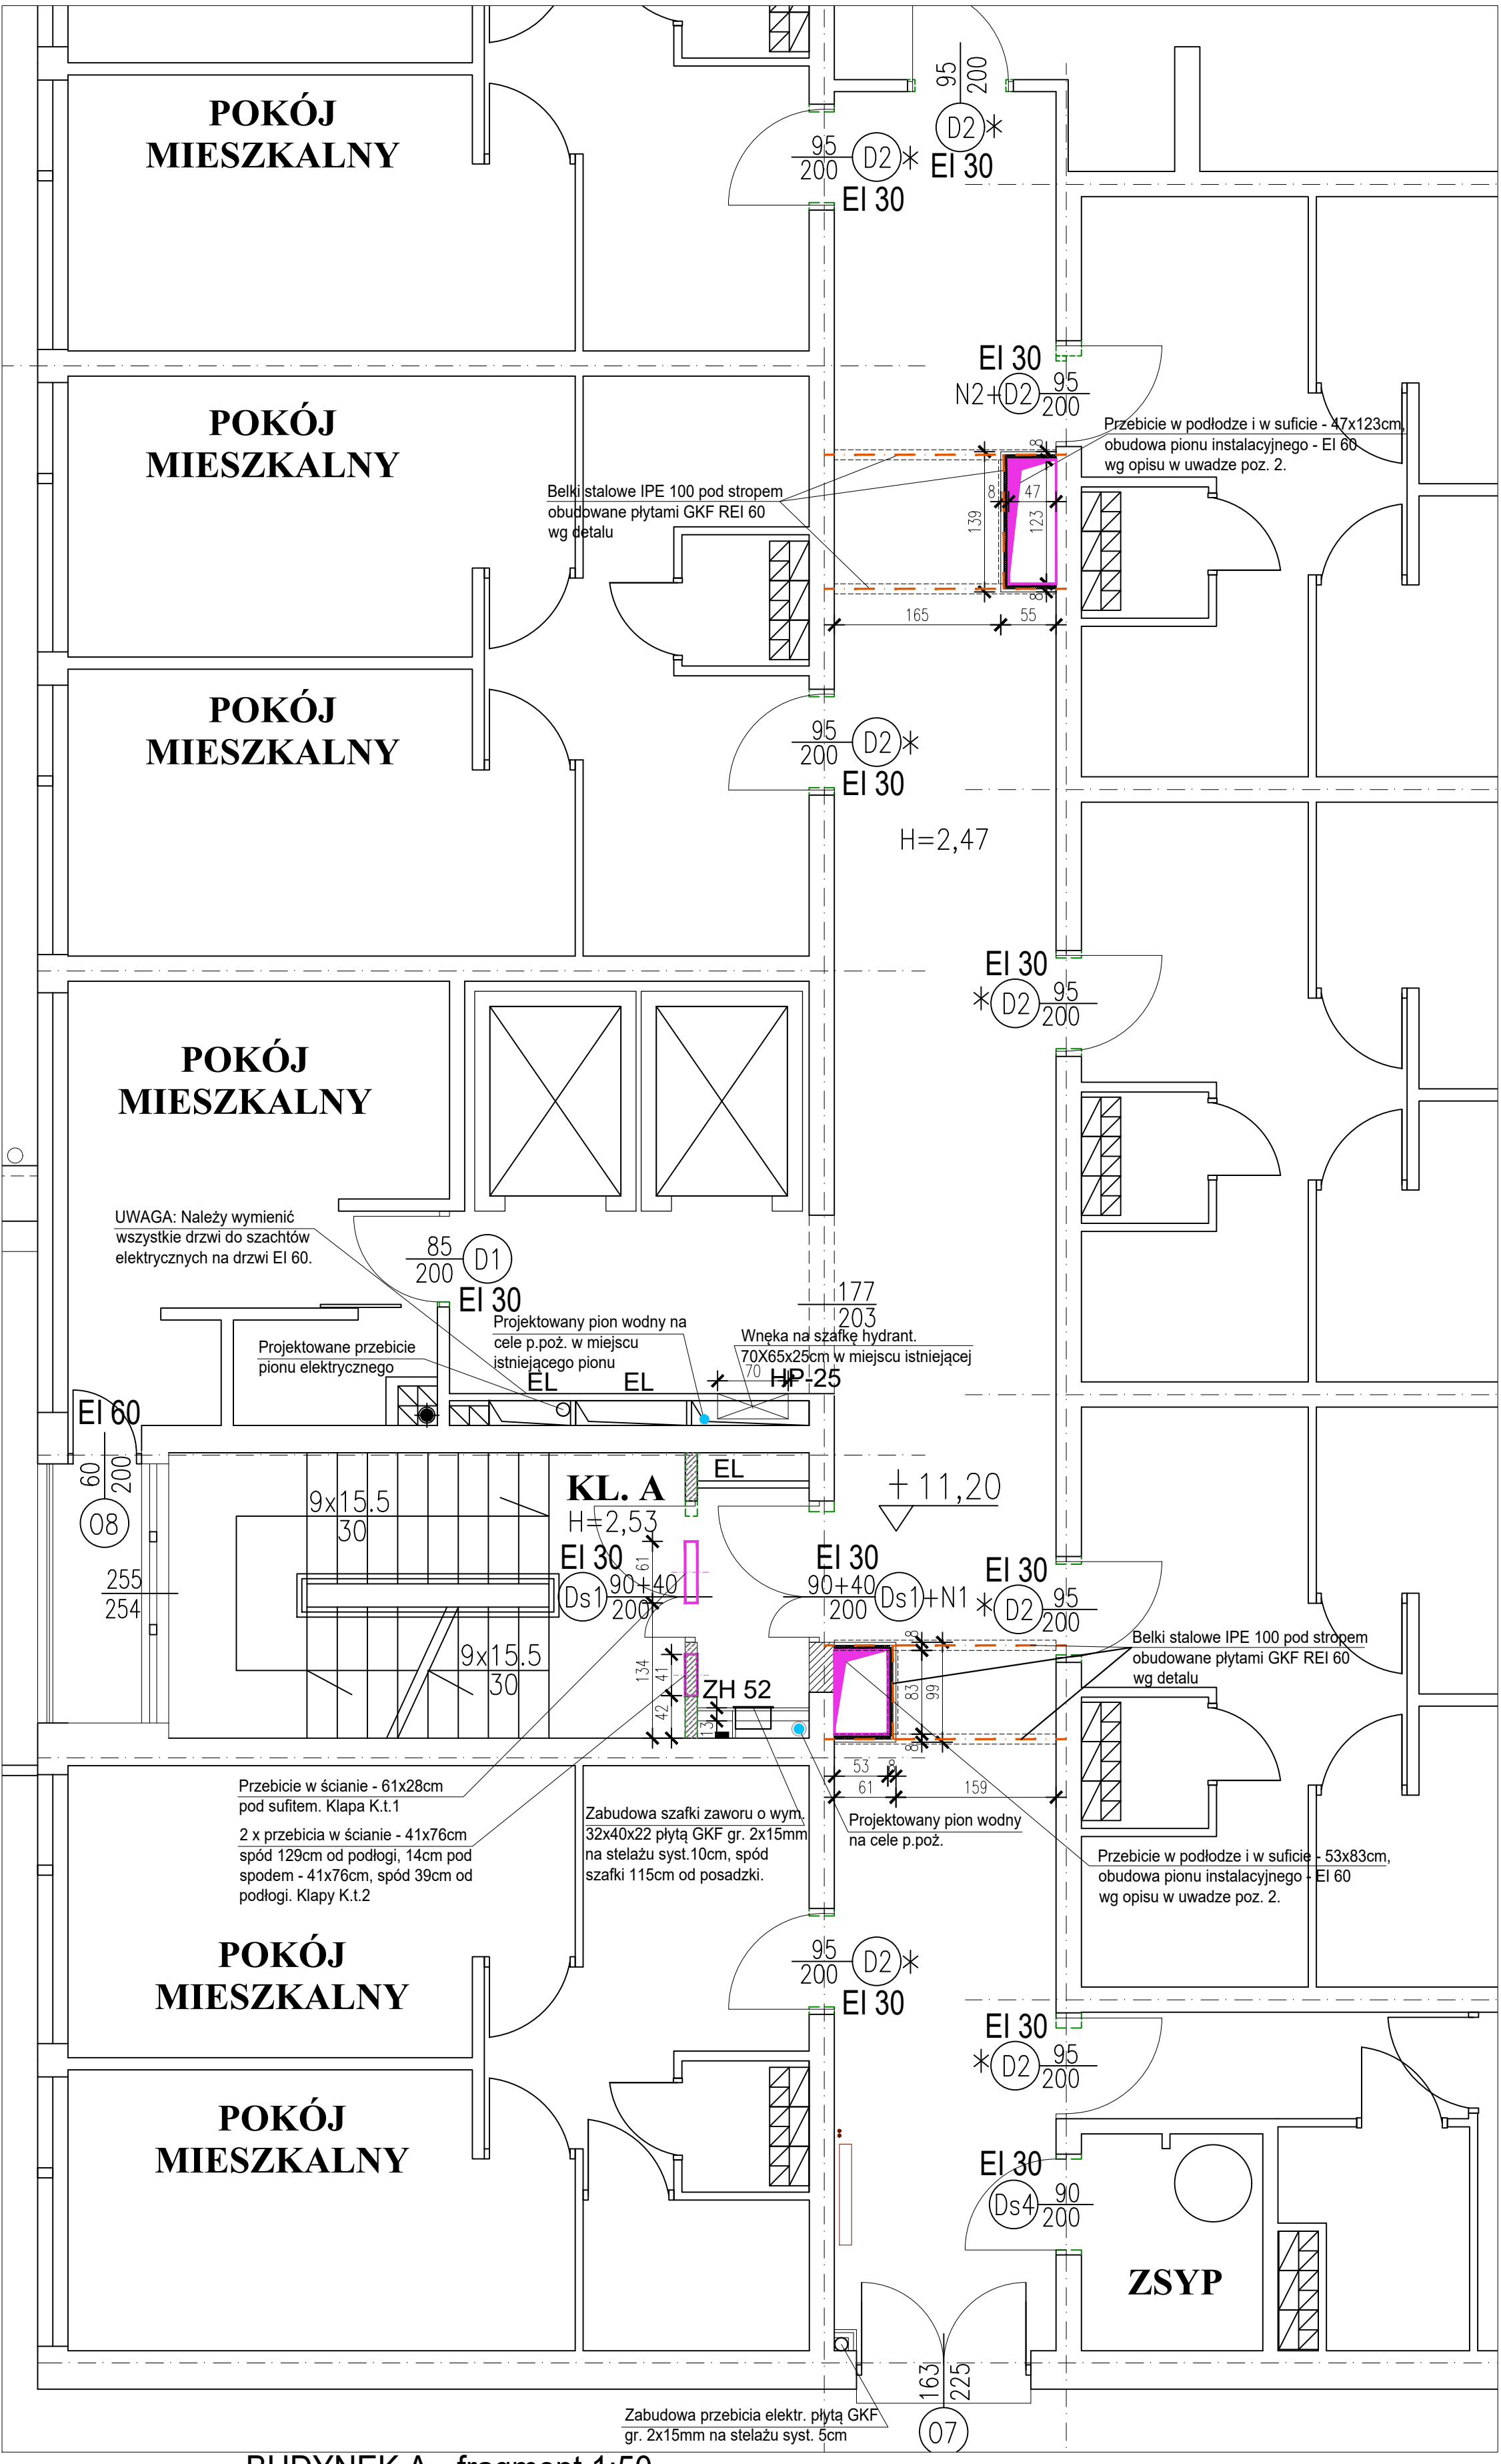

- G - GAŚNICA
- HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
- EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- - PIONY C.O.
- - GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.
- - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ▨ - ZAMUROWANIA
- ▨ - PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

LEGENDA

- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE

- UWAGI:
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
 - PLYTA G.K. NIDA OGIEN PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA GR. 5cm.
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
 - PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.

UWAGA:
Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EI S 120.
Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach pożarowych części A i B budynku należy wykonać w klasie odporności ogniowej min. EI S 30.

Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK” przy ul. Woloska 141A w Warszawie	Stworzono	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
		Projektant	mjr. int. arch. Marcin Trzeciak		wy/002/01	
		mjr. int. arch. Lukasz Błaszczak				
		Sprawdzący	mjr. int. arch. Cezary Ostrowski		wy/002/04	
Inwestor	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	 VODA				
		00-367 Warszawa, ul.Kapłanka 8/16 n.05 tel./91 228 000 22/368 00 08				
Tytuł	RZUT 4 PIĘTRA - FRAGMENTY 1:50	Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Brzoza nr rysunku	
Opracował		PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	1:50	12.04.2021	A-12	